

**ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ.
ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ.
ПЛАСТИНА ШАРНИРНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ.
РЕДУКЦИЯ / JOINING PLATE, REINFORCED JOINING
PLATE, ADJUSTABLE HINGE PLATE, REDUCER/
ЖАЛҒАҒЫШ ТІЛІМШЕ. КҮШЕЙТІЛГЕН ЖАЛҒАҒЫШ
ТІЛІМШЕ. ТОПСАЛЫ РЕТТЕЛМЕЛІ ТІЛІМШЕ.
РЕДУКЦИЯ**

RU**Пластина соединительная. Пластина соединительная усиленная.****Пластина шарнирная регулируемая. Редукция****1 Назначение и область применения**

1.1 Пластина соединительная и пластина шарнирная регулируемая предназначены для соединения лотков лестничных.

1.1.1 Пластина соединительная серий LESTA, EA изготавливается из листовой стали толщиной 1,2 мм.

1.1.2 Пластина соединительная серии LESTA 5H изготавливается из листовой стали толщиной 2,5 мм.

1.1.3 Пластина шарнирная регулируемая LESTA 5H изготавливается из листовой стали толщиной 2 мм.

1.2 Пластина соединительная усиленная серий LESTA, EA предназначена для соединения лотков лестничных.

1.2.1 Пластина соединительная усиленная серий LESTA, EA изготавливается из листовой стали толщиной 2,5 мм.

1.3 Редукция предназначена для соединения лотков разной ширины.

1.3.1 Редукция серии LESTA изготавливается из листовой стали толщиной 1,2 мм.

1.3.2 Редукция-заглушка серии LESTA 5H изготавливается из листовой стали толщиной 1,5 мм.

2 Монтаж

2.1 Соединение лотков без элемента телескопического соединения лотков через пластины соединительные применяется в местах реза лотков.

2.1.1 Схема монтажа пластины серий LESTA, EA соединительной представлена на рисунке А.1.

2.1.2 Схема монтажа пластины соединительной усиленной серии LESTA, EA представлена на рисунке А.2.

2.1.3 Схема монтажа пластины соединительной серии LESTA 5H представлена на рисунке А.3.

2.1.4 Схема монтажа редукции серии LESTA представлена на рисунке А.4.

2.1.5 Схема монтажа редукции-заглушки серии LESTA 5H представлена на рисунке А.5.

2.1.6 Схема монтажа пластины шарнирной регулируемой LESTA 5H представлена на рисунке А.6.

3 Номенклатура и технические характеристики

3.1 Номенклатура и технические характеристики пластины соединительной серий LESTA, пластины соединительной серии LESTA 5H и пластины шарнирной регулируемой серии LESTA 5H представлены в таблице Б.1 и на рисунках Б.1–Б.3.

3.2 Номенклатура и технические характеристики пластины соединительной усиленной серий LESTA, EA представлены в таблице В.1 и на рисунке В.1.

3.3 Номенклатура и технические характеристики редукции серии LESTA и редукции-заглушки серии LESTA 5H представлены в таблице Г.1 и на рисунках Г.1–Г.3.

EN**Joining plate. Adjustable hinge plate. Reducer****1 Purpose and scope**

1.1 The joining plate and adjustable hinge plate are designed for connecting cable ladders.

1.1.1 The joining plate of the LESTA/ EA series is manufactured from 1.2 mm thick sheet steel.

1.1.2 The joining plate of the LESTA 5H series is manufactured from 2.5 mm thick sheet steel

1.1.3 The adjustable hinge plate of the LESTA 5H series is manufactured from 2.5 mm thick sheet steel.

1.2 The reinforced joining plate of the LESTA/ EA series is designed for connecting cable ladders.

1.2.1 The reinforced joining plate of the LESTA/ EA series is manufactured from 2.5 mm thick sheet steel.

1.3 The reducer is designed for connecting cable ladders of different widths.

1.3.1 The reducer of the LESTA series is manufactured from 1.2 mm thick sheet steel.

1.3.2 The reducer cap of the LESTA 5H series is manufactured from 1.5 mm thick sheet steel.

2 Mounting

2.1 Cable ladder connection without telescopic joint element via joining plates is used in cable ladder cutting points.

2.1.1 The mounting diagram of joining plates of the LESTA/ EA series is presented in figure A.1.

2.1.2 The mounting diagram of reinforced joining plate of the LESTA/ EA series is presented in figure A.2.

2.1.3 The mounting diagram of joining plate of the LESTA 5H series is presented in figure A.3.

2.1.4 The mounting diagram of the reducer of the LESTA series is presented in figure A.4.

2.1.5 The mounting diagram of the reducer cap of the LESTA 5H series is presented in figure A.5.

2.1.6 The mounting diagram of the adjustable hinge plate of the LESTA 5H series is presented in figure A.6.

3 List of items and technical characteristics

3.1 List of items and technical characteristics of the joining plate of the LESTA/ EA series and the adjustable hinge plate of the LESTA 5H series are shown in Table B.1 and in Figures B.1–B.3.

3.2 List of items and technical characteristics of the reinforced joining plate of the LESTA/ EA series are shown in Table C.1 and in Figure C.1.

3.3 List of items and technical characteristics of the reducer of the LESTA series and the reducer cap of the LESTA 5H series are shown in Table D.1 and in Figures D.1–D.3.

KZ

Жалғағыш тілімше. Күшейтілген жалғағыш тілімше. Топсалы реттелмелі тілімше. Редукция

1 Мақсаты және қолдану аясы

1.1 Жалғағыш тілімше және топсалы реттелмелі тілімше сатылы науаларды жалғауға арналған.

1.1.1 LESTA, EA серияларының жалғағыш тілімшелері қалыңдығы 1,2 мм табақшалы болаттан дайындалады.

1.1.2 LESTA 5H сериясының жалғағыш тілімшесі қалыңдығы 2,5 мм табақшалы болаттан дайындалады.

1.1.3 LESTA 5H сериясының топсалы реттелмелі тілімшесі қалыңдығы 2 мм табақшалы болаттан дайындалады.

1.2 LESTA, EA серияларының күшейтілген жалғағыш тілімшесі сатылы науаларды жалғауға арналған.

1.2.1 LESTA, EA серияларының күшейтілген жалғағыш тілімшесі қалыңдығы 2,5 мм табақшалы болаттан дайындалады.

1.3 Редукция ені әртүрлі науаларды жалғауға арналған.

1.3.1 LESTA сериясының редукциясы қалыңдығы 1,2 мм табақшалы болаттан дайындалады.

1.3.2 LESTA 5H сериясының бітеуіш редукциясы қалыңдығы 1,5 мм табақшалы болаттан дайындалады.

2 Монтаждау

2.1 Науаларды науаларды телескопиялық жалғау элементінсіз жалғағыш тілімшелер арқылы жалғау науалардың кесілген тұстарында қолданылады.

2.1.1 LESTA, EA серияларының жалғағыш тілімшесін монтаждау схемасы A.1 суретінде ұсынылған.

2.1.2 LESTA, EA серияларының күшейтілген жалғағыш тілімшесін монтаждау схемасы A.2 суретінде ұсынылған.

2.1.3 LESTA 5H сериясының жалғағыш тілімшесін монтаждау схемасы А.3 суретінде ұсынылған.

2.1.4 LESTA сериясының редукциясын монтаждау схемасы А.4 суретінде ұсынылған.

2.1.5 LESTA 5H сериясының бітеуіш редукциясын монтаждау схемасы А.5 суретінде ұсынылған.

2.1.6 LESTA 5H сериясының топсалы реттелмелі тілімшесін монтаждау схемасы А.6 суретінде ұсынылған.

3 Номенклатурасы және техникалық сипаттамалары


3.1 LESTA, EA серияларының жалғағыш тілімшесінің және LESTA 5H сериясының топсалы реттелмелі тілімшесінің номенклатурасы мен техникалық сипаттамалары Б.1 кестесі мен Б.1–Б.3 суреттерінде ұсынылған.

3.2 LESTA, EA серияларының күшейтілген жалғағыш тілімшесінің номенклатурасы мен техникалық сипаттамалары В.1 кестесі мен В.1 суретінде ұсынылған.

3.3 LESTA сериясының редукциясының және LESTA 5H сериясының бітеуіш редукциясының номенклатурасы мен техникалық сипаттамалары Г.1 кестесі мен Г.1–Г.3 суреттерінде ұсынылған.

ПРИЛОЖЕНИЕ А / APPENDIX A / А ҚОСЫМШАСЫ (обязательное / normative / міндетті)

Способы монтажа / Mounting methods / Монтаждау тәсілдері

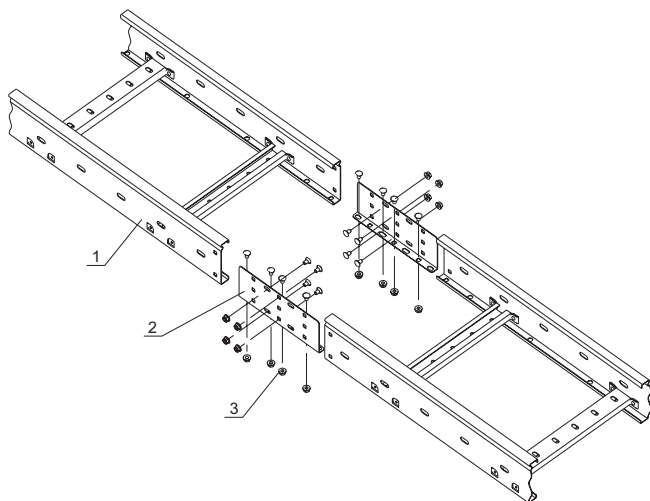

Поз. / Item / Жайғ.	Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Qty, pcs / Саны, дн.
1	Лоток лестничный / Cable ladder / Сатылы науа $H \times B \times L^1$	2
2	Пластина соединительная / Joining plate / Жалғағыш тілімше h^2	2
3	Комплект соединительный КС / КС connecting unit / ЖОЖ жалғағыш жиынтығы $M6 \times 16^3$	N^4


¹ Типоисполнение изделия: Н — высота лотка, В — ширина лотка, L — длина лотка. / Product version: Н — ladder height, В — ladder width, L — ladder length/ Бұйымның типтік орындалымы: Н — науаның биіктігі, В — науаның ені, L — науаның ұзындығы.

² h — высота пластины. Пластины соединительные устанавливать с внешней стороны борта лотка. / h — height of the plate. Joining plates should be installed from the outer side of the ladder edge/ h — тілімшенің биіктігі. Жалғағыш тілімшелер науаның борттың сырт жағынан орнатылуы керек.

³ Комплект КС $M6 \times 16$ может быть заменен на отдельные позиции: Винт $M6 \times 16$ и Гайка со стопорным буртом $M6$. / КС $M6 \times 10$ connecting unit can be replaced by separate items: Screw $M6 \times 10$ and collar nut $M6$ / $M6 \times 10$ ЖОЖ жиынтығы жекелеген жайғасымдарға: $M6 \times 10$ бұрамаға және $M6$ тотқатқыш бурты бар сомынға немесе $M6 \times 10$ ЖОЖ жиынтығына айырбасталуы мүмкін.

⁴ $N = 12$ — для высоты лотков 55 мм, $N = 16$ — для высоты лотков 80, 100 и 150 мм. / $N = 12$ — for ladder height of 55 mm, $N = 16$ — for ladder height of 80, 100 and 150 mm / $N = 12$ — 55 мм науалардың биіктігі үшін, $N = 16$ — 80, 100 және 150 мм науалардың биіктігі үшін.

Рисунок А.1 / Figure A.1 / А.1 суреті

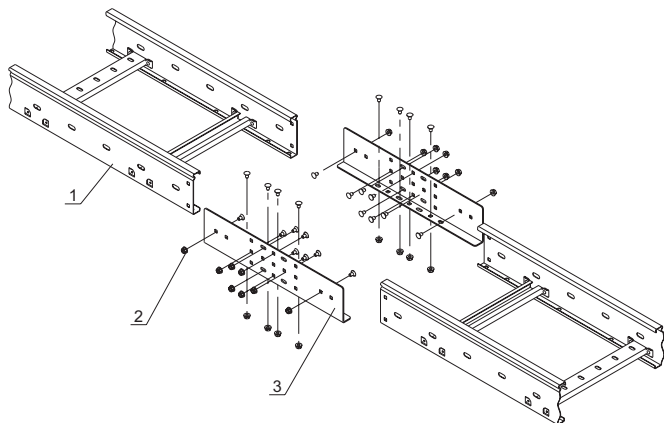

Поз. / Item / Жайғ.	Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Qty, pcs / Саны, дн.
1	Лоток лестничный / Cable ladder / Сатылы науа $H \times B \times L^1$	2
2	Комплект соединительный KC / KC connecting unit / ЖЖ жалғағыш тілімше $M6 \times 16^3$	N^4
3	Пластина соединительная усиленная / Reinforced joining plate / Күшейтілген жалғағыш тілімше ²	2


¹ Типоисполнение изделия: H — высота лотка, B — ширина лотка, L — длина лотка. / Product version: H — ladder height, B — ladder width, L — ladder length/ Бұйымның типтік орындалымы: H — науаның биіктігі, B — науаның ені, L — науаның ұзындығы.

² Пластины соединительные усиленные устанавливать с внешней стороны борта лотка. / Reinforced joining plates should be installed from the outer side of the ladder edge/ h — тілімшенің биіктігі. Жалғағыш тілімшелер науаның бортының сырт жағынан орнатылуы керек.

³ Комплект KC $M6 \times 16$ может быть заменен на отдельные позиции: Винт $M6 \times 16$ и Гайка со стопорным буртом $M6$. / KC $M6 \times 16$ connecting unit can be replaced by separate items: Screw $M6 \times 16$ and collar nut $M6$ / $M6 \times 10$ ЖЖ жиынтығы жекелеген жайғасымдарға: $M6 \times 10$ бұрамаға және $M6$ тотқатқыш бурты бар сомынға немесе $M6 \times 10$ ЖЖ жиынтығына айырбасталуы мүмкін.

⁴ $N = 12$ — для высоты лотков 55 мм, $N = 24$ — для высоты лотков 80, 100 и 150 мм / $N = 12$ — for ladder height of 55 mm, $N = 24$ — for ladder height of 80, 100 and 150 mm / $N = 12$ –55 мм науалардың биіктігі үшін, $N = 24$ –80, 100 және 150 мм науалардың биіктігі үшін.


Рисунок А.2 / Figure A.2 / А.2 суреті

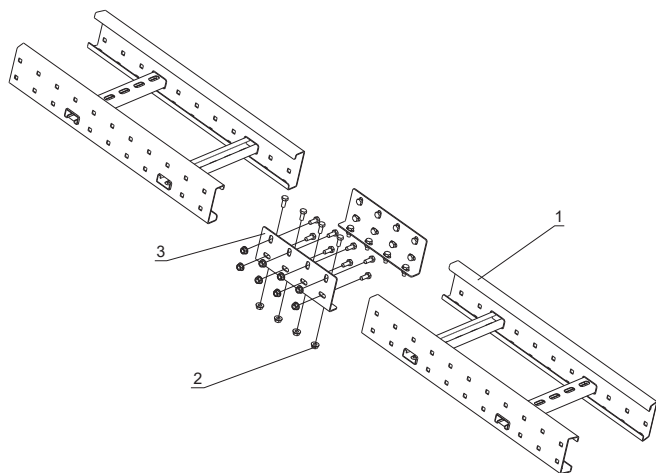

Поз. / Item / Жайғ.	Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Qty, pcs / Саны, дн.
1	Лоток лестничный / Cable ladder / Сатылы науа	2
2	Болт с шестигранной головкой М8×20, гайка со стопорным буртом М8 / Hexagon head bolt М8×20, collar nut М8 / Алты қырлы бастиекті М8×20 бұрандамасы, М8 тоқтатқыш бурты бар сомын ¹⁾	24
3	Пластина соединительная / Joining plate / Жалғағыш тілімше	4


¹ Допускается замена на болт фланцевый М8×20 и гайку со стопорным буртом М8 / It is permissible to replace with a flanged bolt М8×20 and a collar nut М8/ М8×20 ернемекті бұрандамаға және М8 тоқтатқыш бурты бар сомынға айырбастауға болады.

Рисунок А.3 / Figure A.3 / А.3 суреті

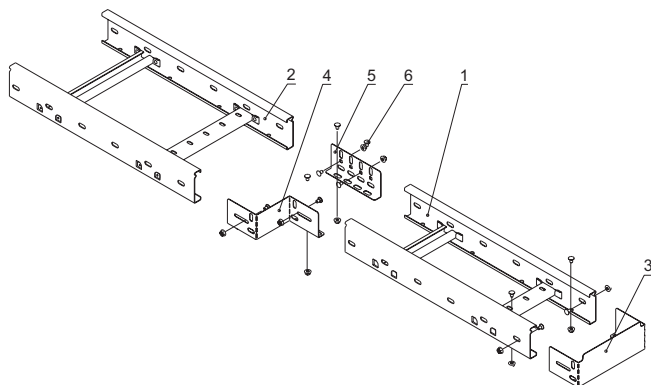

Поз. / Item / Жайғ.	Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Qty, pcs / Саны, дн.
1	Лоток лестничный / Cable ladder / Сатылы науа	1
2	Лоток лестничный / Cable ladder / Сатылы науа	1
3	Заглушка / Ending flange / Бітеуіш	1
4	Редукция / Reducer	1
5	Пластина соединительная / Joining plate / Жалғағыш тілімше	2
6	Комплект соединительный КС / KC connecting unit / ЖОЖ жалғағыш жиынтық	12


Рисунок А.4 / Figure A.4 / А.4 суреті

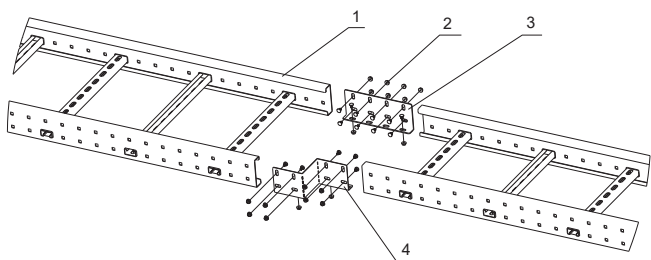

Поз. / Item / Жайғ.	Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Qty, pcs / Саны, дн.
1	Лоток лестничный / Cable ladder / Сатылы науа	2
2	Болт с шестигранной головкой М8×20, гайка со стопорным буртом М8 / Hexagon head bolt М8×20, collar nut М8 / Алты қырлы бастиекті М8×20 бұрандамасы, М8 тоқтатқыш бурты бар сомын ¹⁾	24
3	Пластина соединительная / Joining plate/Жалғағыш тілімше	4
4	Редукция-заглушка / Reducer cap / Бітеуіш редукция	1

¹⁾ Допускается замена на болт фланцевый М8×20 и гайку со стопорным буртом М8 / It is permissible to replace with a flanged bolt М8×20 and a collar nut М8 / М8×20 ернеменкті бұрандамаға және М8 тоқтатқыш бурты бар сомынға айырбастауға болады.

Рисунок А.5 / Figure A.5 / А.5 суреті

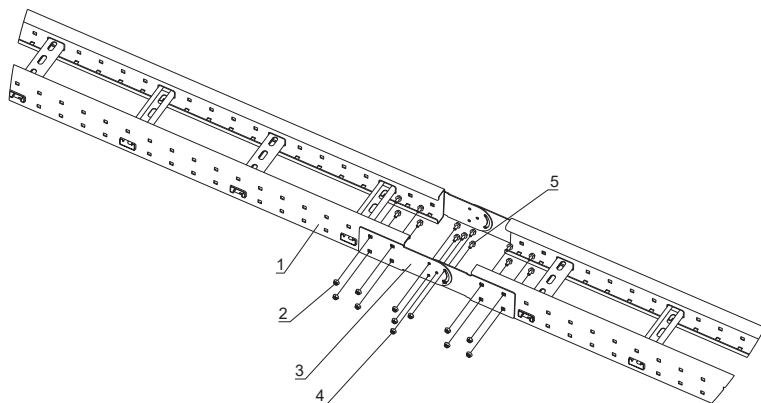

Поз. / Item / Жайғ.	Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Qty, pcs / Саны, дн.
1	Лоток лестничный / Cable ladder / Сатылы науа	2
2	Болт с шестигранной головкой M8×20, гайка со стопорным буртом M8 / Hexagon head bolt M8×20, collar nut M8 / Алты қырлы бастиекті M8×20 бұрандамасы, M8 тоқтатқыш бурты бар сомын ¹⁾	16
3	Пластина шарнирная регулируемая / Adjustable hinge plate/Топсалы реттелмелі тілімше	4
4	Гайка со стопорным буртом M6 / Collar nut M6/M6 тоқтатқыш бурты бар бұрандама	6
5	Болт с шестигранной головкой M6×20 / Hexagon head bolt M6×20 / M6×20 алтықырлы бастиегі бар бұрандама	6

¹ Допускается замена на болт фланцевый M8×20 и гайку со стопорным буртом M8/ It is permissible to replace with a flanged bolt M8×20 and a collar nut M8/ M8×20 ернемекті бұрандамаға және M8 тоқтатқыш бурты бар сомынға айырбастауға болады.

Рисунок A.6 / Figure A.6 / A.6 суреті

ПРИЛОЖЕНИЕ Б / APPENDIX B / Б ҚОСЫМШАСЫ (обязательное / normative / міндетті)

Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц / Basic characteristics of the cable ladder system components / Кабель сатылары жүйелері құрамдастарының негізгі сипаттамалары

Рисунки в приложении Б носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

The figures in appendix B are for reference only and do not define the design of components of cable ladder systems. The mass of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards

Қосымшасындағы суреттер анықтамалық сипатқа ие және кабель науалары жүйелері құрамдастарының құрылмасын айқындамайды. Жүйелер құрамдастарының салмағында $\pm 10\%$ ауытқыма болуы мүмкін, бұл тиісті стандарттармен белгіленген илемнің қалыңдығына шекті ауытқулармен байланысты.

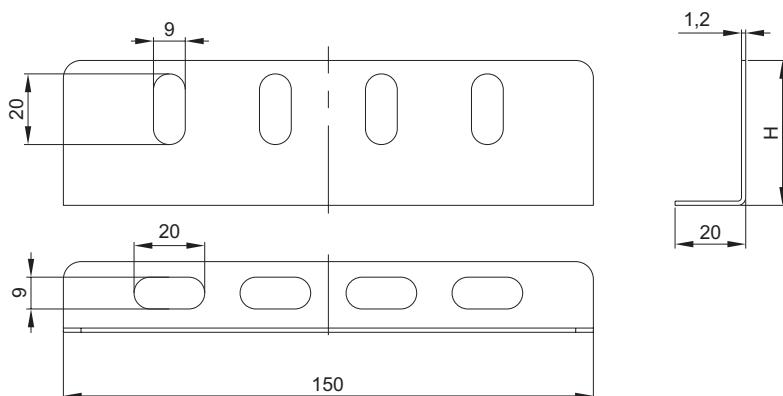


Рисунок Б.1 / Figure B.1 / Б.1 суреті

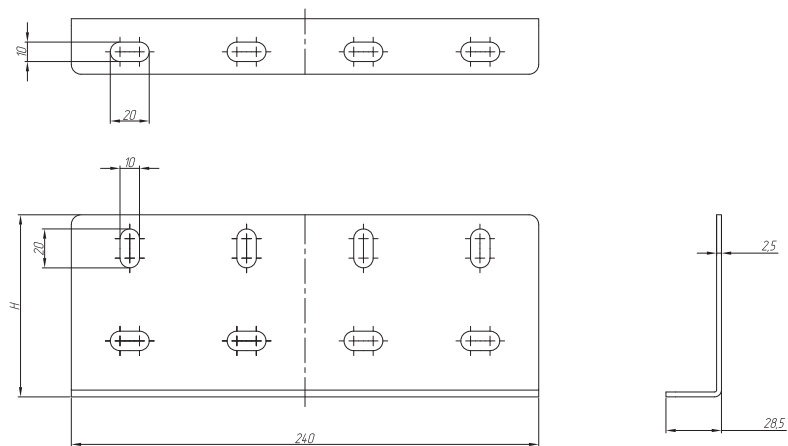


Рисунок Б.2 / Figure B.2 / Б.2 суреті

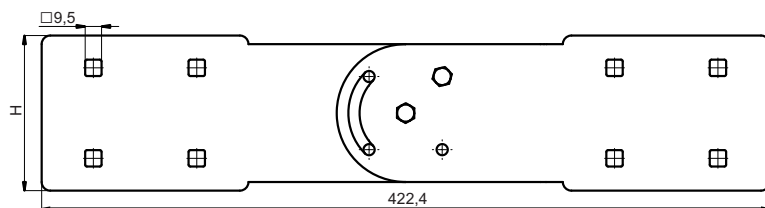


Рисунок Б.3 / Figure B.3 / Б.3 суреті

Таблица Б.1 / Table B.1 / Б.1 кестесі – Основные параметры пластины соединительной и пластины шарнирной регулируемой / Basic parameters of the joining plate and the adjustable hinge plate / Жалғағыш тілімшенің және топсалы реттелмелі тілімшенің негізгі параметрлері

Наименование / Denomination / Атауы	Размеры / Dimensions / Өлшемдері, mm		Масса компонента, кг, для исполнения / Component mass, kg, for version/ Құрамдастың салмағы, орындалым үшін, кг	
	Типоразмер / Standard size / Типтік өлшемі	H±2	стандарт / standard	HDZ
Пластина соединительная LESTA / LESTA joining plate / LESTA жалғағыш тілімшесі	55	41	0,07	0,08
	80	66	0,1	0,11
	100	86	0,13	0,14
	150	136	0,2	0,22
Пластина соединительная EA / EA joining plate / EA жалғағыш тілімшесі	55	41	0,07	0,08
	80	66	0,1	0,11
	100	86	0,13	0,14
	150	136	0,2	0,22
LESTA 5H Пластина соединительная / LESTA 5H joining plate / LESTA 5H жалғағыш тілімшесі	100	93,5	–	0,53
	150	143,5		0,78
	200	193,5		1,02
LESTA 5H Пластина шарнирная регулируемая / LESTA 5H adjustable hinge plate / LESTA 5H топсалы реттелмелі тілімшесі	100	90	–	0,63
	150	149	–	1,05
	200	190	–	1,38

ПРИЛОЖЕНИЕ В / APPENDIX C / В ҚОСЫМШАСЫ (обязательное / normative / міндетті)

Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц / Basic characteristics of the cable ladder system components / Кабель сатылары жүйелері құрамдастарының негізгі сипаттамалары

Рисунки в приложении В носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

The figures in appendix C are for reference only and do not define the design of components of cable ladder systems. The mass of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.

Қосымшасындағы суреттер анықтамалық сипатқа ие және кабель науалары жүйелері құрамдастарының құрылмасын айқындамайды. Жүйелер құрамдастарының салмағында $\pm 10\%$ ауытқыма болуы мүмкін, бұл тиісті стандарттармен белгіленген илемнің қалыңдығына шекті ауытқулармен байланысты.

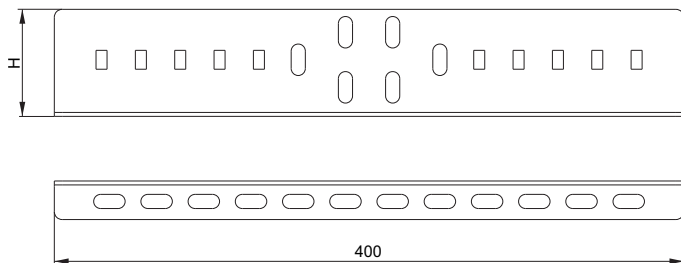


Рисунок В.1 / Figure C.1 / В.1 суреті

Таблица В.1 / Table C.1 / В.1 кестесі – Основные параметры пластины соединительной усиленной / Basic parameters of the reinforced joining plate / Күшейтілген жалғағыш тілімшенің негізгі параметрлері

Наименование / Denomination / Атауы	Размеры / Dimensions / Өлшемдері, mm		Масса компонента, кг, для исполнения / Component mass, kg, for version/ Құрамдастың салмағы, орындалым үшін, кг	
	Типоразмер / Standard size / Типті өлшемі	H ± 2	стандарт / standard	HDZ
Пластина соединительная усиленная LESTA / LESTA rein-forced joining plate / LESTA күшейтілген жалғағыш тілімшесі	55	44	0,48	0,55
	80	68	0,62	0,68
	100	88	0,76	0,82
	150	138	1,15	1,23
Пластина соединительная усиленная EA / EA reinforced joining plate / EA күшейтілген жалғағыш тілімшесі	55	44	0,48	0,55
	80	68	0,62	0,68
	100	88	0,76	0,82
	150	138	1,15	1,23

ПРИЛОЖЕНИЕ Г / APPENDIX D / Г ҚОСЫМШАСЫ (обязательное / normative / міндетті)

Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц / Basic characteristics of the cable ladder system components / Кабель сатылары жүйелері құрамдастарының негізгі сипаттамалары

Рисунки в приложении Г носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

The figures in appendix D are for reference only and do not define the design of components of cable ladder systems. The mass of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.

Г Қосымшасындағы суреттер анықтамалық сипатқа ие және кабель науалары жүйелері құрамдастарының құрылмасын айқындамайды. Жүйелер құрамдастарының салмағында $\pm 10\%$ ауытқыма болуы мүмкін, бұл тиісті стандарттармен белгіленген илемнің қалыңдығына шекті ауытқулармен байланысты.

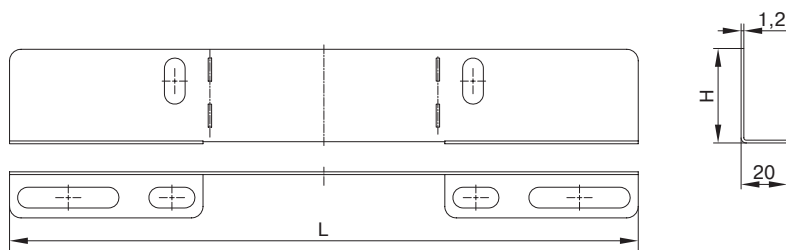


Рисунок Г.1 / Figure D.1 / Г.1 суреті

– Для лотка шириной / For a tray width of / Науаның ені үшін 55 mm LESTA

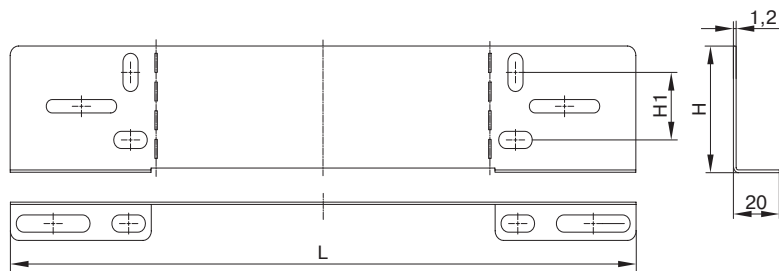


Рисунок Г.2 / Figure D.2 / Г.2 суреті

– Для лотка шириной / For a tray width of / Науаның ені үшін 80, 100 mm LESTA

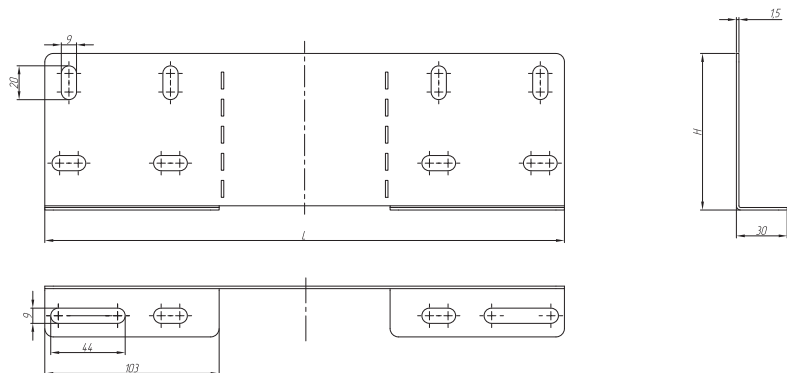


Рисунок Г.3 / Figure D.3 / Г.3 суреті

Таблица Г.1 / Table D.1 / Г.1 кестесі – Основные параметры редукции и редукции-заглушки /
Basic parameters of the reducer and the reducer cap / Редукция мен бітеуіш редукцияның негізгі параметрлері

Наименование / Denomination / Атауы	Размеры / Dimensions / Өлшемдері, mm				Масса компонента, кг, для исполнения / Component mass, kg, for version / Құрамдастың салмағы, орындалым үшін, кг	
	Типоразмер / Standard size / Типтік өлшемі	L	H	H1	стандарт / standard	HDZ
Редукция LESTA / LESTA Reducer / LESTA редукциясы	55×100	273	41	–	0,12	0,13
	55×200	373			0,16	0,17
	55×300	473			0,19	0,20
	55×400	573			0,23	0,24
	80×100	273	66	35,3	0,18	0,19
	80×200	373			0,24	0,25
	80×300	473			0,30	0,32
	80×400	573			0,36	0,38
	100×100	273	86	55,2	0,23	0,24
	100×200	373			0,31	0,33
	100×300	473			0,38	0,40
	100×400	573			0,46	0,48
	150×100	273	136	105,3	0,36	0,39
	150×200	373			0,48	0,50
	150×300	473			0,61	0,64
	150×400	573			0,73	0,77

Продолжение таблицы Г.1 / Continuation of the table D.1 /

Наименование / Denomination / Атауы	Размеры / Dimensions / Өлшемдері, mm				Масса компонента, кг, для исполнения / Component mass, kg, for version / Құрамдастың салмағы, орындалым үшін, кг	
	Типоразмер / Standard size / Типтік өлшемі	L	H	H1	стандарт / standard	HDZ
LESTA 5H Редукция-заглушка / LESTA 5H reducer cap / LESTA 5H бітеуіш редукциясы	100×200	407	92,5	–	–	0,49
	100×300	507				0,61
	100×400	607				0,71
	100×500	707				0,83
	100×600	807				0,93
	100×700	907				1,05
	100×800	1007				1,16
	100×900	1107				1,27
	150×200	407	142,5	–	–	0,75
	150×300	507				0,88
	150×400	607				1,09
	150×500	707				1,26
	150×600	807				1,43
	150×700	907				1,62
	150×800	1007				1,77
	150×900	1107				1,95
	200×200	407	192,5	–	–	1
	200×300	507				1,23
	200×400	607				1,46
	200×500	707				1,69
	200×600	807				1,92
	200×700	907				2,16
	200×800	1007				2,39
	200×900	1107				2,63