

ДПА 5030, 5040, 5032, 5043, 5045

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ

Руководство по эксплуатации

LDPA.30/40.001

1 Основные сведения об изделии

1.1 Светильник аварийный типа ДПА 5030, ДПА 5040, ДПА 5032, ДПА 5043, ДПА 5045 товарного знака IEK (далее - светильник) предназначен для обеспечения аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных помещениях с низким уровнем содержания влаги и пыли с централизованной аварийной цепью питания, а также может использоваться для указания направления эвакуации при наличии пиктограмм (в комплект не входят).

1.2 Светильник ДПА 5032, ДПА 5043 может работать от сети переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц или от источника постоянного тока с напряжением 12 В; 24 В, что позволяет применять его в помещениях с повышенными требованиями к электробезопасности.


1.3 Аварийная работа светильника осуществляется от встроенного аккумулятора.

1.4 Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

1.5 Классификация светильников в соответствии с Приложением В ГОСТ IEC 60598-2-22 показана на рисунках 1 и 2.


Для ДПА 5030-1, ДПА 5040-1, ДПА 5045-1:

Х	*	А***	60
---	---	------	----

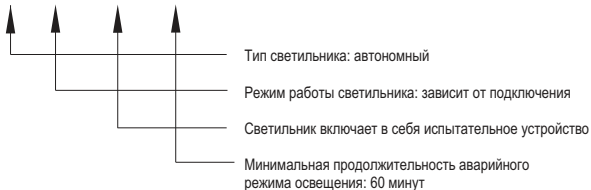

Для ДПА 5030-3, ДПА 5040-3, ДПА 5032-3, ДПА 5043-3, ДПА 5045-2:

X	*	A***	180
---	---	------	-----

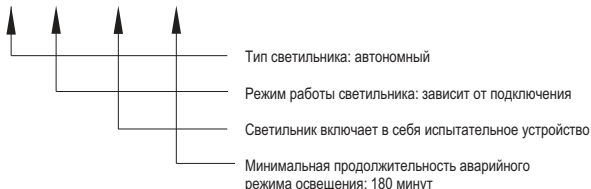

2 Технические данные

2.1 Технические данные светильника приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя		Значение для светильника							
		ДПА 5030-1	ДПА 5030-3	ДПА 5040-1	ДПА 5040-3	ДПА 5045-1	ДПА 5045-2	ДПА 5032-3	ДПА 5043-3
Режим работы	нормальный	от сети 230 В~						от источника постоянного тока 12 В=; 24 В=	
	аварийный	от встроенного аккумулятора							
Зарядка аккумулятора		от сети 230 В~						от источника постоянного тока 12 В=; 24 В=	
		—							
Номинальное напряжение, В		230							
Диапазон рабочих напряжений, В		198–253							
Частота, Гц		50							
Номинальное напряжение постоянного тока, В		—						12; 24	
Диапазон рабочих напряжений постоянного тока, В		—						10-24	
Продолжительность работы от аккумулятора*, мин		60	180	60	180	60	180	180	
Максимальная мощность в режиме работы от сети 230В, Вт		4,5				4,8		3,5	
Козффициент мощности		≥0,4							
Номинальный ток, А		0,04							
Источник света		светодиоды 2835							

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для светильника								
	ДПА 5030-1	ДПА 5030-3	ДПА 5040-1	ДПА 5040-3	ДПА 5045-1	ДПА 5045-2	ДПА 5032-3	ДПА 5043-3	
Принцип действия	Постоянный/не постоянный						Постоянный		
Световой поток в рабочем режиме, лм	180						140		
Световой поток в аварийном режиме, лм	180						140		
Цветовая температура, К	6500								
Дистанция распознавания, м	16		18					16	18
Класс энергоэффективности	А+								
Тип КСС	Д								
Класс светораспределения по ГОСТ 34819	П (прямого света)								
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 65				≥ 80		≥ 65		
Коэффициент пульсации, %	≤ 5								
Материал рассеивателя	Поликарбонат								
Материал корпуса	ABS								
Класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1	II								
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20		IP54					IP20	IP54
Относительная влажность, %	до 98 % при плюс 25 °С								
Температура эксплуатации, °С	от 0 до плюс 40								
Срок службы, ч	40000								
Срок службы аккумулятора, лет	4								
Гарантийный срок (со дня продажи), лет**	4								

* С течением времени происходит снижение ёмкости аккумулятора и, как следствие, продолжительности работы светильников, что не является дефектом.

** Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Основные технические данные встроенного аккумулятора приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение		
	ДПА 5030-1; ДПА 5040-1	ДПА 5045-1	ДПА 5030-3; ДПА5040-3; ДПА 5032-3; ДПА 5043-3; ДПА 5045-2
Тип аккумулятора	литий-железо-фосфатный		
Номинальное напряжение, В	3,2		
Ёмкость, А·ч	0,6		1,8
Время полной зарядки аккумулятора*, ч, не менее	24		
Срок службы аккумулятора, лет, не менее	4		

* При низкой температуре требуется больше времени на зарядку аккумулятора.

2.3 Габаритные размеры светильника приведены на рисунке 1–3.

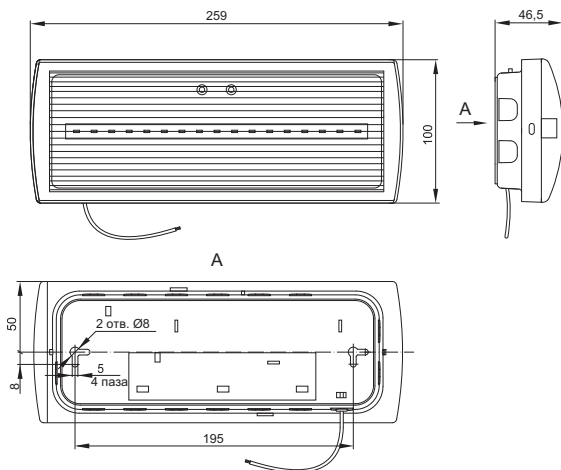


Рисунок 1 – ДПА 5030-1, ДПА 5030-3, ДПА 5032-3

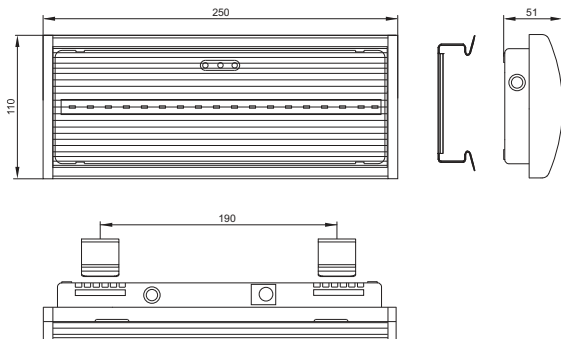


Рисунок 2 – ДПА 5040-1, ДПА 5040-3, ДПА 5043-3

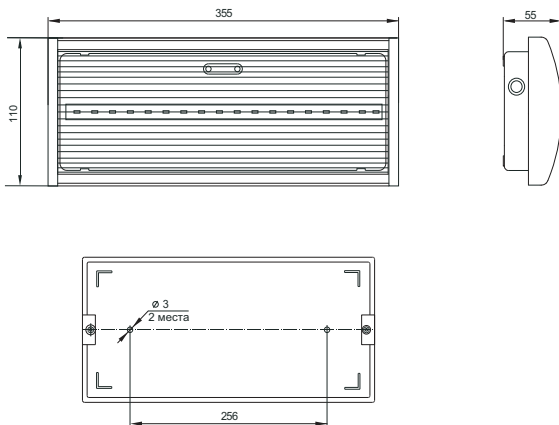


Рисунок 3 – ДПА 5045-1, ДПА 5045-2

3 Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями.

Подключать светильник к неисправной электропроводке.

Устанавливать светильник на воспламеняемые и легковоспламеняемые материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

ВНИМАНИЕ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильника производить только при отключённом напряжении сети. При использовании светильника для указания направления эвакуации пиктограммы не должны закрывать индикаторы режима работы светильника.

3.1 Работы по монтажу и техническому обслуживанию светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.

4 Правила монтажа и эксплуатации

4.1 Эксплуатацию светильника производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.

4.2 Для визуального контроля состояния светильника и батареи на переднюю панель корпуса выведены световые индикаторы красного и зеленого цвета: ДПА 5030-1, ДПА 5040-1, ДПА 5032-3, ДПА 5043-3 имеют 2 индикатора, ДПА 5045-1, ДПА 5030-3, ДПА 5040-3, ДПА 5045-2 имеют 1 двухцветный индикатор.

4.3 В светильнике предусмотрена функция автоматической проверки ежемесячная и ежегодная. Подробная информация работы индикаторов добавлена в таблицу 3.

Таблица 3 – Схема работы светильника и индикаторов

Событие	Основной источник света	Индикатор
Наличие напряжения 230 В	– + постоянный режим	Зеленый, горит постоянно, АКБ заряжен
		Зелёный, мигает с частотой 1 Гц, аккумулятор заряжается
		Красный, быстро мигает (частота 3 Гц), нет нагрузки или её отсутствие
		Красный, мигает (частота 1 Гц), АКБ неисправен/отключен
Отсутствие напряжения 230 В	+	Красный, горит постоянно
Активация аварийного режима работы светильника вручную – нажмите и удерживайте кнопку «ТЕСТ» (при наличии напряжения 230 В)	+	Зелёный, плавно загорается и гаснет
Активация ежемесячного автоматического теста, двойное нажатие кнопки «ТЕСТ» (при наличии напряжения 230 В)	+	
Активация ежегодного автоматического теста, тройное нажатие кнопки «ТЕСТ» (при наличии напряжения 230 В)	+	

При использовании светильников для указания направления эвакуации пиктограммы не должны перекрывать индикаторы режима работы светильника.

ВНИМАНИЕ

Перед подключением светильника необходимо подключить аккумулятор (4.6, 4.7), т. к. при поставке светильника аккумулятор отключён.

4.4 Светильник серии ДПА является накладным, и пригоден для установки на поверхности из нормально воспламеняемых материалов (стены, потолок) при помощи крепежа, входящего в комплект поставки.

4.5 Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т. е. между источником питания и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения).

4.6 Подключение аккумулятора светильника ДПА 5030-1(3), ДПА 5032-3:

– с помощью отвёртки отжать на торцах светильника две защёлки крепления рассеивателя. Снять рассеиватель со светильника;

– на корпусе светильника отжать две защёлки и снять со светильника отражатель со светодиодами;

– подключить проводники со штекером, идущие от аккумуляторной батареи к соответствующему штыревому разъёму на плате управления. Светильник должен включиться, что будет свидетельствовать о работе светильника от аккумулятора.

4.7 Подключение аккумулятора светильника ДПА 5040-1(3), ДПА 5043-3:

– с помощью отвёртки отжать по периметру рассеивателя светильника четыре защёлки. Снять рассеиватель со светильника;

– с помощью отвёртки отжать на корпусе светильника четыре защёлки крепления отражателя. Снять со светильника отражатель со светодиодами. Это обеспечит свободный доступ к аккумуляторной батарее;

– подключить проводники со штекером, идущие от аккумуляторной батареи к соответствующему штыревому разъёму на плате управления. Светильник должен включиться, что будет свидетельствовать о работе светильника от аккумулятора.

4.8 Подключение аккумулятора светильника ДПА 5045-1, ДПА 5045-2:

– с помощью отвертки открутить два винта, расположенные по краям рассеивателя. Снять со светильника рассеиватель;

– отжать 2 защёлки и поднять отражатель со светодиодами. Это обеспечит доступ к аккумуляторной батарее, находящейся на обратной стороне отражателя;

– подключить провод со штекером, идущий от аккумуляторной батареи к соответствующему разъёму на плате управления.

4.9 Подключение светильника ДПА 5030-1(3) к питающей сети 230 В производить сетевым кабелем, выведенным из светильника: коричневый проводник подключить к фазному проводнику сети (L), синий проводник – к нейтральному проводнику сети (N), черный проводник +12VDC (УДТУ), белый проводник -12VDC (УДТУ).

4.10 Подключение светильника ДПА 5040-1(3), ДПА 5045-1(2) к питающей сети 230 В производить к контактам клеммной колодки, расположенной на плате управления, согласно маркировке: (L) фазный проводник, (N) нейтральный проводник сети, проводник +12VDC (УДТУ), проводник -12VDC (УДТУ) (рисунок 5).

ВНИМАНИЕ

В светильнике ДПА 5040-1(3), ДПА 5043-3, ДПА 5045-1(2) для обеспечения требуемой степени защиты IP54 необходимо при помощи слесарного ножа прорезать отверстие в корпусе светильника и установить в него резьбовой сальник (входит в комплект).

4.11 Светильник ДПА 5032-3 и ДПА 5043-3 могут получать питание от источника постоянного или переменного тока.

4.12 Светильник ДПА 5032-3 оснащён сетевым кабелем, который в состоянии поставки не подключен к плате управления.

4.13 Подключение светильника ДПА 5032-3, ДПА 5043-3 к питающей сети переменного тока 230 В производить к контактам клеммной колодки

(рисунок 4), расположенной на плате управления, согласно маркировке: (L) фазный проводник, (N) нейтральный проводник сети, проводник +12VDC (УДТУ), проводник –12VDC (УДТУ).

Подключение светильника к источнику постоянного тока с номинальным напряжением 12 В (или 24 В) производить к контактам клеммной колодки согласно маркировке сетевых контактов. Клеммная колодка позволяет подключение проводников сечением от 0,5 до 1,0 мм².

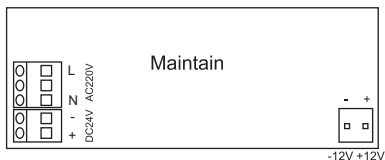


Рисунок 4

ДПА5030-1_3 имеет внешний вывод (4 провода L/N/+12V/-12V)

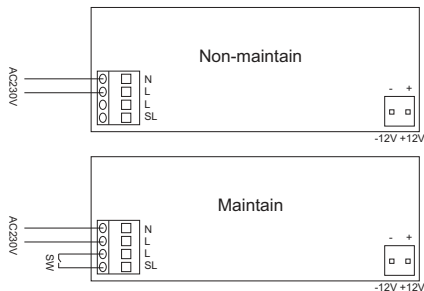


Рисунок 5

4.14 После всех подключений установить на место отражатель и рассеиватель светильника.

4.15 Подать напряжение питания. Проконтролировать работу светильника, свечение индикатора красного цвета, сигнализирующего о заряде батареи, и зелёного цвета, сигнализирующего о подключении к сети. Проверить работоспособность светильника в аварийном режиме кнопкой «ТЕСТ».

4.16 При работе светильника от аккумулятора в течение 4 часов аккумулятору необходима подзарядка в течение не менее 24 часов.

4.17 В светильнике реализована защита от перезаряда и сверхзаряда аккумулятора элементами электрической схемы.

4.18 Процесс заряда аккумуляторной батареи происходит автоматически при первом подключении светильника к сети питания или после длительной работы светильника в аварийном режиме.

4.19 Для увеличения срока службы аккумуляторных батарей рекомендуется не менее двух раз в год переводить светильник в аварийный режим.

4.20 Светильник ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

4.21 Аккумуляторная батарея, а также источник света (светодиоды) замене не подлежат. При выработке ресурса батареи или окончанию срока службы светильник утилизировать.

4.22 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или организации, указанные на сайте iek.ru

4.23 По истечении срока службы изделие утилизировать.

5 Обслуживание

5.1 Обслуживание светильника не требуется, за исключением чистки от загрязнений. Чистку производить мягкой сухой тканью без применения растворителей и других агрессивных моющих средств.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование светильника осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованного изделия от механических повреждений, при температуре от минус 45 °С до плюс 50 °С.

6.2 Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 45 °С и относительной влажности 60 % при плюс 25 °С.

6.3 Утилизацию светильника производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.

6.4 В состав светильника входит герметичный литий-железо-фосфатный аккумулятор, представляющий опасность для здоровья человека и окружающей среды при неправильной утилизации.

6.5 Извлеките элемент питания перед утилизацией светильника.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Выбрасывать аккумулятор в мусоропровод жилых и общественных зданий.

6.6 Отработавший свой срок службы аккумулятор должен быть передан на утилизацию в специализированное предприятие, имеющее соответствующую I классу опасности отходов лицензию и сертификаты на их переработку.