

ЗАЖИМ ГЕРМЕТИЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗГС 4-35

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

Зажим герметичный соединительный ЗГС 4-35 товарного знака IEK® (далее зажим) предназначен для выполнения абонентских ответвлений от магистральной ВЛИ, выполненной самонесущими изолированными проводами (далее СИП) напряжением до 1 кВ, подключения и отключения абонента. Зажим позволяет соединять как алюминиевые, так и медные жилы проводов и кабелей. Для герметизации открытого контакта используется заглушка, прикреплённая к корпусу зажима.

1.1 Зажим соответствует требованиям ASIP.001.2013 ТУ

1.2 Условия эксплуатации зажима:

рабочий диапазон температур от минус 60 °С до плюс 55 °С при относительной влажности воздуха до 95%. Допускается применение зажима при температуре окружающей среды до 80 °С и относительной влажности до 60%.

1.3 Срок службы зажима 40 лет.

1.4 Гарантийный срок эксплуатации 6 лет.

2 Основные технические параметры вязок

2.1 Внешний вид и габаритные размеры зажимов приведены на рисунке 1.

Электрическое соединение с жилами проводов и кабелей достигается прокалыванием изоляции монтажным болтом специальной формы. Монтажные болты, входящие в состав зажима, имеют изолированную часть со срывной головкой, что позволяет производить установку зажима под напряжением. Изолирующая часть монтажного болта плотно входит в корпус зажима и обеспечивает герметичность соединения после монтажа. В изолирующей части болта имеется шестигранное углубление под шестигранный ключ для демонтажа соединения. Для герметизации открытого контакта после демонтажа одного из проводов используется заглушка, прикреплённая к корпусу зажима.

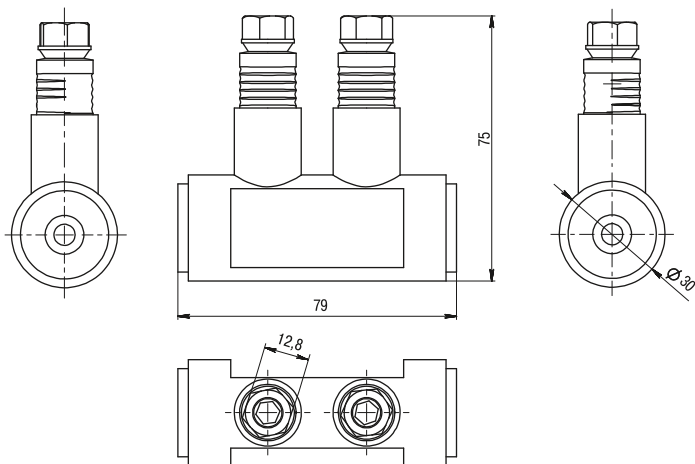


Рисунок 1.

2.2 Технические параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Сечение жил соединяемых проводов и кабелей, мм ²	4...35
Номинальный ток зажима, А	95
Момент срыва головки болта при монтаже, Н·м, ±10%	10
Электрическая прочность изоляции, кВ	6
Масса, кг	0,09

3 Комплект поставки

Комплект поставки вязок приведён в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество в групповой упаковке, шт.
ЗГС 4-35	25
Этикетка	1

4 Требования безопасности

4.1 Монтаж абонентских ответвлений с помощью зажимов должен производить квалифицированный персонал, прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

4.2 Всегда начинайте монтаж абонентских ответвлений, кабельных линий с приёмника электрической энергии (вводной автоматический выключатель или другое коммутационное оборудование потребителя), проконтролировав его отключение и вывесив запрещающие плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ», «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ». Если работа производится с отключением напряжения, то выполните комплекс технических мероприятий в соответствии с главой 3 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок».

5 Инструкция по монтажу

5.1 Монтаж зажимов производить при температуре окружающей среды не менее минус 10 °С.

5.2 Последовательность монтажа:

- ввести в зажим до упора провода, не снимая изоляцию;
- равномерно без рывков подтянуть монтажные болты вручную, затем затянуть их до срыва головок, удерживая зажим специальной струбиной. В момент срыва головки болта происходит прокалывание изоляции и достигается достаточное для надёжного электрического и механического соединения усилие зажима проводов.

6 Условия транспортирования и хранения

6.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов по группе Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование изделий в упаковке изготовителя допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией

при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 80 °С и относительной влажности 75%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25 °С.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адреса для обращения потребителей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142143, Московская область,
Подольский район, с.п.
Стрелковское, 2-й км Обводной
дороги, владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru;
www.iek.ru

УКРАИНА

ООО «ТД ИЭК.УКР»

08132, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua;
www.iek.ua

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района, Западная
зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»

LV-1004, г. Рига,
ул. Биекенсалас, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»

050047, г. Алматы, Алатауский район,
мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14
Тел. +7 (727) 297-69-22
+7 (727) 222-00-97
infokz@iek.ru
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD 2044, г. Кишинев,
ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065
+373 (22) 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md