


Таблица 1  
Конфигурация подвеса

| Количество консолей, n | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    |
|------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Длина подвеса L, мм    | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |

Таблица 2

| Код                                                             | ВВН6020 | ВВН6030 | ВВН6040 | ВВН6050 | ВВН6060 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-60, кг | 170     | 125     | 180     | 145     | 190     |
| Код                                                             | ВВН7020 | ВВН7030 | ВВН7040 | ВВН7050 | ВВН7060 |
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-70, кг | 265     | 190     | 250     | 240     | 225     |

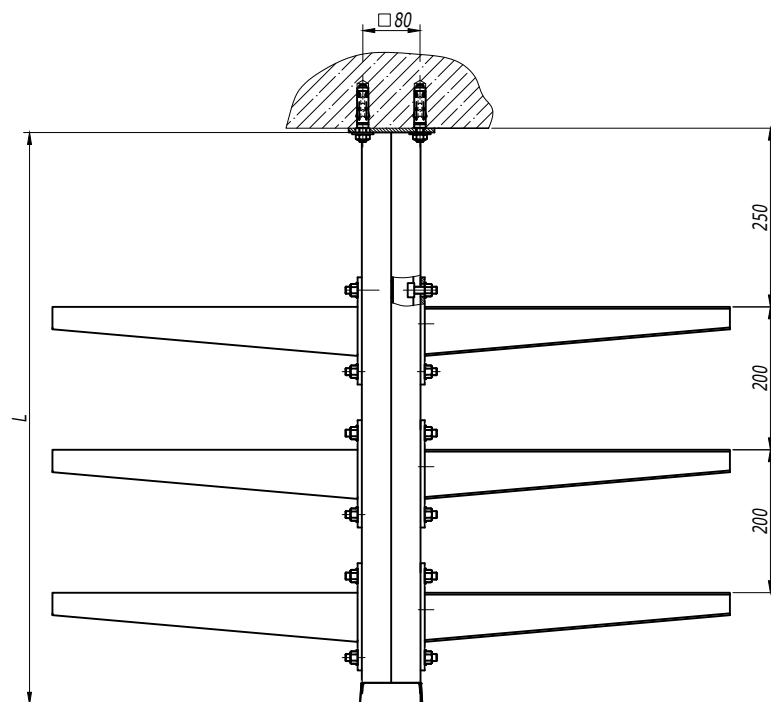

1. В таблице 1 указаны конфигурации подвеса, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
2. При загрузке лотков кабели необходимо распределять равномерно по лотку и только после этого приступать к загрузке следующей консоли. Нагружать все ярусы на край консоли запрещено.
3. Максимальная допустимая суммарная нагрузка на подвес 3150 кг.

| Поз. | Наименование                        | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|-------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-41                       | BSD41**  | 1    |                |
| 2    | Консоль                             |          | n    |                |
| 3    | Заглушка торцевая ВРО               | ВРО4182  | 1    |                |
| 4    | Анкер со шпилькой М10               | СМ441060 | 4    | DKC-2018.М5.01 |
| 5    | Винт для крепления к профилю М10х30 | СМ041030 | 2n   |                |
| 6    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923       | СМ101000 | 2n   |                |



|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                |  |  |  |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|--|--|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | DKC-2018.B5.07 |  |  |  |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                |  |  |  |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 |                |  |  |  |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |  | 09.18 |                |  |  |  |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                |  |  |  |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 |                |  |  |  |

|                               |                                                                                       |      |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Подвес к потолку симметричный | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|                               |                                                                                       |      | 1      |
|                               |  |      |        |

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

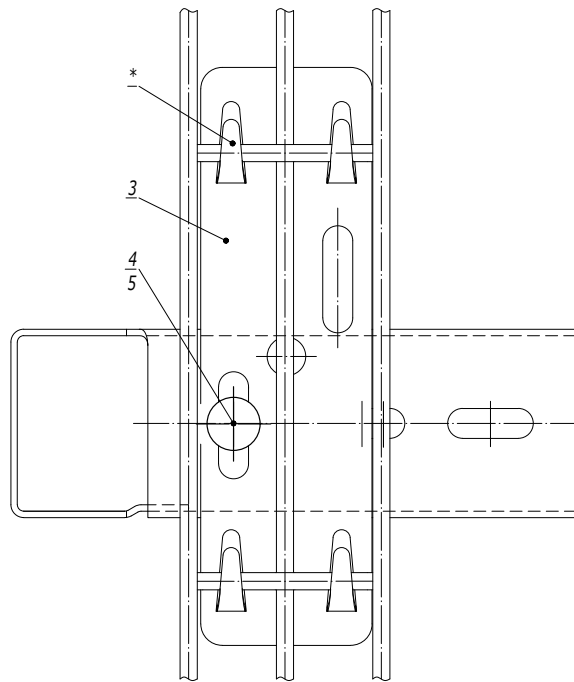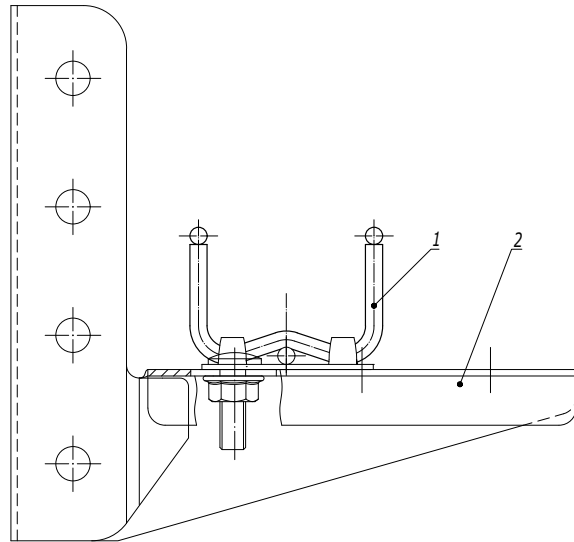

1. \* Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

| Поз. | Наименование                                   | Код      | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------------------------|----------|------|------------|
| 1    | Лоток проволочный шириной 80-300 мм            |          |      |            |
| 2    | Консоль для проволочного лотка                 |          | 1    |            |
| 3    | Держатель для проволочного лотка шириной 50 мм | FC37305  | 1    |            |
| 4    | Винт М6х20                                     | CM050620 | 1    |            |
| 5    | Гайка с насечкой М6 DIN 6923                   | CM100600 | 1    |            |

|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                        |                                                                                       |      |        |  |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                        | DKC-2018.F5.14                                                                        |      |        |  |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                        |                                                                                       |      |        |  |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 | Крепление проволочного лотка шириной 50 мм при помощи держателя для проволочного лотка | Стадия                                                                                | Лист | Листов |  |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |  | 09.18 |                                                                                        |                                                                                       |      | 1      |  |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                        |                                                                                       |      |        |  |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                        |                                                                                       |      |        |  |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 |                                                                                        |                                                                                       |      |        |  |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                        |  |      |        |  |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |