


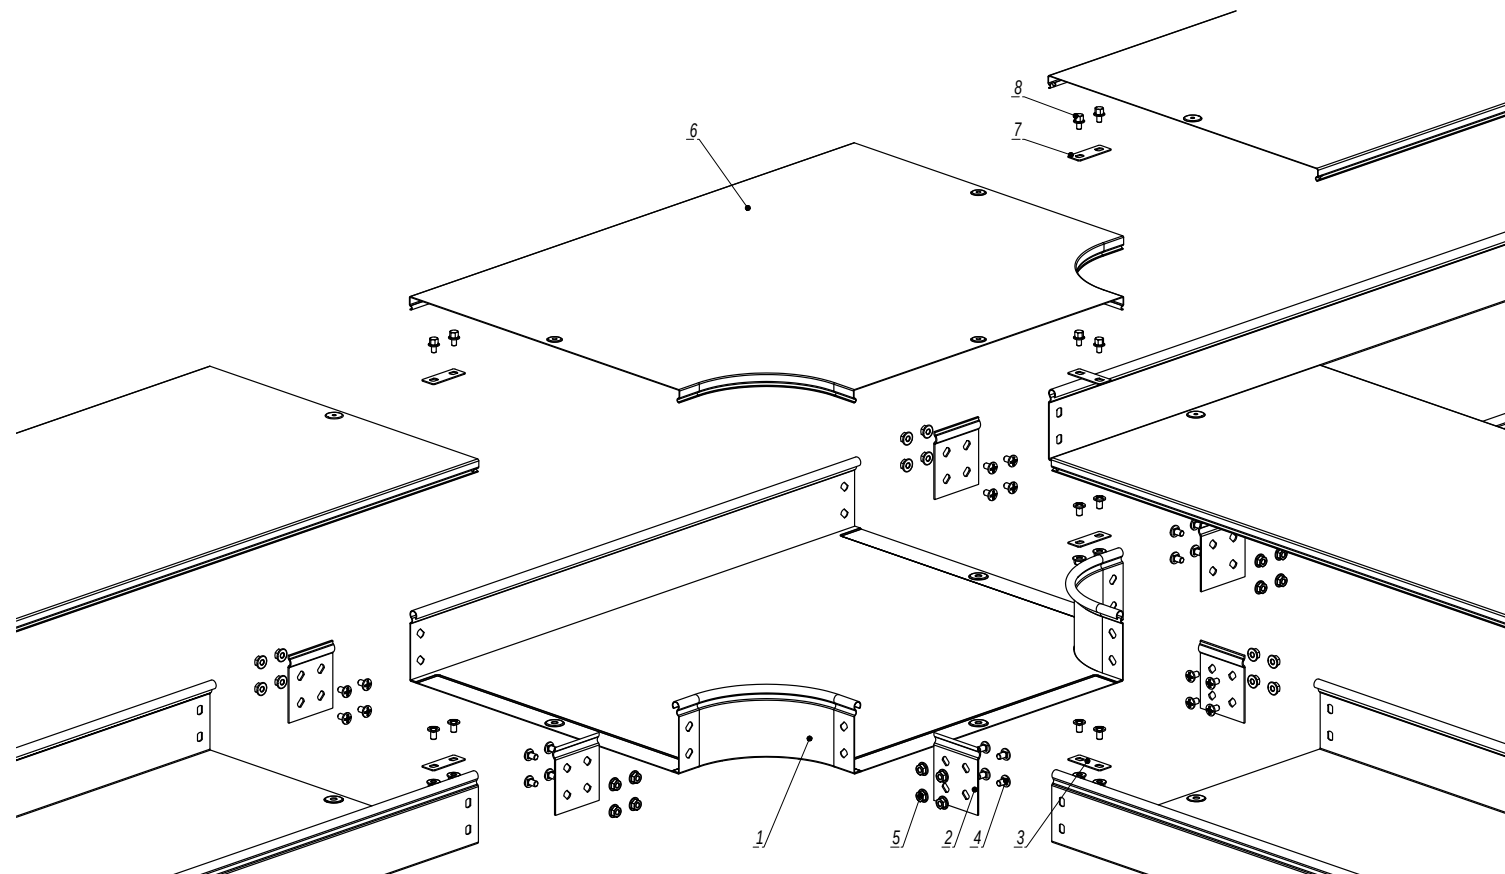

| Взаим. инв. №  | Поз. | Наименование                            | Код      | Кол.   | Примечание               |
|----------------|------|-----------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
|                |      |                                         |          |        |                          |
| Подпись и дата |      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |        |                          |
|                | 1    | Ответвитель Т-образный DPT              |          | 1      | Код комплекта:<br>361**К |
|                | 2    | Пластина крепежная GTO                  |          | 6      |                          |
|                | 3    | Пластина для заземления PTCE            |          | 3      |                          |
|                | 4    | Винт с крестообразным шлицем M6x10      |          | n-12+6 |                          |
|                | 5    | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            |          | n-12+6 |                          |
| Инв. № подл.   |      | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |        |                          |
|                | 6    | Крышка на ответвитель Т-образный DPT    |          | 1      |                          |
|                | 7    | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 3      |                          |
|                | 8    | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 6      |                          |

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

|                            |        |      |        |                  |       |                                                                                       |      |        |
|----------------------------|--------|------|--------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                            |        |      |        |                  |       | DKC-2018.S5.07                                                                        |      |        |
| Изм.                       | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись          | Дата  |                                                                                       |      |        |
| Разработал                 |        |      |        | Тиунов И.А.      | 09.18 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил                   |        |      |        | Чередищенко Г.А. | 09.18 |                                                                                       |      | 1      |
|                            |        |      |        |                  |       |  |      |        |
| Утвердил                   |        |      |        | Дядичко А.В.     | 09.18 |                                                                                       |      |        |
| Ответвитель Т-образный DPT |        |      |        |                  |       |                                                                                       |      |        |