



1. \* - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
3.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.                         | Наименование                          | Код      | Кол.   | Примечание                                                                            |       |                |  |                                                                                       |      |        |
|------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                              | <u>Комплектация для лотка</u>         |          |        |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
| 1                            | Лоток кабельный                       |          | 2      |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
| 2                            | Винт с крестообразным шлицем М6х10    | СМ010610 | n·2+1  |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
| 3                            | Гайка с насечкой М6 DIN 6923          | СМ100600 | n·2+1  |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
|                              | <u>Комплектация для лотка</u>         |          |        |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
| 4                            | Крышка на лоток                       |          | 1      |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
| 5                            | Винт для электрического соединения М5 | СМ030508 | 1      |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
|                              |                                       |          |        |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
|                              |                                       |          |        |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
|                              |                                       |          |        |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |
| Изм.                         | Кол.уч.                               | Лист     | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | DKC-2018.S5.01 |  |                                                                                       |      |        |
| Разработал                   | Тиунов И.А.                           |          |        |  | 09.18 |                |  | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил                     | Чередищенко Г.А.                      |          |        |  | 09.18 |                |  |                                                                                       |      | 1      |
|                              |                                       |          |        |                                                                                       |       |                |  |  |      |        |
| Утвердил                     | Дядичко А.В.                          |          |        |  | 09.18 |                |  |                                                                                       |      |        |
| Соединение лотка "папа-мама" |                                       |          |        |                                                                                       |       |                |  |                                                                                       |      |        |

Формат А3

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|               |                |               |



1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.                           | Наименование                            | Код      | Кол.            | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u>  |                                         |          |                 |            |
| 1                              | Лоток кабельный                         |          | 2               |            |
| 2                              | Пластина крепежная GTO                  |          | 2               |            |
| 3                              | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1               |            |
| 4                              | Винт с крестообразным шлицем M6x10      | CM010610 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| 5                              | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            | CM100600 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| <u>Комплектация для крышки</u> |                                         |          |                 |            |
| 6                              | Крышка на лоток                         |          | 2               |            |
| 7                              | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1               |            |
| 8                              | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 2               |            |
| 9                              | Гайка с насечкой M5 DIN 6923            | CM100500 | 2               |            |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|--------|---------|------|

DKC-2018.S5.02

Лист  
2

Формат A3




|      |                          |     |      |                            |
|------|--------------------------|-----|------|----------------------------|
| Поз. | Наименование             | Код | Кол. | Примечание                 |
| 1    | Лоток проволочный        |     | 1    |                            |
| 2    | Крышка на прямой элемент |     | 1    |                            |
| 3    | Держатель для крышки     |     | 2    | устанавливать через 1 метр |

|            |                  |      |        |         |       |        |                |  |  |  |  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|--------|----------------|--|--|--|--|
|            |                  |      |        |         |       |        | DKC-2018.F5.08 |  |  |  |  |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Крышка |                |  |  |  |  |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |        |                |  |  |  |  |
| Проверил   | Чередиченко Г.А. |      |        |         | 09.18 |        |                |  |  |  |  |
|            |                  |      |        |         |       |        |                |  |  |  |  |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |        |                |  |  |  |  |

|                                                                                       |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|                                                                                       |      | 1      |
|  |      |        |

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|               |                |               |

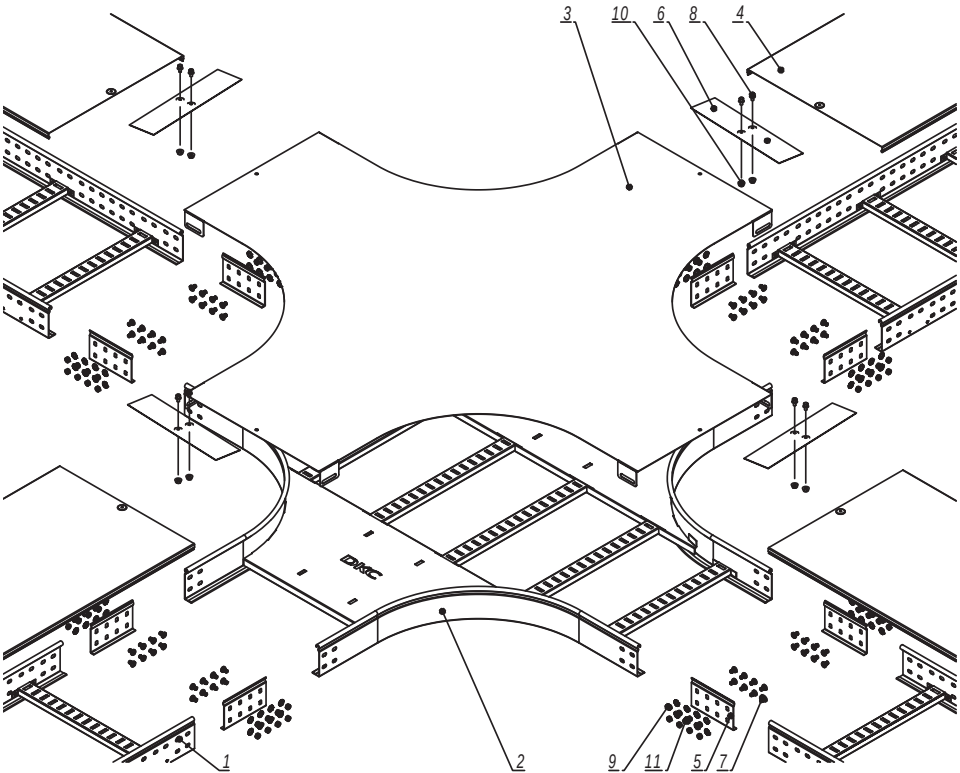

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование                                        | Код      | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|
|              |                |               | 1    | Лоток лестничный, прямой элемент                    |          |      |            |
|              |                |               | 2    | Х-ответвитель                                       |          |      |            |
|              |                |               | 3    | Крышка на Х -ответвитель                            |          |      |            |
|              |                |               | 4    | Крышка на лоток                                     |          |      |            |
|              |                |               | 5    | Усиленные соединители GTO L                         |          | 8    |            |
|              |                |               | 6    | Накладка соединительная CGB                         |          | 4    |            |
|              |                |               | 7    | Винт с гладкой головкой М6х20 DIN 603               | СМ010620 | п-32 |            |
|              |                |               | 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | СМ030508 | 8    |            |
|              |                |               | 9    | Гайка шестигранная М6 DIN 934                       | СМ110600 | п-32 |            |
|              |                |               | 10   | Гайка с насечкой М5 DIN 6923                        | СМ100500 | 4    |            |
|              |                |               | 11   | Шайба стопорная Ø6 DIN 6798А                        | СМ220600 | п-32 |            |

- 1. n=1 для высоты борта 50 мм.
- 2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

|            |         |      |                   |                                                                                       |       |                |                                                                                       |      |        |
|------------|---------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |         |      |                   |                                                                                       |       | DKC-2018.L5.13 |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист | № док.            | Подпись                                                                               | Дата  |                | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал |         |      | Тиунов И.А.       |  | 09.18 | Х-ответвитель  |                                                                                       |      |        |
| Проверил   |         |      | Чередишченко Г.А. |  | 09.18 |                |                                                                                       |      | 1      |
|            |         |      |                   |                                                                                       |       |                |  |      |        |
| Утвердил   |         |      | Дядичко А.В.      |  | 09.18 |                |                                                                                       |      |        |