


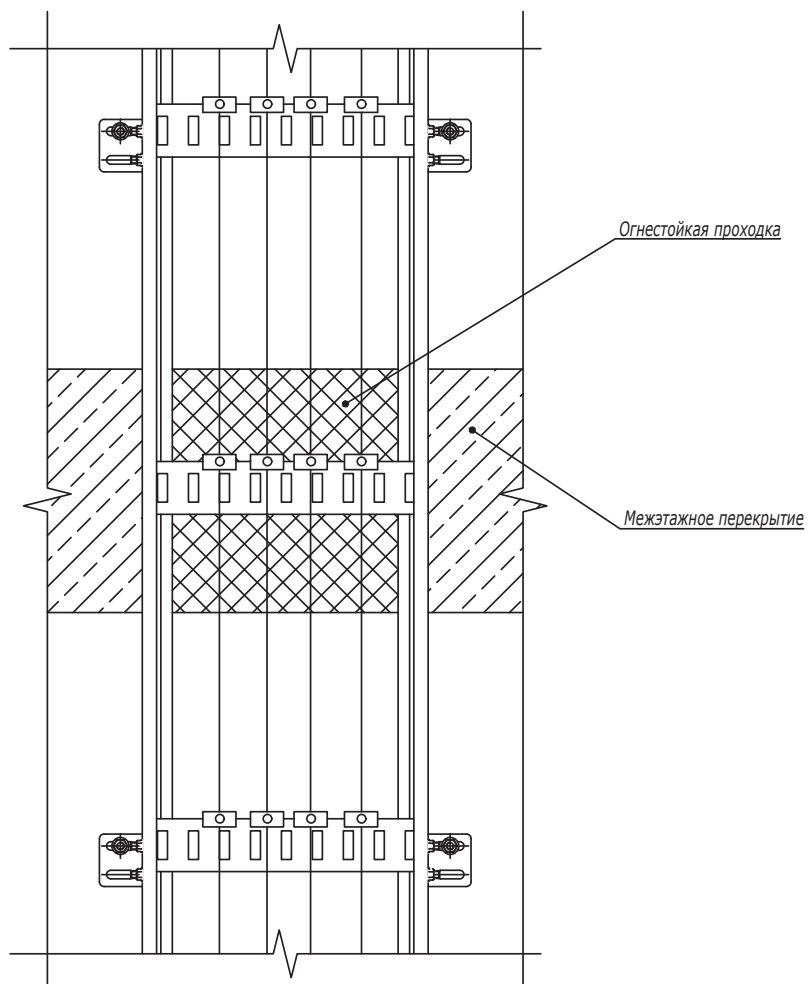

1. Если высота межэтажных перекрытий меньше шага разгрузки кабелей, то разгрузка происходит в межэтажных огнестойких проходках.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

DKC-2017.FCL.21

Лист
3