
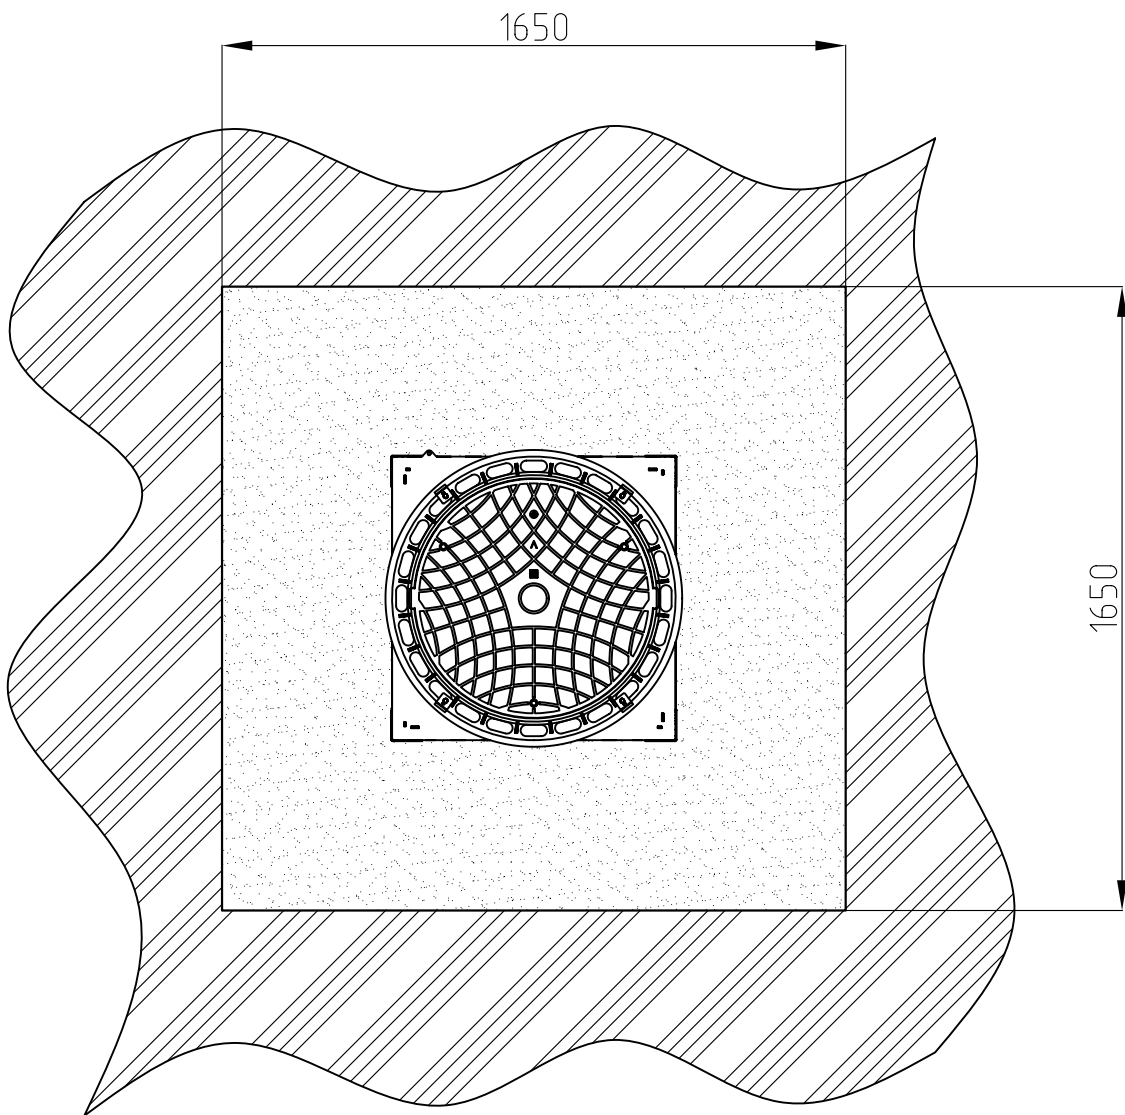
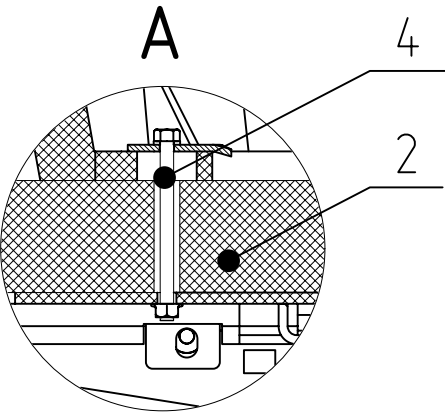
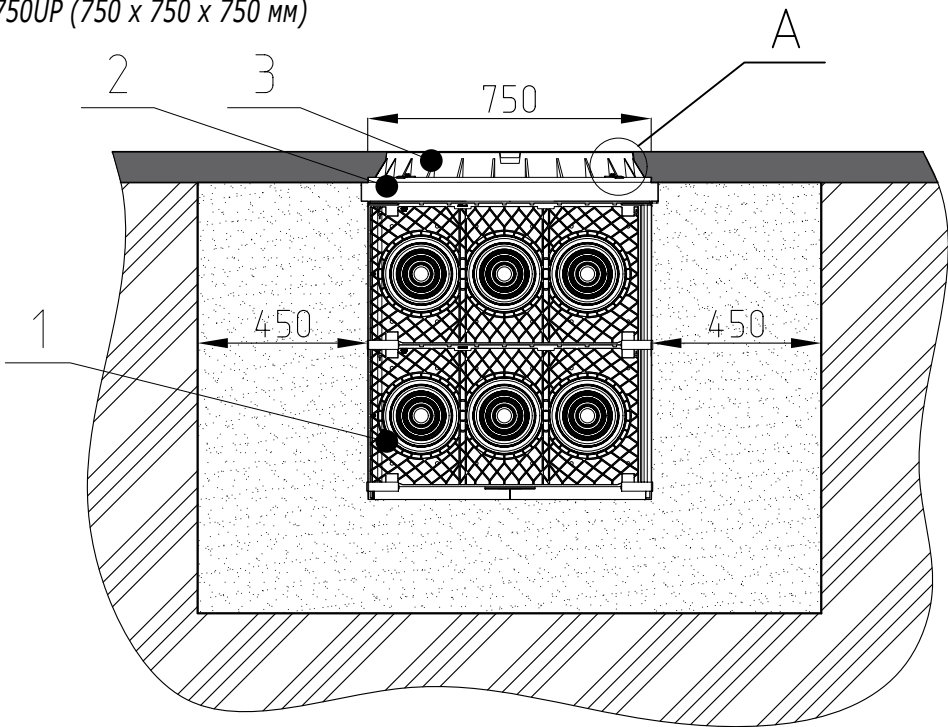


Кабельный колодец 270750UP (750 x 750 x 750 мм)

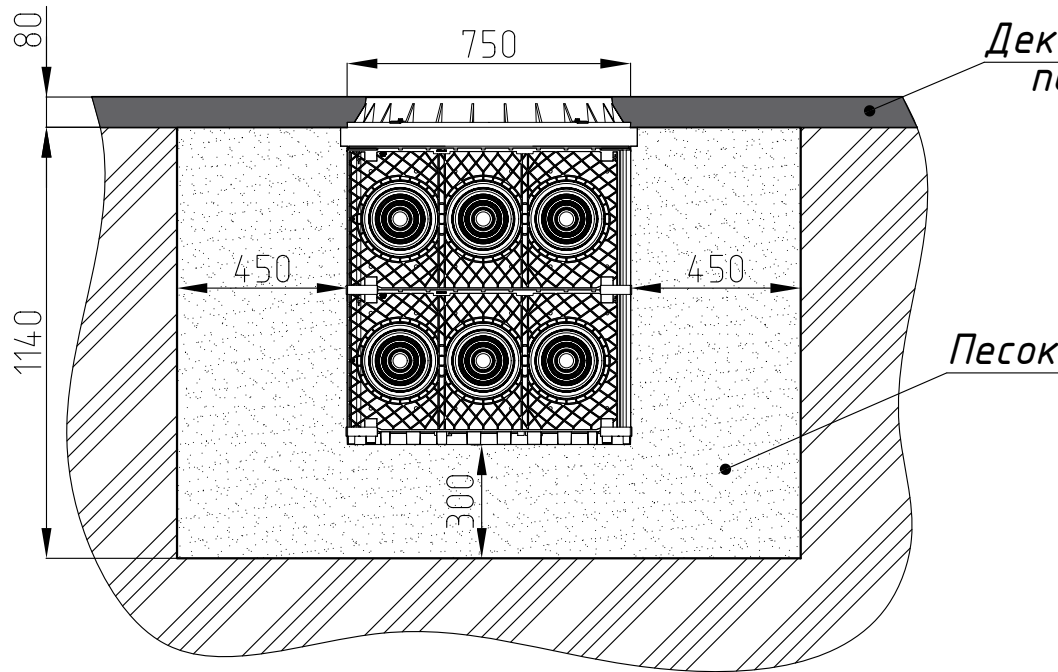

1. Длина шпильки позволяет закрепить до 4 регулировочных колец высотой 50 мм

| Поз. | Наименование                                                                         | Код      | Кол.  | Примечание |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 1    | Колодец пластиковый для кабельной канализации 750x750x750 мм, под разгрузочную плиту | 270750UP | 1 шт. |            |
| 2    | Кольцо регулировочное 780/600/50 мм, полимер-композитное                             | 650780   | 1 шт. |            |
| 3    | Люк ВЧШГ тип А15 по ГОСТ 3634-2019, с запорным устройством                           | 600015A  | 1 шт. |            |
| 4    | Монтажный набор крепления колец и люков                                              | 600100   | 1 шт. |            |

Состав кмплекта

|                                 |              |       |  |
|---------------------------------|--------------|-------|--|
| Шпилька М6х250 DIN 975 AISI 304 | CM200601INOX | 1 м.  |  |
| Прижим лотка                    | LP1000HDZL   | 4 шт. |  |
| Шайба-гровер 6 DIN 127          | CM130600HDZ  | 8 шт. |  |
| Гайка М6 DIN 6923               | CM100600HDZ  | 8 шт. |  |

A12-2022.21

|            |                   |      |        |         |       |
|------------|-------------------|------|--------|---------|-------|
| Изм.       | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
| Разработал | Давыдов Ю.А.      |      |        |         | 12.22 |
| Проверил   | Череди́ченко Г.А. |      |        |         | 12.22 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.      |      |        |         | 12.22 |

Монтаж кабельного колодца с регулировочным кольцом

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
|        | 1    |        |

