



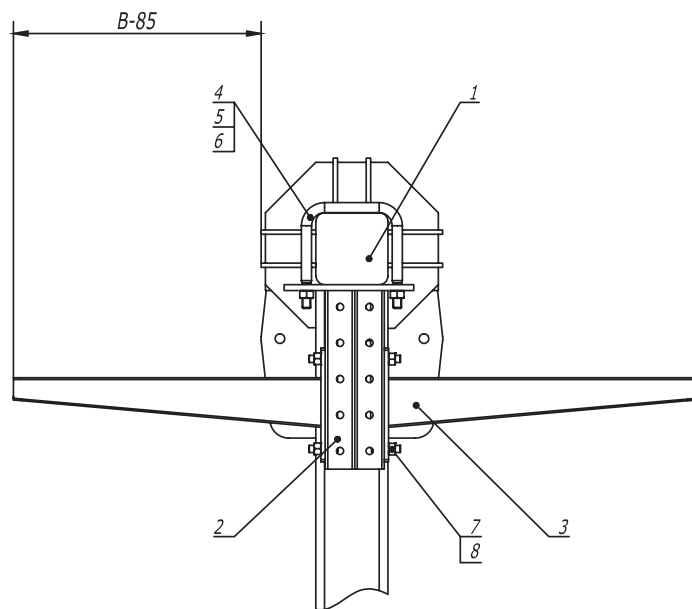

1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
2. Шаг установки подвесов 1000 мм.
3. В - длина полки консоли.
4. Момент затяжки болтов и гаек М12 – 40-45 Нм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Стойка кабельной эстакады , горячеоцинкованная	CRS****						
2	Консоль двойная , 41 х 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**	1					
3	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****	2					
4	Крепежная скоба , горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	1					
5	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	2					
6	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	2					
7	Винт для крепления к С-образному профилю М 10 х 30	CM041030	4					
8	Гайка с насечкой , препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	4					
DKC-2017.T5.06								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Одностоечная эстакада . Одноярусная схема подвеса		
Разраб.	Титюнов И.А.				04.17			
Пров.	Чередищиченко Г.А.				04.17			
						Стадия	Лист	Листов
							1	3
						DKC		

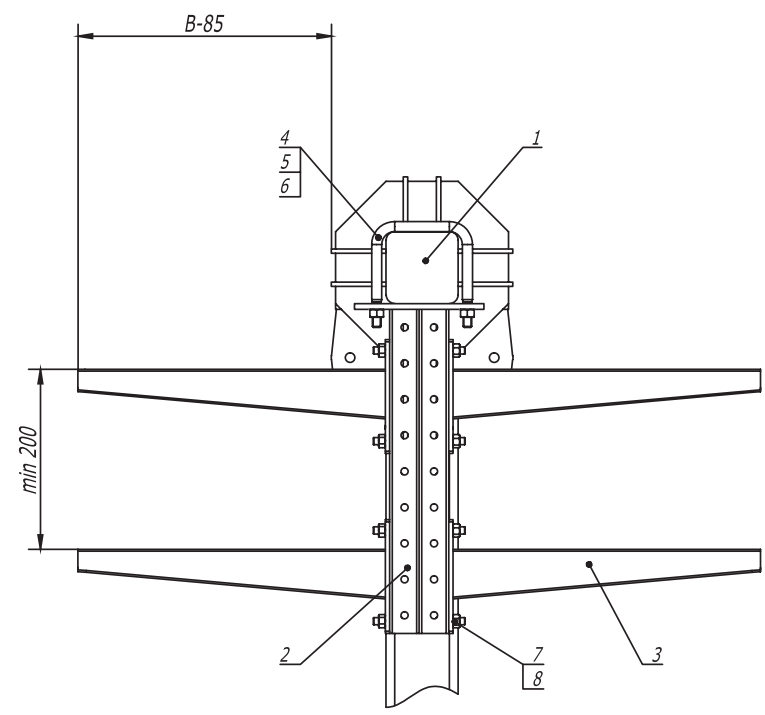


- 1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
- 2. Шаг установки подвесов 1000 мм.
- 3. В - длина полки консоли.
- 4. Момент затяжки болтов и гаек М12 — 40-45 Нм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Стойка кабельной эстакады, горячеоцинкованная	CRS****		
2	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**	1	
3	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****	4	
4	Крепежная скоба, горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	1	
5	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	2	
6	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	2	
7	Винт для крепления к С-образному профилю М 10 x 30	CM041030	8	
8	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	8	



DKC-2017.T5.06					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17
Одноточечная эстакада. Двухъярусная схема подвеса					
Стадия		Лист	Листов		
		2	3		
DKC					

Инв. №	подл.
Подпись и дата	
Взам. инв. №	



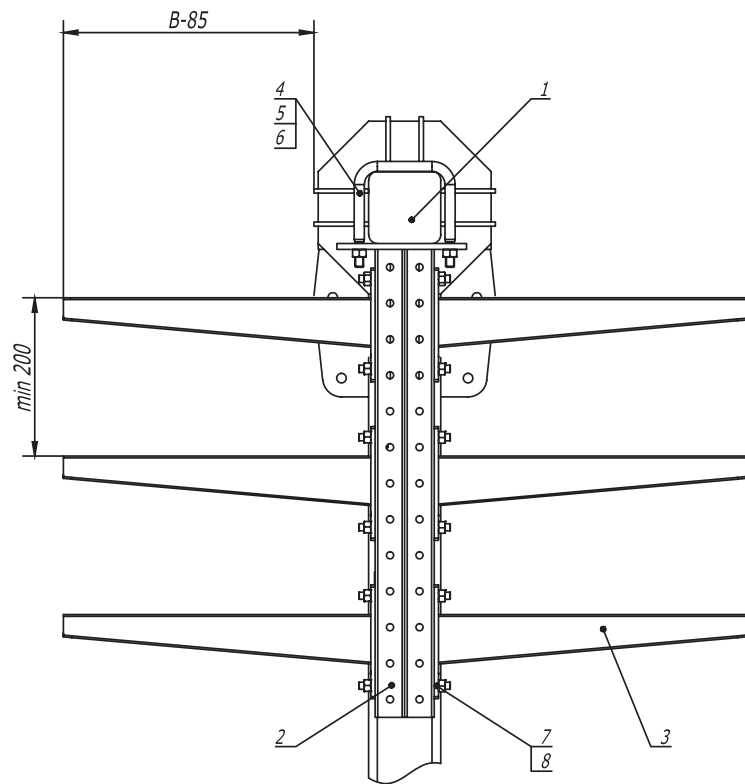


- 1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
- 2. Шаг установки подвесов 1000 мм.
- 3. В - длина полки консоли.
- 4. Момент затяжки болтов и гаек М 12 – 40-45 Нм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание									
1	Стойка кабельной эстакады , горячеоцинкованная	CRS****											
2	Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**	1										
3	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****	6										
4	Крепежная скоба, горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	1										
5	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	2										
6	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	2										
7	Винт для крепления к С-образному профилю М 10 х 30	CM041030	12										
8	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	12										
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.06							
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17	Одностоечная эстакада . Трехъярусная схема подвеса					Стадия	Лист	Листов
Пров.	Чередищенко Г.А.				04.17							3	3
													


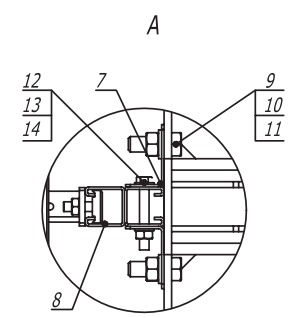
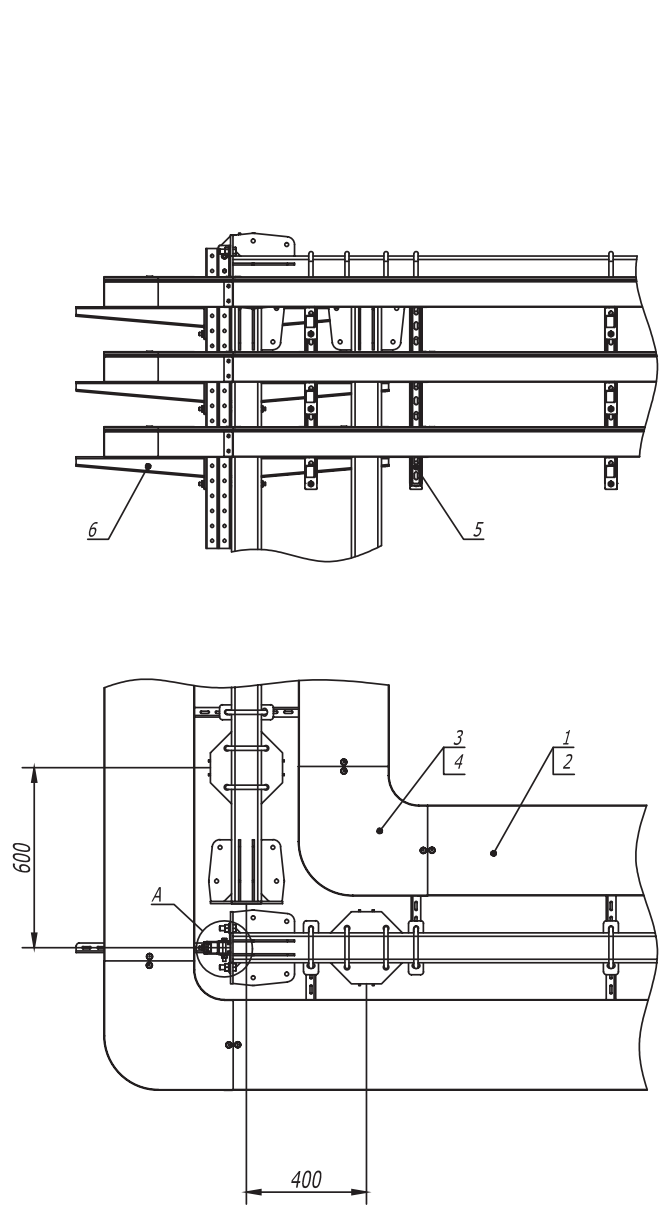


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание						
1	Лоток кабельный , цинк -ламельный									
2	Крышка на лоток с заземлением , цинк -ламельная									
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный									
4	Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная									
5	Консоль двойная , 41 х 41 мм , горячеоцинкованная	BBD****								
6	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****								
7	Уголок крепежный , горячеоцинкованный	CRB3000HDZ								
8	Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**								
9	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88								
10	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8								
11	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ								
12	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ								
13	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ								
14	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.08				
Разраб.	Титонов И.А.				04.17	Одностоечная эстакада . Поворот прямого участка трассы на 90° с листовыми кабельными лотками	Стадия	Лист	Листов	
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17				1	
										

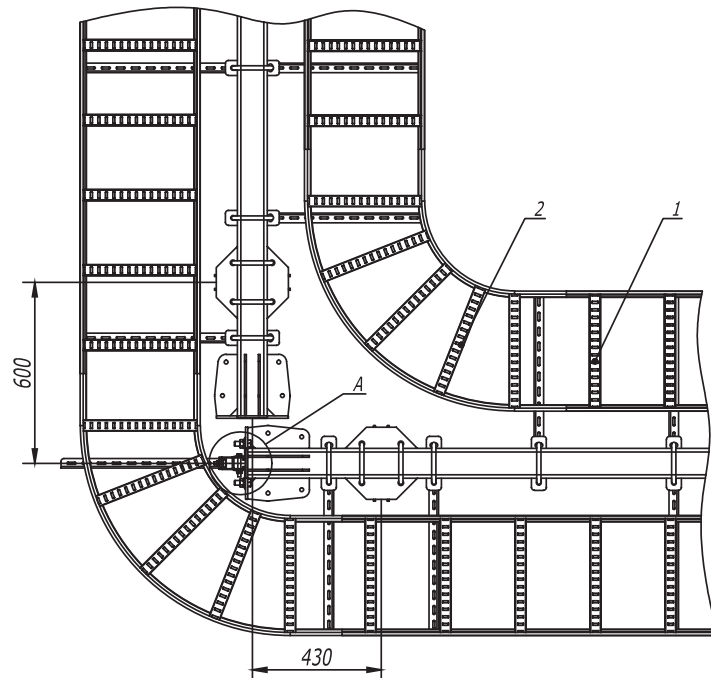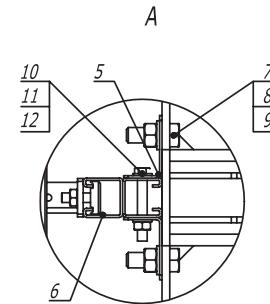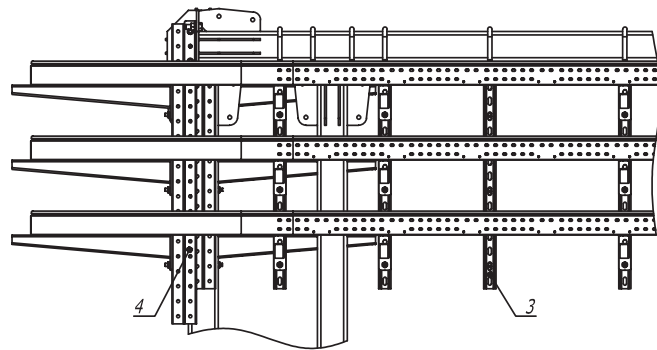

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток , цинк -ламельный	LL****		
2	Угол горизонтальный 90° R300, цинк -ламельный	LC****		
3	Консоль двойная , 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
4	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****		
5	Уголок крепежный , горячеоцинкованный	CRB3000HDZ		
6	Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
7	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
9	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
10	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ		
11	Гайка шестигранный М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		

						DKC-2017.T5.09							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Одноэтажная эстакада . Поворот прямого участка трассы на 90° с лестничными кабельными лотками R300					Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тионов И.А.				04.17								1
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17								
													

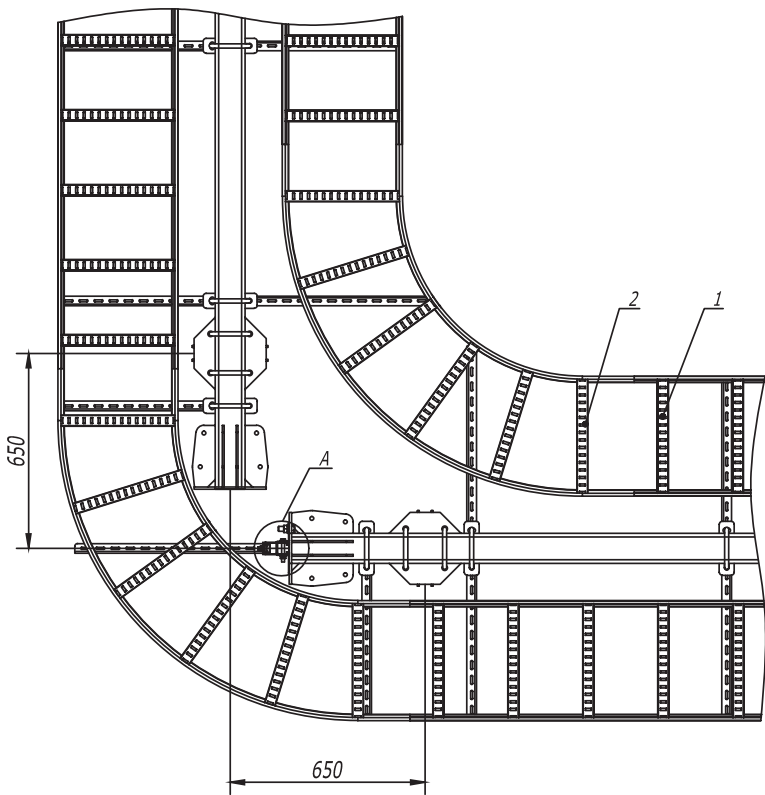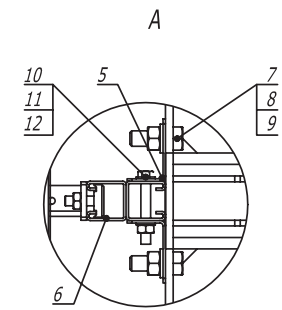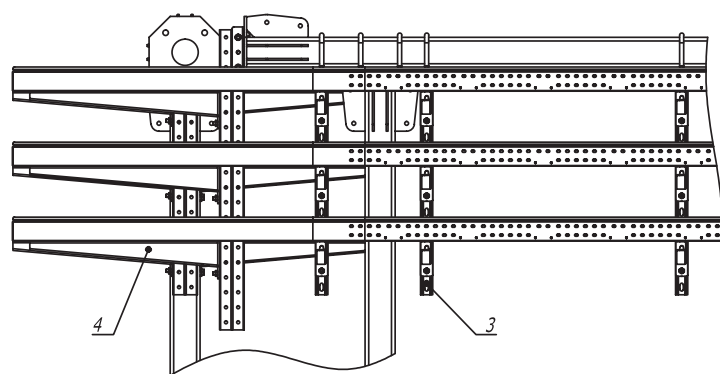

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание						
1	Лестничный лоток , цинк -ламельный	LL****								
2	Угол горизонтальный 90° R600, цинк -ламельный	LC****								
3	Консоль двойная , 41 х 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**								
4	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****								
5	Уголок крепежный , горячеоцинкованный	CRB3000HDZ								
6	Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**								
7	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88								
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8								
9	Шайба с узкими полями 16 , горячеоцинкованная	CM241600HDZ								
10	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ								
11	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ								
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.10				
Разраб.	Титонов И.А.				04.17	Одностоечная эстакада . Поворот прямого участка трассы на 90° с лестничными кабельными лотками R600	Стадия	Лист	Листов	
Пров.	Чередищченко Г.А.				04.17				1	
										

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №



A vertical line with an upward-pointing arrow at the top, labeled with the letter *A* to its right.



1. В - длина полки консоли.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный , цинк -ламельный			
2	Крышка на лоток с заземлением , цинк -ламельная			
3	Ответвитель DPT T-образный горизонтальный , цинк -ламельный			
4	Крышка DPT на ответвитель T-образный горизонтальный , цинк -ламельная			
5	Пластина крепежная GSV, цинк -ламельная (аналог - горячеоцинкованная)			
6	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
7	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****		


DKC-2017.T5.11

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Тюнов И.А.			04.17
Пров.		Чередниченко Г.А.			04.17

Одноэтапная эстакада .

T-отвод трассы с листовыми кабельными лотками




Стадия	Лист	Листов
		1

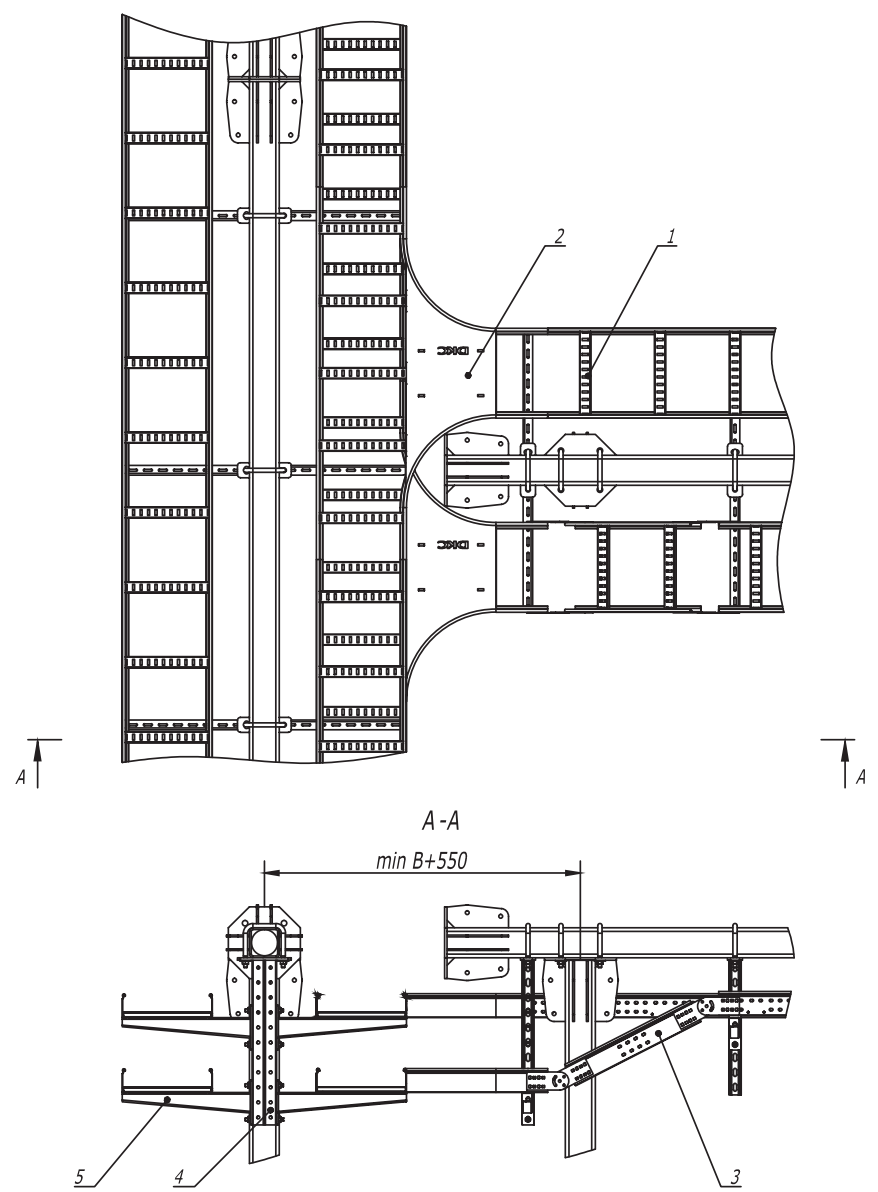




1. В - длина полки консоли .

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание							
1	Лестничный лоток , цинк -ламельный										
2	Т-ответитель R300, цинк -ламельный										
3	Угол вертикальный шарнирный универсальный , цинк -ламельный										
4	Консоль двойная , 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**									
5	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.12					
Разраб.	Тиунов И.А.		1/1		04.17	Одностоечная эстакада . Т-отвод трассы с лестничными кабельными лотками			Стадия	Лист	Листов
Пров.	Чередищченко Г.А.				04.17						1
											

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

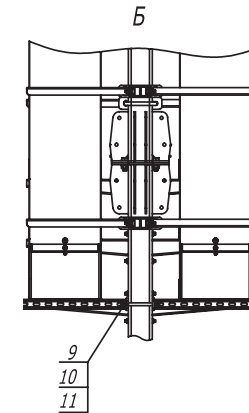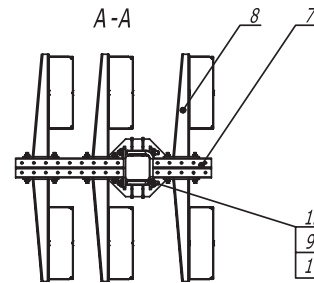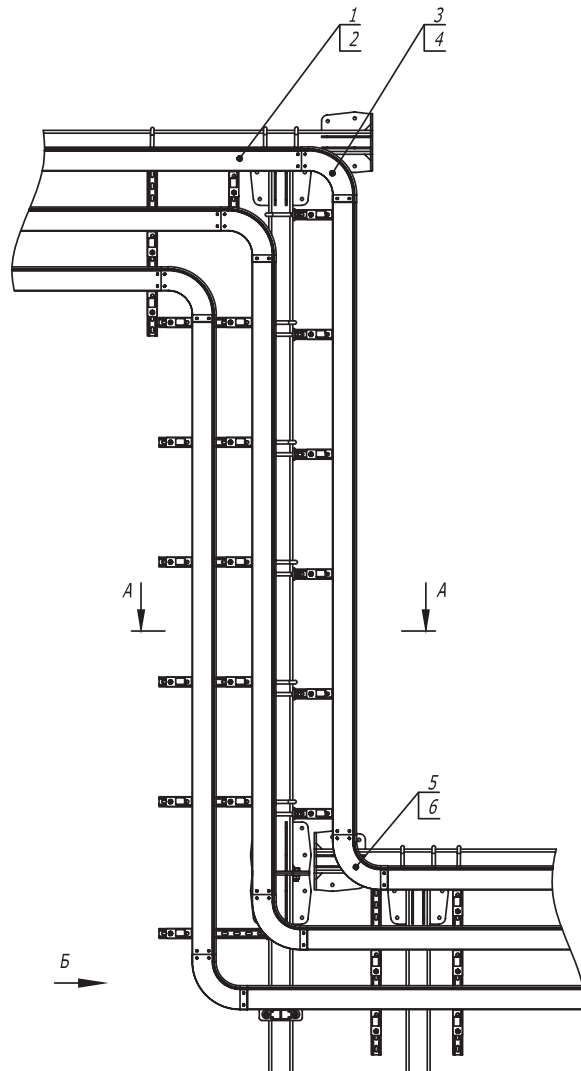


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток кабельный, горячеоцинкованный								
2	Крышка на лоток с заземлением, горячеоцинкованная								
3	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельный								
4	Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельная								
5	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельный								
6	Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельная								
7	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**							
8	Усиленная консоль 400 мм, горячеоцинкованная	BBH****							
9	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ							
10	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ							
11	Шпилька М 12 x 1000, цинк -ламельная	CM201201ZL							
12	Крепежная скоба, горячеоцинкованная	CRB1000HDZ							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.13			
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17	Одностоечная эстакада. Переход по высоте	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17				1
									

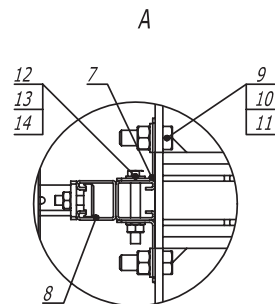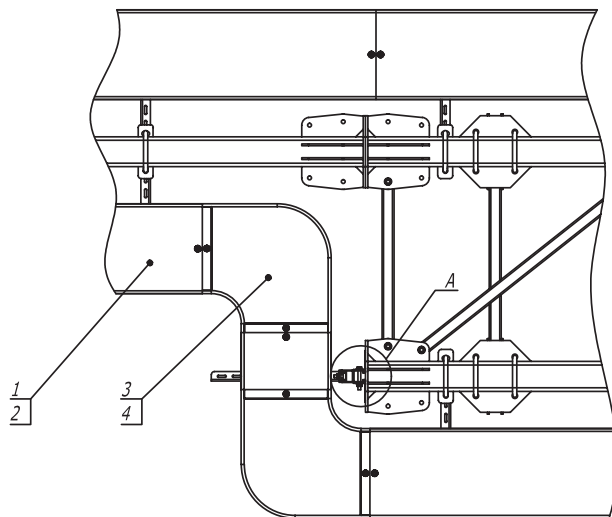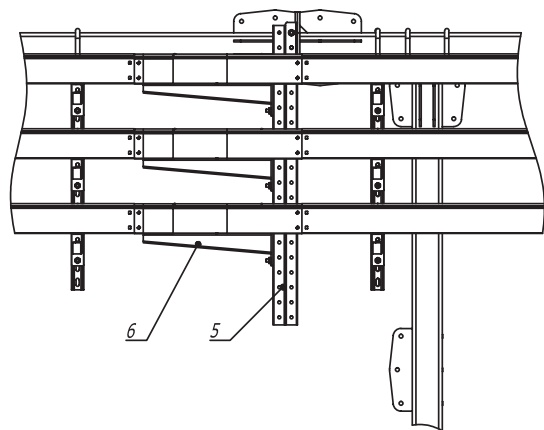

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Лоток кабельный, цинк -ламельный							
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная							
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный							
4	Крышка СРО на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная							
5	Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**						
6	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****						
7	Уголок крепежный, горячий цинк	CRB3000HDZ						
8	Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**						
9	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88						
10	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8						
11	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ						
12	Болт М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM 081080HDZ						
13	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ						
14	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.14		
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Чередниченко Г.А.				04.17			
								1
								


Переход с одностоечной эстакады на плоскую

Инв. N	подл.
Взам. инв. N	□
Подпись и дата	

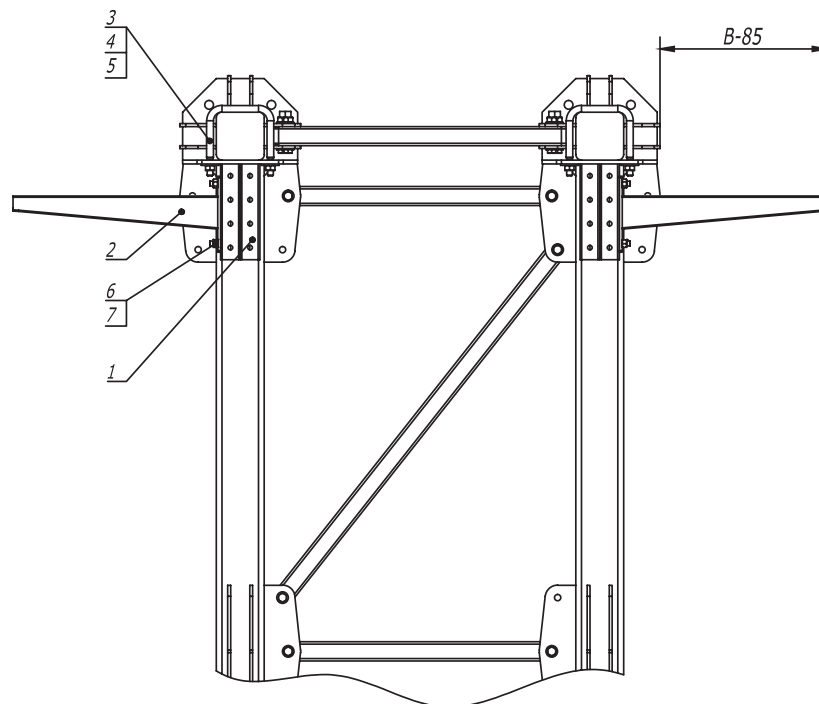


1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес .
2. Шаг установки подвесов 1000 мм .
3. В - длина полки консоли .
4. Момент затяжки болтов и гаек М12 — 40-45 Нм .

Поз .	Наименование	Код	Кол .	Примечание					
1	Консоль двойная , 41 х 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**	2						
2	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****	2						
3	Крепежная скоба , горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	2						
4	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	4						
5	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	4						
6	Винт для крепления к С -образному профилю М 10 х 30	CM041030	4						
7	Гайка с насечкой , препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	4						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.30			
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17	Плоская эстакада . Одноярусная схема подвеса	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Череди́ченко Г.А.				04.17			1	3

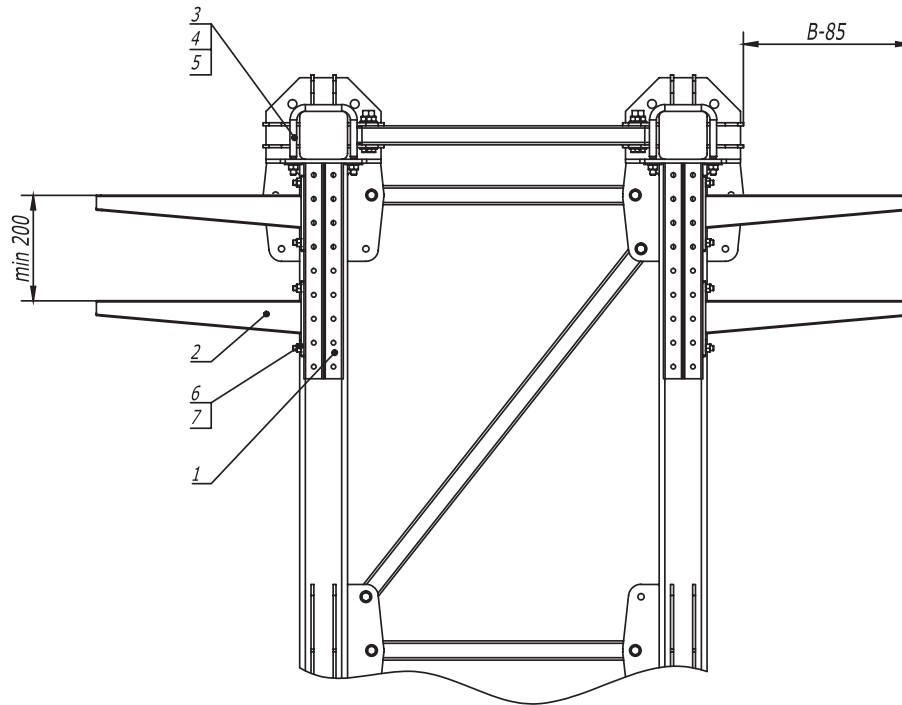

1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
2. Шаг установки подвесов 1000 мм.
3. В - длина полки консоли.
4. Момент затяжки болтов и гаек М 12 — 40-45 Нм.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль двойная , 41 х 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**	2	
2	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****	4	
3	Крепежная скоба , горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	2	
4	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	4	
5	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	4	
6	Винт для крепления к С -образному профилю М 10 х 30	CM041030	8	
7	Гайка с насечкой , препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	8	
	</			

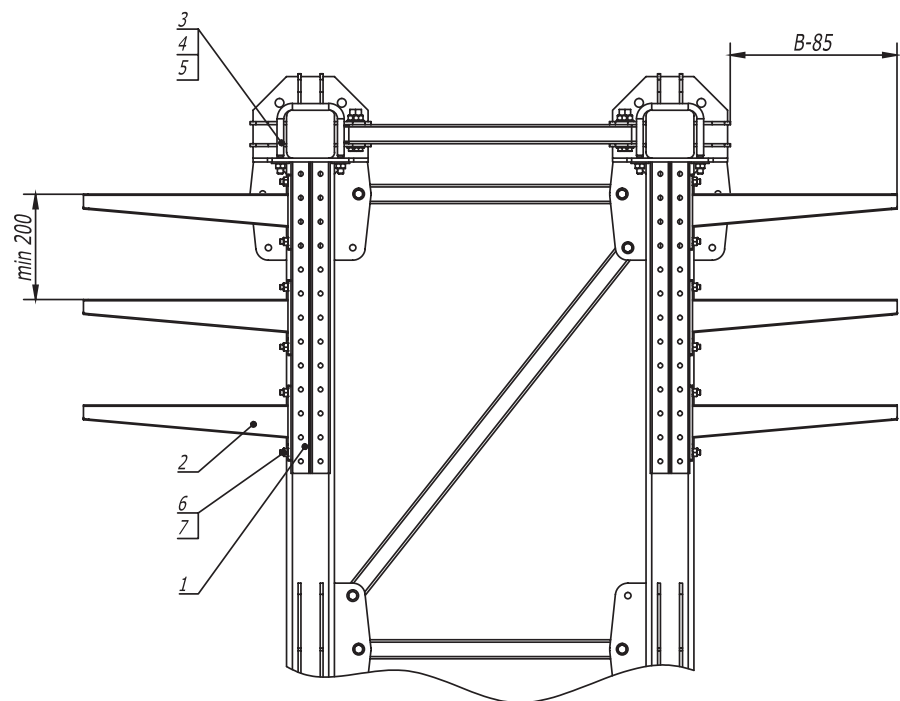

- 1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес .
- 2. Шаг установки подвесов 1000 мм .
- 3. В - длина полки консоли .
- 4. Момент затяжки болтов и гаек М12 – 40-45 Нм.



Поз .	Наименование	Код	Кол .	Примечание				
1	Консоль двойная , 41 x 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**	2					
2	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****	6					
3	Крепежная скоба , горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	2					
4	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	4					
5	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	4					
6	Винт для крепления к С -образному профилю М 10 x 30	CM041030	12					
7	Гайка с насечкой , препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	12					
DKC-2017.T5.30								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Плоская эстакада . Трехярусная схема подвеса		
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17			
Пров.	Чередищенко Г.А.				04.17			
						Стадия	Лист	Листов
							3	3
						DKC		

Инв. N	подл.
Подпись и дата	
Взам. инв. N	

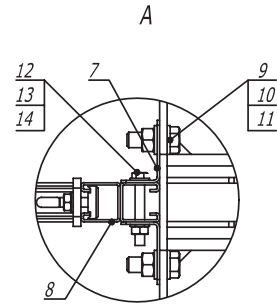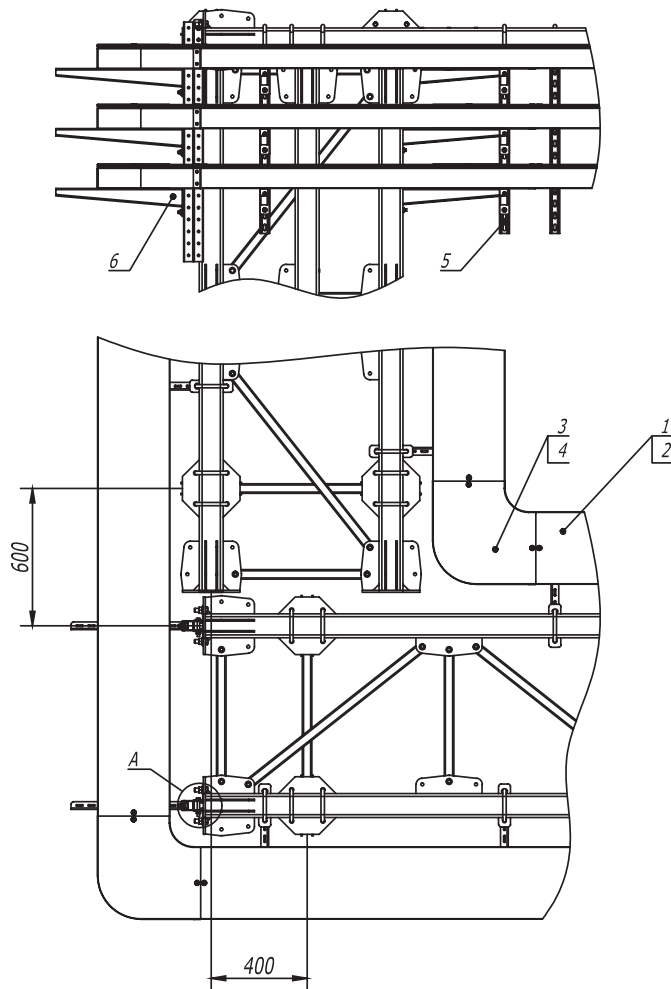

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Кабельный лоток, цинк -ламельный							
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная							
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный							
4	Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная							
5	Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**						
6	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****						
7	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ						
8	Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**						
9	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88						
10	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8						
11	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ						
12	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ						
13	Гайка шестигранный М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ						
14	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ						
DKC-2017.T5.31								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Плоская эстакада. Поворот прямого участка трассы на 90° с листовыми лотками		
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17			
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17	Стадия	Лист	Листов
								1
						DKC		
						Формат А3		


Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

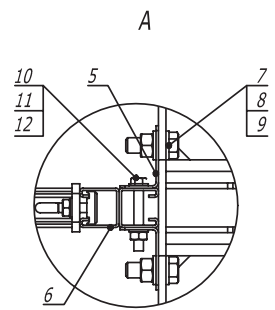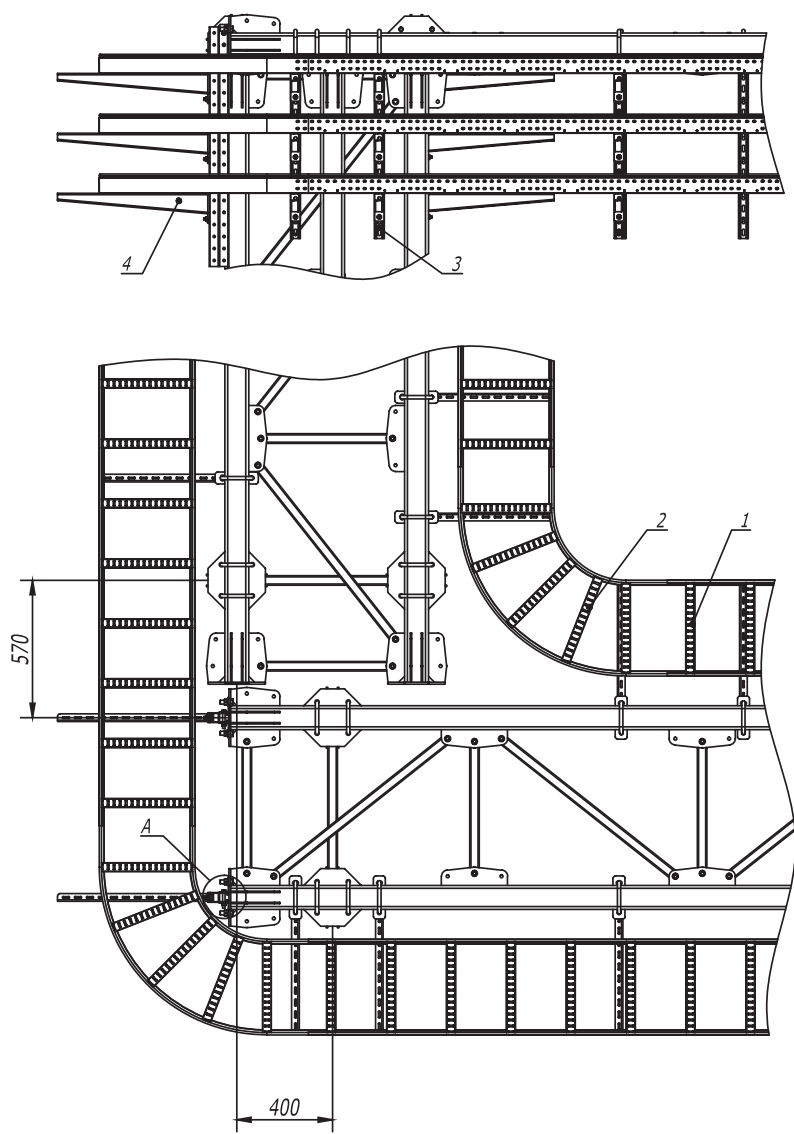


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток, цинк -ламельный	LL****		
2	Угол горизонтальный 90° R300, цинк -ламельный	LC****		
3	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
4	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		
5	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ		
6	Двойной С -образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
7	Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
9	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
10	Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ		
11	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		

DKC-2017.T5.32					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тиунов И.А.			(подпись)	04.17
Пров.	Череди́ченко Г.А.			(подпись)	04.17
Плоская эстакада. Поворот прямого участка трассы на 90° с лестничными лотками R300					
Стадия			Лист	Листов	
				1	

Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

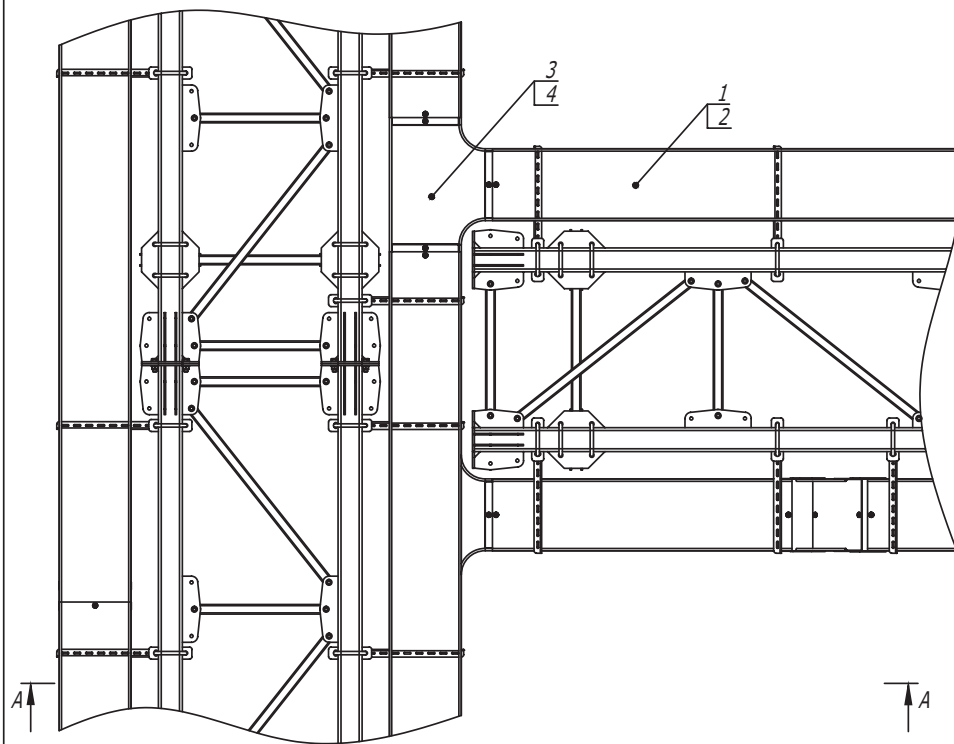


1. B - длина полки консоли.

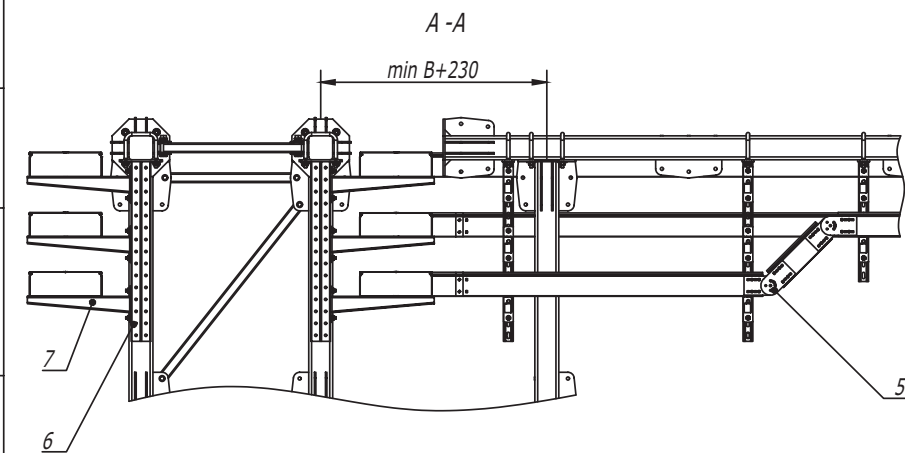

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток, цинк -ламельный			
2	Крышка на лоток с заземлением , цинк -ламельная			
3	Ответвитель DPT T-образный горизонтальный, цинк -ламельный			
4	Крышка DPT на ответвитель T-образный горизонтальный, цинк -ламельная			
5	Пластина крепежная GSV H100, цинк -ламельная (аналог - горячеоцинкованная)	30015HDZL		
6	Консоль двойная , 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
7	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****		


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

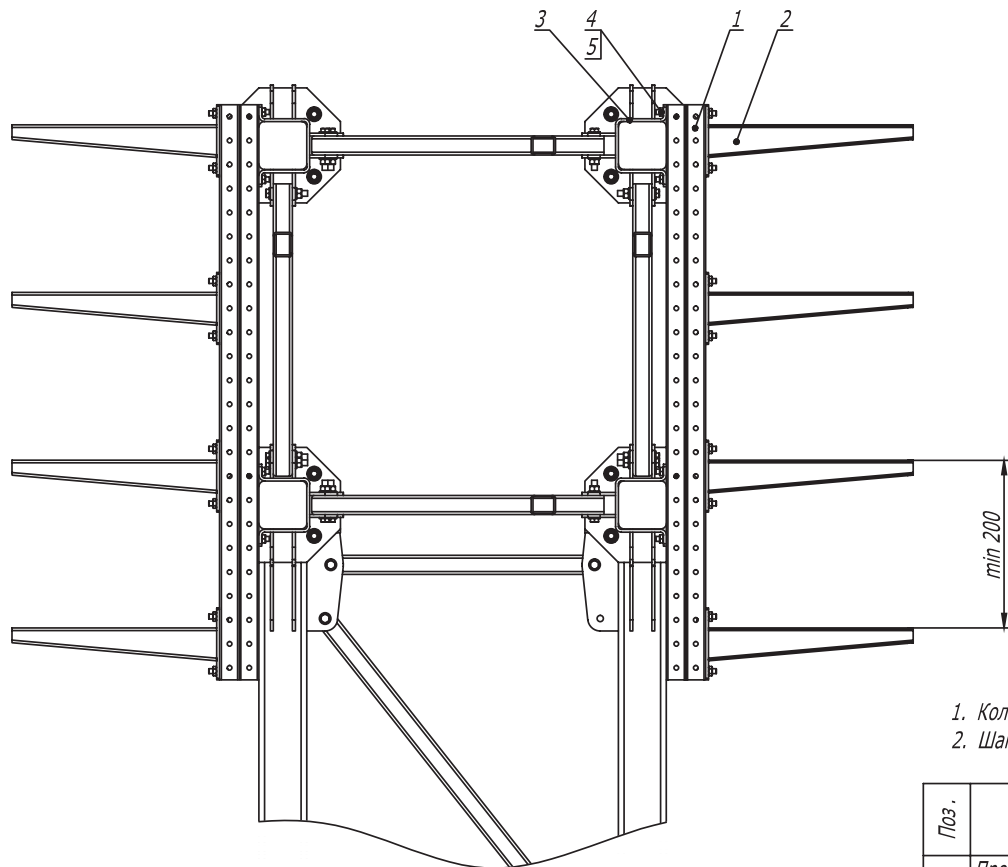

1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
2. Шаг установки подвесов 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Профиль двойной, 41х41 мм, горячеоцинкованный	BPD41**	2		
2	Консоль усиленная, горячеоцинкованная	ВВН****	8		
3	Скоба плоская, горячеоцинкованная	CRB2000HDZ	4		
4	Винт для крепления к С-образному профилю М 10 х 30	СМ041030	24		
5	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	СМ101000HDZ	24		
DKC-2017.T5. 50					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тиунов И.А.				07.2017
Пров.	Череди́нченко Г.А.				07.2017
Фермовая эстакада. Четырехъярусная схема подвеса					Стадия Р
					Лист Р
					Листов 1
					




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

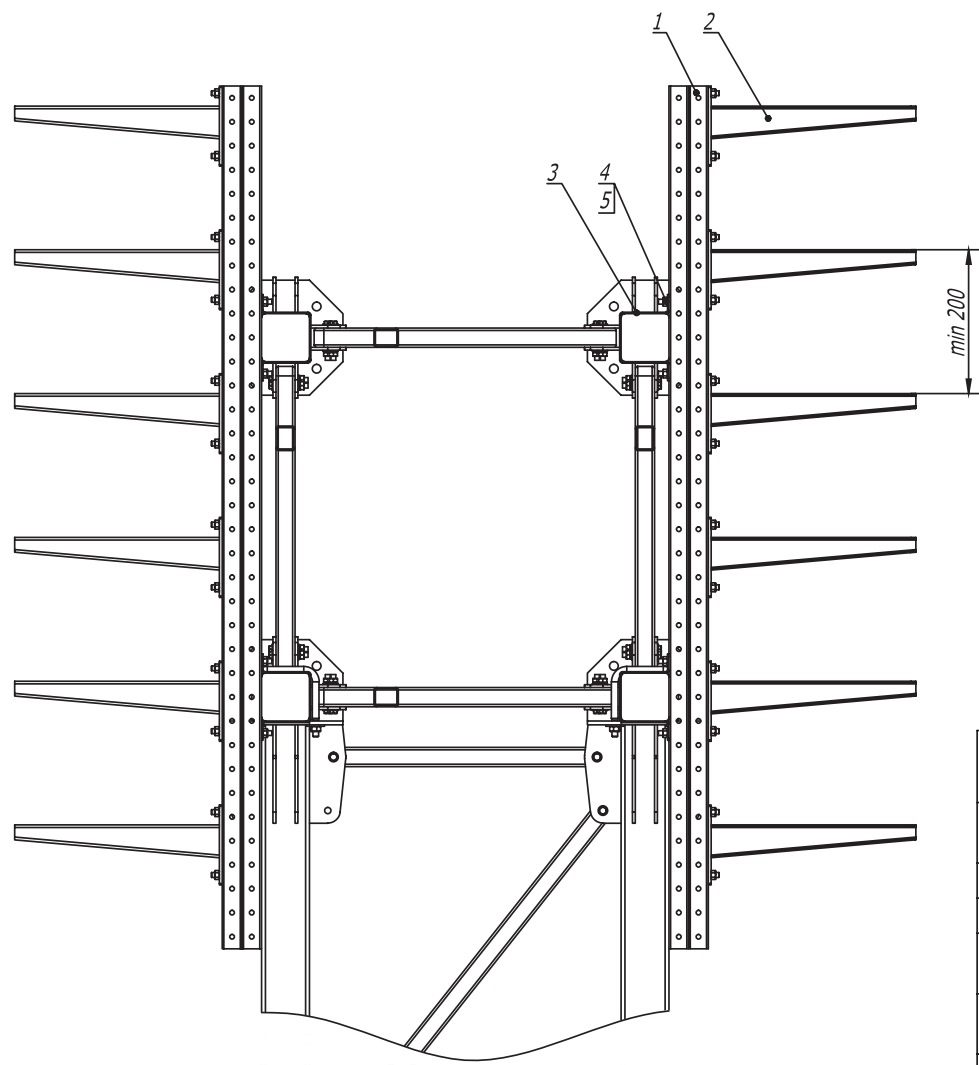

- 1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
- 2. Шаг установки подвесов 1000 мм.




Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль двойной, 41х41 мм, горячеоцинкованный	BPD41**	2	
2	Консоль усиленная, горячеоцинкованная	BBH****	12	
3	Скоба плоская, горячеоцинкованная	CRB2000HDZ	4	
4	Винт для крепления к С-образному профилю М 10 х 30	CM041030	32	
5	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	32	
DKC-2017.T5. 50				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разраб.	Тиунов И.А.	07.2017		
Пров.	Чередищенко Г.А.	07.2017		
Фермовая эстакада. Шестиярусная схема подвеса				Стадия Р
				Лист 1
				Листов 1
				DKC

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

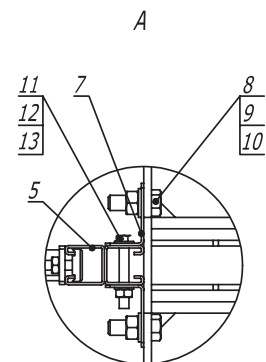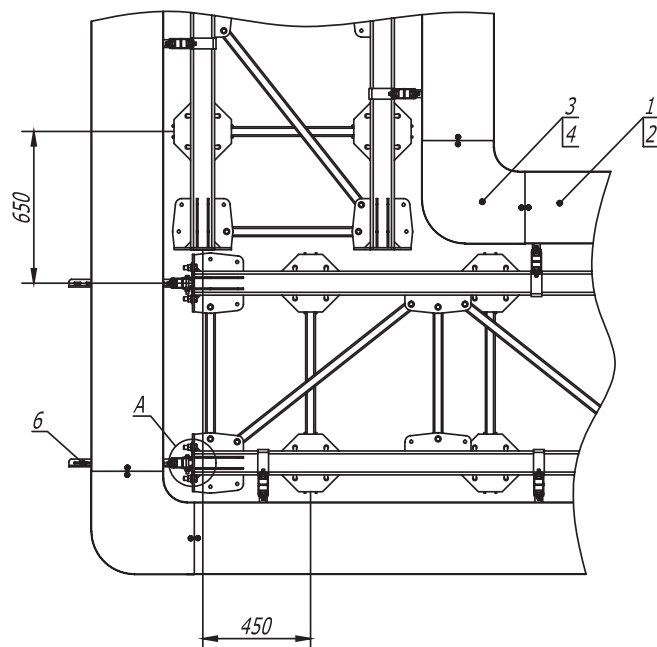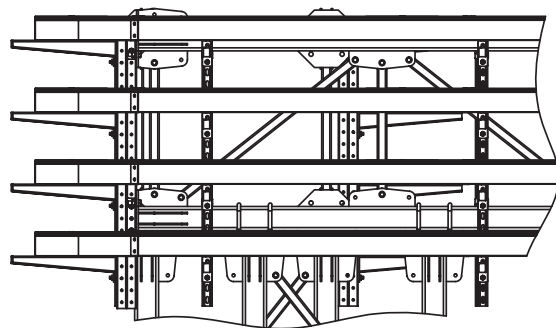

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание												
1	Лоток кабельный листовой , цинк -ламельный															
2	Крышка на лоток с заземлением , цинк -ламельная															
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90° листовой															
4	Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная															
5	Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**														
6	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	ВВН****														
7	Уголок крепежный , горячеоцинкованный	CRB3000HDZ														
8	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88														
9	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8														
10	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ														
11	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ														
12	Гайка шестигранный М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ														
13	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ														
DKC-2017.T5. 51																
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Фермовая эстакада . Поворот прямого участка на 90° с листовым кабельным лотком					Стадия	Лист	Листов			
Разраб.	Тиунов И.А.	07.2017									Р		1			
Пров.	Чередищенко Г.А.	07.2017														
											DKC					

Изм. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

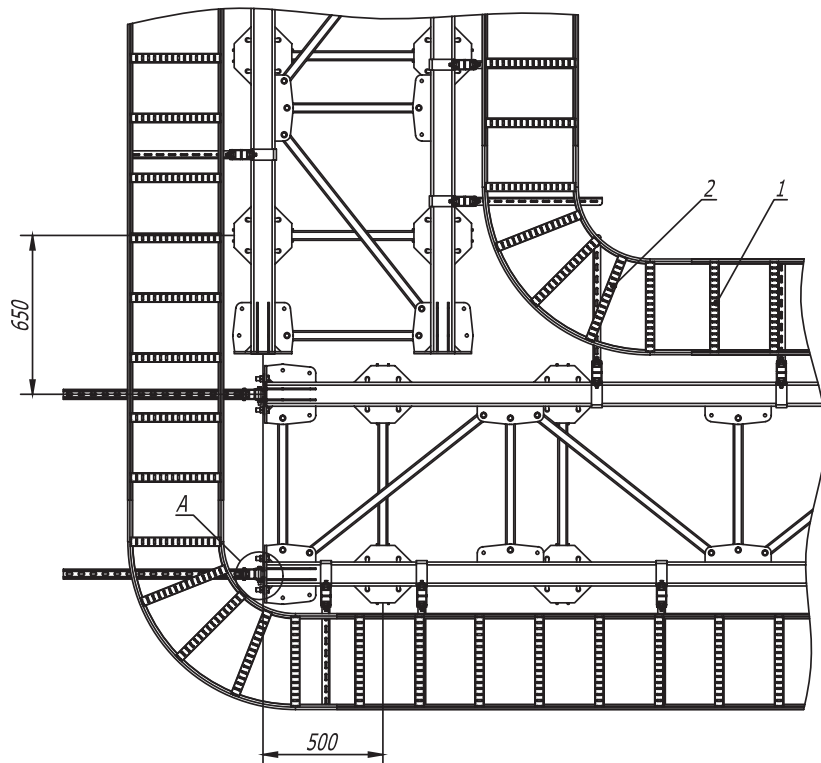
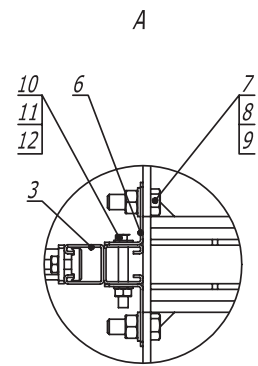
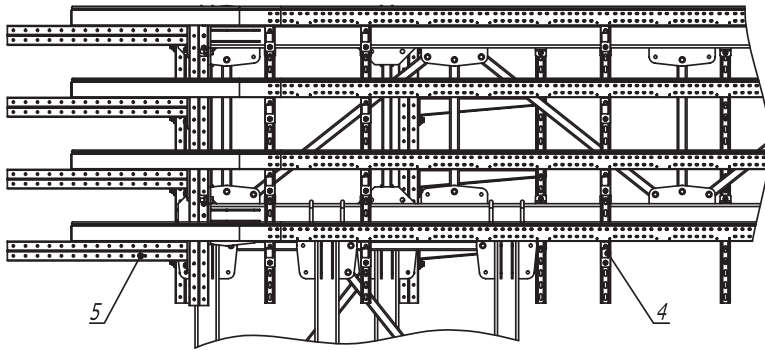


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный лестничный, цинк-ламельный			
2	Угол горизонтальный 90° лестничный, R300			
3	Двойной С-образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
4	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		
5	Консоль двойная, 41 x 41, горячеоцинкованная	BBD41**		
6	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ		
7	Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
9	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
10	Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ		
11	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тиунов И.А.				07.2017
Пров.	Чередищенко Г.А.				07.2017


DKC-2017.T5. 52		
Фермовая эстакада. Поворот прямого участка на 90° с лестничным кабельным лотком R300		
Стадия	Лист	Листов
Р		1

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

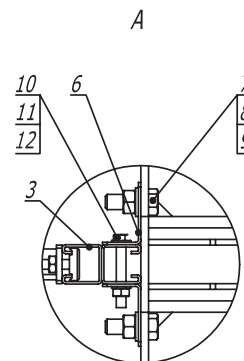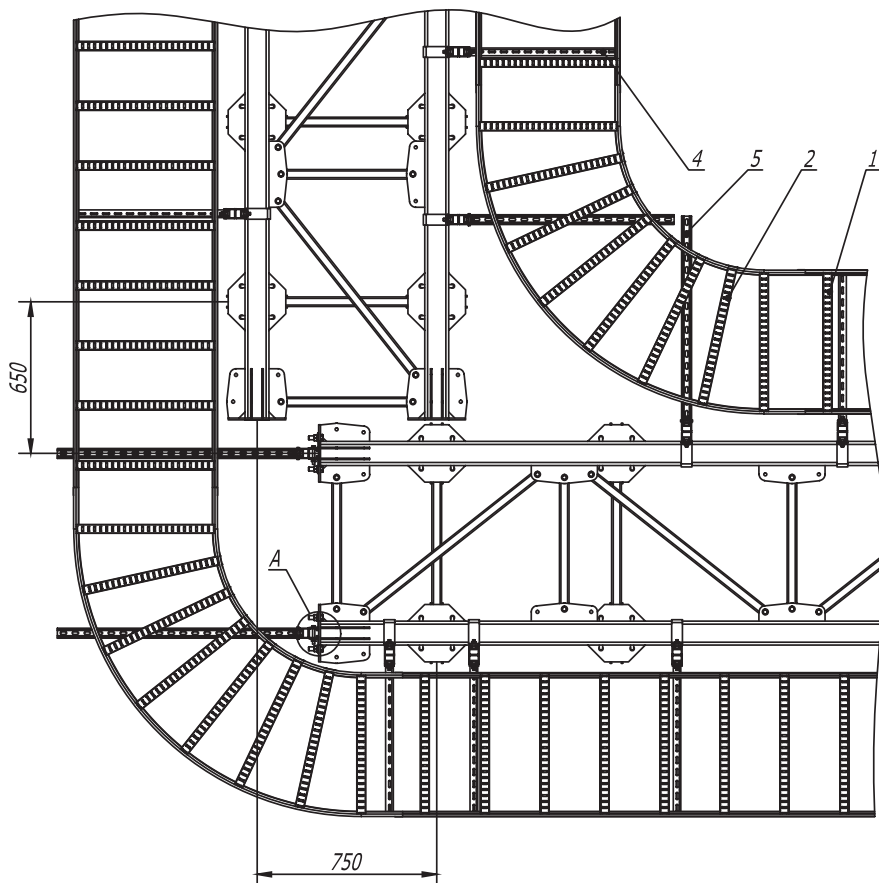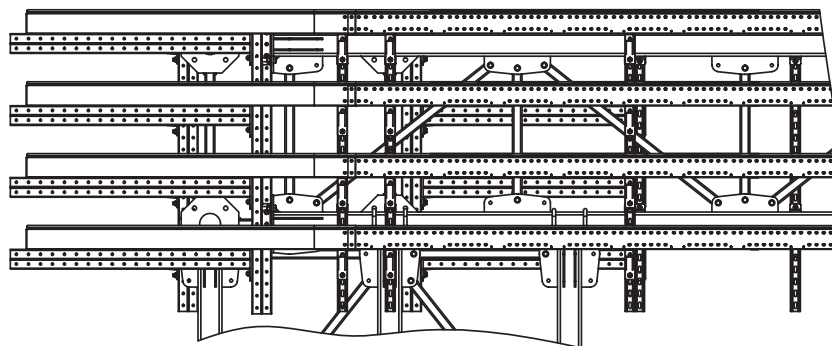


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный лестничный, цинк - ламельный			
2	Угол горизонтальный 90° лестничный, R600			
3	Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
4	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		
5	Консоль двойная, 41 х 41, горячеоцинкованная	BBD41**		
6	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ		
7	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
9	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
10	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ		
11	Гайка шестигранный М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		

							DKC-2017.T5. 53					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата							
Разраб.	Титонов И.А.				07.2017	Фермовая эстакада. Поворот прямого участка на 90° с лестничным кабельным лотком R600						
Пров.	Череди́нченко Г.А.				07.2017							
						Стадия		Лист	Листов			
						Р			1			
												


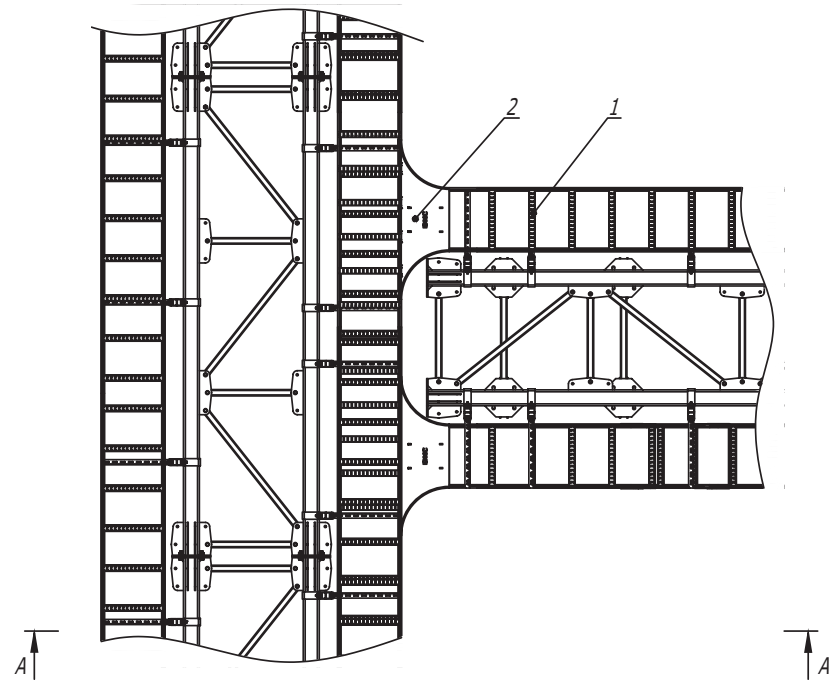


A - A

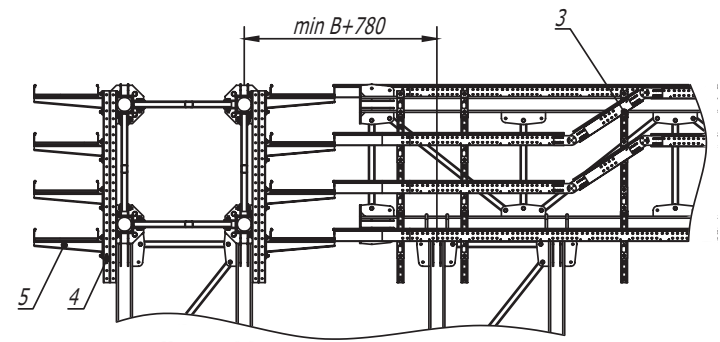

1. В - длина полки консоли

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Лоток кабельный лестничный							
2	Т-ответвитель лестничного лотка							
3	Угол вертикальный шарнирный универсальный, цинк -ламельный							
4	Двойной С-образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный	BPD41**						
5	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****						
DKC-2017.T5. 54								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Фермовая эстакада. Т-отвод трассы		
Разраб.	Тиунов И. А.				07.2017			
Пров.	Чередищенко Г.А.				07.2017			
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1
						DKC		

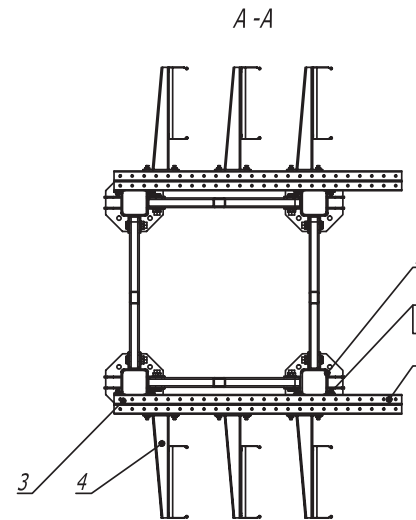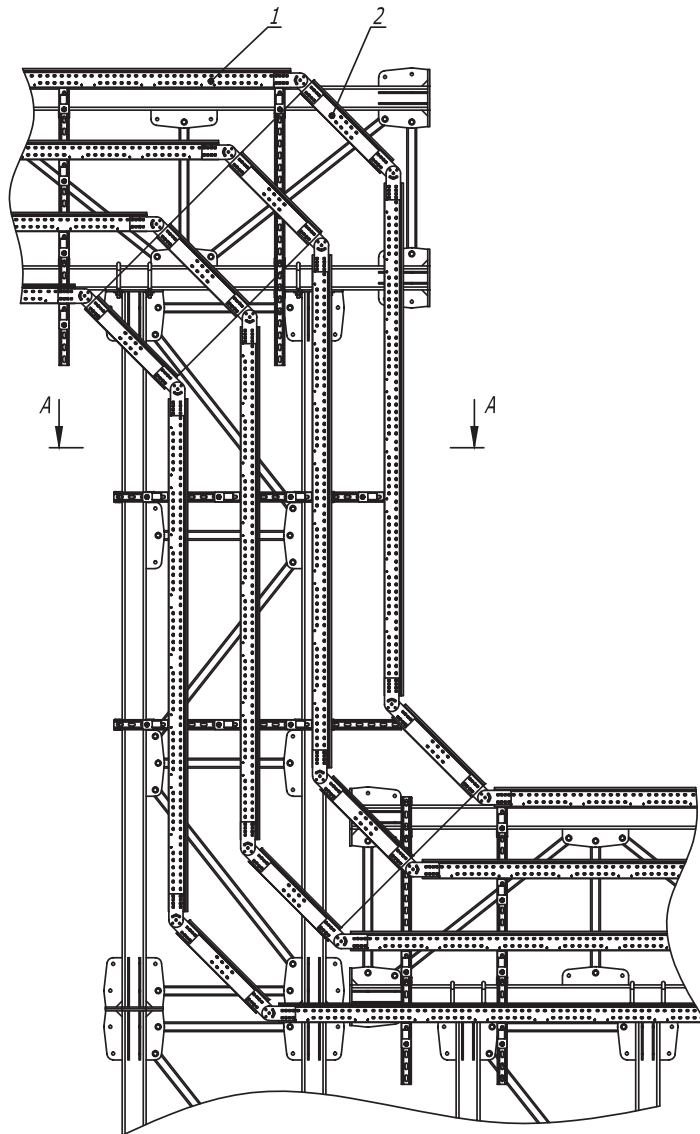

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Лоток лестничный, цинк -ламельный							
2	Угол вертикальный шарнирный, универсальный, цинк -ламельный							
3	Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BBD41**						
4	Усиленная консоль 400 мм, горячеоцинкованная	BBH****						
5	Скоба плоская, горячеоцинкованная	CRB2000HDZ						
6	Винт для крепления к С-образному профилю М 10 х 30	CM 041030						
7	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM 101000HDZ						
8	Профиль двойной, 41 х 41 мм, горячеоцинкованный	BPD41**						
DKC-2017.T5. 55								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Фермовая эстакада . Переход по высоте		
Разраб.	Тинюнов И.А.				07.2017			
Пров.	Чередищенко Г.А.				07.2017			
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1
						DKC		