

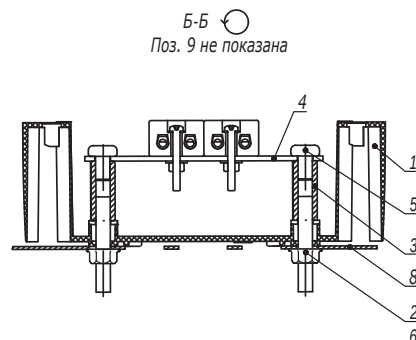
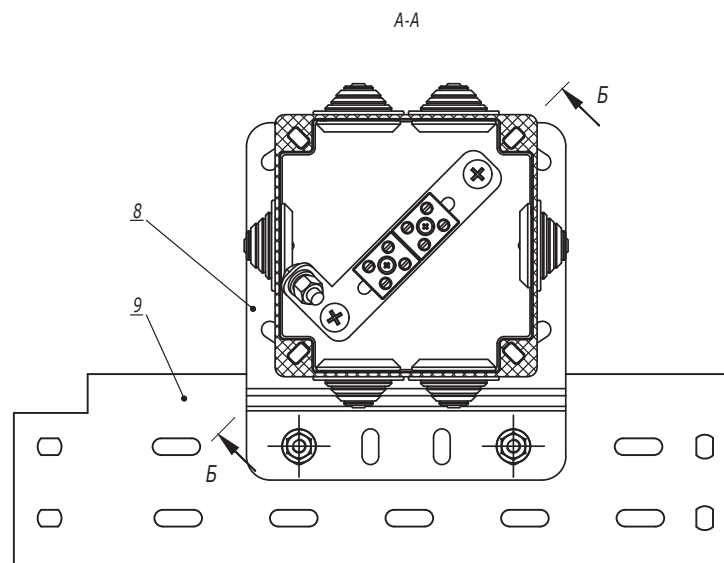
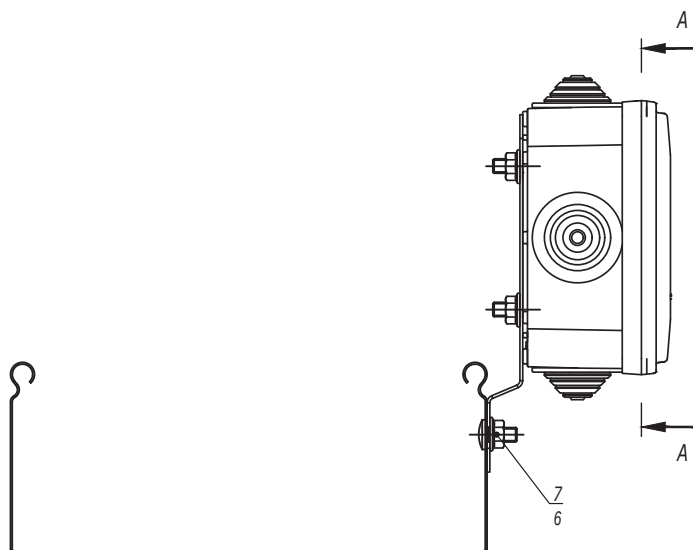


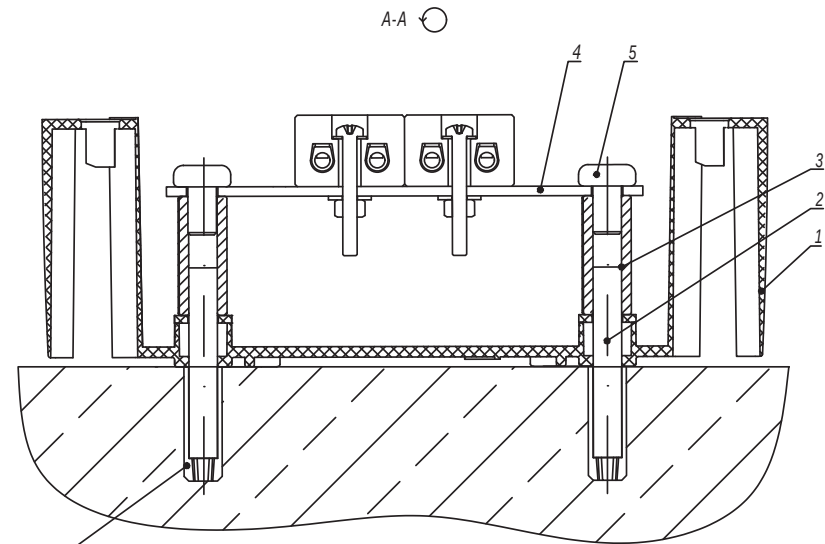

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клемниками IP 55		1						
2	Шпилька M6x60 DIN975/976		2	Поставляется в комплекте с ответственной коробкой					
3	Гайка соединительная M6x25 DIN6334		2						
4	Пластина монтажная для клемника		1						
5	Винт с полусилиндрической головкой M6x10 DIN7985		2						
6	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 DIN6923	CM100600	4						
7	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x10 DIN603	CM010610	7						
8	Пластина монтажная вертикальная	LP3000	1						
9	Лоток кабельный		1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.FCL.17			
Разработал	Тиунов И.А.				11.17	Крепление ответственной коробки к кабельному лотку с помощью монтажной пластины			
Проверил	Чередищенко Г.А.				11.17				
Утвердил	Дядичко А.В.				11.17				
						Стадия	Лист	Листов	
								1	
									

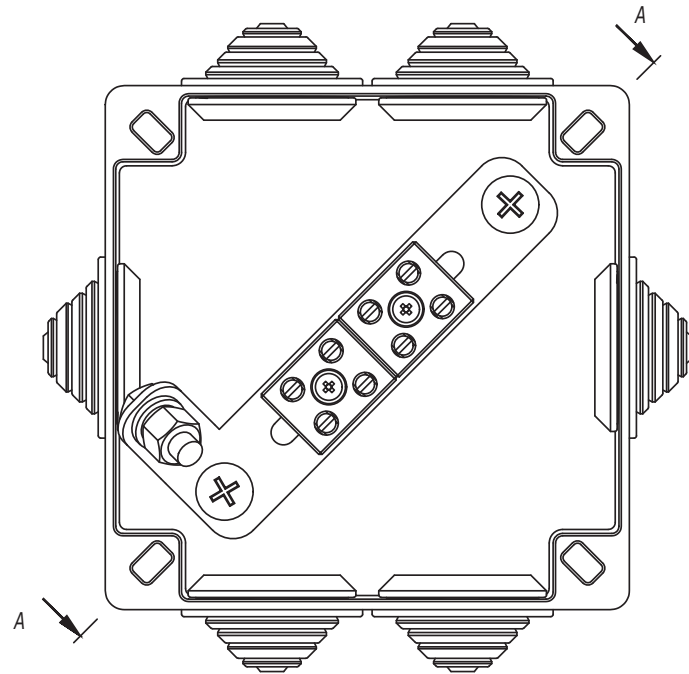

DKC-2017.FCL.01
DKC-2017.FCL.02
DKC-2017.FCL.03

1. Крышка условно не показана.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание						
1	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками IP 55		1							
2	Шпилька M6x60 DIN975/976		2	Поставляется в комплекте с ответвительной коробкой						
3	Гайка соединительная M6x25 DIN6334		2							
4	Пластина монтажная для клеммника		1							
5	Винт с полуцилиндрической головкой M6x10 DIN7985		2							
DKC-2017.FCL.18										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крепление ответвительной коробки к бетону, кирпичу и аналогичным поверхностям	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Тиунов И.А.				11.17					
Проверил	Чередищенко Г.А.				11.17				1	
Утвердил	Дядичко А.В.				11.17					
										

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №