

Крепеж для шпильки к балке горизонтальный (тип 5)

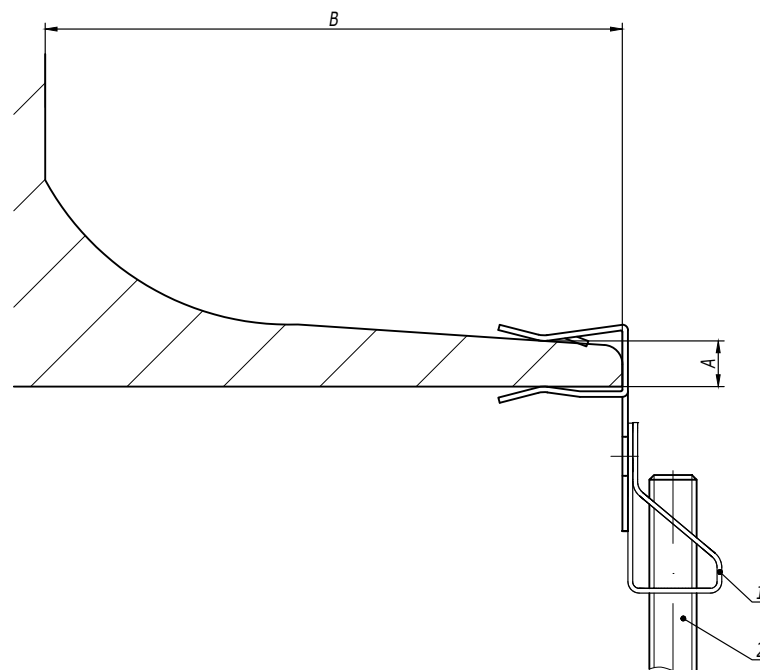




Таблица 1
Выбор крепежа

Код крепежа	Диаметр шпильки	Толщина балки А, мм	Минимальное расстояние В, мм	Максимальная нагрузка, кг
СМ614604	М6	1,5-4	18	70
СМ614610	М6	4-10	25	70
СМ614615	М6	10-15	25	70
СМ614620	М6	15-20	25	70
СМ614804	М8	1,5-4	18	70
СМ614810	М8	4-10	25	70
СМ614815	М8	10-15	25	70
СМ614820	М8	15-20	25	70
СМ614104	М10	1,5-4	18	70
СМ614110	М10	4-10	25	70
СМ614115	М10	10-15	25	70
СМ614120	М10	15-20	25	70

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------


Поз.	Наименование					Код	Кол.	Примечание	
1	Крепеж для шпильки к балке							См. табл. 1	
2	Шпилька DIN 975/976					СМ20****			
						DKC-2018.M5.04			Лист
									5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

DKC-2018.M5.04

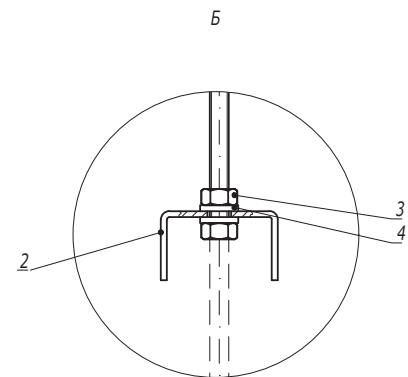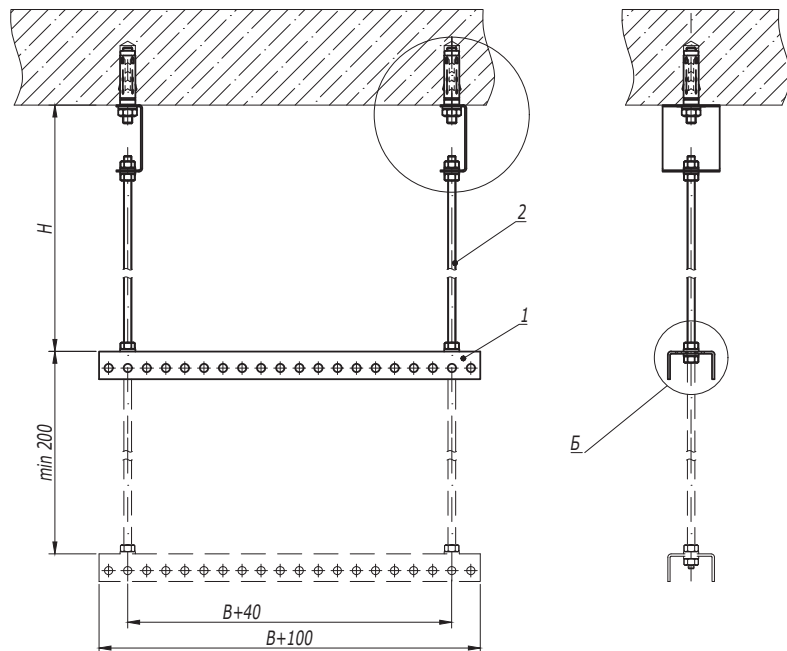


1. H - высота подвеса.
2. B - ширина используемых лотков.

А
(Вариант 1)

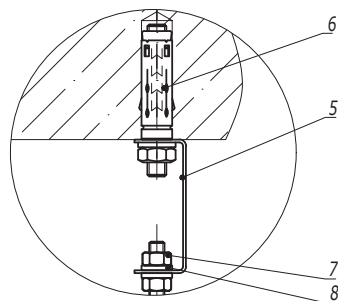

А
(Вариант 2)


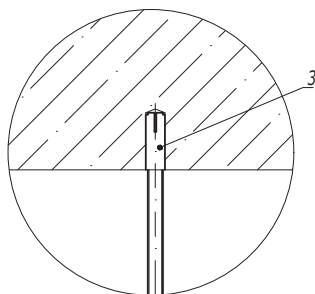


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль BPL-29/BPM-29	BPL29**/BPM29**	n	
2	Шпилька резьбовая М8 DIN 975	CM200801/ CM200802	2	
3	Гайка шестигранная М8	CM110800	n-4	
4	Шайба с узкими полями М8	CM240800	n-4	
Вариант 1				
5	Скоба BML-10	BML1007	2	
6	Анкер со шпилькой М10	CM441060	2	DKC-2018.M5.01
7	Гайка шестигранная М8	CM110800	4	
8	Шайба с узкими полями М8	CM240800	4	
Вариант 2				
5	Стальной забивной анкер М8	CM400830	2	DKC-2018.M5.01

							DKC-2018.B5.05		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Тиунов И.А.				09.18				
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18	Подвес на шпильках и профиле к бетонному основанию	Стадия	Лист	Листов
									1
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				

DKC



Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

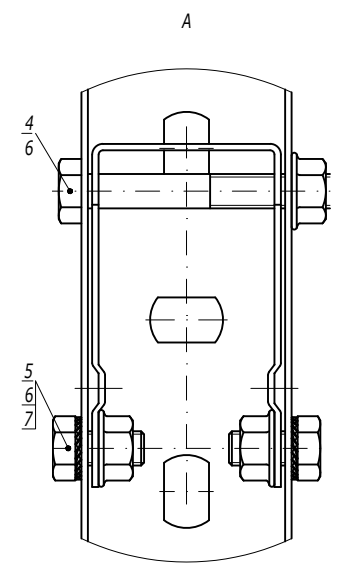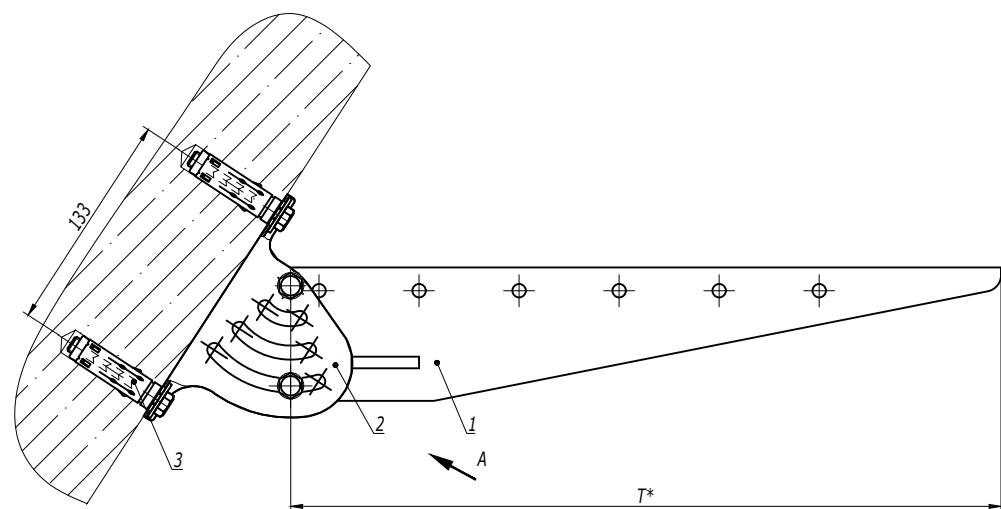

1. * Выбирая длину консоли "Т", следует учитывать наклон стены.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВМ-50	ВВМ50**	1	
2	Опора шарнирная монтажная BSV-29	BSV2902	1	
3	Анкер усиленный с болтом М10	СМ461065	2	DKC-2018.М5.01
4	Болт с частичной резьбой М8х70 DIN 931	СМ020870	1	
5	Болт с шестигранной головкой М8х16 DIN 933	СМ020816	2	
6	Гайка с насечкой М8 DIN 6923	СМ100800	3	
7	Шайба стопорная М8 DIN 6798А	СМ220800	2	
DKC-2018.В5.09				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.		09.18	
Проверил	Чередищенко Г.А.		09.18	
Утвердил	Дядичко А.В.		09.18	
Опора на наклонной поверхности				Стадия
				Лист
				Листов
				1

Ив. № подл.	Взаим. инв. №
Подпись и дата	

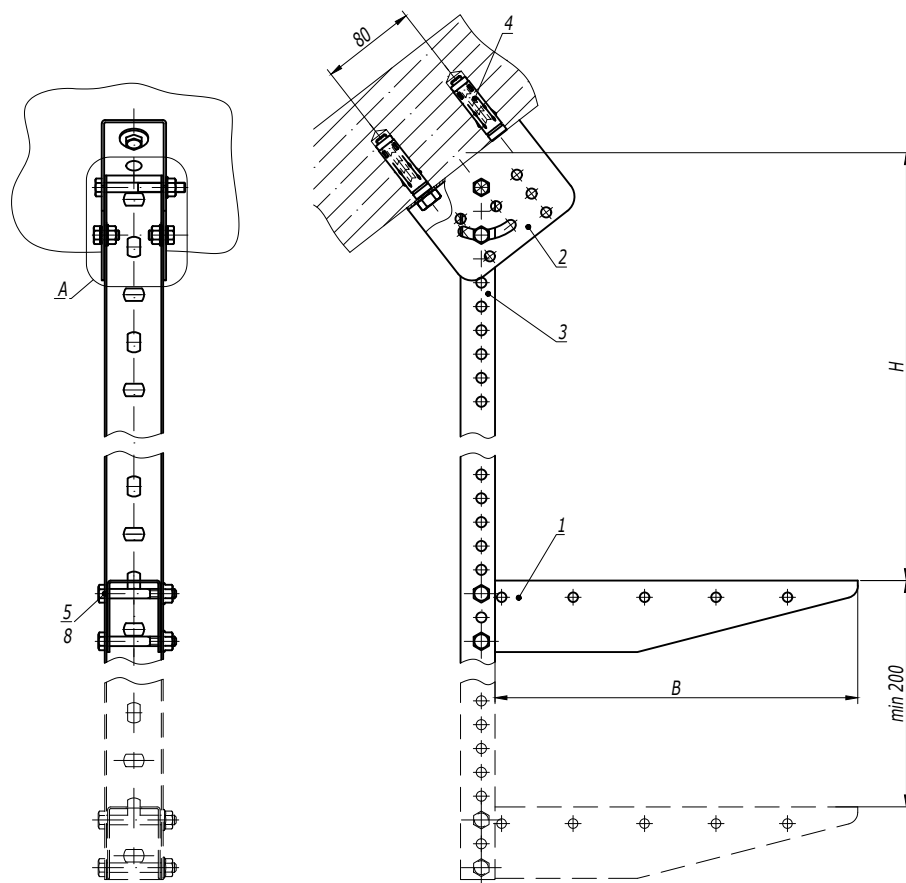

1. H - высота подвеса.
2. B - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВМ-50	ВВМ50**	n	
2	Крепление к потолку BSV-29	BSV2901	1	
3	Профиль ВРМ-29	ВРМ29**	1	
4	Анкер усиленный с болтом М10	СМ461065	2	DKC-2018.M5.01
5	Болт с частичной резьбой М8х60 DIN 931	СМ020860	$n \cdot 2$	
6	Болт с частичной резьбой М8х70 DIN 931	СМ020870	1	
7	Болт с шестигранной головкой М8х16 DIN 933	СМ020816	2	
8	Гайка с насечкой М8 DIN 6923	СМ100800	$n \cdot 2 + 3$	
9	Шайба стопорная М8 DIN 6798А	СМ220800	2	

DKC-2018.B5.10


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

Подвес на наклонной поверхности

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

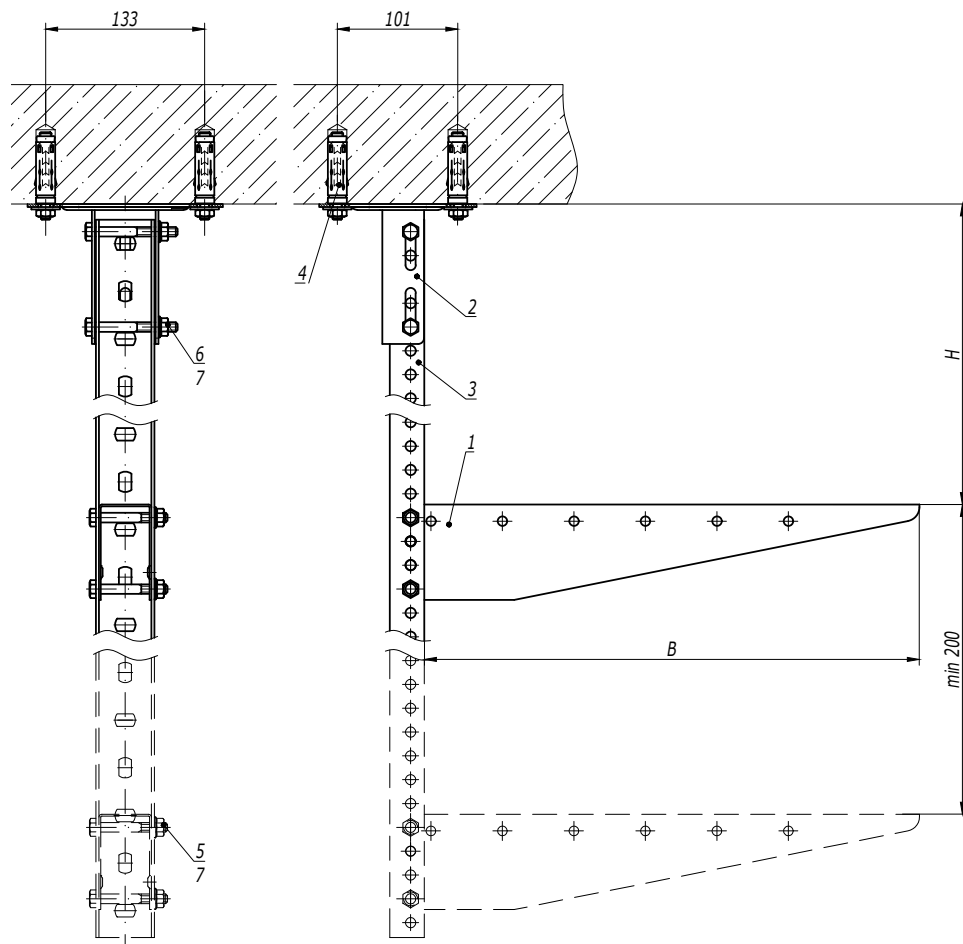

1. H - высота подвеса.
2. B - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВМ-50	ВВМ50**	n	
2	Крепление к потолку BSF-29	BSF2901	1	
3	Профиль ВРМ-29	ВРМ29**	1	
4	Стандартный анкер с болтом M10	СМ431060	4	DKC-2018.M5.01
5	Болт с частичной резьбой M8x60 DIN 931	СМ020860	n-2	
6	Болт с частичной резьбой M8x70 DIN 931	СМ020870	2	
7	Гайка с насечкой M8 DIN 6923	СМ100800	n-2+2	

DKC-2018.B5.11



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

Подвес П-образного профиля к потолку

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

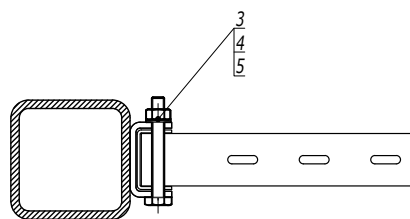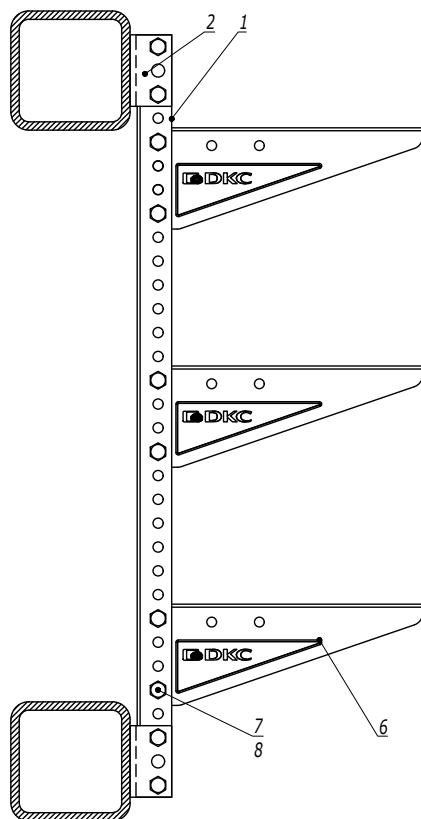



1. Сварной шов и крепление BSW-29, необходимо обработать цинковой спрей краской 37039HDZ.
2. Все коды приведены в исполнении 1.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль П-образный ВРМ-29	ВРМ29**	1	
2	Приварное крепление	BSW2901	2	
3	Болт с шестигранной головкой М8х80 DIN 933	СМ080880	4	
4	Шайба с узкими полями Ø8 DIN 125	СМ240800	4	
5	Гайка шестигранная М8 DIN 934	СМ110800	4	
6	Консоль ВВМ-50/ВВЛ-30	ВВМ50**/ВВЛ30**	n	
7	Болт с шестигранной головкой и частичной резьбой М8х60	СМ020860	2n	
8	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8	СМ100800	2n	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2018.B5.20		Лист
								4

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №



Лоток шириной 200 мм

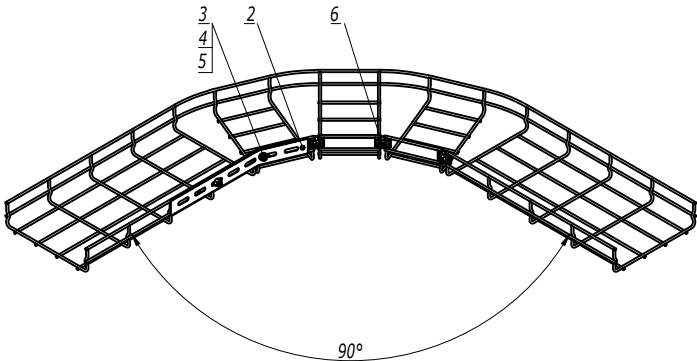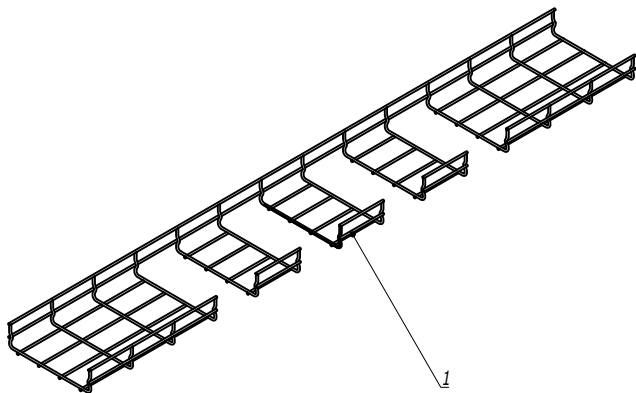

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 200 мм			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247	1	
3	Винт М6х20 DIN 603	CM050620	2	
4	Шайба	CM170600	2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	2	
6	Комплект метизов №1 или №3	CM350001/ CM350003	3	
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата				Лист
DKC-2018.F5.10				5


Лоток шириной 300 мм

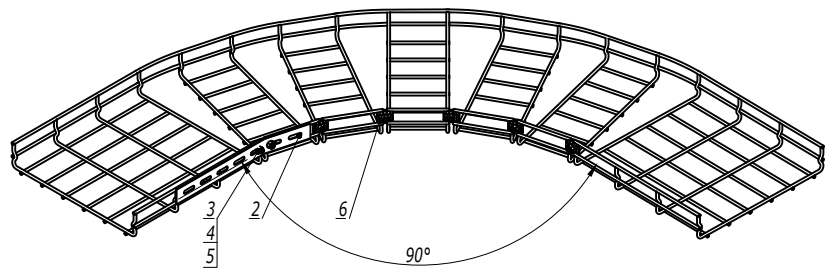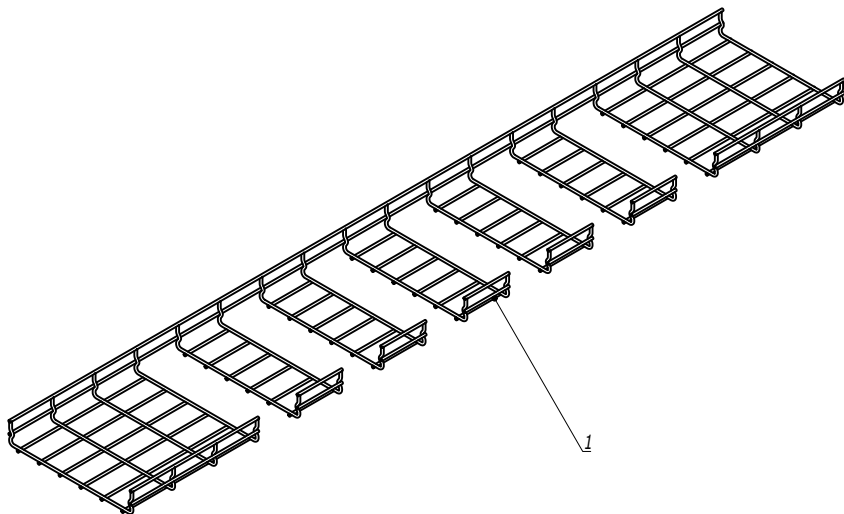

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 300 мм			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247	1	
3	Винт М6х20 DIN 603	CM050620	2	
4	Шайба	CM170600	2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	2	
6	Комплект метизов №1 или №3	CM350001/ CM350003	5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
DKC-2018.F5.10				Лист
				6

Поворот при помощи угла вертикального шарнирного

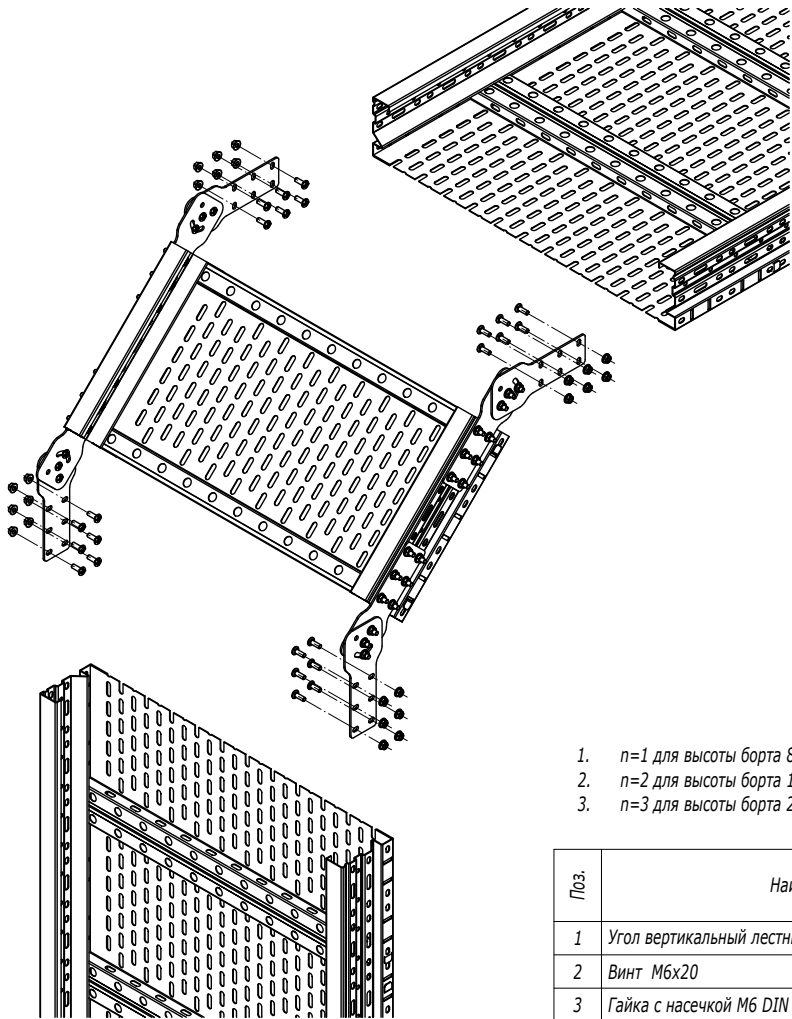

- 1. n=1 для высоты борта 80 мм.
- 2. n=2 для высоты борта 100, 150 мм.
- 3. n=3 для высоты борта 200 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Угол вертикальный лестничный USF		1					
2	Винт М6х20	CM050620HDZ	n·12					
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600HDZ	n·12					
DKC-2018.U5.07								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Угол вертикальный		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
							1	2
								