


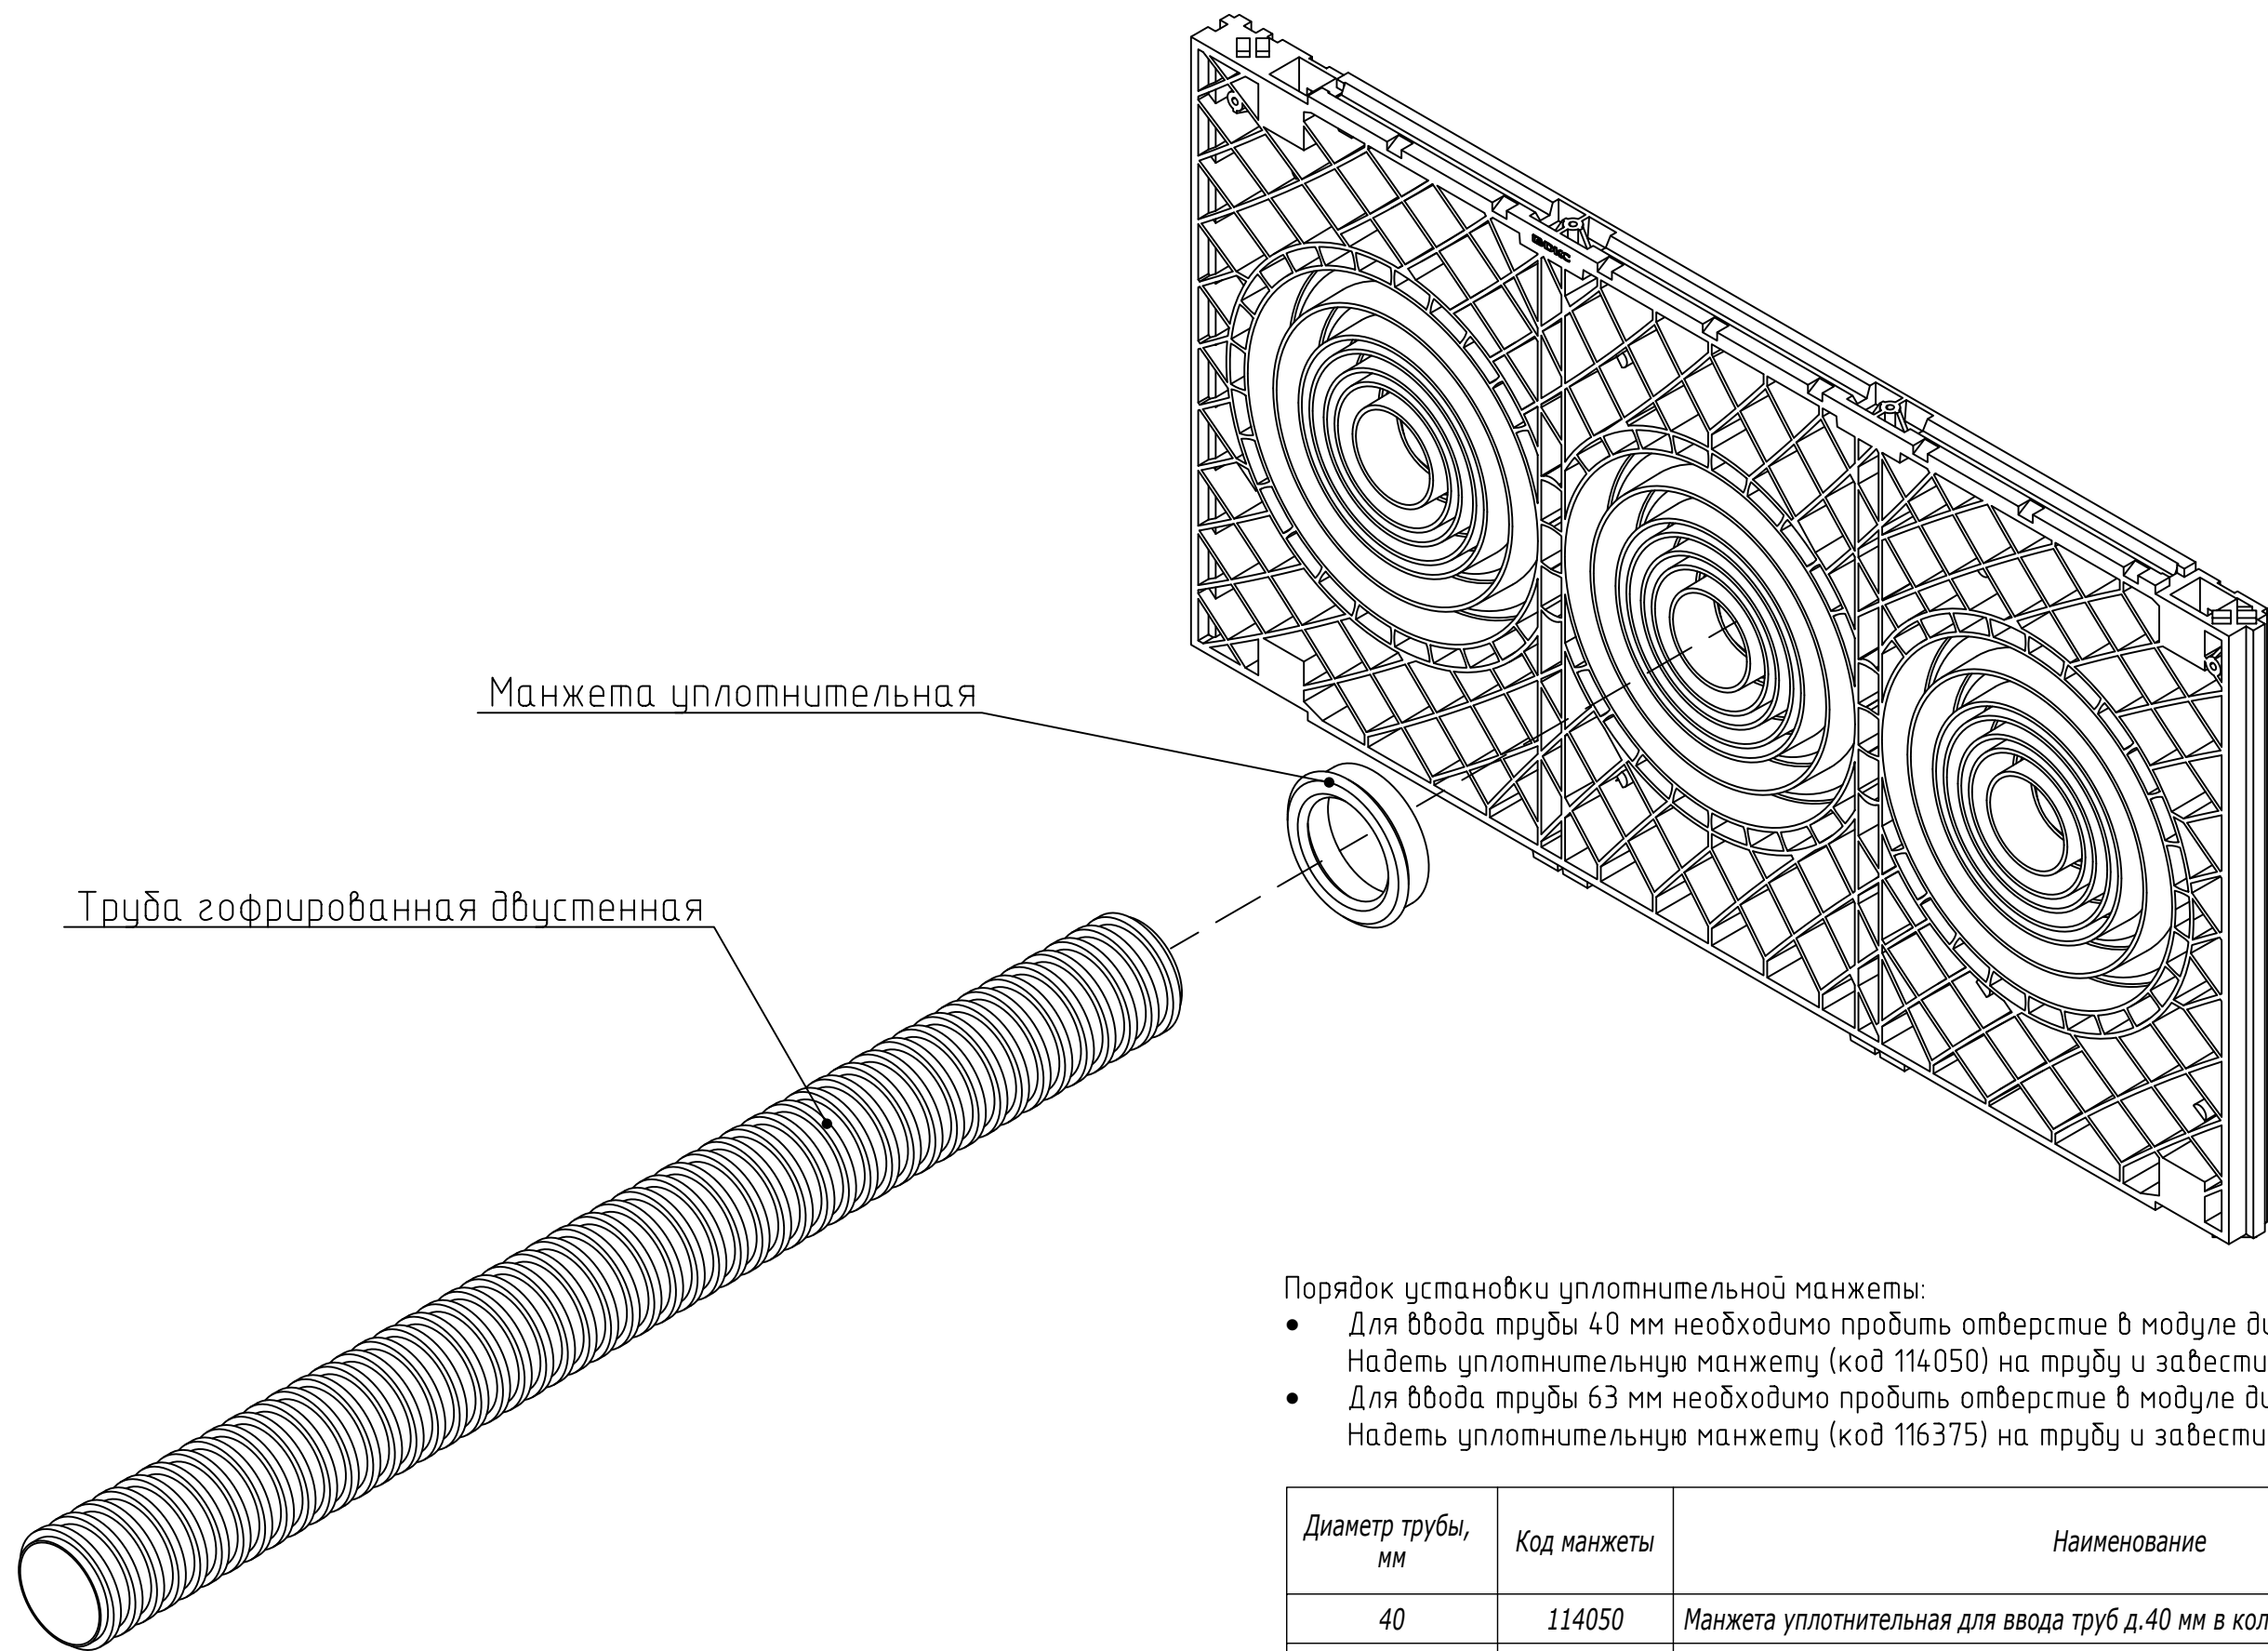


Порядок установки уплотнительной манжеты:

- Для ввода трубы 40 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 50 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 114050) на трубу и завести в колодец;
- Для ввода трубы 63 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 75 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 116375) на трубу и завести в колодец.

Диаметр трубы, мм			Код манжеты		Наименование				
40			114050		Манжета уплотнительная для ввода труб д.40 мм в колодец				
63			116375		Манжета уплотнительная для ввода труб д.63 мм в колодец				
						A12-2022.05			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Давыдов Ю.А.				12.22	Манжета уплотнительная для ввода труб 40 мм и 63 мм			
Проверил	Чередниченко Г.А.				12.22				
Утвердил	Дядичко А.В.				12.22				
						Стадия	Лист	Листов	
								1	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

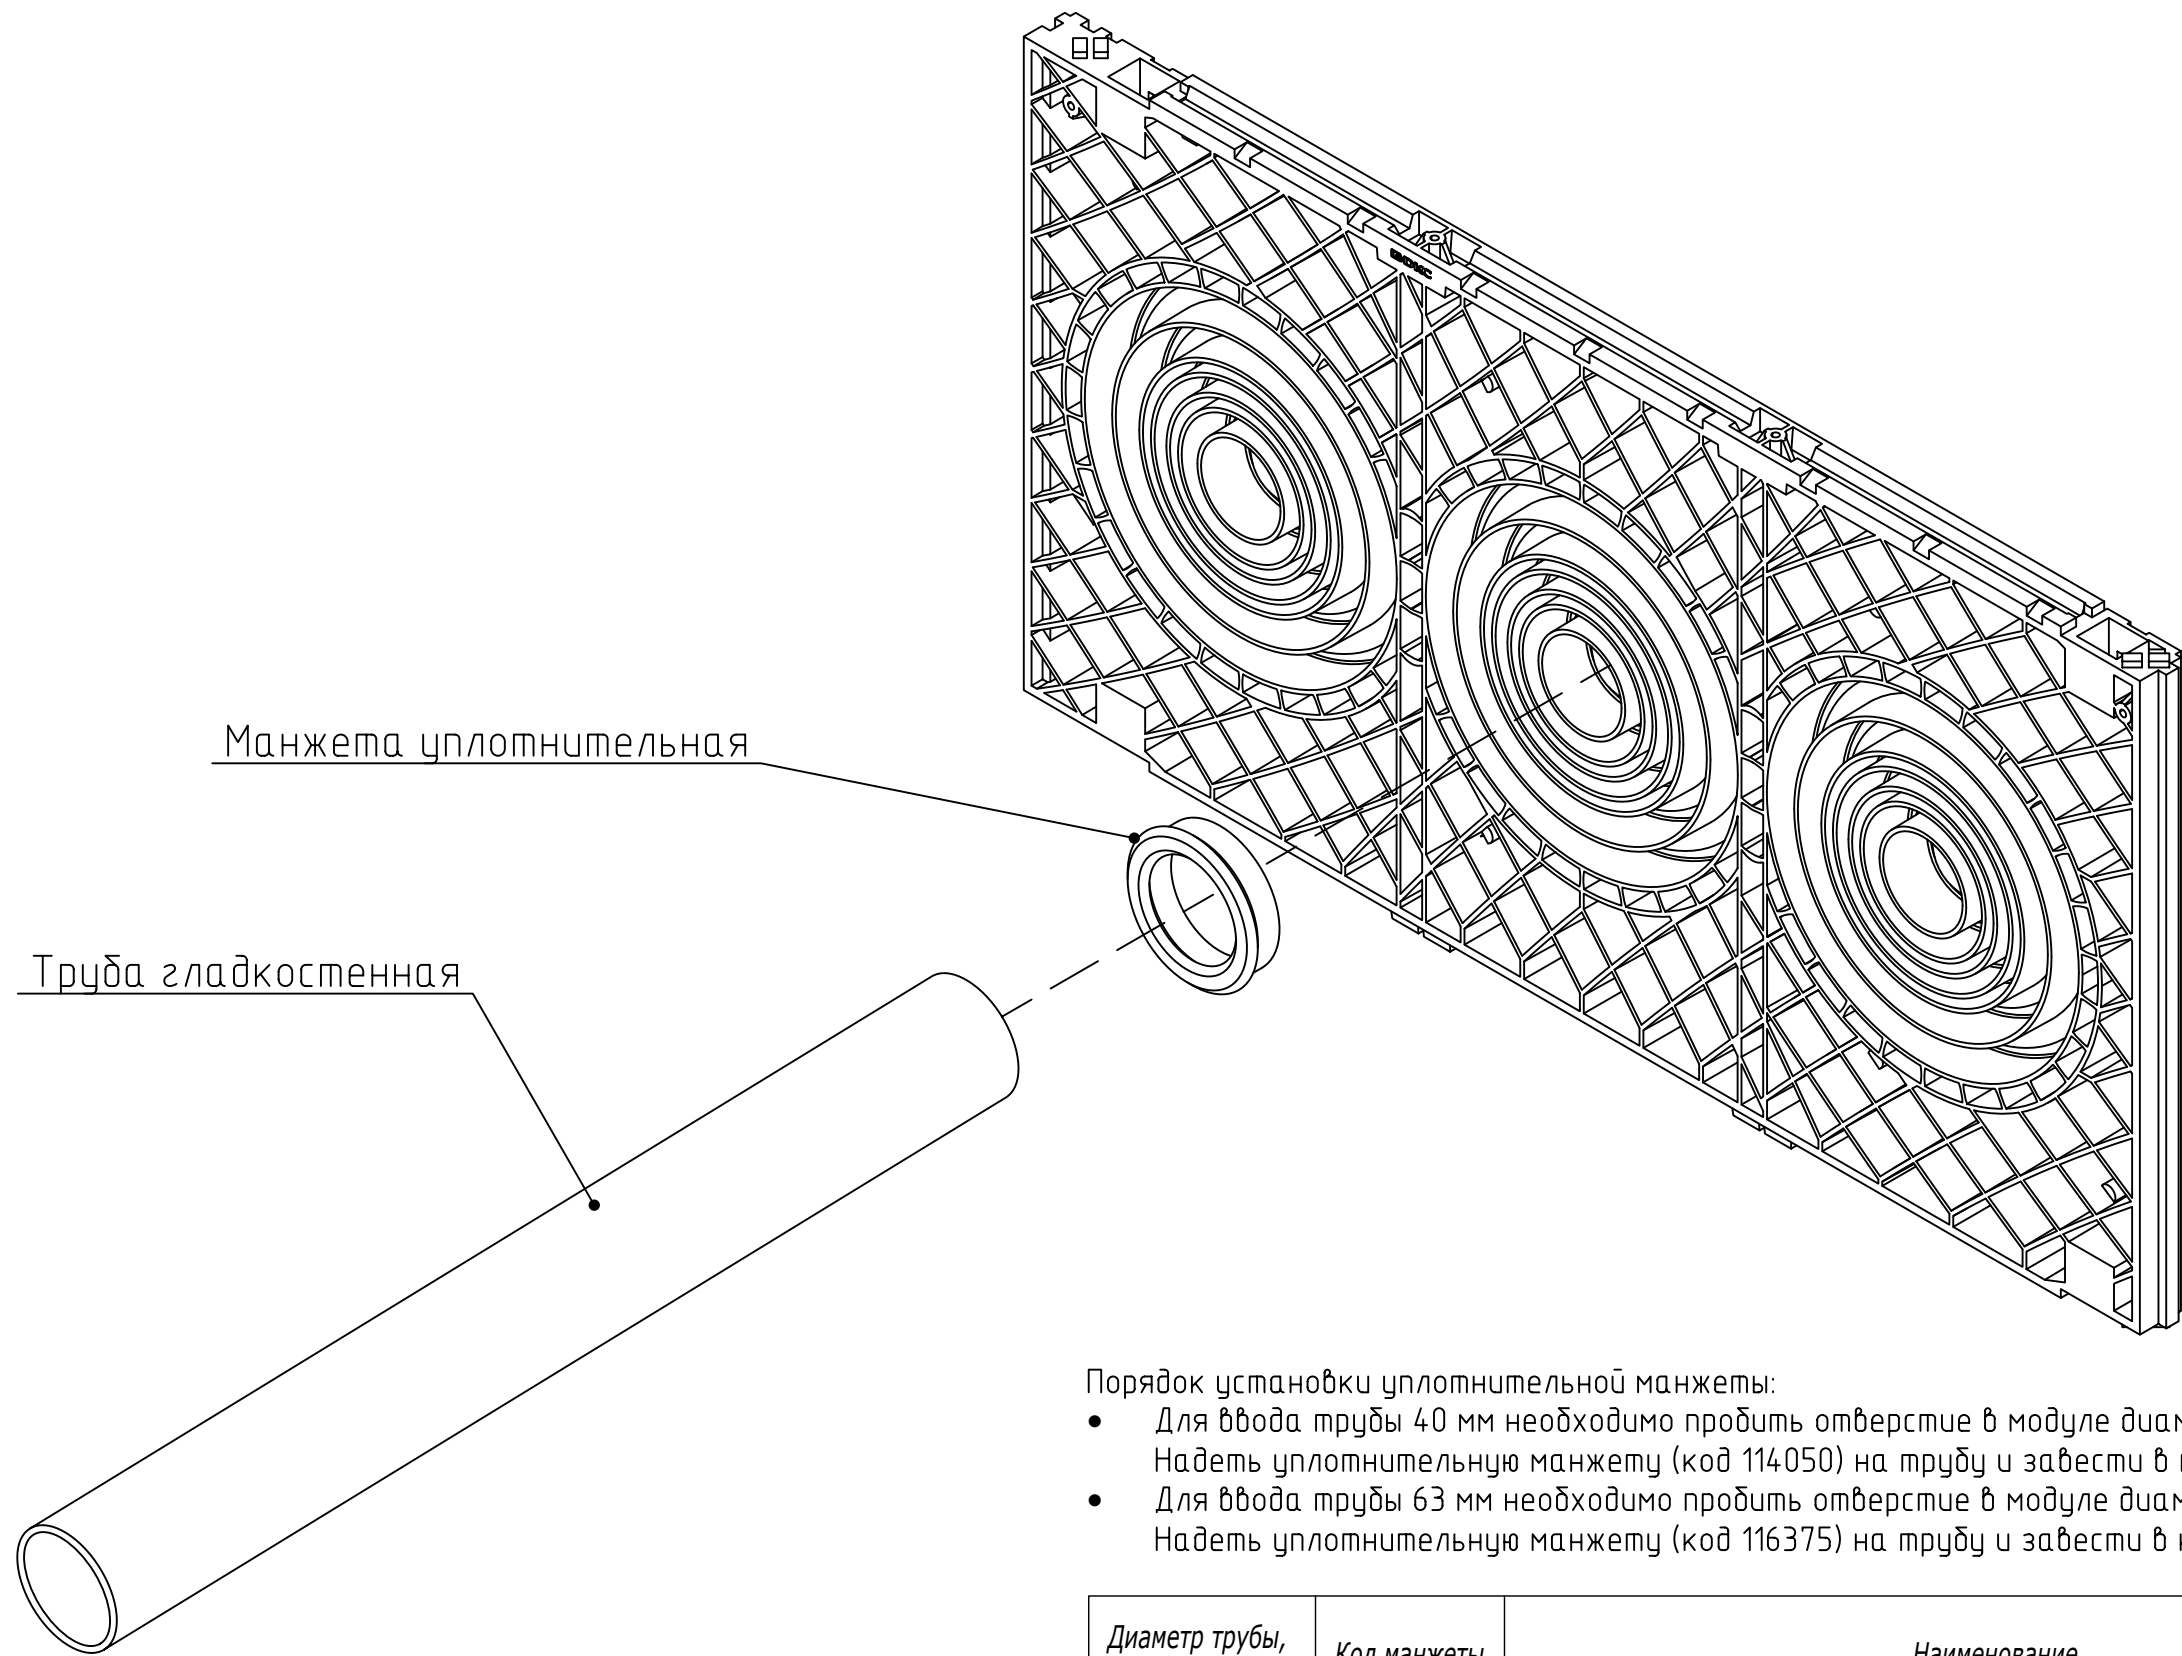

- Порядок установки уплотнительной манжеты:
- Для ввода трубы 40 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 50 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 114050) на трубу и завести в колодец;
 - Для ввода трубы 63 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 75 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 116375) на трубу и завести в колодец.

Диаметр трубы, мм		Код манжеты		Наименование	
40		114050		Манжета уплотнительная для ввода труб д.40 мм в колодец	
63		116375		Манжета уплотнительная для ввода труб д.63 мм в колодец	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Давыдов Ю.А.				12.22
Проверил	Чередниченко Г.А.				12.22
Утвердил	Дядичко А.В.				12.22

A12-2022.10

Манжета уплотнительная для ввода
гладкостенных труб 40 мм и 63 мм

Стадия

Лист

Листов

1