
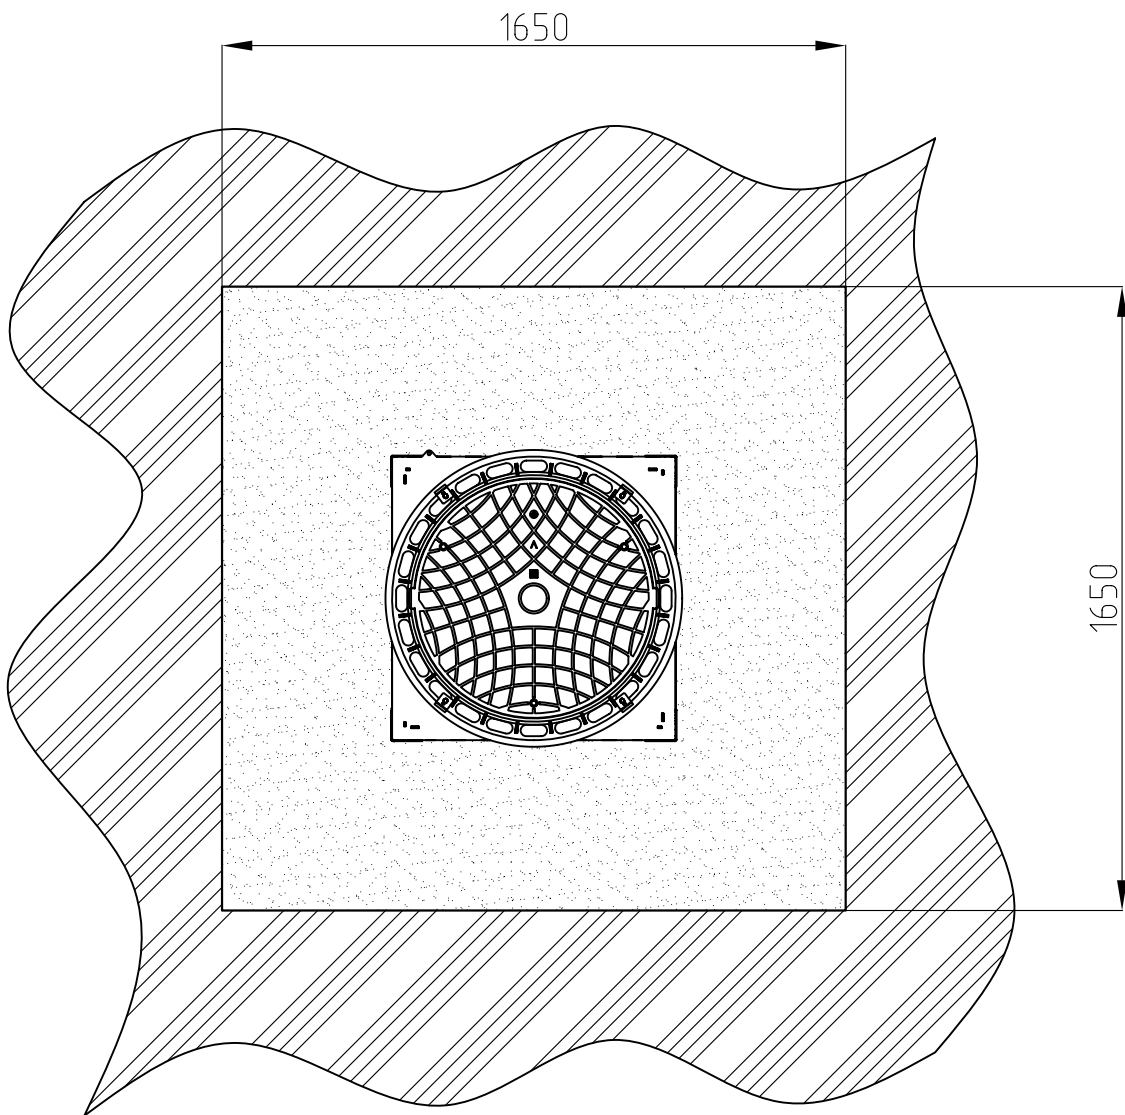
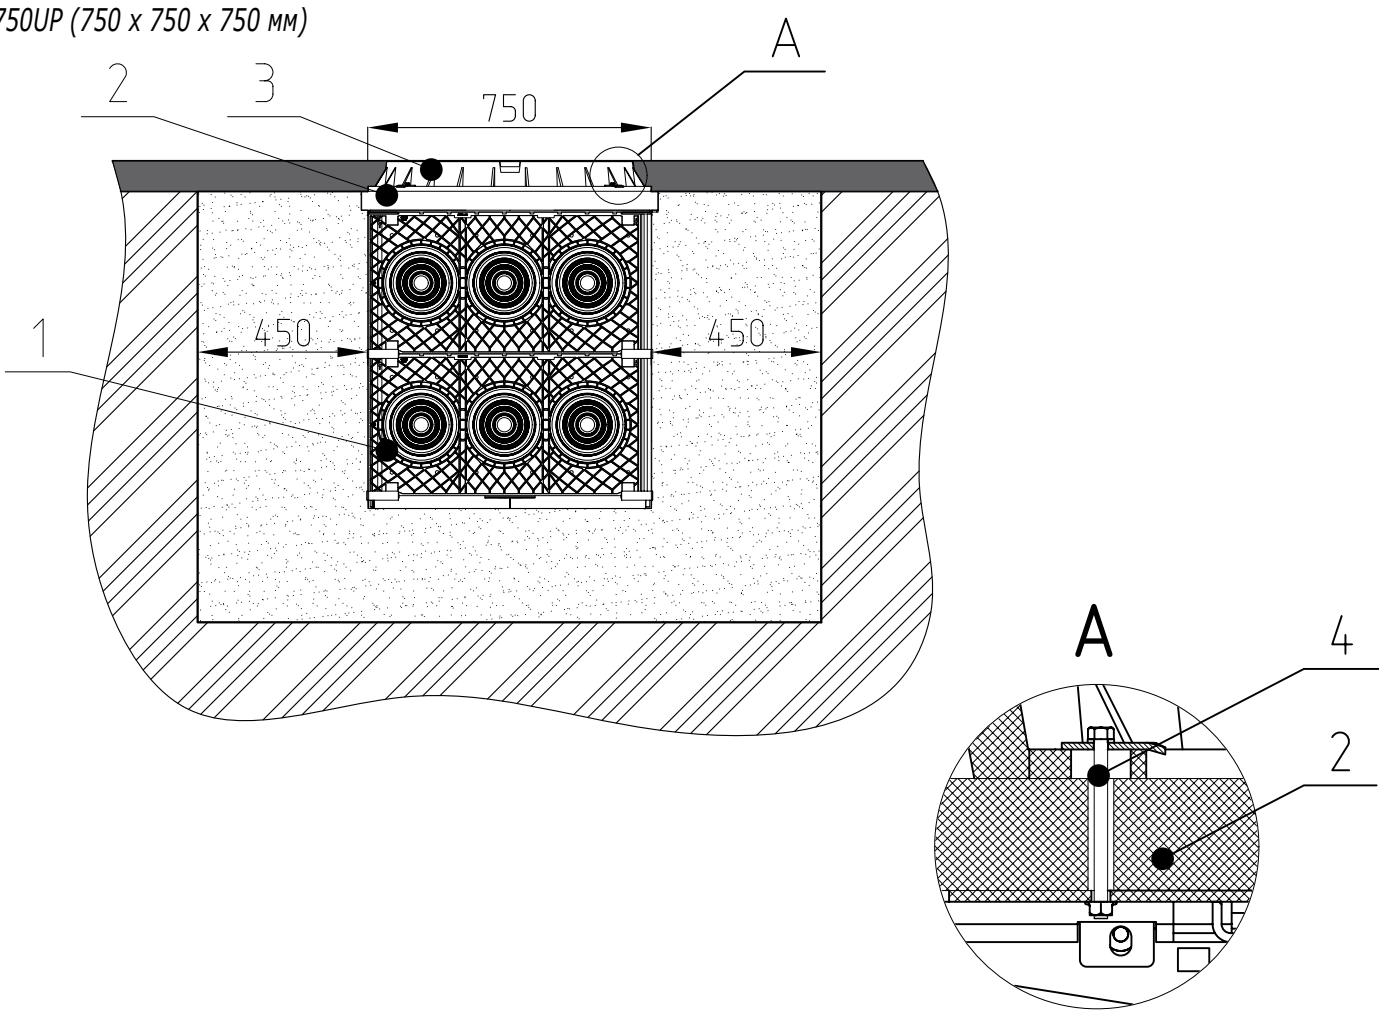


Кабельный колодец 270750UP (750 x 750 x 750 мм)

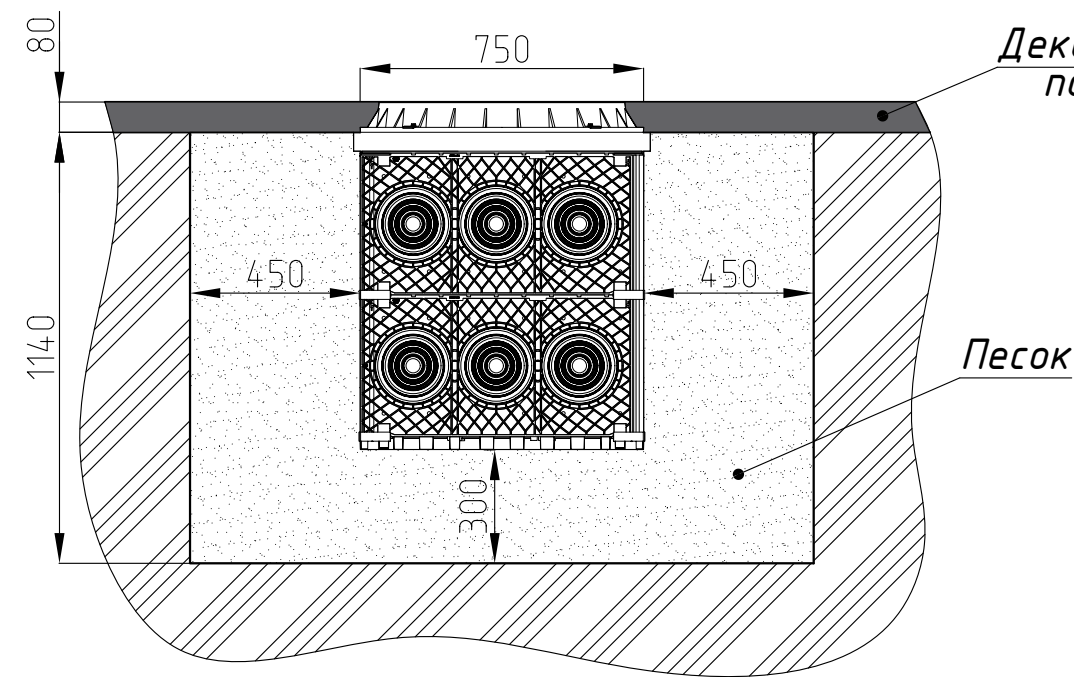

1. Длина шпильки позволяет закрепить до 4 регулировочных колец высотой 50 мм

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Колодец пластиковый для кабельной канализации 750x750x750 мм, под разгрузочную плиту	270750UP	1 шт.	
2	Кольцо регулировочное 780/600/50 мм, полимер-композитное	650780	1 шт.	
3	Люк ВЧШГ тип А15 по ГОСТ 3634-2019, с запорным устройством	600015А	1 шт.	
4	Монтажный набор крепления колец и люков	600100	1 шт.	

Состав комплекта

Шпилька М6х250 DIN 975 AISI 304	CM200601INOX	1 м.	
Прижим лотка	LP1000HDZL	4 шт.	
Шайба-гровер 6 DIN 127	CM130600HDZ	8 шт.	
Гайка М6 DIN 6923	CM100600HDZ	8 шт.	





A12-2022.21

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Давыдов Ю.А.				12.22
Проверил	Череди́ченко Г.А.				12.22
Утвердил	Дядичко А.В.				12.22

Монтаж кабельного колодца с регулировочным кольцом

Стадия	Лист	Листов
	1	



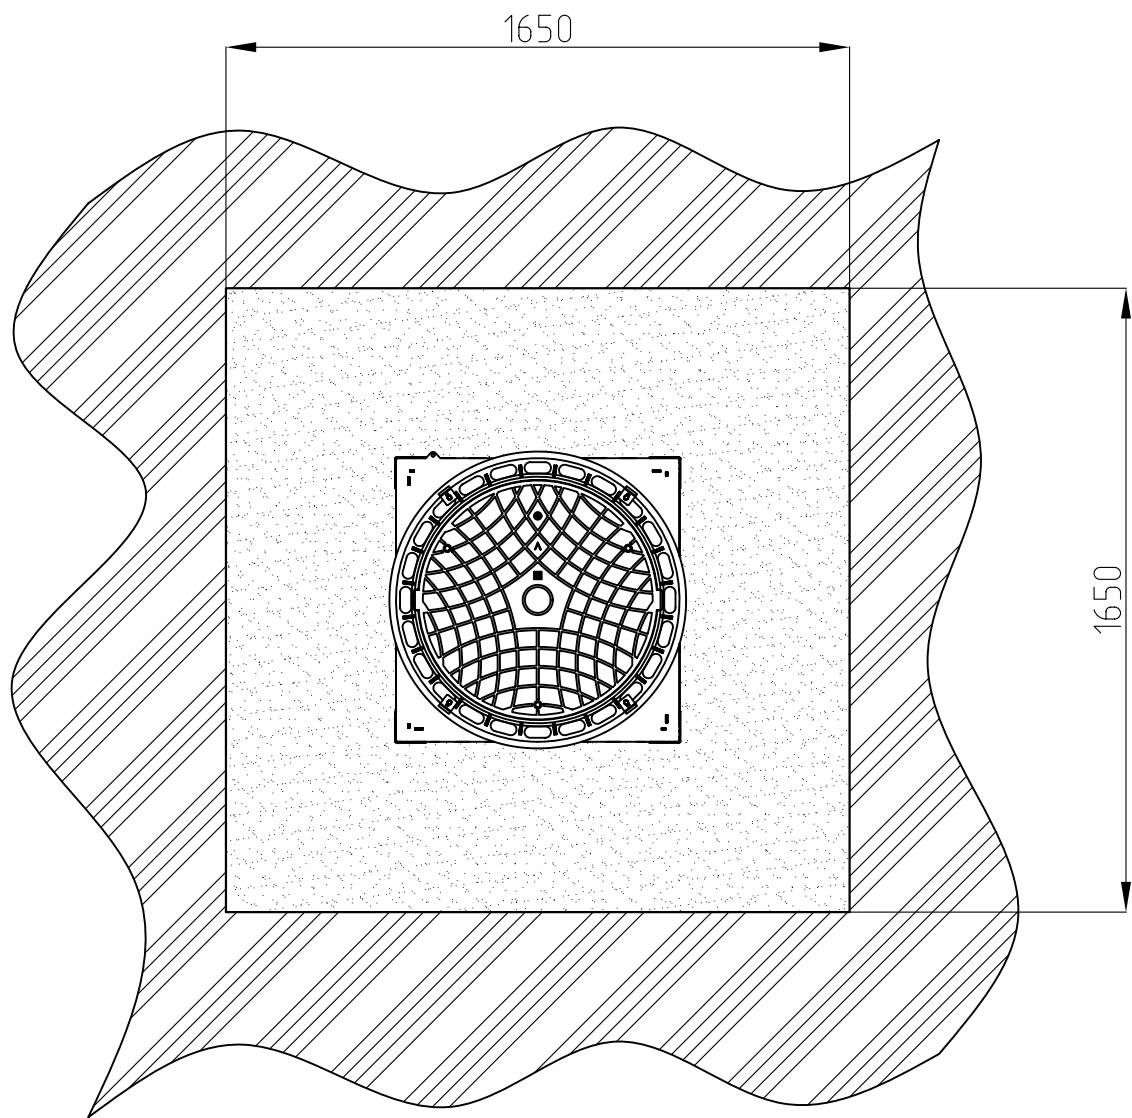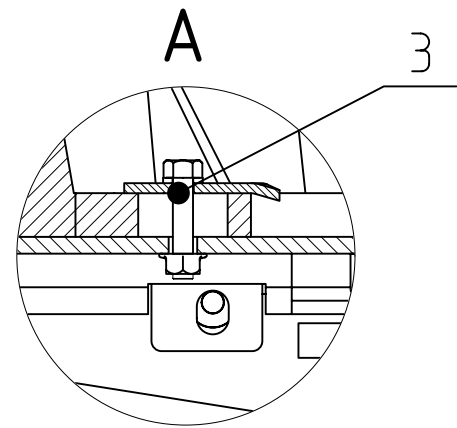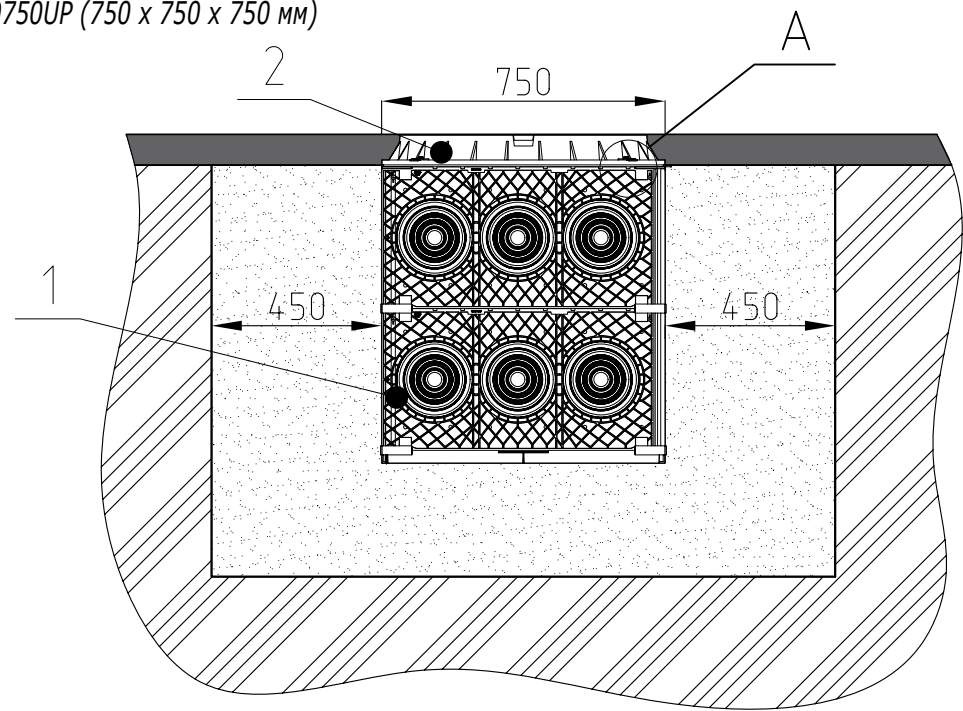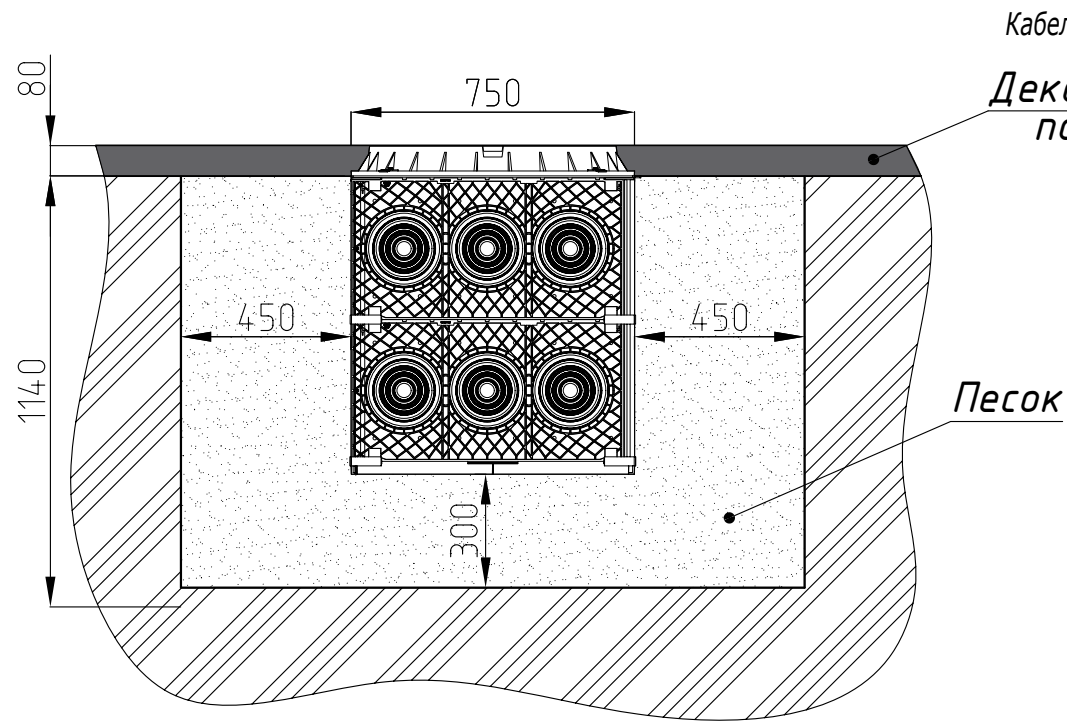

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Колодец пластиковый для кабельной канализации 750x750x750 под разгрузочную плиту	270750UP	1 шт.	
2	Люк ВЧШГ тип А15 по ГОСТ 3634-2019, с запорным устройством	600015A	1 шт.	
3	Монтажный комплект для крепления чугунного люка	600150	1 шт.	

Состав кмплекта				
	Болт М6х45, нерж. сталь А4, DIN933	CM080645INOX316L	4 шт.	
	Прижим лотка	LP1000HDZL	4 шт.	
	Шайба-гровер 6 DIN 127	CM130600HDZ	4 шт.	
	Гайка М6 DIN 6923	CM100600HDZ	4 шт.	

Изм. Кол.уч. Лист №докум. Подпись Дата						A12-2022.22		
Разработал	Давыдов Ю.А.	12.22	Монтаж кабельного колодца с чугунным люком			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Череди́ченко Г.А.	12.22					1	
Утвердил	Дядичко А.В.	12.22				DKS		