

Подвес BSD-92



1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. H - высота подвеса.
3. B - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-92	BSD92**	1	
2	Консоль ВВН-60/ВВН-70/ВВН-80 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)		n	
3	Анкер со шпилькой M10	CM441060	4	DKC-2018.M5.01
4	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n-2	
5	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	n-2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись
				Дата
				Лист
				2



DKC-2018.B5.07

Таблица 1
Конфигурация подвеса

Количество консолей, n	3	4	5	6
Длина подвеса L, мм	800	1000	1200	1400
Максимальная ширина лотков, мм	600			

Таблица 2

Код	ВВН6050	ВВН6060
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-60, кг	150	150

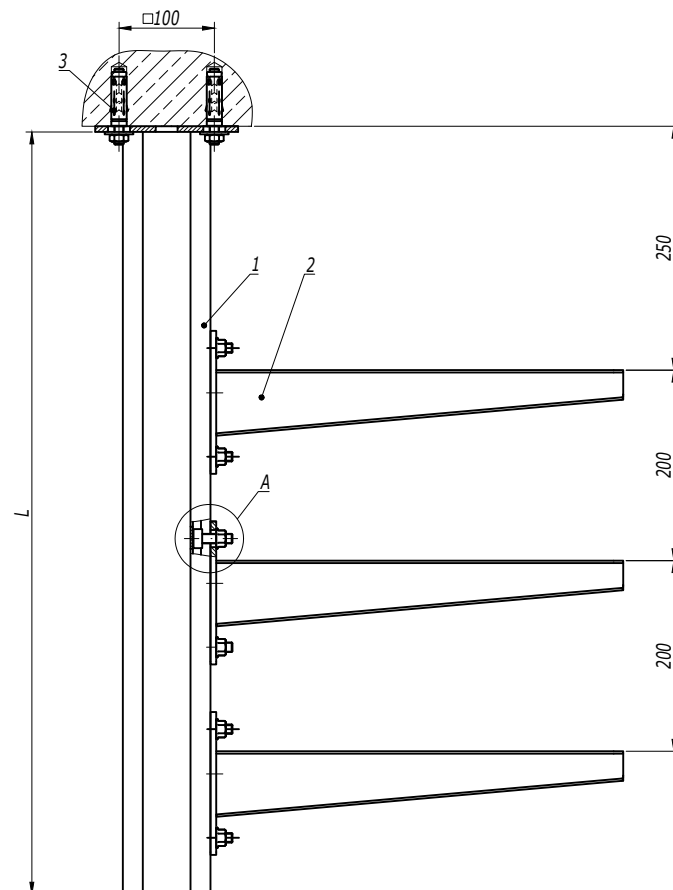

1. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
2. При загрузке лотков кабели необходимо распределять равномерно по лотку одного яруса и только после этого приступать к загрузке следующего яруса. Нагружать все ярусы на край консоли запрещено.
3. Для консоли ВВР-41 дополнительно использовать шайбы М10 DIN9021 SM121000 - 2 шт на консоль.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-92	BSD92**	1	
2	Консоль ВВН -70/ВВН -60/ВВР-41		n	
3	Анкер со шпилькой М10	СМ441060	4	DKC-2018.М5.01
4	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	2n	
5	Гайка с насечкой М10 DIN 6923	СМ101000	2n	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.B5.08

Лист
2

Инов. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

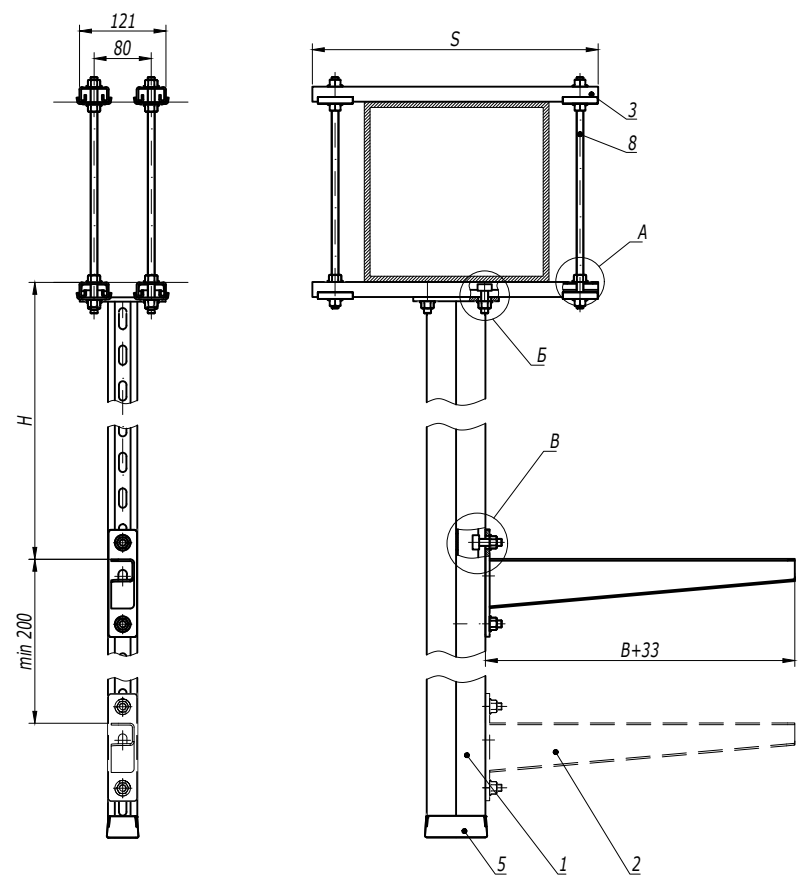

- *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
- H - высота подвеса.
- B - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21	BSD41**/ BSD21**/ BSP21**	1	
2	Консоль BBN-70/BBH-60 (BBP-41/BBP-21/BBD-21*)		n	
3	Профиль BPL-21/Профиль BPM-21	BPL21**/ BPM21**	4	
4	Опорная пластина для С-образных профилей BHM-41	BHM4141	4	
5	Заглушка торцевая BPO	BPO4182	1	
6	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n·2+4	
7	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	n·2+20	
8	Шпилька резьбовая M10 DIN 975/976	CM201001	4	


DKC-2018.B5.13

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

Крепление подвеса вдоль/поперек балки

Стадия	Лист	Листов
		1
DKC		

Инв. № подл.	Взаим. инв. №
Подпись и дата	

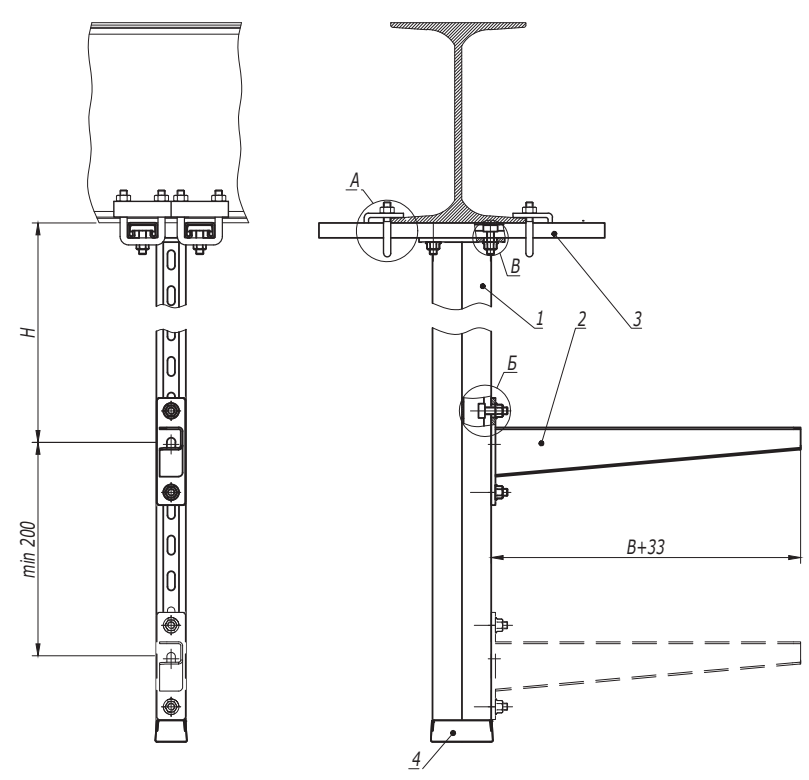

1. *Использовать совместно с шайбой М10 DIN9021 (СМ121000), 2 шт. на одну консоль.
2. Н - высота подвеса.
3. В - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21	BSD41**/ BSD21**/ BSP21**	1	
2	Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)		n	
3	Профиль ВРЛ-41/ВРМ-41	ВРЛ41**/ ВРМ41**	2	
4	Заглушка торцевая ВР0	ВР041**	1	
5	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	n·2+4	
6	Гайка с насечкой М10 DIN 6923	СМ101000	n·2+4	
7	Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая трубуцина М10	ВМН1010НДZ/СМ301 001	4	

DKC-2018.B5.15

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18




Крепление подвеса вдоль/поперек двутавра

Стадия	Лист	Листов
	-	1



Инов. № подл.	Взаим. инв. №
Подпись и дата	

Стойка из I-образного профиля
Консоль ВВН-75

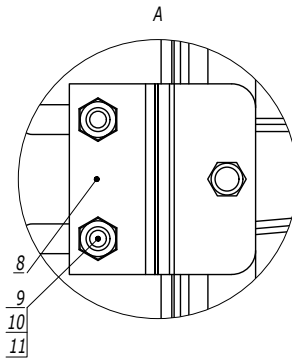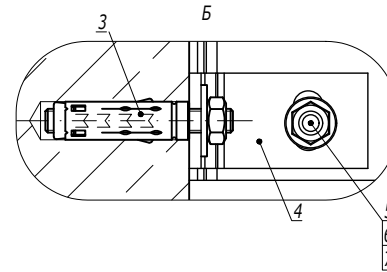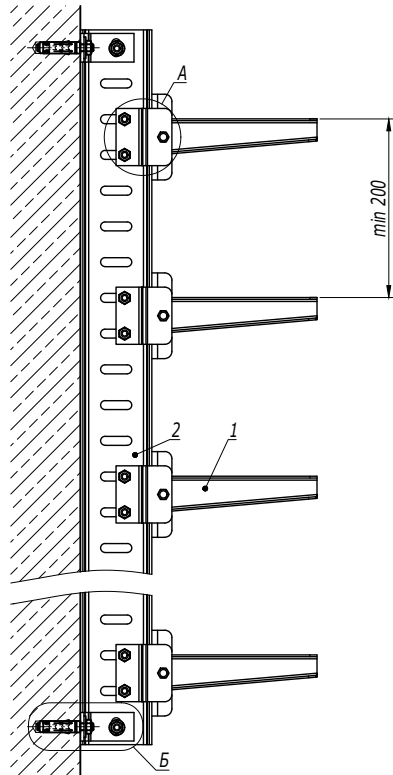

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание		
1	Консоль ВВН-75	ВВН75**	п			
2	Профиль ВРМ-50	ВРМ50**	1			
3	Анкер стандартный со шпилькой М10	СМ441060	4	DKC-2018.М5.01		
4	Пластина для крепления I-образного профиля к стене	ВМД2032HDZ	4			
5	Болт с шестигранной головкой М12х40 DIN 933	СМ081240HDZ	2			
6	Гайка с насечкой М12 DIN 6923	СМ101200HDZ	2			
7	Шайба М12 DIN 125	СМ241200	2			
8	Соединительная пластина для консоли ВВН-75		п	Поставляется в комплекте с консолью		
9	Болт с шестигранной головкой М10х35 DIN 933		п-3			
10	Гайка шестигранная М10 DIN 934		п-3			
11	Шайба М10 DIN 125		п-3			
		DKC-2018.В5.21			Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	3