

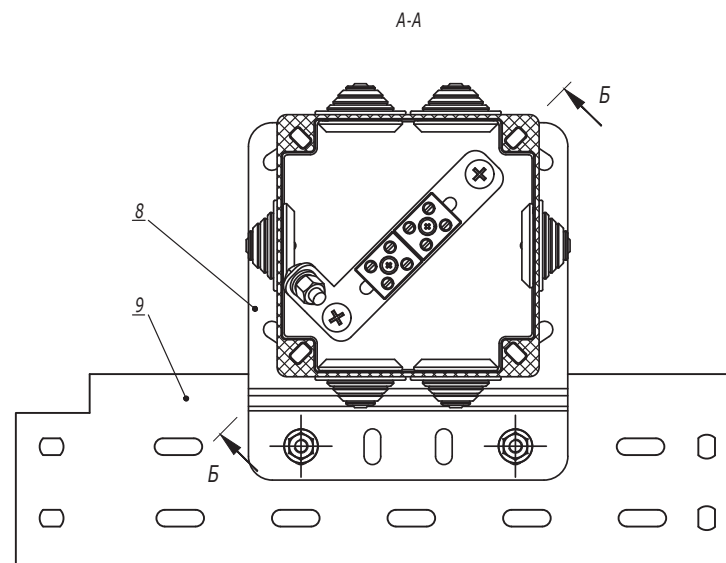


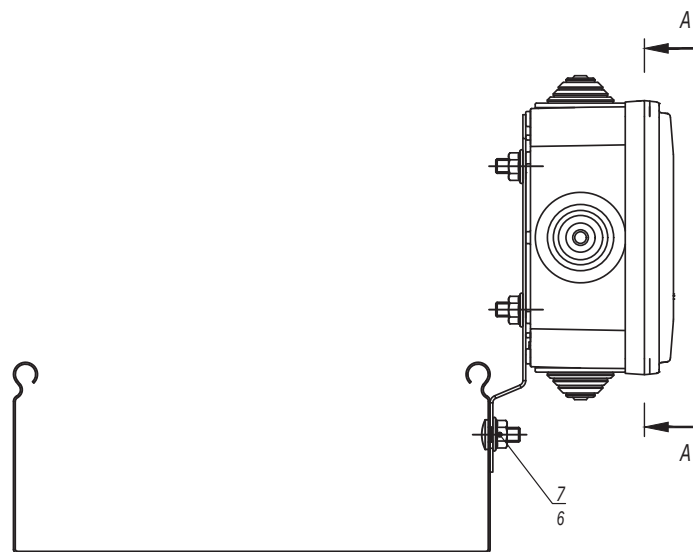

Б-Б  
Поз. 9 не показана

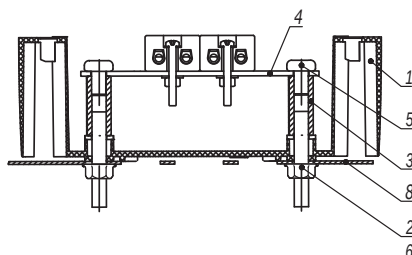

| Поз. | Наименование                                                    | Код      | Кол. | Примечание                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------|
| 1    | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками IP 55 |          | 1    |                                                   |
| 2    | Шпилька M6x60 DIN975/976                                        |          | 2    | Поставляется в комплекте с ответительной коробкой |
| 3    | Гайка соединительная M6x25 DIN6334                              |          | 2    |                                                   |
| 4    | Пластина монтажная для клеммника                                |          | 1    |                                                   |
| 5    | Винт с полуцилиндрической головкой M6x10 DIN7985                |          | 2    |                                                   |
| 6    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 DIN6923        | CM100600 | 4    |                                                   |
| 7    | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x10 DIN603 | CM010610 | 7    |                                                   |
| 8    | Пластина монтажная вертикальная                                 | LP3000   | 1    |                                                   |
| 9    | Лоток кабельный                                                 |          | 1    |                                                   |

DKC-2017.FCL.17



| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 11.17 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 11.17 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 11.17 |

Крепление ответительной коробки к кабельному лотку с помощью монтажной пластины

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

DKC

Изм. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

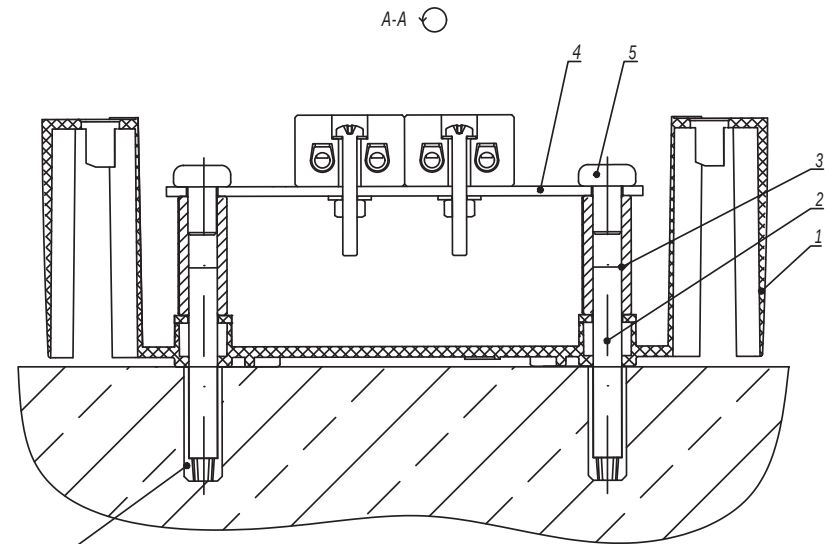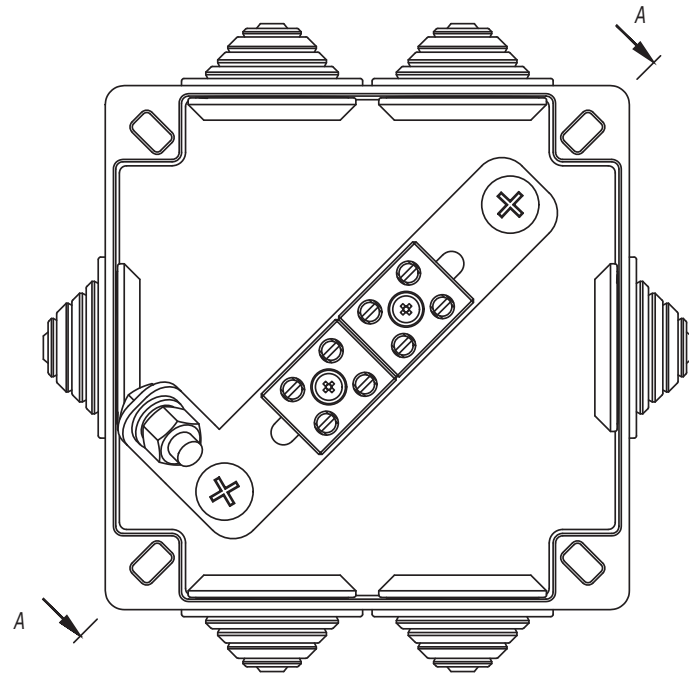

DKC-2017.FCL.01  
DKC-2017.FCL.02  
DKC-2017.FCL.03

1. Крышка условно не показана.

| Поз.                                                                                  | Наименование                                                    | Код  | Кол.   | Примечание                                                                            |       |                                                                               |        |      |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--|
| 1                                                                                     | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками IP 55 |      | 1      |                                                                                       |       |                                                                               |        |      |        |  |
| 2                                                                                     | Шпилька M6x60 DIN975/976                                        |      | 2      | Поставляется в комплекте с ответвительной коробкой                                    |       |                                                                               |        |      |        |  |
| 3                                                                                     | Гайка соединительная M6x25 DIN6334                              |      | 2      |                                                                                       |       |                                                                               |        |      |        |  |
| 4                                                                                     | Пластина монтажная для клеммника                                |      | 1      |                                                                                       |       |                                                                               |        |      |        |  |
| 5                                                                                     | Винт с полуцилиндрической головкой M6x10 DIN7985                |      | 2      |                                                                                       |       |                                                                               |        |      |        |  |
| DKC-2017.FCL.18                                                                       |                                                                 |      |        |                                                                                       |       |                                                                               |        |      |        |  |
| Изм.                                                                                  | Кол.уч.                                                         | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | Крепление ответвительной коробки к бетону, кирпичу и аналогичным поверхностям | Стадия | Лист | Листов |  |
| Разработал                                                                            | Тиунов И.А.                                                     |      |        |  | 11.17 |                                                                               |        |      |        |  |
| Проверил                                                                              | Чередищенко Г.А.                                                |      |        |  | 11.17 |                                                                               |        |      | 1      |  |
|                                                                                       |                                                                 |      |        |                                                                                       |       |                                                                               |        |      |        |  |
| Утвердил                                                                              | Дядичко А.В.                                                    |      |        |  | 11.17 |                                                                               |        |      |        |  |
|  |                                                                 |      |        |                                                                                       |       |                                                                               |        |      |        |  |

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №