



Подвес BSD-92

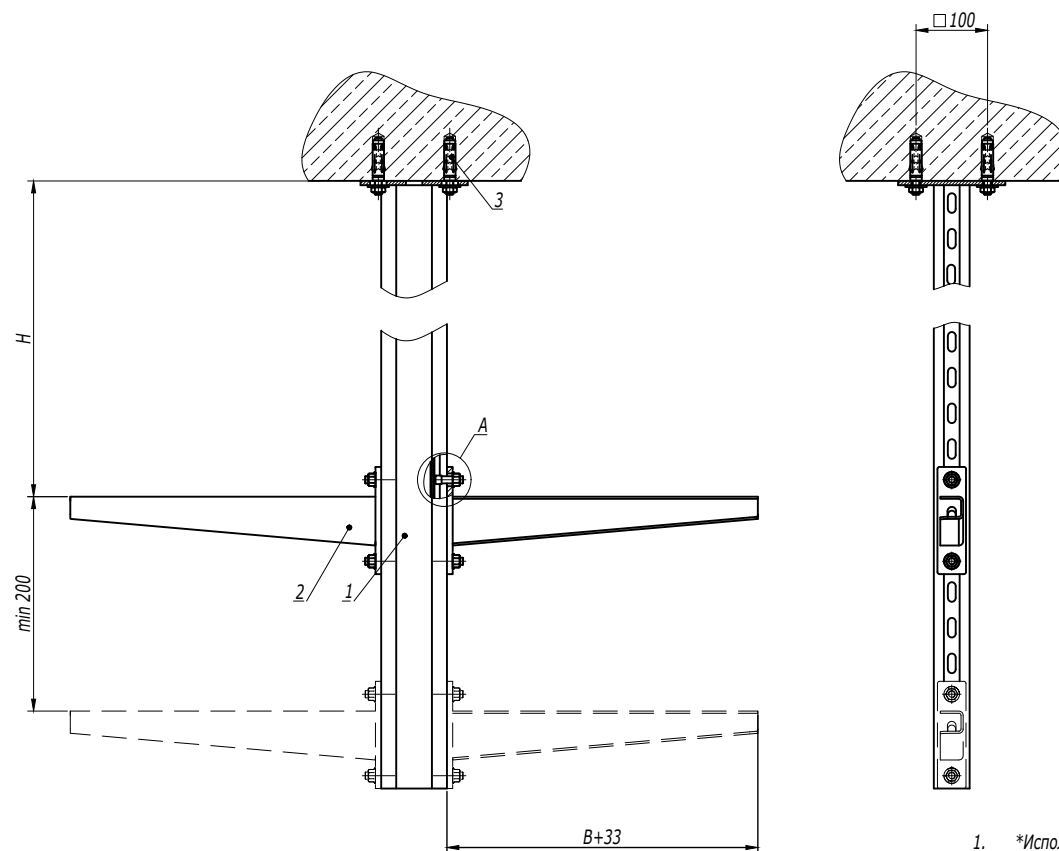

1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. H - высота подвеса.
3. B - ширина используемых лотков.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-92	BSD92**	1	
2	Консоль ВВН-60/ВВН-70/ВВН-80 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)		n	
3	Анкер со шпилькой M10	CM441060	4	DKC-2018.M5.01
4	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n-2	
5	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	n-2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------

DKC-2018.B5.07

Лист
2



Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №
---------------	----------------	---------------

Таблица 1
Конфигурация подвеса

Количество консолей, n	3	4	5	6
Длина подвеса L, мм	800	1000	1200	1400
Максимальная ширина лотков, мм	600			

Таблица 2

Код	ВВН6050	ВВН6060
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-60, кг	150	150

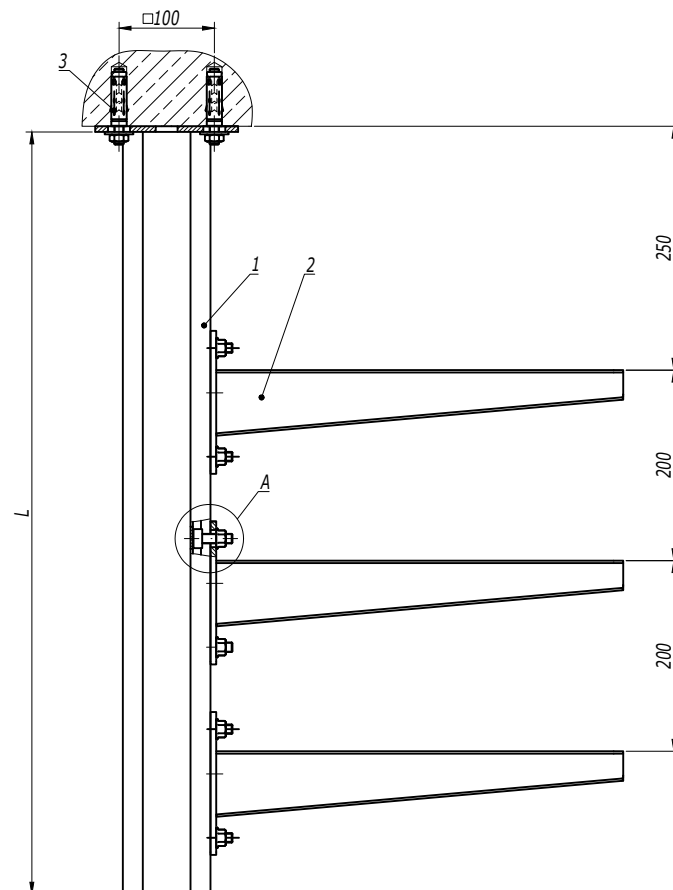

1. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
2. При загрузке лотков кабели необходимо распределять равномерно по лотку одного яруса и только после этого приступать к загрузке следующего яруса. Нагружать все ярусы на край консоли запрещено.
3. Для консоли ВВР-41 дополнительно использовать шайбы М10 DIN9021 SM121000 - 2 шт на консоль.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-92	BSD92**	1	
2	Консоль ВВН -70/ВВН -60/ВВР-41		n	
3	Анкер со шпилькой М10	СМ441060	4	DKC-2018.М5.01
4	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	2n	
5	Гайка с насечкой М10 DIN 6923	СМ101000	2n	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.B5.08

Лист
2

Инов. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

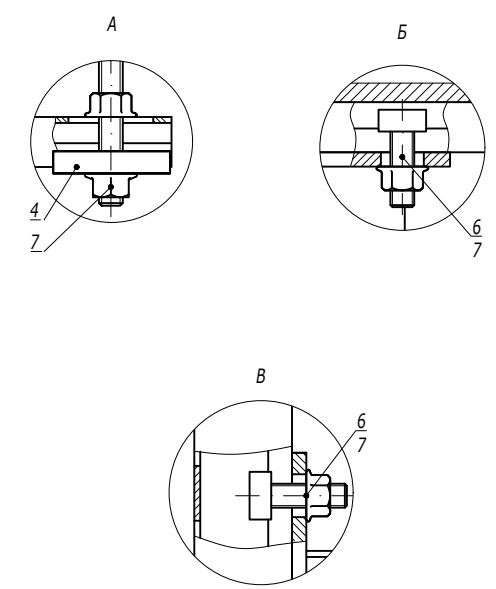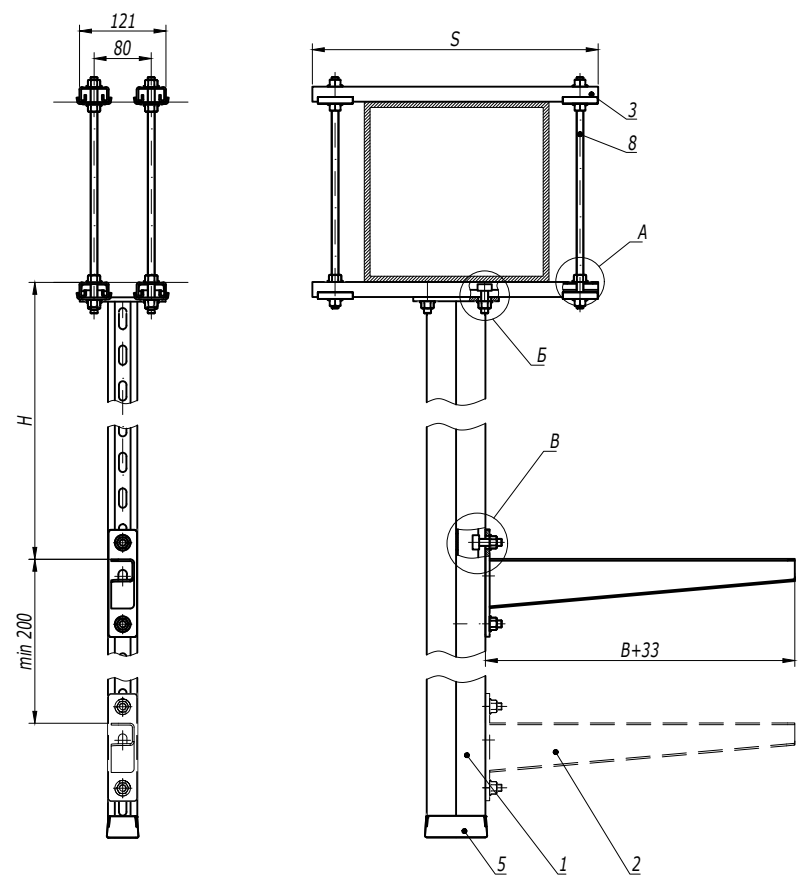

1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (СМ121000), 2 шт. на одну консоль.
2. H - высота подвеса.
3. B - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21	BSD41**/ BSD21**/ BSP21**	1	
2	Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)		n	
3	Профиль ВРЛ-21/Профиль ВРМ-21	ВРЛ21**/ ВРМ21**	4	
4	Опорная пластина для С-образных профилей ВНМ-41	ВНМ4141	4	
5	Заглушка торцевая ВРО	ВРО4182	1	
6	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	n·2+4	
7	Гайка с насечкой М10 DIN 6923	СМ101000	n·2+20	
8	Шпилька резьбовая М10 DIN 975/976	СМ201001	4	

DKC-2018.B5.13


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

Крепление подвеса вдоль/поперек балки

Стадия	Лист	Листов
		1



Инв. № подл.	Взаим. инв. №
Подпись и дата	

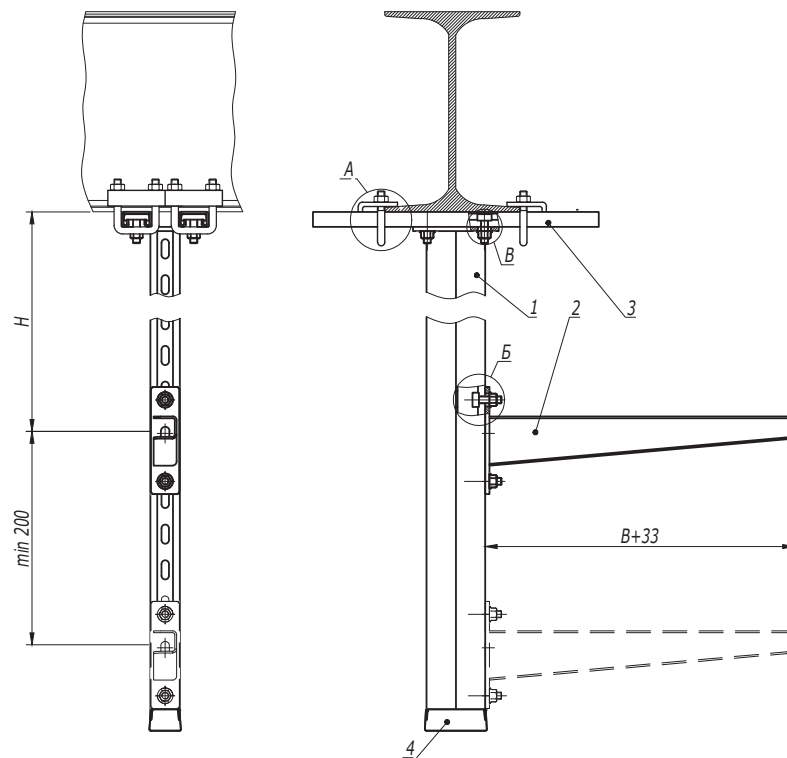

1. *Использовать совместно с шайбой М10 DIN9021 (СМ121000), 2 шт. на одну консоль.
2. Н - высота подвеса.
3. В - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21	BSD41**/ BSD21**/ BSP21**	1	
2	Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)		n	
3	Профиль ВРЛ-41/ВРМ-41	ВРЛ41**/ ВРМ41**	2	
4	Заглушка торцевая ВР0	ВР041**	1	
5	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	n·2+4	
6	Гайка с насечкой М10 DIN 6923	СМ101000	n·2+4	
7	Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая трубуцина М10	ВМН1010НДZ/СМ301 001	4	

DKC-2018.B5.15



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

Крепление подвеса вдоль/поперек двутавра


Стадия	Лист	Листов
	-	1

DKC

Инов. № подл.	Взаим. инв. №
Подпись и дата	

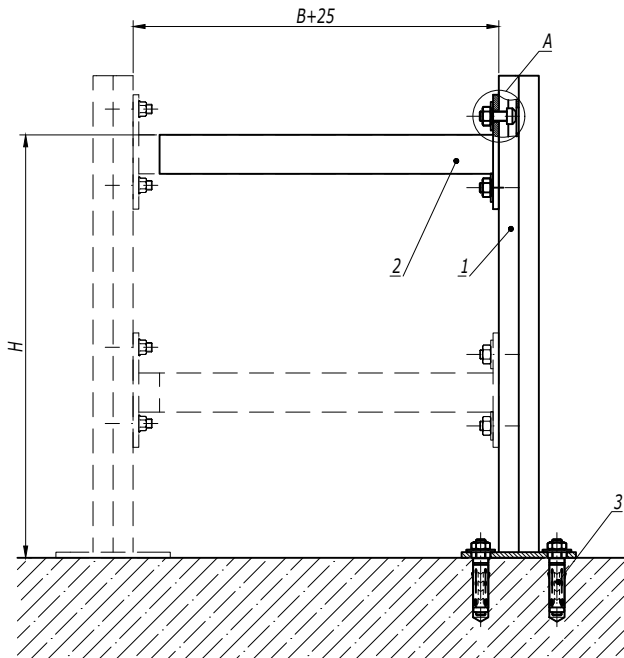

1. H - высота подвеса.
2. B - ширина используемых лотков.

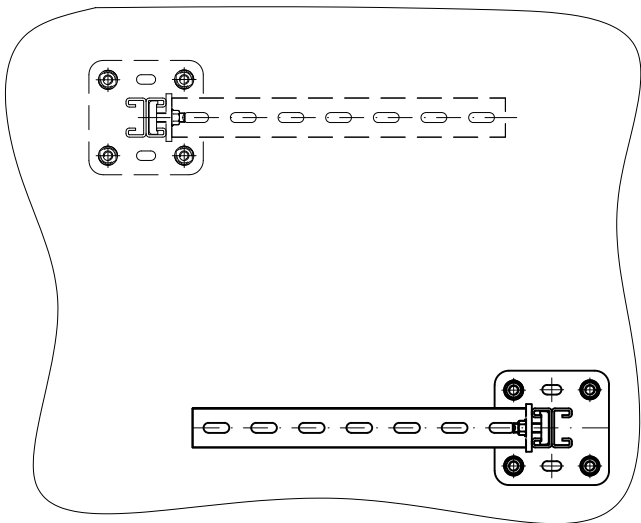

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-21	BSD21**	1	
2	Консоль ВВР-41/ВВР-21/ВВР-21 (ВВН-70/ВВН-60)		n	
3	Анкер со шпилькой М10	CM441060	4	DKC-2018.M5.01
4	Винт для крепления к профилю М10х30	CM041030	n-2	
5	Гайка шестигранная М10 DIN 934	CM101000	n-2	
6	Шайба М10 DIN 9021	CM121000	n-2	

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

Разработал

Проверил

Утвердил

Тиунов И.А.

Чередищиченко Г.А.

Дядичко А.В.

09.18

09.18

09.18

DKC-2018.B5.22

Консольная опора на пол

Стадия

Лист

Листов

1

DKC