
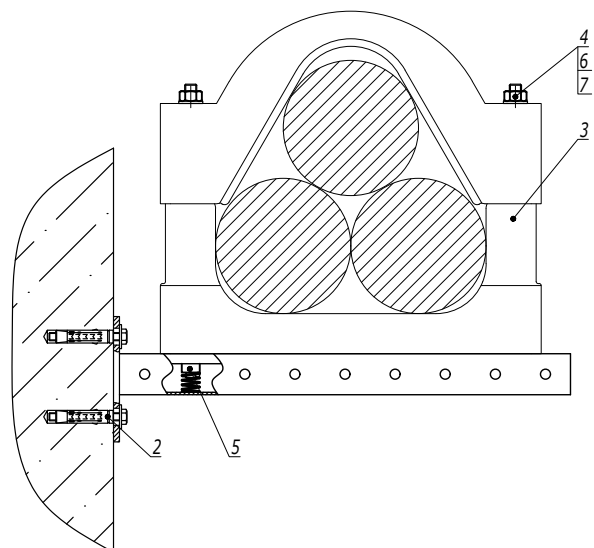


Держатель BHR-40

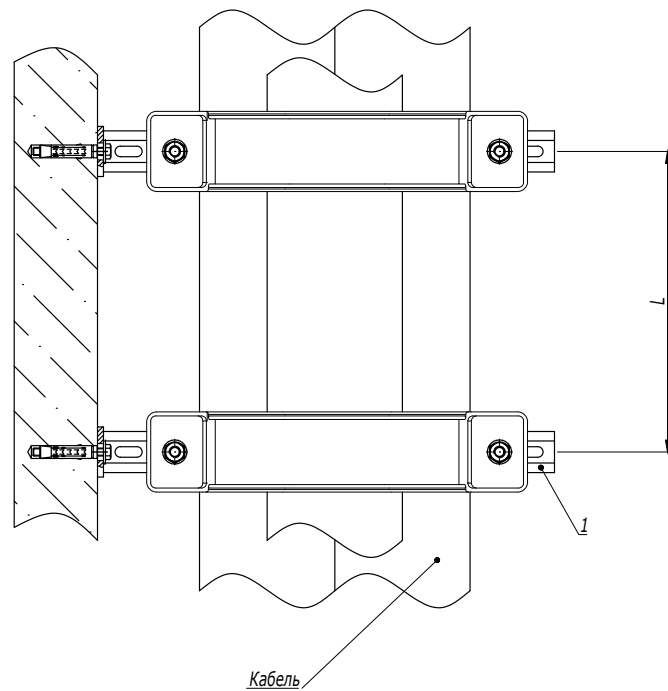



1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

| Поз. | Наименование                                                  | Код                         | Кол. | Примечание     |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|
| 1    | Консоль ВВР-41                                                |                             | 2    |                |
| 2    | Стандартный анкер с болтом                                    |                             | 4    | DKC-2018.M5.01 |
| 3    | Кабельный держатель BHR-40                                    | BHR4009/BHR4011/<br>BHR4013 | 2    |                |
| 4    | Шпилька M12x300                                               | CM201230                    | 4    |                |
| 5    | Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) M12x40 | CM161200                    | 4    |                |
| 6    | Шайба с узкими полями M12                                     | CM241200                    | 4    |                |
| 7    | Гайка шестигранная M12                                        | CM111200                    | 4    |                |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|--------|---------|------|

DKC-2018.B5.29

Лист  
5

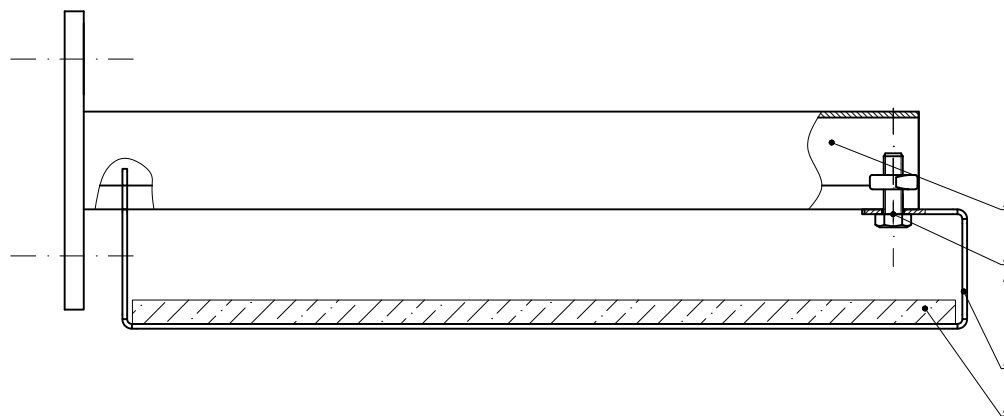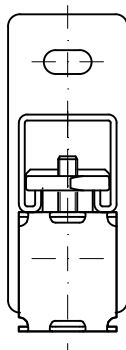

| Поз.           | Наименование                               | Код                                   | Кол.   | Примечание |       |                                                                                       |      |        |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1              | Консоль из С-образного профиля             | BBP21**/ BBP41**/<br>BBD21**/ BBD41** |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 2              | Держатель огнезащитной перегородки ВМЗ-15  |                                       |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 3              | Болт с шестигранной головкой М8х25 DIN 933 | CM020825                              |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 4              | Гайка для подвешивания профиля М8          | CM140800                              |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 5              | Огнезащитная перегородка                   | DD****                                |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| DKC-2018.B5.30 |                                            |                                       |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| Изм.           | Кол.уч.                                    | Лист                                  | № док. | Подпись    | Дата  | Держатель огнезащитной перегородки к<br>консоли из С-образного профиля                |      |        |
| Разработал     | Тиунов И.А.                                |                                       |        |            | 09.18 |                                                                                       |      |        |
| Проверил       | Чередищенко Г.А.                           |                                       |        |            | 09.18 |                                                                                       |      |        |
| Утвердил       | Дядичко А.В.                               |                                       |        |            | 09.18 |                                                                                       |      |        |
|                |                                            |                                       |        |            |       | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|                |                                            |                                       |        |            |       |                                                                                       |      | 1      |
|                |                                            |                                       |        |            |       |  |      |        |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |