
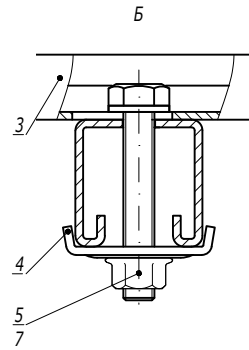

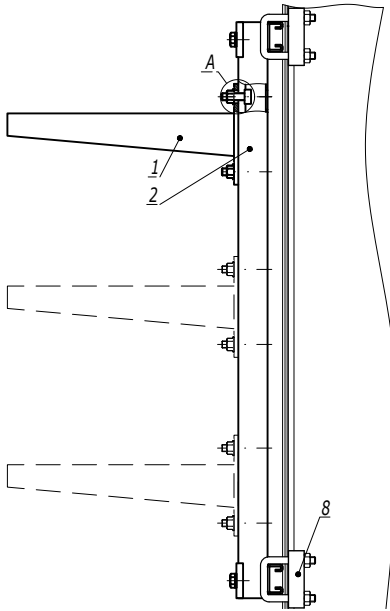


Крепление в несколько уровней

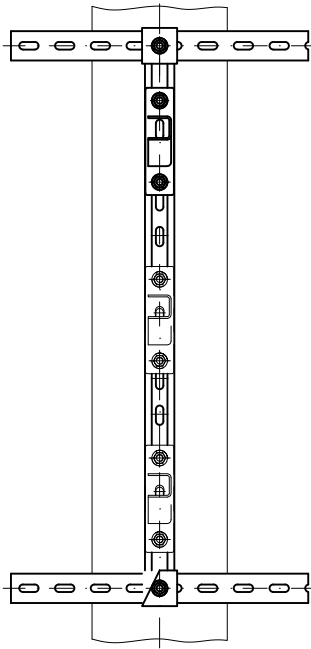

1. \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (СМ121000), 2 шт. на одну консоль.
2. \*\* При использовании профиля ВРL-21/ВРМ-21 поз.2, болт М10х60 поз.10 следует заменить на болт М10х40 (СМ081040).

| Поз. | Наименование                                                     | Код                                   | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|
| 1    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*) горячеоцинкованная |                                       | n    |            |
| 2    | Профиль ВРL-41/ВРМ-41/ВРL-21/ВРМ-21**                            | ВРL41**/ ВРМ41**/<br>ВРL41**/ ВРМ21** | 2    |            |
| 3    | Профиль ВРL-41/ВРМ-41                                            |                                       | 1    |            |
| 4    | Опорная пластина для С-образных профилей ВНМ-41                  | ВНМ4141                               | 2    |            |
| 5    | Болт с шестигранной головкой М10х60 DIN 933                      | СМ081060                              | 2    |            |
| 6    | Винт для крепления к профилю М10х30                              | СМ041030                              | n-2  |            |
| 7    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923                                    | СМ101000                              | n-2  |            |
| 8    | Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая трубуцина М10          | ВМН1010НDZ/СМ301<br>001               | 4    |            |

DKC-2018.B5.19

Лист

3

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| Ив. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|             |                |               |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |



## Стойка из С-образного профиля и BSW-41

Таблица 1  
Конфигурация стойки

|                        |     |     |     |      |      |      |
|------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Длина профиля L, мм    | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Шаг прогонов M, мм     | 250 | 450 | 300 | 400  | 500  | 700  |
| Количество прогонов, т | 2   |     | 3   |      |      |      |

Таблица 2

|                                                     |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Код консоли BBR-41                                  | BBP4120 | BBP4130 | BBP4140 | BBP4150 | BBP4160 |
| Код консоли BBN-60                                  | BBN6020 | BBN6030 | BBN6040 | BBN6050 | BBN6060 |
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль, кг | 170     | 130     | 100     | 80      | 65      |

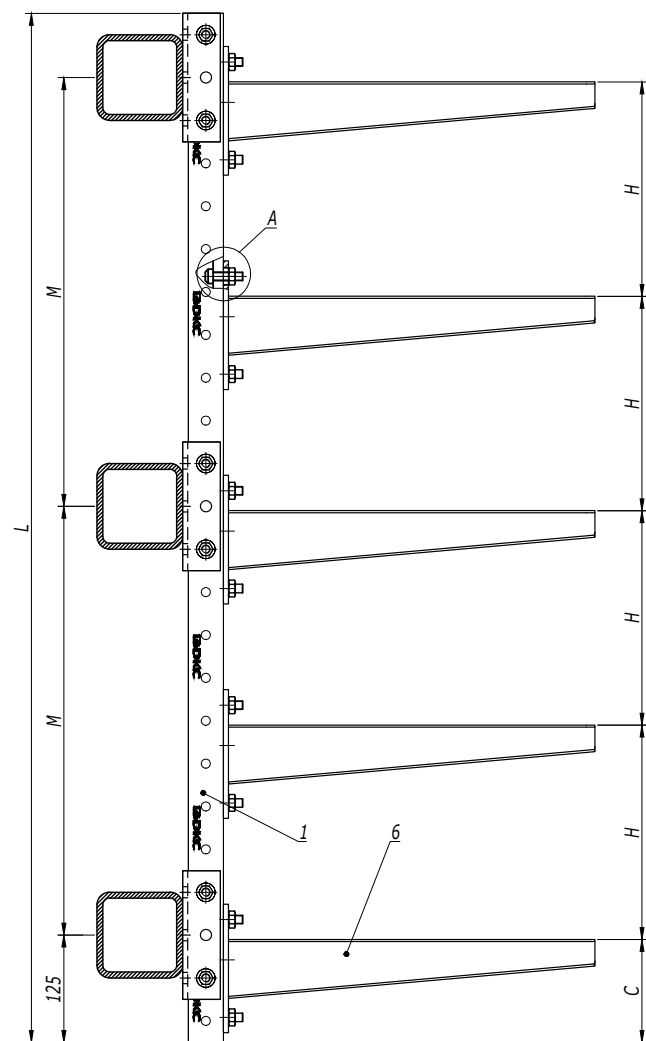

1. Сварной шов и крепление BSW-41, необходимо обработать цинковой спрей краской 37039HDZ.
2. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблицах 2-3. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
3. Для консоли BBR-41 дополнительно использовать шайбы M10 DIN9021 CM121000 - 2 шт на консоль.

| Поз. | Наименование                                | Код         | Кол. | Примечание    |
|------|---------------------------------------------|-------------|------|---------------|
| 1    | Профиль С-образный BPM-41                   |             | 1    |               |
| 2    | Приварное крепление BSW-41                  | BSW4101     | т    |               |
| 3    | Болт с шестигранной головкой M10x80 DIN 933 | CM081080    | 2т   |               |
| 4    | Шайба с узкими полями Ø10 DIN 125           | CM241000    | 4т   |               |
| 5    | Гайка шестигранная M10 DIN 934              | CM111000    | 2т   |               |
| 6    | Консоль                                     |             | п    | см. табл. 2-3 |
| 7    | Винт для крепления к профилю M10x30         | CM041030    | 2п   |               |
| 8    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923               | CM101000HDZ | 2п   |               |

DKC-2018.B5.20

Лист




2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №




Стойка из I-образного профиля и ВРМ-50

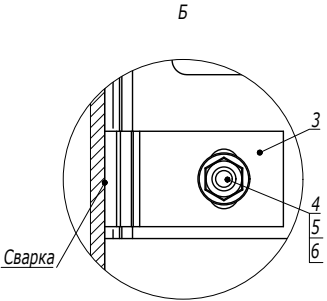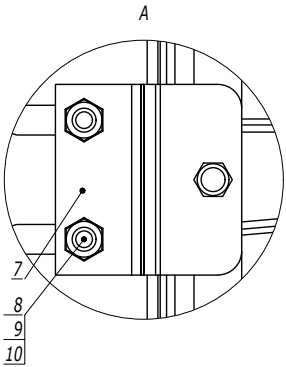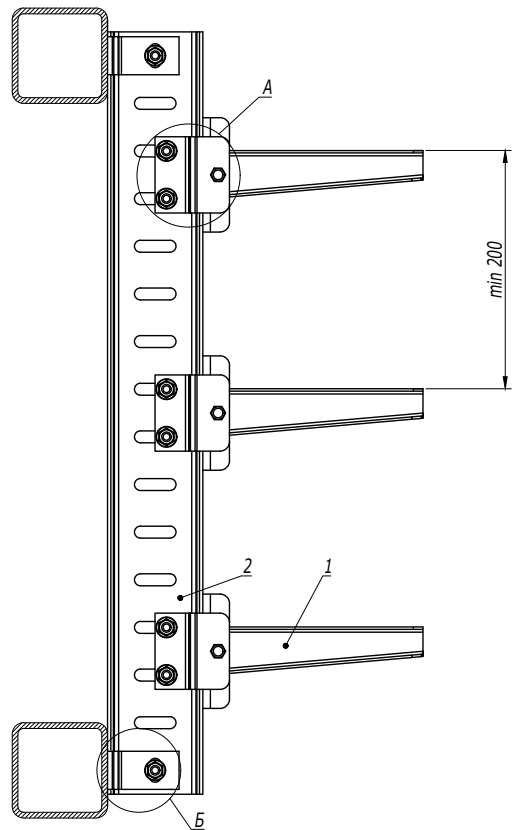

| Поз.                                 | Наименование                                       | Код         | Кол. | Примечание                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------|
| 1                                    | Консоль ВВН-75                                     | ВВН75**     | n    |                                     |
| 2                                    | Профиль ВРМ-50                                     | ВРМ5010HDZ  | 1    |                                     |
| 3                                    | Пластина для крепления I-образного профиля к стене | ВМД2032HDZ  | 4    |                                     |
| 4                                    | Болт с шестигранной головкой М12х40 DIN 933        | СМ081240HDZ | 2    |                                     |
| 5                                    | Гайка с насечкой М12 DIN 6923                      | СМ101200HDZ | 2    |                                     |
| 6                                    | Шайба М12 DIN 125                                  | СМ241200HDZ | 2    |                                     |
| 7                                    | Соединительная пластина для консоли ВВН-75         |             | n    |                                     |
| 8                                    | Болт с шестигранной головкой М10х35 DIN 933        |             | n·3  | Поставляется в комплекте с консолью |
| 9                                    | Гайка шестигранная М10 DIN 934                     |             | n·3  |                                     |
| 10                                   | Шайба М10 DIN 125                                  |             | n·3  |                                     |
|                                      |                                                    |             |      | Лист                                |
| Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата |                                                    |             |      | 4                                   |

DKC-2018.B5.20



Вертикальный монтаж

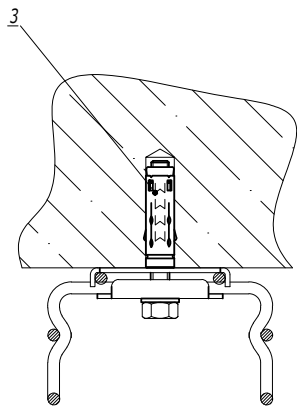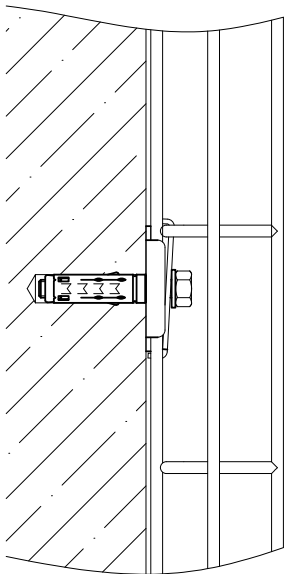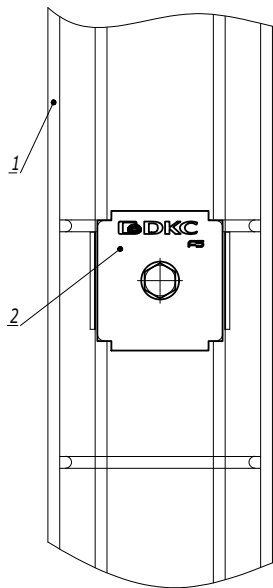

1. \*Для лотка шириной 150мм крепления расположить в шахматном порядке.

| Поз.           | Наименование                                       | Код      | Кол. | Примечание     |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1              | Лоток проволочный шириной 100-600 мм               |          |      |                |
| 2              | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | FC37311  | 2    |                |
| 3              | Стандартный анкер с болтом М8                      | CM430850 | 1    | DKC-2018.M5.01 |
| DKC-2018.F5.13 |                                                    |          |      | Лист           |
|                |                                                    |          |      | 2              |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

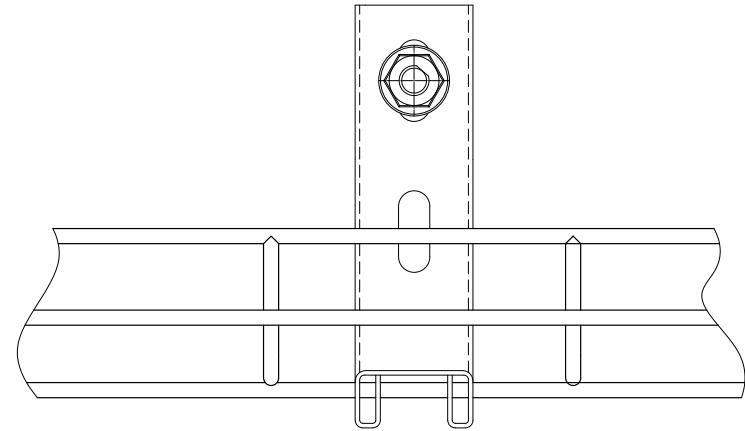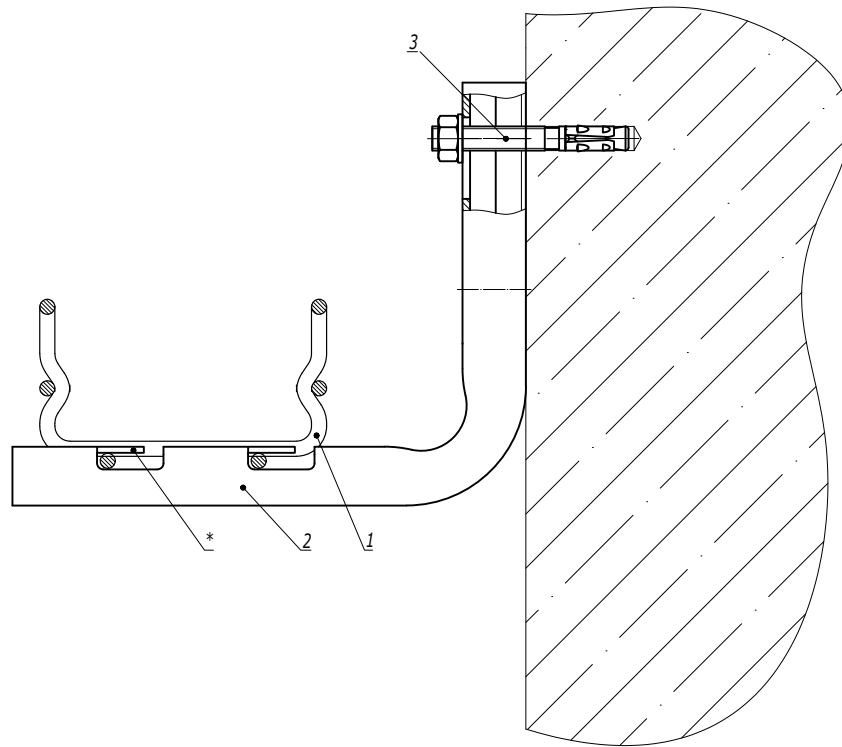

1. \* Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

| Поз.                                                              | Наименование                         | Код      | Кол.   | Примечание     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 1                                                                 | Лоток проволочный шириной 100-400 мм |          |        |                |
| 2                                                                 | Консоль FBC-30                       | FBC30**  | 1      |                |
| 3                                                                 | Усиленный клиновой анкер M8x65       | CM480865 | 1      | DKC-2018.M5.01 |
| DKC-2018.F5.15                                                    |                                      |          |        |                |
| Изм.                                                              | Кол.уч.                              | Лист     | № док. | Подпись        |
| Разработал                                                        | Тиунов И.А.                          | 09.18    |        |                |
| Проверил                                                          | Чередищенко Г.А.                     | 09.18    |        |                |
| Утвердил                                                          | Дядичко А.В.                         | 09.18    |        |                |
| Крепление проволочного лотка шириной 100-400 мм на консоли FBC-30 |                                      |          |        | Стадия         |
|                                                                   |                                      |          |        | Лист           |
|                                                                   |                                      |          |        | Листов         |
|                                                                   |                                      |          |        | 1              |
| DKC                                                               |                                      |          |        |                |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |