


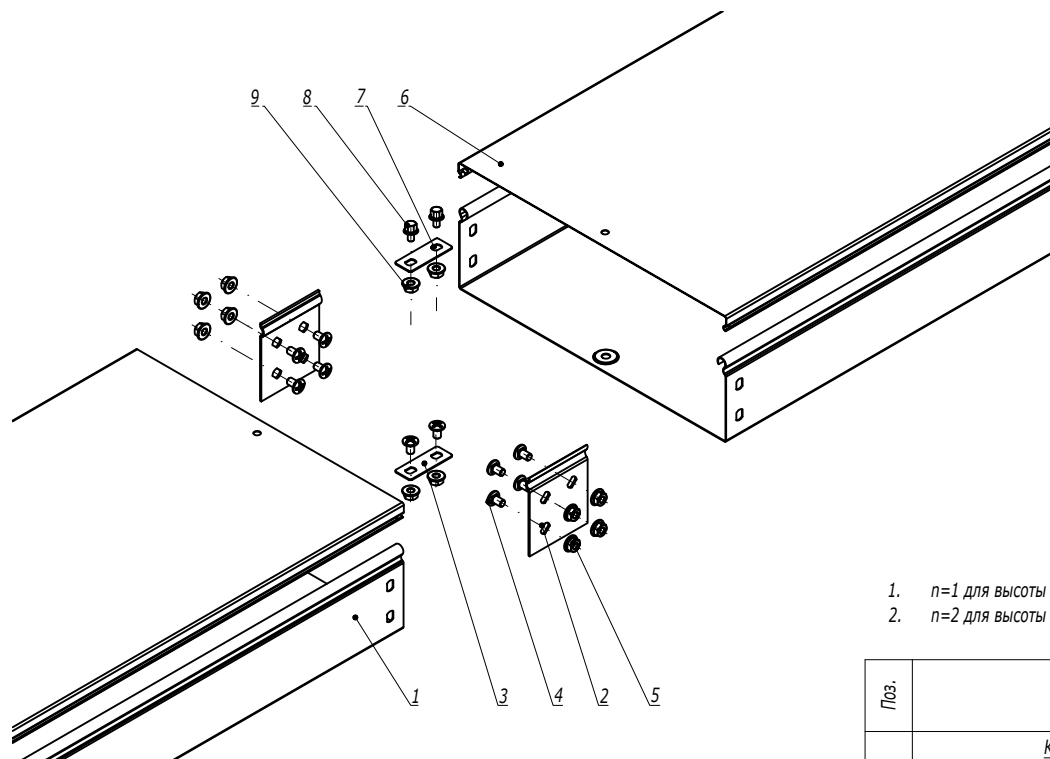

1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для лотка</u>				
1	Лоток кабельный		2	
2	Пластина крепежная GTO		2	
3	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10	CM010610	$n \cdot 4 + 2$	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	$n \cdot 4 + 2$	
<u>Комплектация для крышки</u>				
6	Крышка на лоток		2	
7	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	2	
9	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	


Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

DKC-2018.S5.02

Лист
2

Формат А3

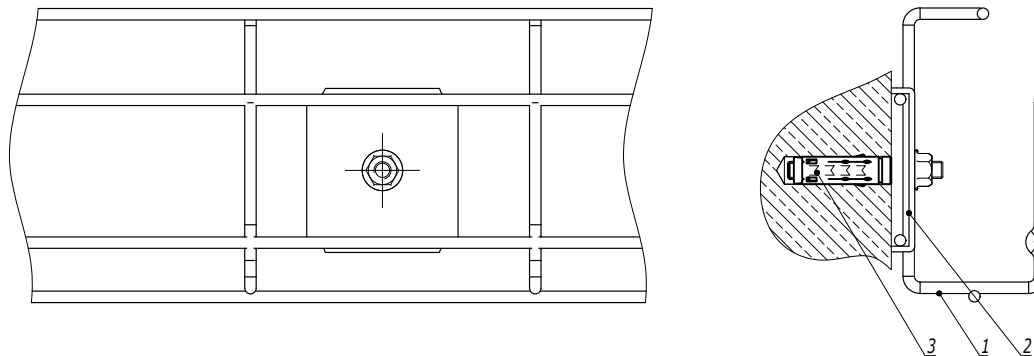


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный проволочный G-образный		1	
2	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	FC37311	1	
3	Стандартный анкер М8		1	DKC-2018.M5.01

						DKC-2018.F5.24			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крепление G-образного проволочного лотка к стене	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			1	2
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				



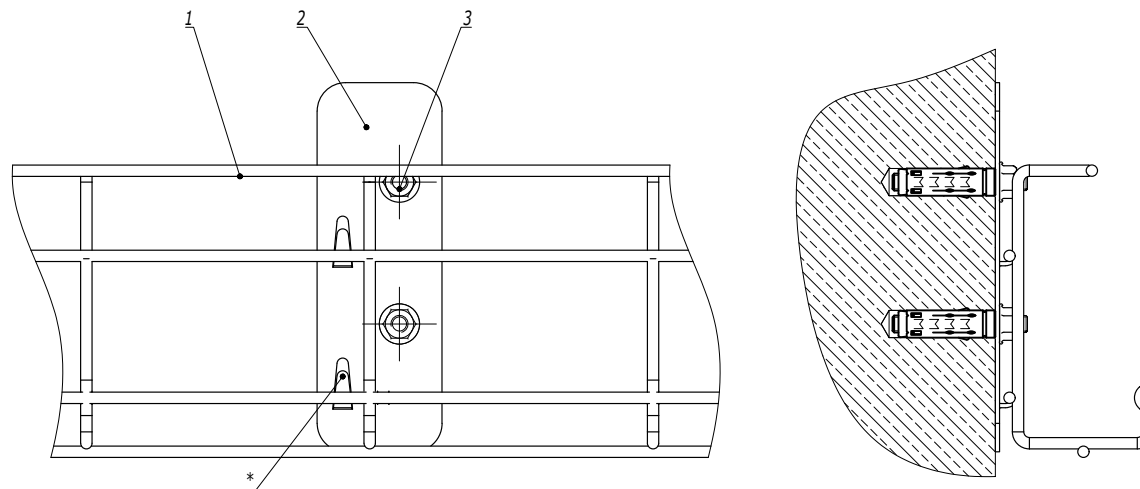

1. * Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный проволочный G-образный			
2	Крепление G-образного кабельного лотка	FC37308	1	
3	Стандартный анкер М6		2	DKC-2018.M5.01
DKC-2018.F5.24				Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
				Дата
				2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №