

Подвес BSD-92



1. \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. H - высота подвеса.
3. B - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование                                         | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|------------------------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-92                                        | BSD92**  | 1    |                |
| 2    | Консоль ВВН-60/ВВН-70/ВВН-80 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*) |          | n    |                |
| 3    | Анкер со шпилькой M10                                | CM441060 | 4    | DKC-2018.M5.01 |
| 4    | Винт для крепления к профилю M10x30                  | CM041030 | n-2  |                |
| 5    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923                        | CM101000 | n-2  |                |

|      |         |      |       |         |      |
|------|---------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|-------|---------|------|

DKC-2018.B5.07



Лист  
2

Таблица 1  
Конфигурация подвеса

|                                |     |     |     |      |      |      |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Количество консолей, п         | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    |
| Длина подвеса L, мм            | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Максимальная ширина лотков, мм | 600 |     | 500 | 400  |      |      |

Таблица 2

|                                                                 |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Код                                                             | ВВН6020 | ВВН6030 | ВВН6040 | ВВН6050 | ВВН6060 |
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-60, кг | 50      | 80      | 100     | 150     | 150     |

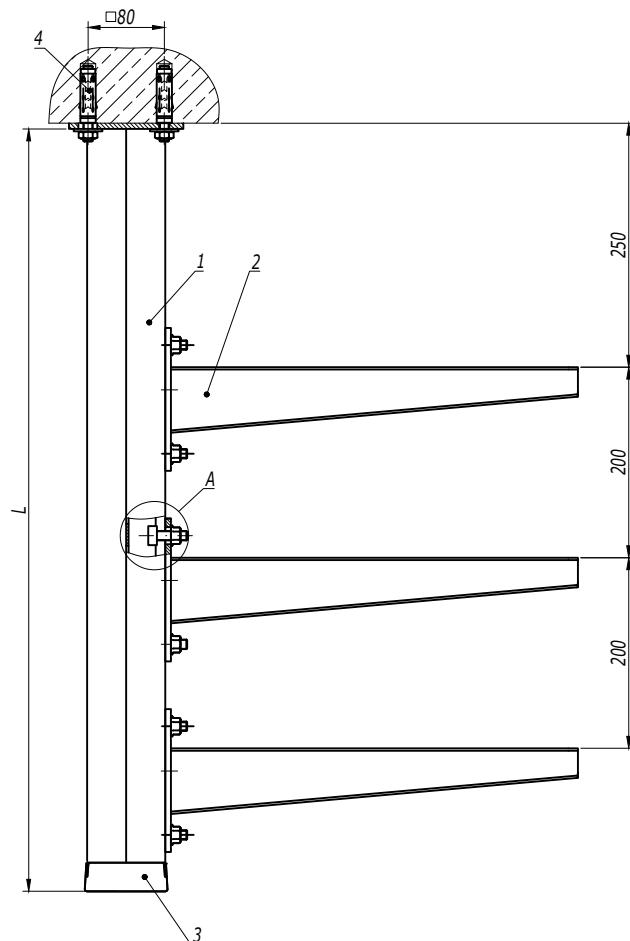

1. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
2. При загрузке лотков кабели необходимо распределять равномерно по лотку одного яруса и только после этого приступать к загрузке следующего яруса. Нагружать все ярусы на край консоли запрещено.
3. Для консоли ВВР-41 дополнительно использовать шайбы М10 DIN9021 SM121000 - 2 шт на консоль.

| Поз. | Наименование                        | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|-------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-41                       | BSD41**  | 1    |                |
| 2    | Консоль ВВН - 70/ВВН - 60/ВВР-41    |          | п    |                |
| 3    | Заглушка торцевая ВРО               | ВРО4182  | 1    |                |
| 4    | Анкер со шпилькой М10               | СМ441060 | 4    | DKC-2018.M5.01 |
| 5    | Винт для крепления к профилю М10х30 | СМ041030 | 2п   |                |
| 6    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923       | СМ101000 | 2п   |                |

DKC-2018.B5.08

| Изм.       | Кол.уч.            | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|--------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.        |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Череди́нченко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.       |      |        |         | 09.18 |

Подвес к потолку односторонний

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        | 1    | 2      |

DKC

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

Таблица 1  
Конфигурация подвеса

|                                |     |      |      |      |
|--------------------------------|-----|------|------|------|
| Количество консолей, n         | 3   | 4    | 5    | 6    |
| Длина подвеса L, мм            | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Максимальная ширина лотков, мм | 600 |      |      |      |

Таблица 2

|                                                                 |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Код                                                             | ВВН6050 | ВВН6060 |
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-60, кг | 150     | 150     |



1. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
2. При загрузке лотков кабели необходимо распределять равномерно по лотку одного яруса и только после этого приступать к загрузке следующего яруса. Нагружать все ярусы на край консоли запрещено.
3. Для консоли ВВР-41 дополнительно использовать шайбы М10 DIN9021 SM121000 - 2 шт на консоль.



| Поз. | Наименование                        | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|-------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-92                       | BSD92**  | 1    |                |
| 2    | Консоль ВВН -70/ВВН -60/ВВР-41      |          | n    |                |
| 3    | Анкер со шпилькой М10               | СМ441060 | 4    | DKC-2018.М5.01 |
| 4    | Винт для крепления к профилю М10х30 | СМ041030 | 2n   |                |
| 5    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923       | СМ101000 | 2n   |                |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|--------|---------|------|

DKC-2018.B5.08

Лист  
2

|                |               |
|----------------|---------------|
| Инов. № подл.  | Взаим. инв. № |
| Подпись и дата |               |

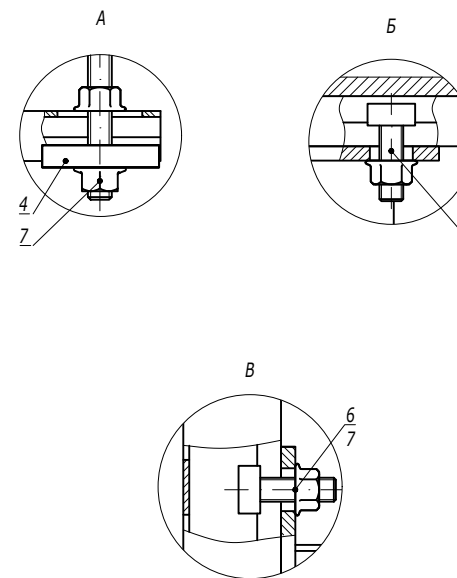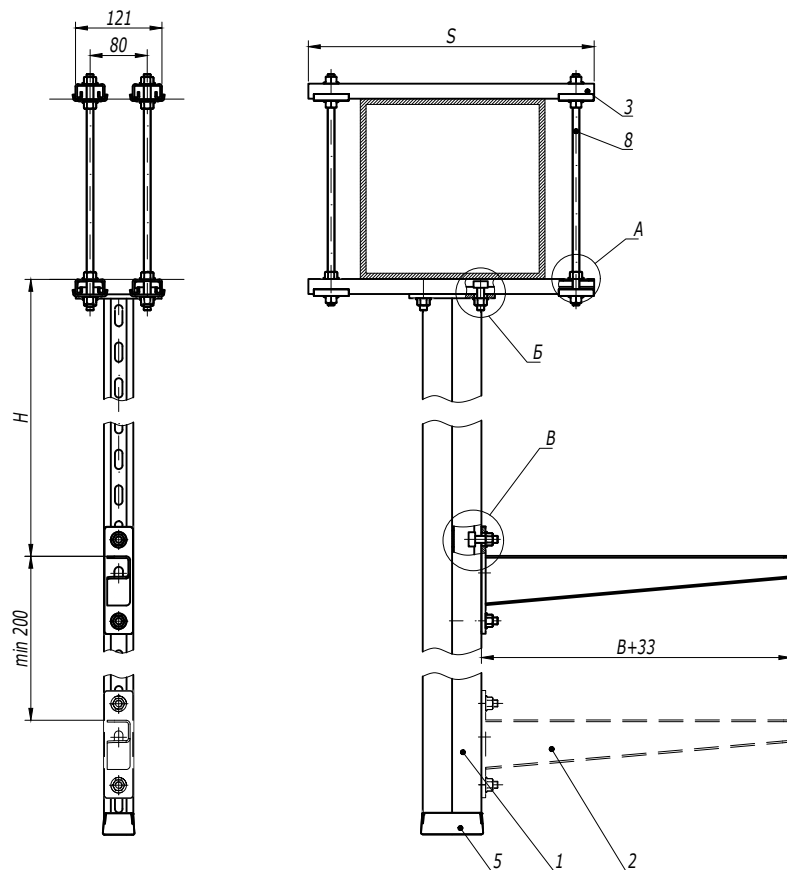

1. \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. H - высота подвеса.
3. B - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование                                    | Код                       | Кол.   | Примечание |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| 1    | Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21                     | BSD41**/ BSD21**/ BSP21** | 1      |            |
| 2    | Консоль BBN-70/BBN-60 (BBP-41/BBP-21/BBD-21*)   |                           | n      |            |
| 3    | Профиль BPL-21/Профиль BPM-21                   | BPL21**/ BPM21**          | 4      |            |
| 4    | Опорная пластина для С-образных профилей BHM-41 | BHM4141                   | 4      |            |
| 5    | Заглушка торцевая BPO                           | BPO4182                   | 1      |            |
| 6    | Винт для крепления к профилю M10x30             | CM041030                  | n·2+4  |            |
| 7    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923                   | CM101000                  | n·2+20 |            |
| 8    | Шпилька резьбовая M10 DIN 975/976               | CM201001                  | 4      |            |

DKC-2018.B5.13


| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

Крепление подвеса вдоль/поперек балки

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

DKC

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

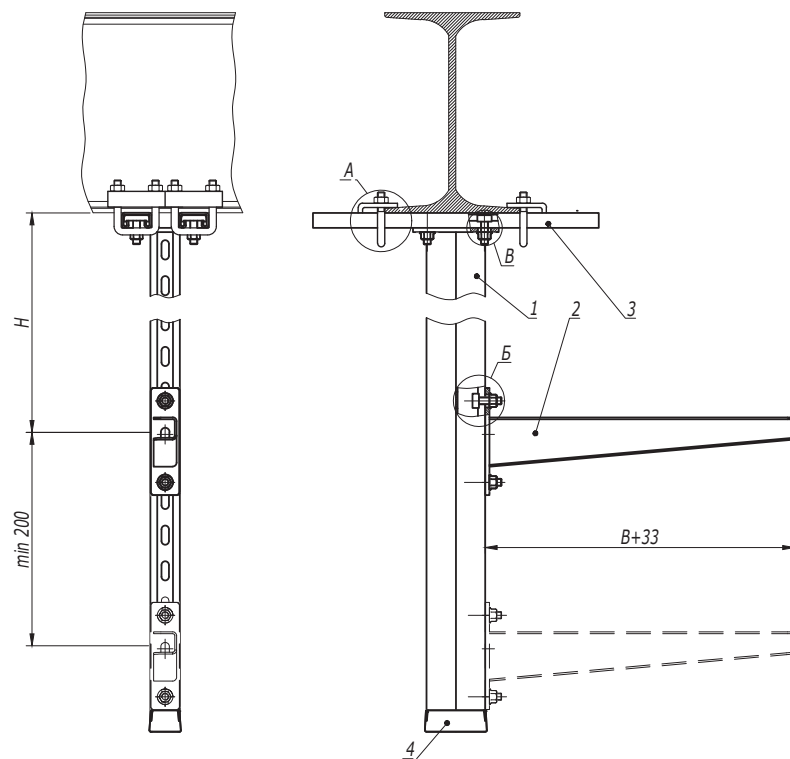

1. \*Использовать совместно с шайбой М10 DIN9021 (СМ121000), 2 шт. на одну консоль.
2. Н - высота подвеса.
3. В - ширина используемых лотков.


| Поз. | Наименование                                            | Код                       | Кол.  | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| 1    | Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21                             | BSD41**/ BSD21**/ BSP21** | 1     |            |
| 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)           |                           | n     |            |
| 3    | Профиль ВРЛ-41/ВРМ-41                                   | ВРЛ41**/ ВРМ41**          | 2     |            |
| 4    | Заглушка торцевая ВР0                                   | ВР041**                   | 1     |            |
| 5    | Винт для крепления к профилю М10х30                     | СМ041030                  | n·2+4 |            |
| 6    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923                           | СМ101000                  | n·2+4 |            |
| 7    | Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая трубуцина М10 | ВМН1010НDZ/СМ301 001      | 4     |            |

DKC-2018.B5.15


| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Стадия                                   | Лист | Листов |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|------------------------------------------|------|--------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |                                          | -    | 1      |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 | Крепление подвеса вдоль/поперек двутавра |      |        |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |                                          |      |        |

DKC

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

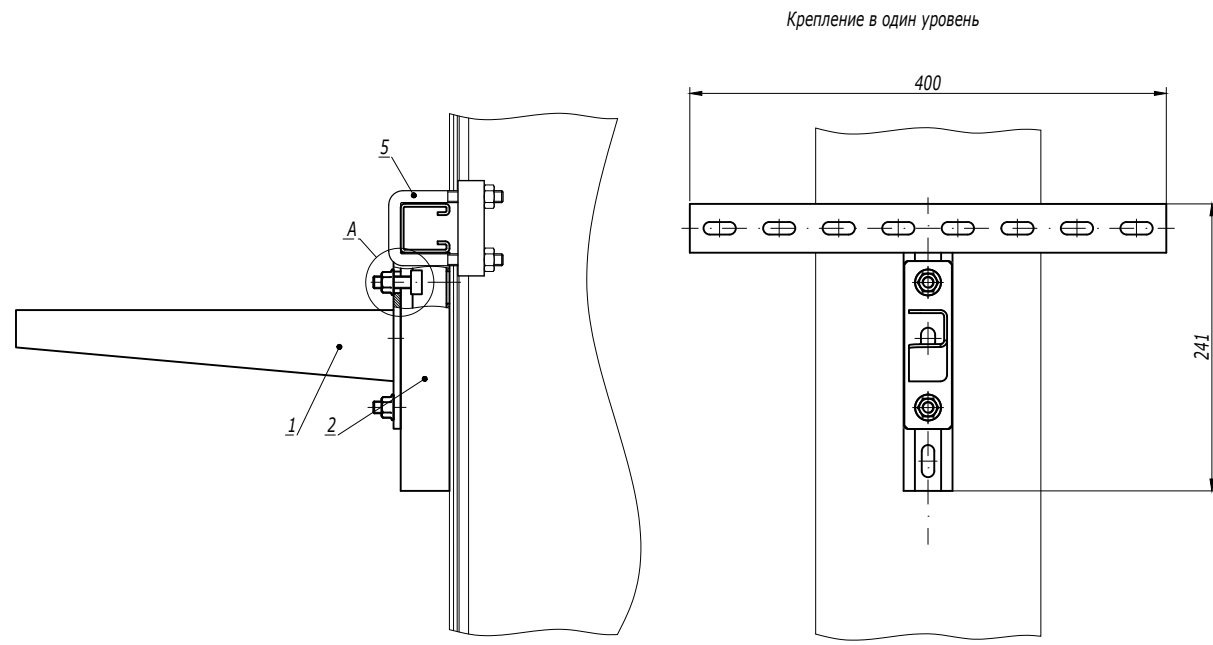

1. \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.

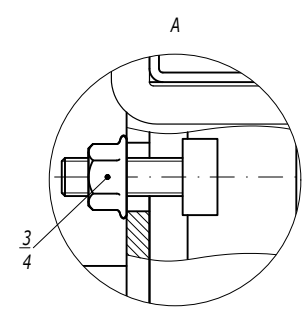

| Поз. | Наименование                                                     | Код                 | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------|
| 1    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*) горячеоцинкованная |                     | 1    |            |
| 2    | Крепление Т-образное                                             | ВМН3020НDZ          | 1    |            |
| 3    | Винт для крепления к профилю М10х30                              | СМ041030            | 2    |            |
| 4    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923                                    | СМ101000            | 2    |            |
| 5    | Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая трубуцина М10          | ВМН1010НDZ/СМ301001 | 2    |            |

DKC-2018.B5.19


|            |                    |      |        |         |       |
|------------|--------------------|------|--------|---------|-------|
| Изм.       | Кол.уч.            | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
| Разработал | Тиунов И.А.        |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Череди́нченко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.       |      |        |         | 09.18 |

Крепление к вертикальной балке

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
|        | 1    | 3      |



|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|               |                |               |



Крепление в два уровня



1. \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.





| Поз. | Наименование                                                        | Код                       | Кол. | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|
| 1    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)<br>горячеоцинкованная |                           | 2    |            |
| 2    | Крепление Н-образное                                                | ВМН4040HDZ/<br>ВМН4020HDZ | 1    |            |
| 3    | Винт для крепления к профилю M10x30                                 | СМ041030                  | 4    |            |
| 4    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923                                       | СМ101000                  | 4    |            |
| 5    | Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая струбцина<br>M10          | ВМН1010HDZ/<br>СМ301001   | 4    |            |

DKC-2018.B5.19

Лист  
2

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|               |                |               |

Крепление в несколько уровней

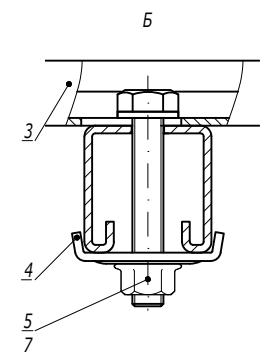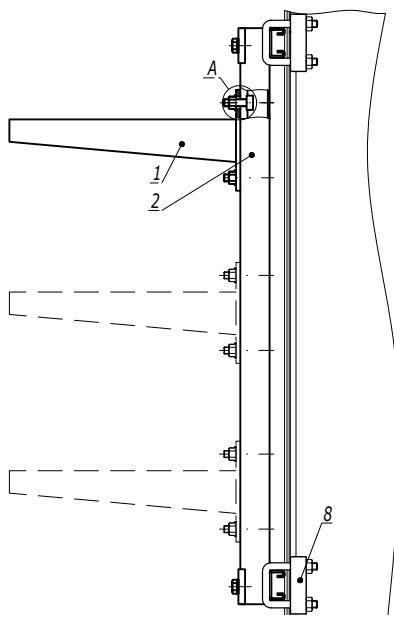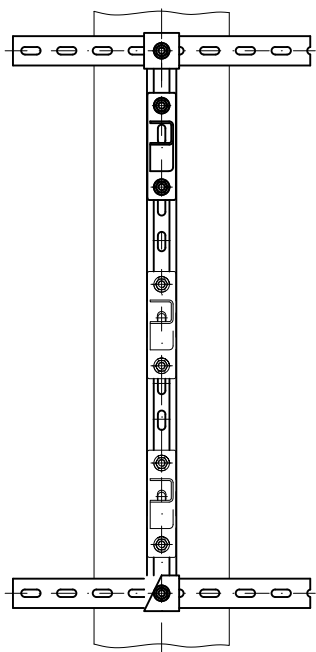

1. \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. \*\* При использовании профиля BPL-21/BPM-21 поз.2, болт M10x60 поз.10 следует заменить на болт M10x40 (CM081040).

| Поз. | Наименование                                                        | Код                                   | Кол. | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|
| 1    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)<br>горячеоцинкованная |                                       | n    |            |
| 2    | Профиль ВРЛ-41/ВРМ-41/ВРЛ-21/ВРМ-21**                               | ВРЛ41**/ ВРМ41**/<br>ВРЛ41**/ ВРМ21** | 2    |            |
| 3    | Профиль ВРЛ-41/ВРМ-41                                               |                                       | 1    |            |
| 4    | Опорная пластина для С-образных профилей ВНМ-41                     | ВНМ4141                               | 2    |            |
| 5    | Болт с шестигранной головкой M10x60 DIN 933                         | CM081060                              | 2    |            |
| 6    | Винт для крепления к профилю M10x30                                 | CM041030                              | n-2  |            |
| 7    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923                                       | CM101000                              | n-2  |            |
| 8    | Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая трубушина<br>M10          | ВМН1010НДЗ/СМ301<br>001               | 4    |            |

DKC-2018.B5.19

## Стойка из двойного С-образного профиля и BSW-41




Таблица 1  
Конфигурация стойки

|                        |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Длина профиля L, мм    | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
| Шаг прогонов M, мм     | 250 | 450 | 300 | 400  | 500  | 700  | 450  | 550  | 550  |
| Количество прогонов, т | 1   | 2   | 3   |      |      | 5    |      | 6    |      |

Таблица 2

|                                                                 |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Код                                                             | BBH6020 | BBH6030 | BBH6040 | BBH6050 | BBH6060 |
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBH-60, кг | 170     | 125     | 180     | 145     | 190     |
| Код                                                             | BBH7020 | BBH7030 | BBH7040 | BBH7050 | BBH7060 |
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBH-70, кг | 265     | 190     | 250     | 240     | 225     |

1. Сварной шов и крепление BSW-41, необходимо обработать цинковой спрей краской 37039HDZ.
2. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
3. Все коды приведены в исполнении 1. Исполнение по типу антикоррозионного покрытия выбирать в соответствии с пояснительной запиской к данному альбому.

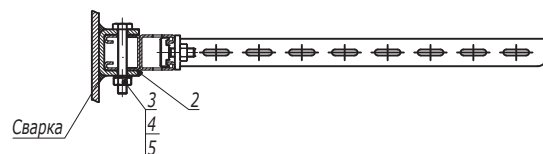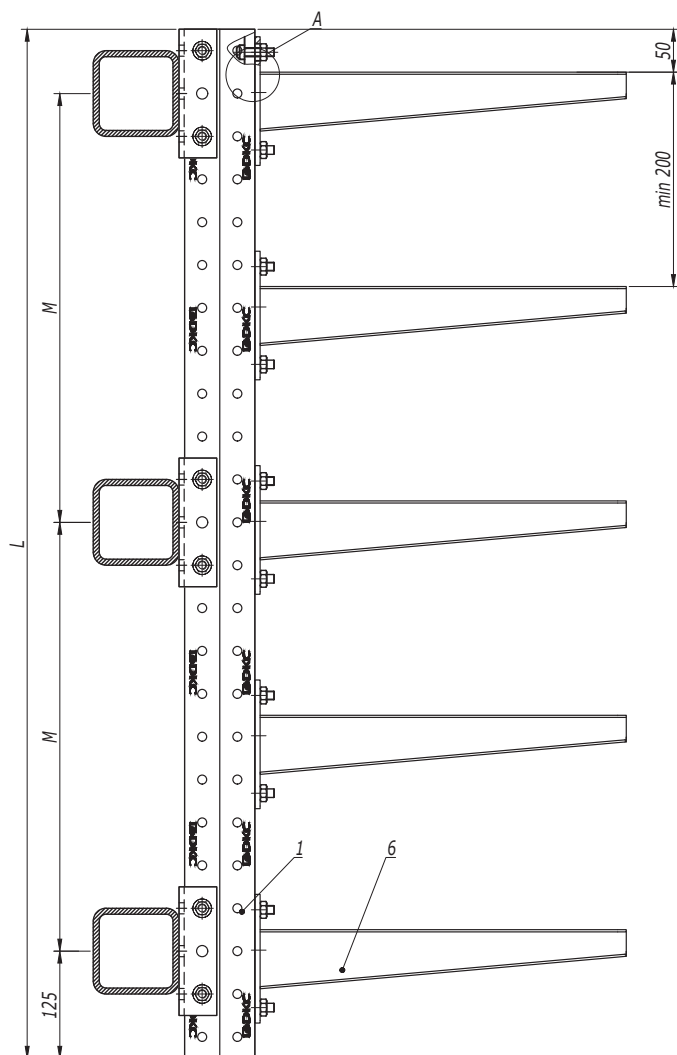

| Поз. | Наименование                                | Код      | Кол. | Примечание  |
|------|---------------------------------------------|----------|------|-------------|
| 1    | Профиль С-образный BPD-41                   |          | 1    |             |
| 2    | Приварное крепление BSW-41                  | BSW4101  | т    |             |
| 3    | Болт с шестигранной головкой M10x80 DIN 933 | CM081080 | 2т   |             |
| 4    | Шайба с узкими полями Ø10 DIN 125           | CM241000 | 4т   |             |
| 5    | Гайка шестигранная M10 DIN 934              | CM111000 | 2т   |             |
| 6    | Консоль                                     |          | п    | см. табл. 2 |
| 7    | Винт для крепления к профилю M10x30         | CM041030 | 2п   |             |
| 8    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923               | CM101000 | 2п   |             |

DKC-2018.B5.20

|            |                 |      |        |         |       |
|------------|-----------------|------|--------|---------|-------|
| Изм.       | Кол.уч.         | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
| Разработал | Тиунов И.А.     |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередикино Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.    |      |        |         | 09.18 |

Стойка на горизонтальных прогонах

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
|        | 1    | 5      |

DKC



## Стойка из С-образного профиля и BSW-41

Таблица 1  
Конфигурация стойки

|                        |     |     |     |      |      |      |
|------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Длина профиля L, мм    | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Шаг прогонов M, мм     | 250 | 450 | 300 | 400  | 500  | 700  |
| Количество прогонов, т | 2   |     | 3   |      |      |      |

Таблица 2

|                                                     |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Код консоли BBR-41                                  | BBP4120 | BBP4130 | BBP4140 | BBP4150 | BBP4160 |
| Код консоли BBN-60                                  | BBN6020 | BBN6030 | BBN6040 | BBN6050 | BBN6060 |
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль, кг | 170     | 130     | 100     | 80      | 65      |

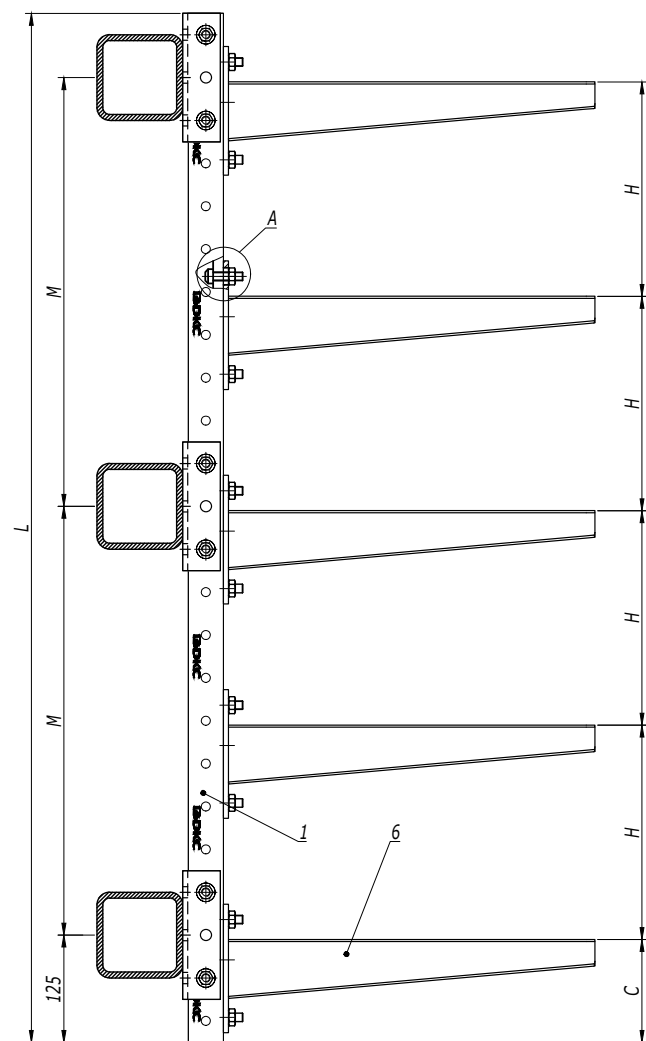

1. Сварной шов и крепление BSW-41, необходимо обработать цинковой спрей краской 37039NDZ.
2. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблицах 2-3. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
3. Для консоли BBR-41 дополнительно использовать шайбы M10 DIN9021 CM121000 - 2 шт на консоль.

| Поз. | Наименование                                | Код         | Кол. | Примечание    |
|------|---------------------------------------------|-------------|------|---------------|
| 1    | Профиль С-образный BPM-41                   |             | 1    |               |
| 2    | Приварное крепление BSW-41                  | BSW4101     | т    |               |
| 3    | Болт с шестигранной головкой M10x80 DIN 933 | CM081080    | 2т   |               |
| 4    | Шайба с узкими полями Ø10 DIN 125           | CM241000    | 4т   |               |
| 5    | Гайка шестигранная M10 DIN 934              | CM111000    | 2т   |               |
| 6    | Консоль                                     |             | п    | см. табл. 2-3 |
| 7    | Винт для крепления к профилю M10x30         | CM041030    | 2п   |               |
| 8    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923               | CM101000HDZ | 2п   |               |


DKC-2018.B5.20


Лист

2

Инв. № подл.      Подпись и дата      Взам. инв. №




Стойка из I-образного профиля и ВРМ-50

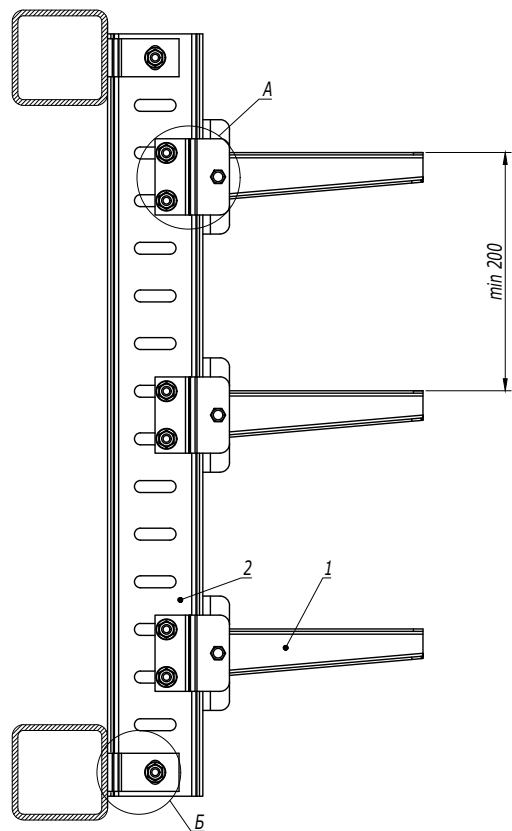




|                |                                                                                     |      |              |     |      |            |      |                                                    |             |      |                                     |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|------|------------|------|----------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------|---------|
| Взаим. инв. №  |  | Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |      |                                                    |             |      |                                     |         |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            | 1    | Консоль ВВН-75                                     | ВВН75**     | n    |                                     |         |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            | 2    | Профиль ВРМ-50                                     | ВРМ5010HDZ  | 1    |                                     |         |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            | 3    | Пластина для крепления I-образного профиля к стене | ВМД2032HDZ  | 4    |                                     |         |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            | 4    | Болт с шестигранной головкой M12x40 DIN 933        | СМ081240HDZ | 2    |                                     |         |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            | 5    | Гайка с насечкой M12 DIN 6923                      | СМ101200HDZ | 2    |                                     |         |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            | 6    | Шайба M12 DIN 125                                  | СМ241200HDZ | 2    |                                     |         |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            | 7    | Соединительная пластина для консоли ВВН-75         |             | n    | Поставляется в комплекте с консолью |         |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            | 8    | Болт с шестигранной головкой M10x35 DIN 933        |             | n·3  |                                     |         |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            | 9    | Гайка шестигранная M10 DIN 934                     |             | n·3  |                                     |         |
| 10             | Шайба M10 DIN 125                                                                   |      | n·3          |     |      |            |      |                                                    |             |      |                                     |         |
| Подпись и дата |                                                                                     |      |              |     |      |            | Лист |                                                    |             |      |                                     |         |
|                | DKC-2018.B5.20                                                                      |      |              |     |      |            |      | 4                                                  |             |      |                                     |         |
| Инв. № подл.   |                                                                                     |      |              |     |      |            | Изм. |                                                    | Кол.уч.     | Лист | № док.                              | Подпись |
|                |                                                                                     |      |              |     |      |            |      |                                                    |             |      |                                     |         |

DKC-2018.B5.20

Стойка из I-образного профиля  
Консоль ВВН-75

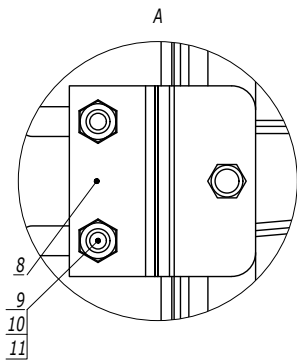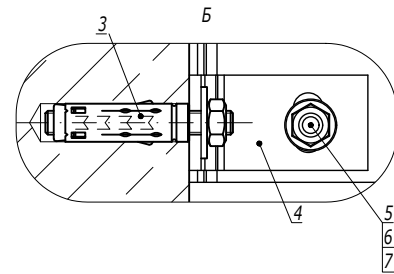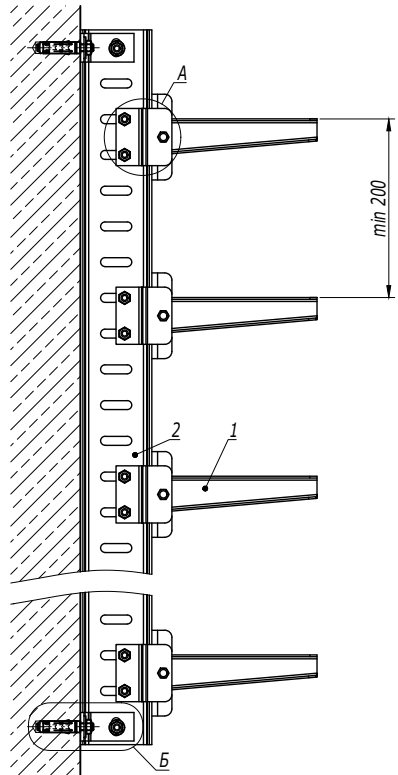

| Поз. | Наименование                                       | Код            | Кол.   | Примечание                          |      |   |
|------|----------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|------|---|
| 1    | Консоль ВВН-75                                     | ВВН75**        | п      |                                     |      |   |
| 2    | Профиль ВРМ-50                                     | ВРМ50**        | 1      |                                     |      |   |
| 3    | Анкер стандартный со шпилькой М10                  | СМ441060       | 4      | DKC-2018.М5.01                      |      |   |
| 4    | Пластина для крепления I-образного профиля к стене | ВМД2032HDZ     | 4      |                                     |      |   |
| 5    | Болт с шестигранной головкой М12х40 DIN 933        | СМ081240HDZ    | 2      |                                     |      |   |
| 6    | Гайка с насечкой М12 DIN 6923                      | СМ101200HDZ    | 2      |                                     |      |   |
| 7    | Шайба М12 DIN 125                                  | СМ241200       | 2      |                                     |      |   |
| 8    | Соединительная пластина для консоли ВВН-75         |                | п      | Поставляется в комплекте с консолью |      |   |
| 9    | Болт с шестигранной головкой М10х35 DIN 933        |                | п-3    |                                     |      |   |
| 10   | Гайка шестигранная М10 DIN 934                     |                | п-3    |                                     |      |   |
| 11   | Шайба М10 DIN 125                                  |                | п-3    |                                     |      |   |
|      |                                                    | DKC-2018.В5.21 |        |                                     | Лист |   |
| Изм. | Кол.уч.                                            | Лист           | № док. | Подпись                             | Дата | 3 |

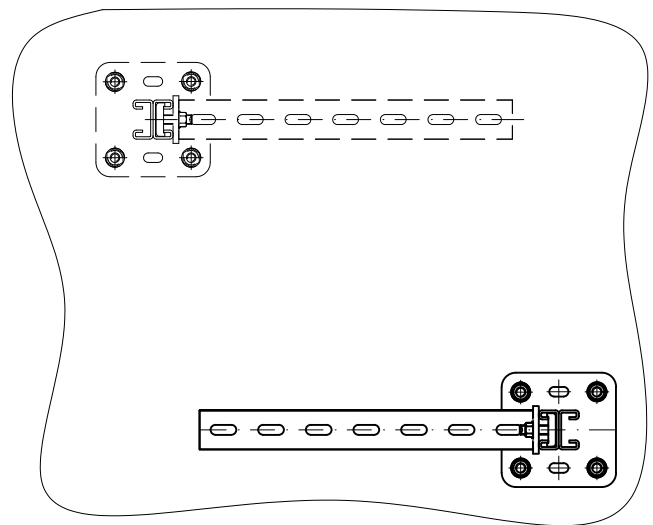
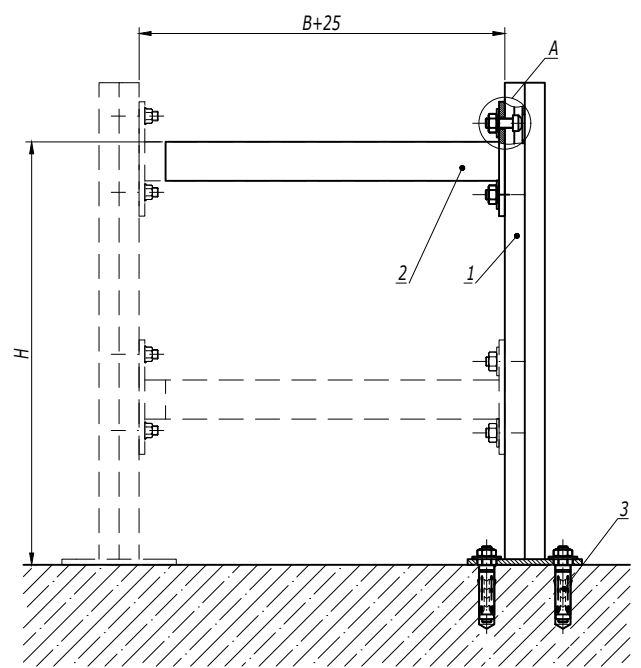


- 1. H - высота подвеса.
- 2. B - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование                                 | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|----------------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-21                                | BSD21**  | 1    |                |
| 2    | Консоль ВВР-41/ВВР-21/ВВР-21 (ВВН-70/ВВН-60) |          | n    |                |
| 3    | Анкер со шпилькой М10                        | СМ441060 | 4    | DKC-2018.М5.01 |
| 4    | Винт для крепления к профилю М10х30          | СМ041030 | n-2  |                |
| 5    | Гайка шестигранная М10 DIN 934               | СМ101000 | n-2  |                |
| 6    | Шайба М10 DIN 9021                           | СМ121000 | n-2  |                |

|            |                  |      |        |         |       |                                                                                       |      |        |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |                  |      |        |         |       | DKC-2018.B5.22                                                                        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Консольная опора на пол                                                               |      |        |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |                                                                                       |      |        |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|            |                  |      |        |         |       |                                                                                       |      | 1      |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |  |      |        |

Держатель BHR-20 (тип 2)

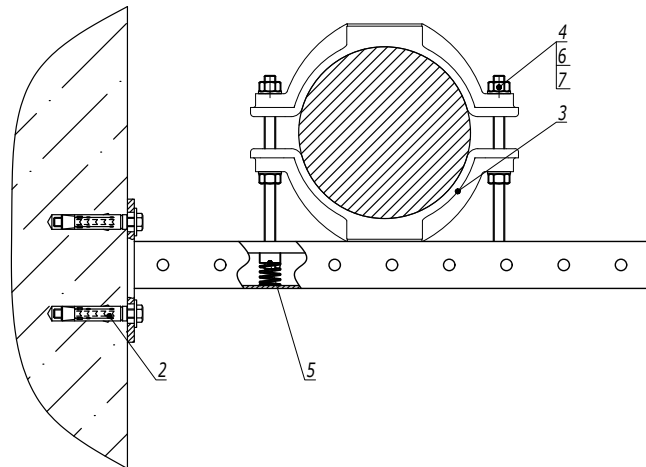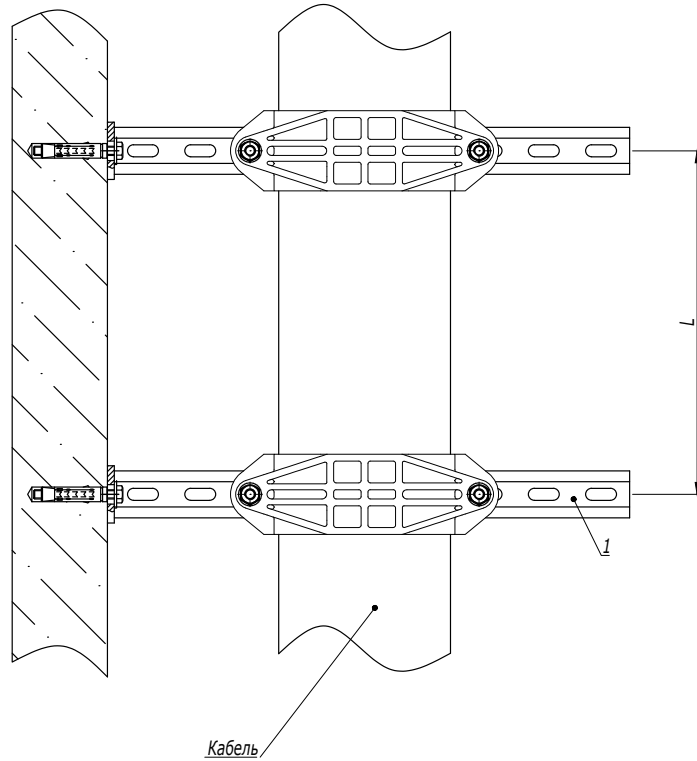Таблица 1  
Подбор шпильки

| Код держателя | Размер шпильки | Код шпильки |
|---------------|----------------|-------------|
| BHR2009       | M12x150        | CM201215    |
| BHR2010       | M12x150        | CM201215    |
| BHR2012       | M12x200        | CM201220    |
| BHR2015       | M12x200        | CM201220    |

1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

| Поз. | Наименование                                                  | Код                                 | Кол. | Примечание     |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------|
| 1    | Консоль ВВР-41                                                |                                     | 2    |                |
| 2    | Стандартный анкер с болтом                                    |                                     | 4    | DKC-2018.M5.01 |
| 3    | Кабельный держатель BHR-20                                    | BHR2009/BHR2010/<br>BHR2012/BHR2015 | 2    |                |
| 4    | Шпилька                                                       |                                     | 4    | См. таблицу 1  |
| 5    | Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) M12x40 | CM161200                            | 4    |                |
| 6    | Шайба с узкими полями M12                                     | CM241200                            | 8    |                |
| 7    | Гайка шестигранная M12                                        | CM111200                            | 8    |                |

DKC-2018.B5.29

Лист

4