



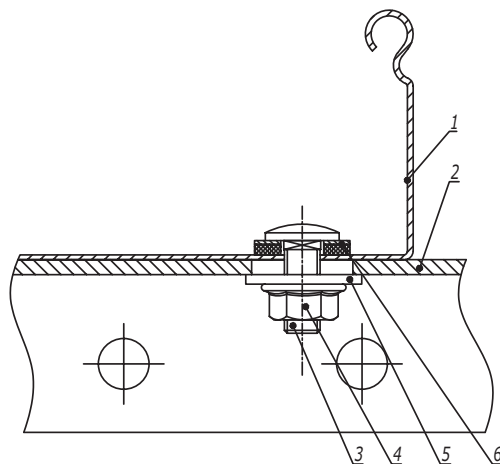

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток кабельный листовой								
2	Профиль/ Консоль		1						
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 DIN 603	CM010620	2						
4	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN 6923	CM100600	2						
5	Шайба кузовная 6 DIN 9021	CM120600	2						
6	Шайба уплотнительная 6	CM133620INOX316L							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.35			
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	Крепление кабельного лотка с системой защиты IP 44 к профилю/консоли	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Череди́нченко Г.А.				09.18				1
							DKC		
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				

Формат А3

Инв. № подл.	Взаим. инв. №
Подпись и дата	

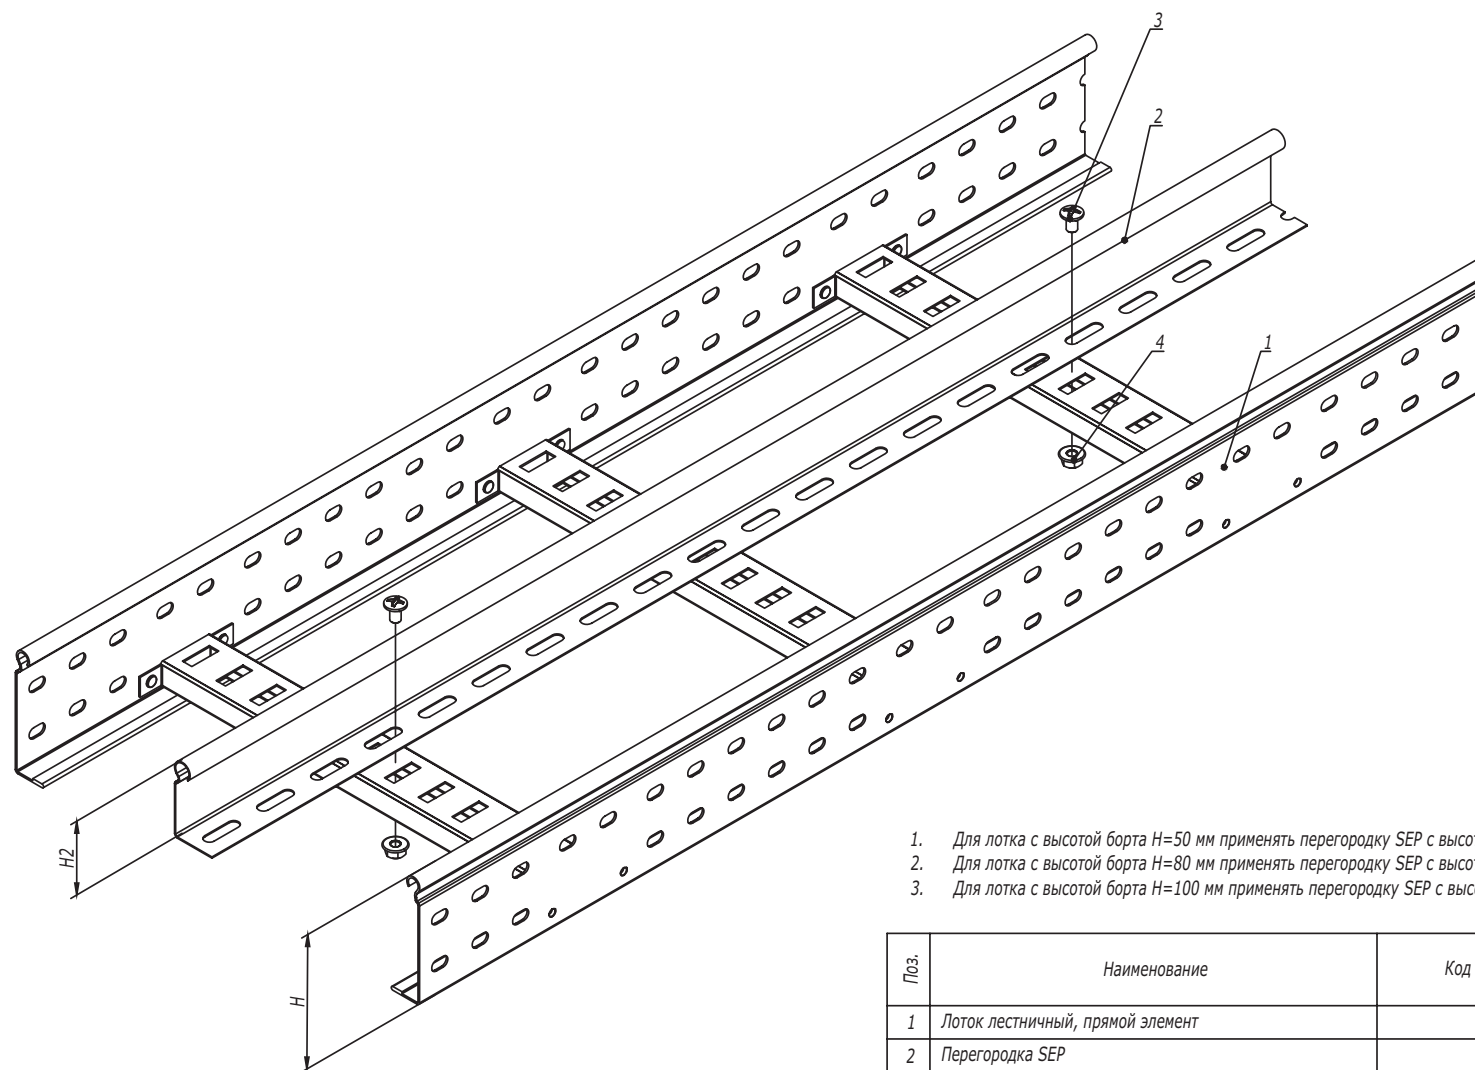


1. Для лотка с высотой борта $H=50$ мм применять перегородку SEP с высотой $H_2=30$ мм.
2. Для лотка с высотой борта $H=80$ мм применять перегородку SEP с высотой $H_2=50$ мм.
3. Для лотка с высотой борта $H=100$ мм применять перегородку SEP с высотой $H_2=80$ мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Перегородка SEP			
3	Винт с гладкой головкой М6 DIN 603	CM010620	2	
4	Гайка шестигранная М6 DIN 6923	CM100600	2	
DKC-2018.L5.06				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.			09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.			09.18
Утвердил	Дядичко А.В.			09.18
Монтаж разделителя SEP				Стадия
				Лист
				Листов
				1
DKC				

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №


Поворот при помощи угла шарнирного

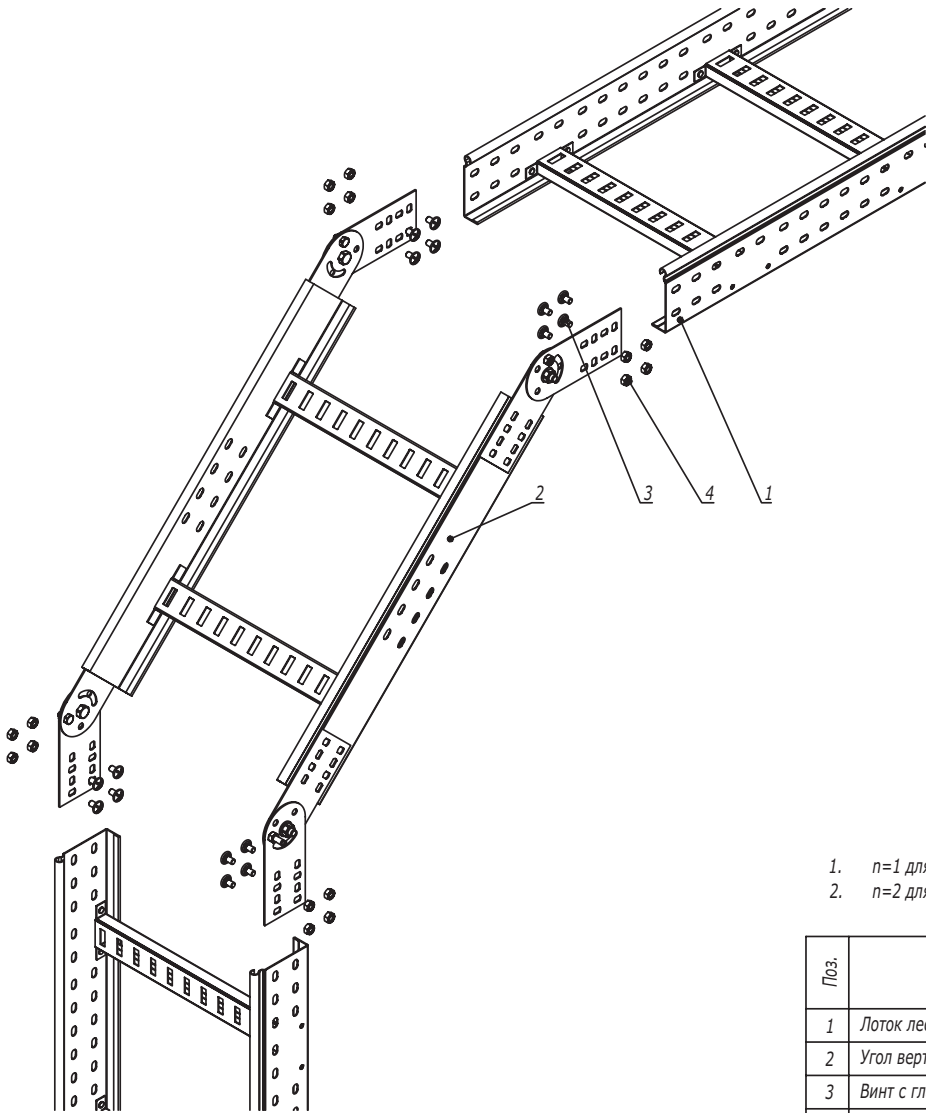

- 1. n=1 для высоты борта 50 мм.
- 2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Угол вертикальный шарнирный			
3	Винт с гладкой головкой М6х20 DIN 603	СМ010620	n·16	
4	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·16	
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата				Лист
DKC-2018.L5.09				2


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

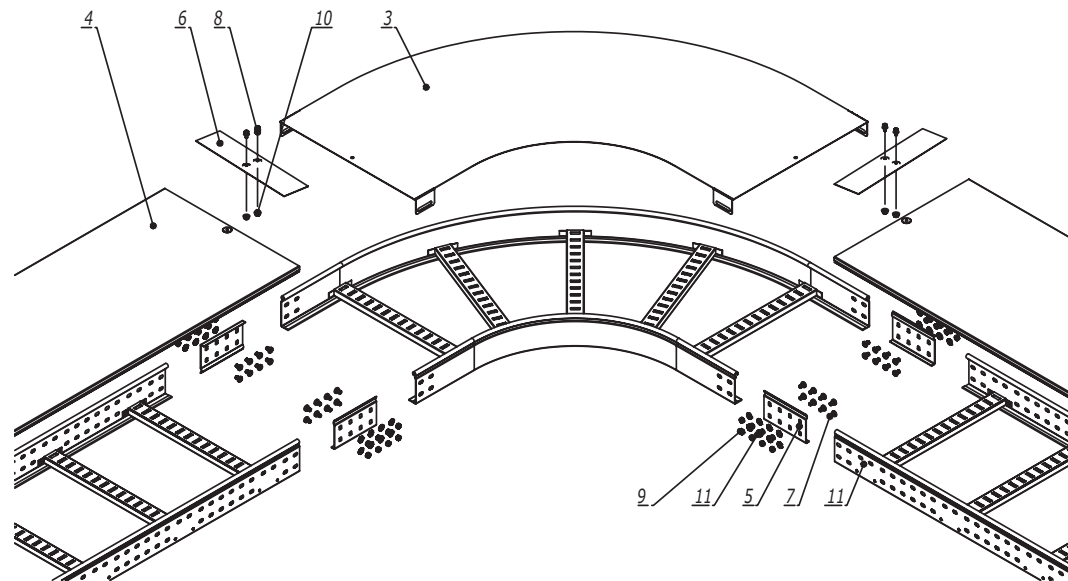

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взаим. изм. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Лоток лестничный, прямой элемент			
			2	Угол			
			3	Крышка на угол			
			4	Крышка на лоток			
			5	Усиленные соединители GTO L		4	
			6	Накладка соединительная CGB		2	
			7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n-16	
			8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	4	
			9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n-16	
			10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	
			11	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n-16	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.


						DKC-2018.L5.11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Горизонтальный угол 90°/45°	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				09.18				
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				1
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				

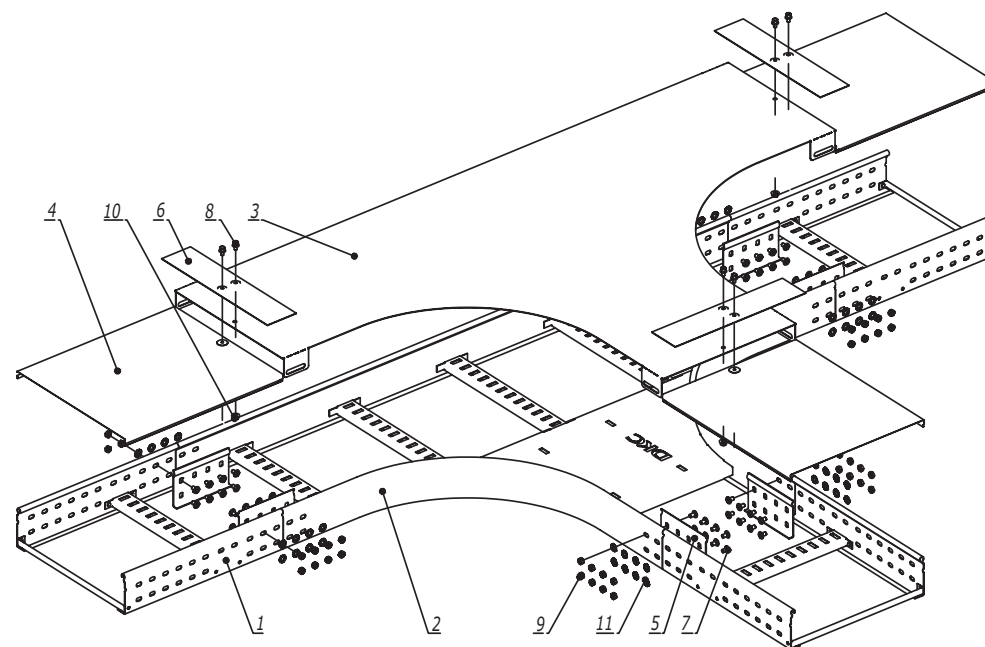

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Лоток лестничный, прямой элемент			
			2	Т-ответвитель			
			3	Крышка на Т-ответвитель			
			4	Крышка на лоток			
			5	Усиленные соединители GTO L		6	
			6	Накладка соединительная CGB		3	
			7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n-24	
			8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	6	
			9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n-24	
			10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	3	
			11	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n-24	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

						DKC-2018.L5.12		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			1
						Т-ответвитель		
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			

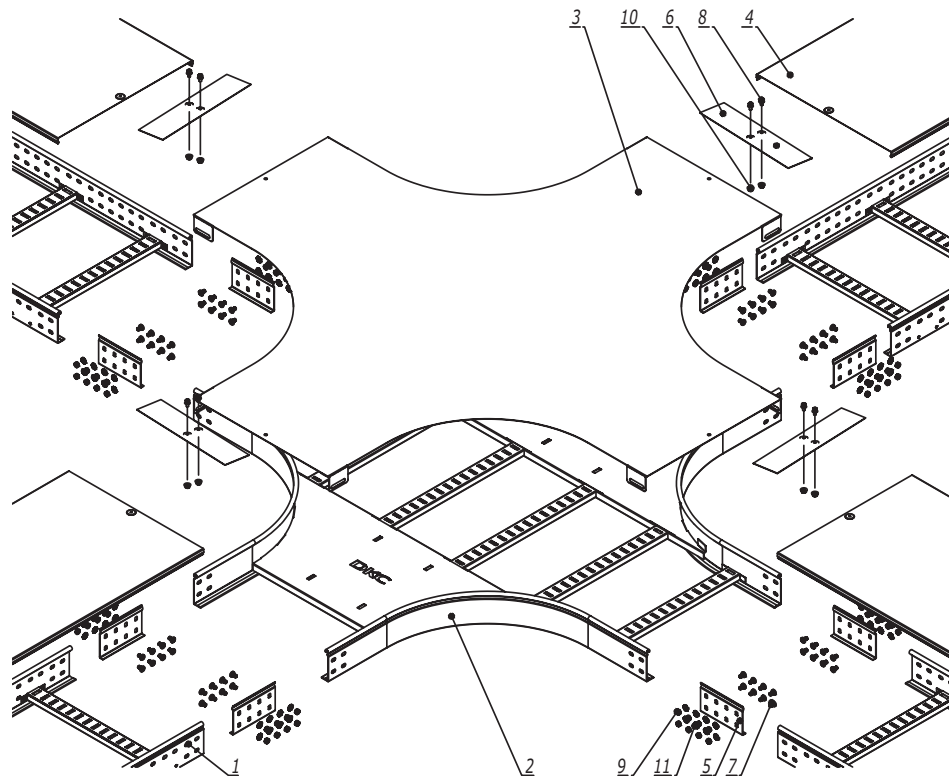

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Лоток лестничный, прямой элемент			
			2	Х-ответвитель			
			3	Крышка на Х-ответвитель			
			4	Крышка на лоток			
			5	Усиленные соединители GTO L		8	
			6	Накладка соединительная CGB		4	
			7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n-32	
			8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	8	
			9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n-32	
			10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	4	
			11	Шайба стопорная Ø6 DIN 6798A	CM220600	n-32	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

						DKC-2018.L5.13			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	Х-ответвитель	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				1
									
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				