



1. \* - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
3.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.       | Наименование                          | Код      | Кол.   | Примечание                                                                            |       |                              |                                                                                       |      |        |
|------------|---------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            | <u>Комплектация для лотка</u>         |          |        |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
| 1          | Лоток кабельный                       |          | 2      |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
| 2          | Винт с крестообразным шлицем М6х10    | СМ010610 | n·2+1  |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
| 3          | Гайка с насечкой М6 DIN 6923          | СМ100600 | n·2+1  |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
|            | <u>Комплектация для лотка</u>         |          |        |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
| 4          | Крышка на лоток                       |          | 1      |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
| 5          | Винт для электрического соединения М5 | СМ030508 | 1      |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
|            |                                       |          |        |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
|            |                                       |          |        |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.                               | Лист     | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | DKC-2018.S5.01               |                                                                                       |      |        |
| Разработал | Тиунов И.А.                           |          |        |  | 09.18 | Соединение лотка "папа-мама" | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил   | Череди́нченко Г.А.                    |          |        |  | 09.18 |                              |                                                                                       |      | 1      |
|            |                                       |          |        |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
|            |                                       |          |        |                                                                                       |       |                              |                                                                                       |      |        |
| Утвердил   | Дядичко А.В.                          |          |        |  | 09.18 |                              |  |      |        |

Формат А3

Инов. № подл.      Подпись и дата      Взаим. инв. №



1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.                           | Наименование                            | Код      | Кол.            | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u>  |                                         |          |                 |            |
| 1                              | Лоток кабельный                         |          | 2               |            |
| 2                              | Пластина крепежная GTO                  |          | 2               |            |
| 3                              | Соединительная накладка CGB             |          | 1               |            |
| 4                              | Винт с крестообразным шлицем M6x10      | CM010610 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| 5                              | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            | CM100600 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| <u>Комплектация для крышки</u> |                                         |          |                 |            |
| 6                              | Крышка на лоток                         |          | 2               |            |
| 7                              | Соединительная накладка CGC             |          | 1               |            |
| 8                              | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 2               |            |
| 9                              | Гайка с насечкой M5 DIN 6923            | CM100500 | 2               |            |

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|               |                |               |

|                                                 |                  |      |        |         |        |
|-------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------|--------|
| DKC-2018.S5.02                                  |                  |      |        |         |        |
| Изм.                                            | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата   |
| Разработал                                      | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18  |
| Проверил                                        | Чередиченко Г.А. |      |        |         | 09.18  |
| Утвердил                                        | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18  |
| Соединение лотков в местах однотипных окончаний |                  |      |        |         |        |
|                                                 |                  |      |        |         |        |
|                                                 |                  |      | Стадия | Лист    | Листов |
|                                                 |                  |      |        | 1       | 2      |
| <div>DKC</div>                                  |                  |      |        |         |        |



1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.                           | Наименование                            | Код      | Кол.            | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u>  |                                         |          |                 |            |
| 1                              | Лоток кабельный                         |          | 2               |            |
| 2                              | Пластина крепежная GTO                  |          | 2               |            |
| 3                              | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1               |            |
| 4                              | Винт с крестообразным шлицем M6x10      | CM010610 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| 5                              | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            | CM100600 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| <u>Комплектация для крышки</u> |                                         |          |                 |            |
| 6                              | Крышка на лоток                         |          | 2               |            |
| 7                              | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1               |            |
| 8                              | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 2               |            |
| 9                              | Гайка с насечкой M5 DIN 6923            | CM100500 | 2               |            |
|                                |                                         |          |                 | Лист       |
| DKC-2018.S5.02                 |                                         |          |                 | 2          |
| Изм.                           | Кол.уч.                                 | Лист     | № док.          | Подпись    |
|                                |                                         |          |                 | Дата       |

Формат А3



1. Порядок сборки:

- Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.2);
- Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 5, 6);
- Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 3);
- Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 3), защелкнув на них боковые пластины (поз. 4).

| Поз.                                  | Наименование                               | Код | Кол. | Примечание                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|----------------------------|
| 1                                     | Крышка на лоток                            |     |      |                            |
| 2                                     | Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка |     |      |                            |
| <u>Состав комплектного аксессуара</u> |                                            |     |      |                            |
| 3                                     | Пластина защитная IP44 осн. (мет.)         |     | 2    | Код комплекта:<br>SIP0**** |
| 4                                     | Пластина защитная боковая IP44 (мет.)      |     | 2    |                            |
| 5                                     | Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)      |     | 2    |                            |
| 6                                     | Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)         |     | 2    |                            |

DKC-2018.S5.33

| Изм.       | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|-------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.       |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередишников Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.      |      |        |         | 09.18 |

Система защиты IP44

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

**DKC**

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1. Порядок сборки:
- Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.6);
  - Выровнять высоту бортов на стыке лентой поз.7;
  - Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 4, 5);
  - Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 2);
  - Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 2), защелкнув на них боковые пластины (поз. 3).

| Поз.                               | Наименование                                | Код   | Кол. | Примечание                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|----------------------------|
| <u>Комплектация для аксессуара</u> |                                             |       |      |                            |
| 1                                  | Крышка на лоток                             |       |      |                            |
| 2                                  | Пластина защитная IP44 осн. (мет.)          |       | 2    | Код комплекта:<br>SIPO**** |
| 3                                  | Пластина защитная боковая IP44 (мет.)       |       | 2    |                            |
| 4                                  | Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)       |       | 2    |                            |
| 5                                  | Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)          |       | 2    |                            |
| 6                                  | Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка  | 37558 |      |                            |
| 7                                  | Клейкая бандажная лента IP44 на стык лотков | 37557 |      |                            |

**DKC-2018.S5.34**


| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередиченко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

Система защиты IP44 с переходником по высоте RB

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

**DKC**


Формат А3

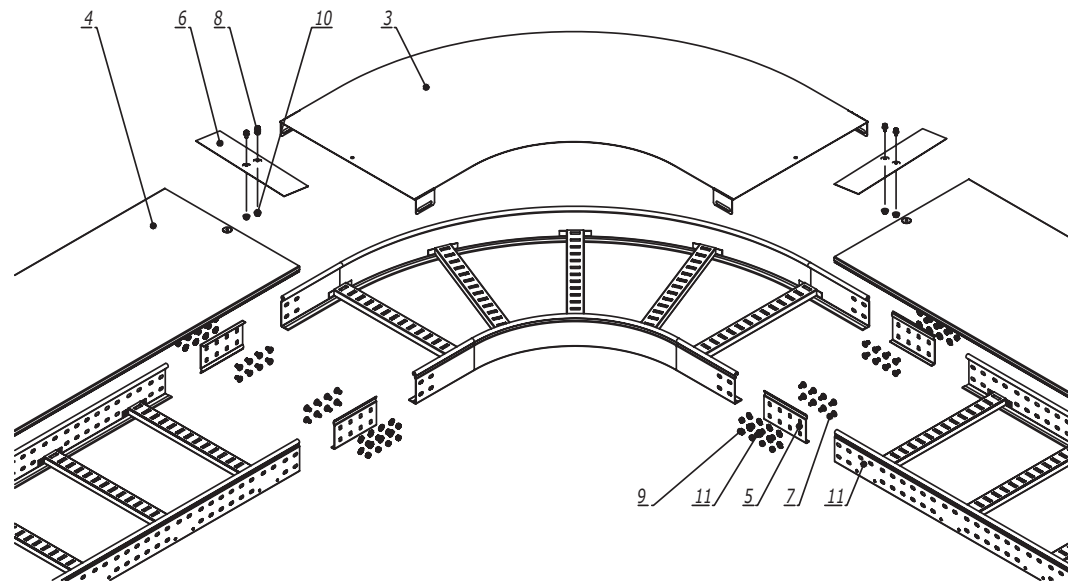

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование                                        | Код      | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|
|              |                |               | 1    | Лоток лестничный, прямой элемент                    |          |      |            |
|              |                |               | 2    | Угол                                                |          |      |            |
|              |                |               | 3    | Крышка на угол                                      |          |      |            |
|              |                |               | 4    | Крышка на лоток                                     |          |      |            |
|              |                |               | 5    | Усиленные соединители GTO L                         |          | 4    |            |
|              |                |               | 6    | Накладка соединительная CGB                         |          | 2    |            |
|              |                |               | 7    | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603               | CM010620 | n-16 |            |
|              |                |               | 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 4    |            |
|              |                |               | 9    | Гайка шестигранная M6 DIN 934                       | CM110600 | n-16 |            |
|              |                |               | 10   | Гайка с насечкой M5 DIN 6923                        | CM100500 | 2    |            |
|              |                |               | 11   | Шайба стопорная M6 DIN 6798A                        | CM220600 | n-16 |            |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.


|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                             |                                                                                       |      |        |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | DKC-2018.L5.11              |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                             | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 |                             |                                                                                       |      |        |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |  | 09.18 |                             |                                                                                       |      | 1      |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                             |                                                                                       |      |        |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 | Горизонтальный угол 90°/45° |  |      |        |

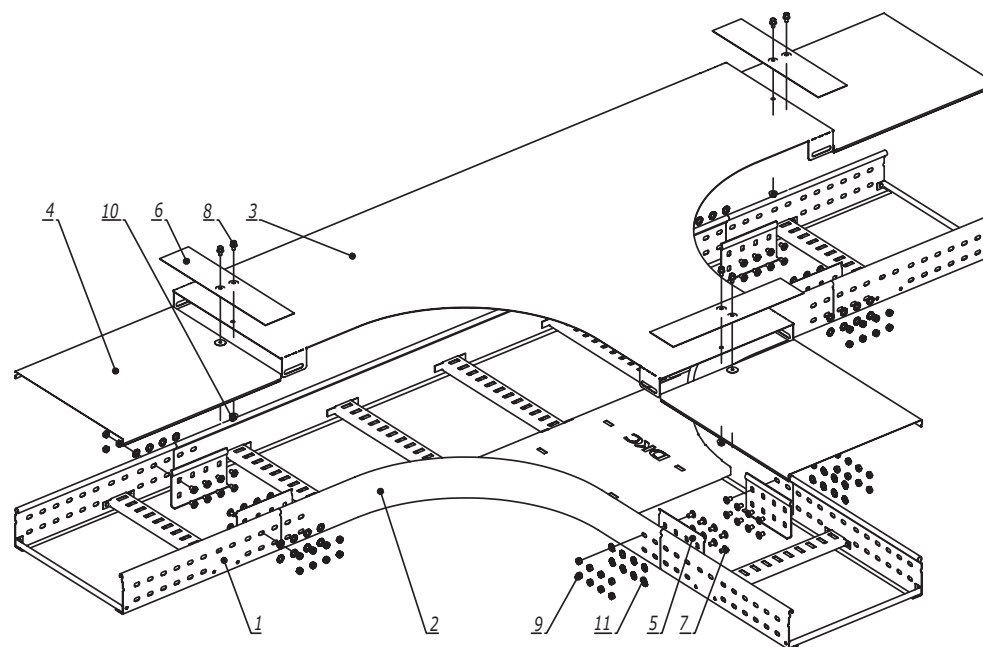

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование                                        | Код      | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|
|              |                |               |      |                                                     |          |      |            |
|              |                |               | 1    | Лоток лестничный, прямой элемент                    |          |      |            |
|              |                |               | 2    | Т-ответвитель                                       |          |      |            |
|              |                |               | 3    | Крышка на Т-ответвитель                             |          |      |            |
|              |                |               | 4    | Крышка на лоток                                     |          |      |            |
|              |                |               | 5    | Усиленные соединители GTO L                         |          | 6    |            |
|              |                |               | 6    | Накладка соединительная CGB                         |          | 3    |            |
|              |                |               | 7    | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603               | CM010620 | n-24 |            |
|              |                |               | 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 6    |            |
|              |                |               | 9    | Гайка шестигранная M6 DIN 934                       | CM110600 | n-24 |            |
|              |                |               | 10   | Гайка с насечкой M5 DIN 6923                        | CM100500 | 3    |            |
|              |                |               | 11   | Шайба стопорная M6 DIN 6798A                        | CM220600 | n-24 |            |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.  
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | DKC-2018.L5.12                                                                        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                       |      |        |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил   | Чередиченко Г.А. |      |        |  | 09.18 |                                                                                       |      | 1      |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | Т-ответвитель                                                                         |      |        |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 |  |      |        |

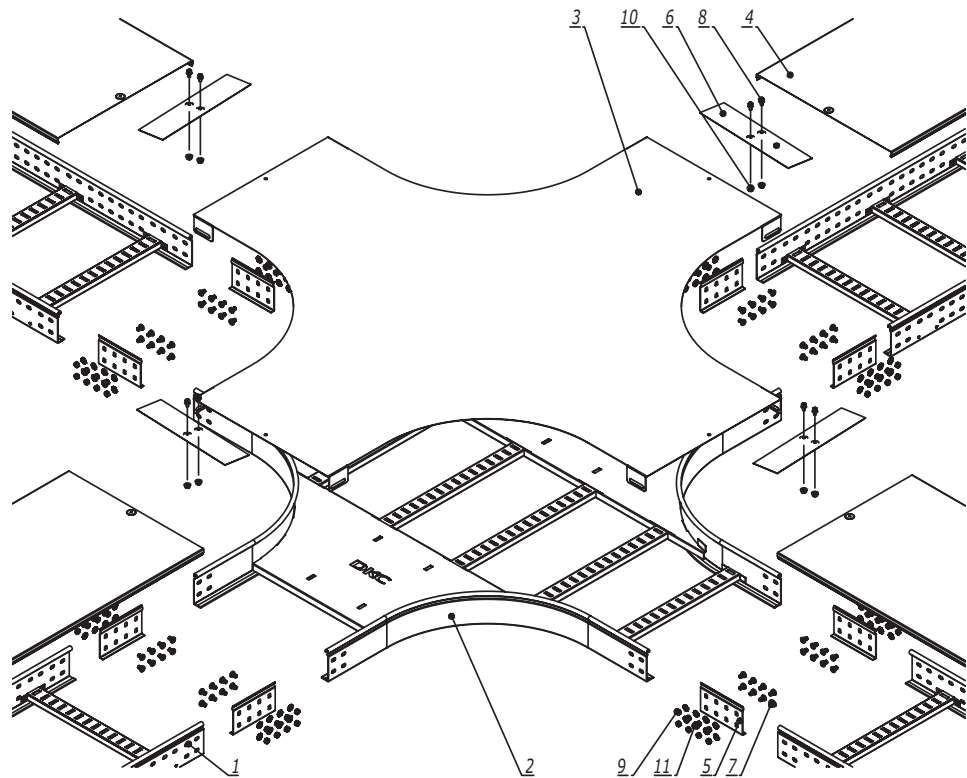

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование                                        | Код      | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|
|              |                |               | 1    | Лоток лестничный, прямой элемент                    |          |      |            |
|              |                |               | 2    | Х-ответвитель                                       |          |      |            |
|              |                |               | 3    | Крышка на Х -ответвитель                            |          |      |            |
|              |                |               | 4    | Крышка на лоток                                     |          |      |            |
|              |                |               | 5    | Усиленные соединители GTO L                         |          | 8    |            |
|              |                |               | 6    | Накладка соединительная CGB                         |          | 4    |            |
|              |                |               | 7    | Винт с гладкой головкой М6х20 DIN 603               | СМ010620 | п-32 |            |
|              |                |               | 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | СМ030508 | 8    |            |
|              |                |               | 9    | Гайка шестигранная М6 DIN 934                       | СМ110600 | п-32 |            |
|              |                |               | 10   | Гайка с насечкой М5 DIN 6923                        | СМ100500 | 4    |            |
|              |                |               | 11   | Шайба стопорная Ø6 DIN 6798А                        | СМ220600 | п-32 |            |

1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

|                |                  |      |         |         |        |
|----------------|------------------|------|---------|---------|--------|
| DKC-2018.L5.13 |                  |      |         |         |        |
| Изм.           | Кол.уч.          | Лист | №докум. | Подпись | Дата   |
| Разработал     | Тиунов И.А.      |      |         |         | 09.18  |
| Проверил       | Чередищенко Г.А. |      |         |         | 09.18  |
| Утвердил       | Дядичко А.В.     |      |         |         | 09.18  |
| Х-ответвитель  |                  |      | Стадия  | Лист    | Листов |
|                |                  |      |         |         | 1      |
| DKC            |                  |      |         |         |        |