


Подвес BSD-92



1. \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. H - высота подвеса.
3. B - ширина используемых лотков.

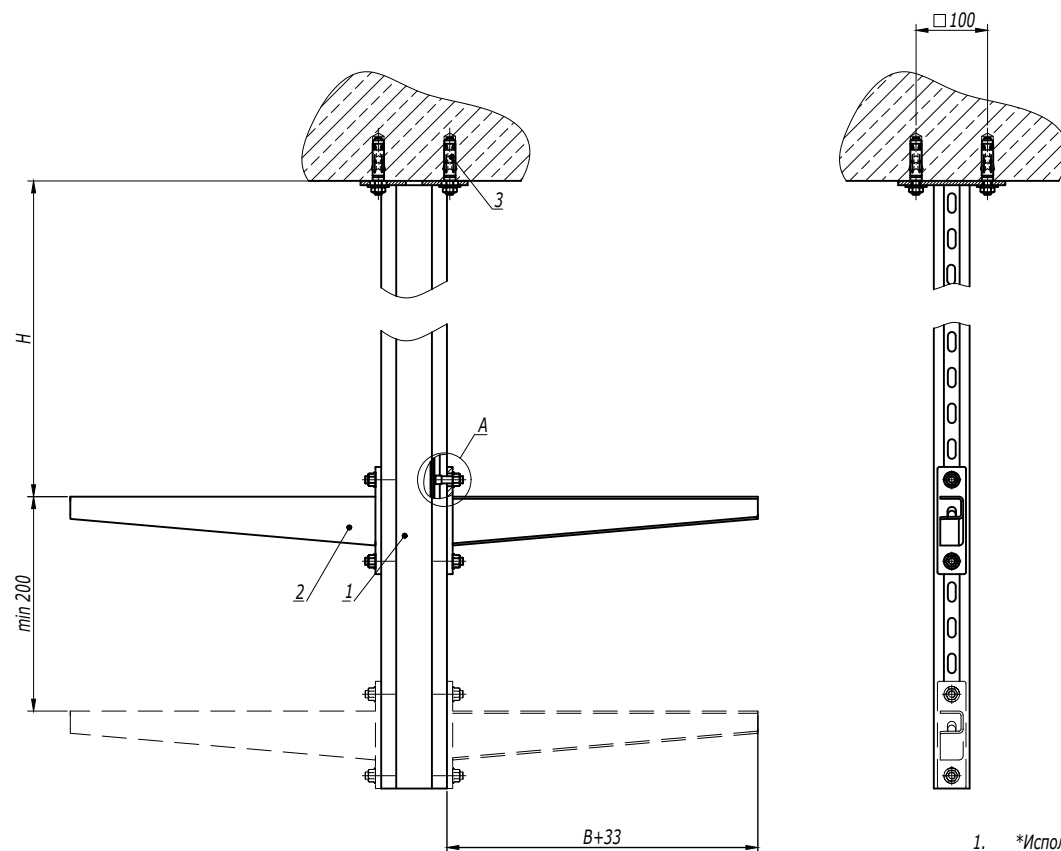

| Поз. | Наименование                                         | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|------------------------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-92                                        | BSD92**  | 1    |                |
| 2    | Консоль ВВН-60/ВВН-70/ВВН-80 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*) |          | n    |                |
| 3    | Анкер со шпилькой M10                                | CM441060 | 4    | DKC-2018.M5.01 |
| 4    | Винт для крепления к профилю M10x30                  | CM041030 | n-2  |                |
| 5    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923                        | CM101000 | n-2  |                |

|      |         |      |       |         |      |
|------|---------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |       |         |      |

DKC-2018.B5.07



Лист  
2

Таблица 1  
Конфигурация подвеса

|                                |     |      |      |      |
|--------------------------------|-----|------|------|------|
| Количество консолей, n         | 3   | 4    | 5    | 6    |
| Длина подвеса L, мм            | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Максимальная ширина лотков, мм | 600 |      |      |      |

Таблица 2

|                                                                 |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Код                                                             | ВВН6050 | ВВН6060 |
| Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-60, кг | 150     | 150     |

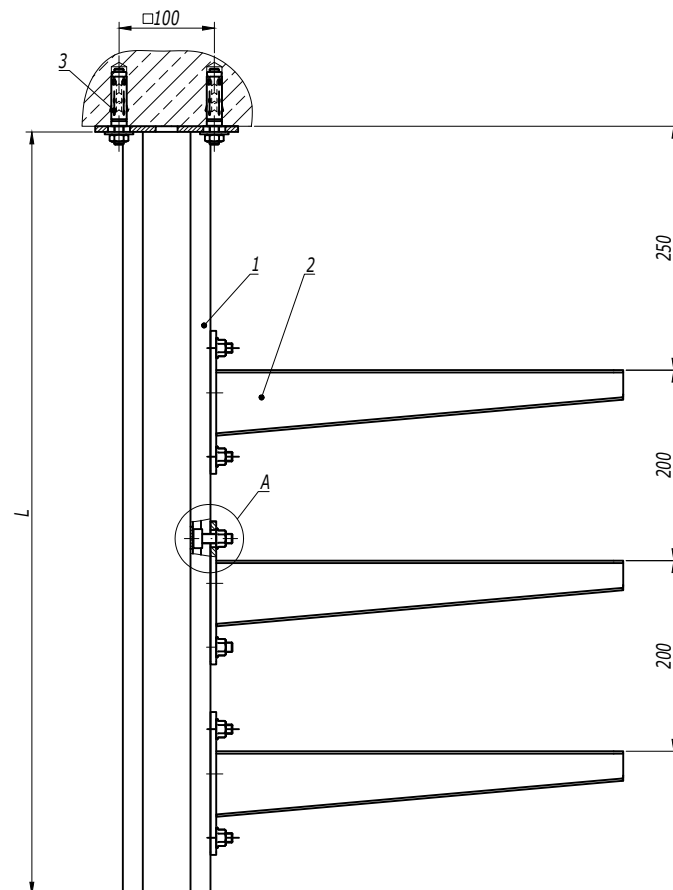

1. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
2. При загрузке лотков кабели необходимо распределять равномерно по лотку одного яруса и только после этого приступать к загрузке следующего яруса. Нагружать все ярусы на край консоли запрещено.
3. Для консоли ВВР-41 дополнительно использовать шайбы М10 DIN9021 SM121000 - 2 шт на консоль.



| Поз. | Наименование                        | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|-------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-92                       | BSD92**  | 1    |                |
| 2    | Консоль ВВН -70/ВВН -60/ВВР-41      |          | n    |                |
| 3    | Анкер со шпилькой М10               | СМ441060 | 4    | DKC-2018.М5.01 |
| 4    | Винт для крепления к профилю М10х30 | СМ041030 | 2n   |                |
| 5    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923       | СМ101000 | 2n   |                |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|--------|---------|------|

DKC-2018.B5.08

Лист  
2

Инов. № подл.      Подпись и дата      Взаим. инв. №

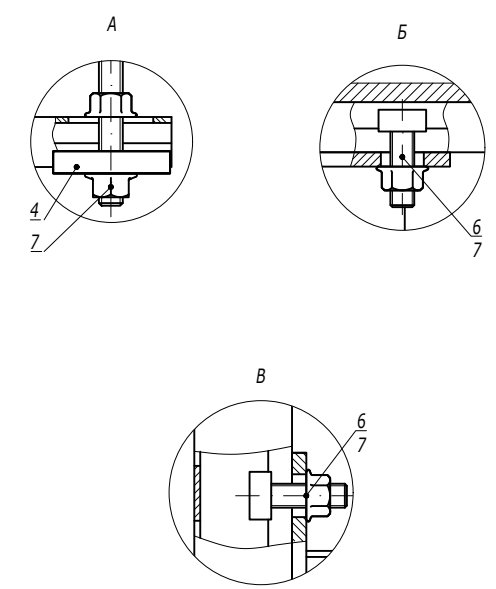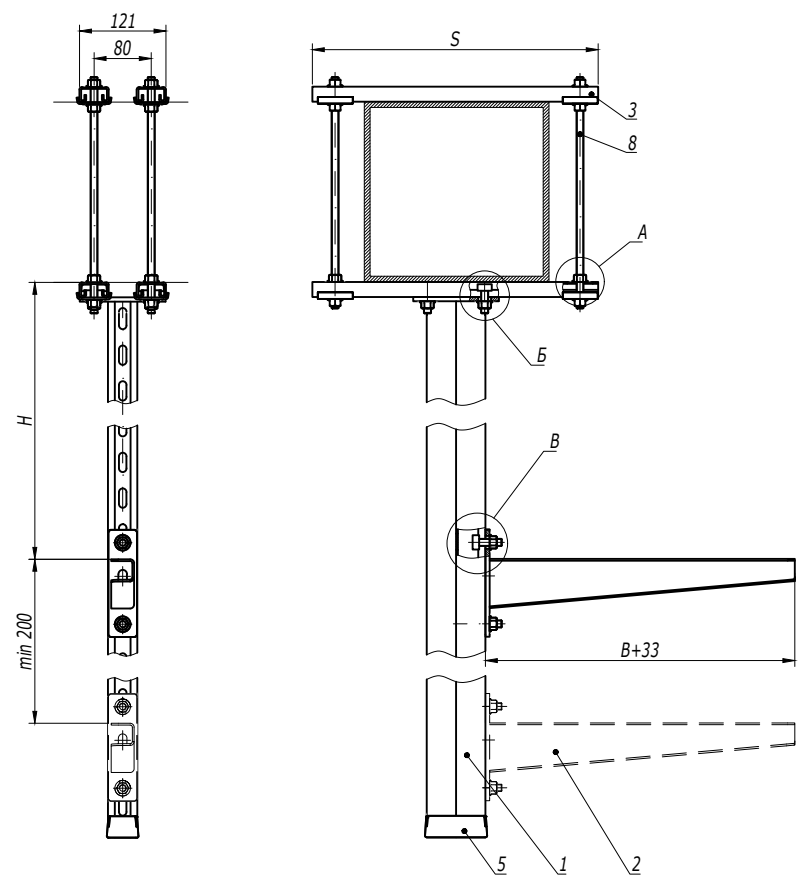

- \*Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
- H - высота подвеса.
- B - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование                                    | Код                       | Кол.   | Примечание |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| 1    | Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21                     | BSD41**/ BSD21**/ BSP21** | 1      |            |
| 2    | Консоль BBN-70/BBH-60 (BBP-41/BBP-21/BBD-21*)   |                           | n      |            |
| 3    | Профиль BPL-21/Профиль BPM-21                   | BPL21**/ BPM21**          | 4      |            |
| 4    | Опорная пластина для С-образных профилей BHM-41 | BHM4141                   | 4      |            |
| 5    | Заглушка торцевая BPO                           | BPO4182                   | 1      |            |
| 6    | Винт для крепления к профилю M10x30             | CM041030                  | n·2+4  |            |
| 7    | Гайка с насечкой M10 DIN 6923                   | CM101000                  | n·2+20 |            |
| 8    | Шпилька резьбовая M10 DIN 975/976               | CM201001                  | 4      |            |

DKC-2018.B5.13


| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

Крепление подвеса вдоль/поперек балки

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |



|                |               |
|----------------|---------------|
| Инв. № подл.   | Взаим. инв. № |
| Подпись и дата |               |

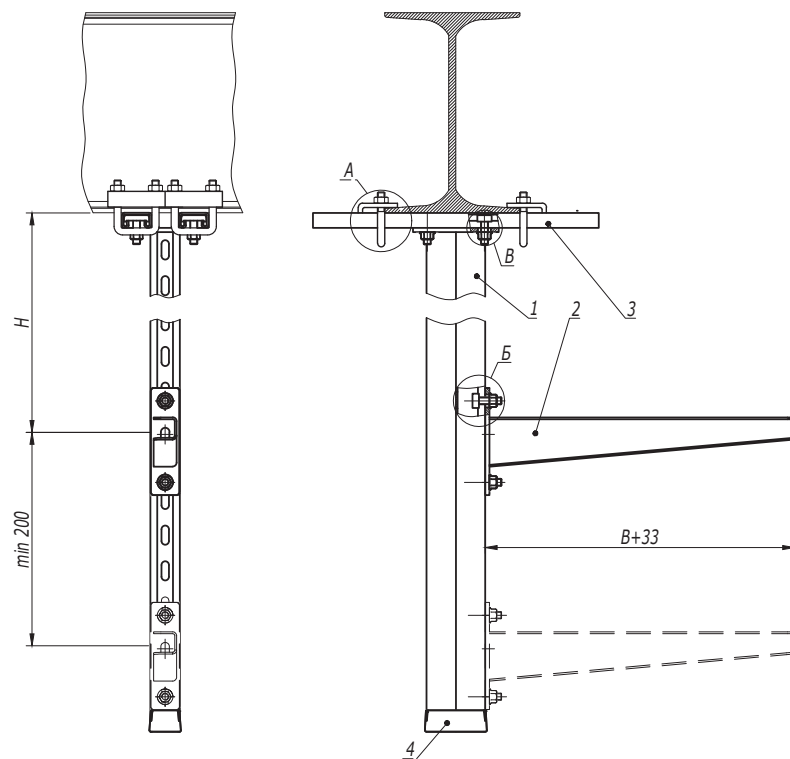

1. \*Использовать совместно с шайбой М10 DIN9021 (СМ121000), 2 шт. на одну консоль.
2. Н - высота подвеса.
3. В - ширина используемых лотков.




| Поз. | Наименование                                            | Код                       | Кол.  | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| 1    | Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21                             | BSD41**/ BSD21**/ BSP21** | 1     |            |
| 2    | Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)           |                           | n     |            |
| 3    | Профиль ВРЛ-41/ВРМ-41                                   | ВРЛ41**/ ВРМ41**          | 2     |            |
| 4    | Заглушка торцевая ВР0                                   | ВР041**                   | 1     |            |
| 5    | Винт для крепления к профилю М10х30                     | СМ041030                  | n·2+4 |            |
| 6    | Гайка с насечкой М10 DIN 6923                           | СМ101000                  | n·2+4 |            |
| 7    | Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая трубуцина М10 | ВМН1010НДZ/СМ301 001      | 4     |            |

DKC-2018.B5.15

| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Стадия                                   | Лист | Листов |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|------------------------------------------|------|--------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |                                          | -    | 1      |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 | Крепление подвеса вдоль/поперек двутавра |      |        |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |                                          |      |        |

DKC

Инов. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

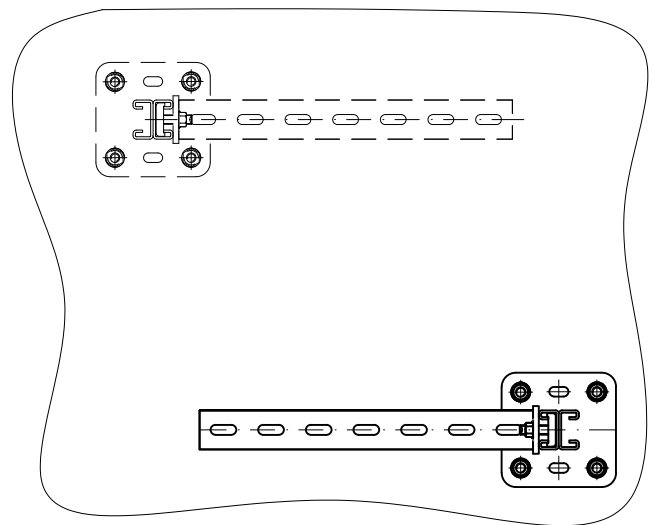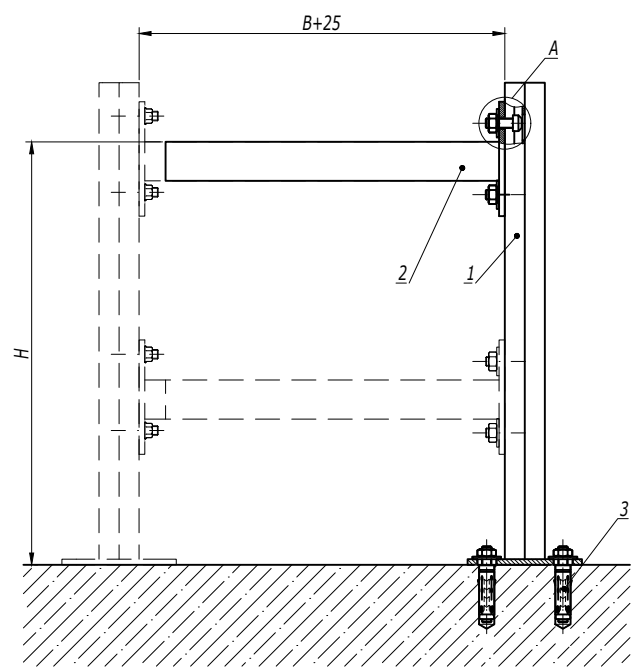

- 1. H - высота подвеса.
- 2. B - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование                                 | Код      | Кол. | Примечание     |
|------|----------------------------------------------|----------|------|----------------|
| 1    | Подвес BSD-21                                | BSD21**  | 1    |                |
| 2    | Консоль ВВР-41/ВВР-21/ВВР-21 (ВВН-70/ВВН-60) |          | n    |                |
| 3    | Анкер со шпилькой M10                        | CM441060 | 4    | DKC-2018.M5.01 |
| 4    | Винт для крепления к профилю M10x30          | CM041030 | n-2  |                |
| 5    | Гайка шестигранная M10 DIN 934               | CM101000 | n-2  |                |
| 6    | Шайба M10 DIN 9021                           | CM121000 | n-2  |                |

|            |                  |      |        |         |       |                                                                                       |      |        |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |                  |      |        |         |       | DKC-2018.B5.22                                                                        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Консольная опора на пол                                                               |      |        |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |                                                                                       |      |        |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|            |                  |      |        |         |       |                                                                                       |      | 1      |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |  |      |        |