
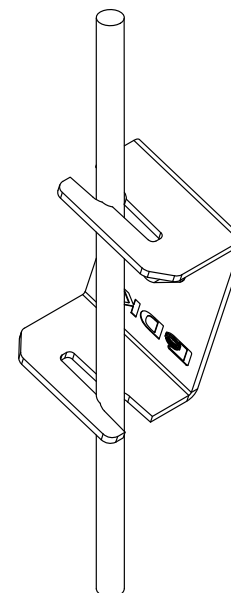
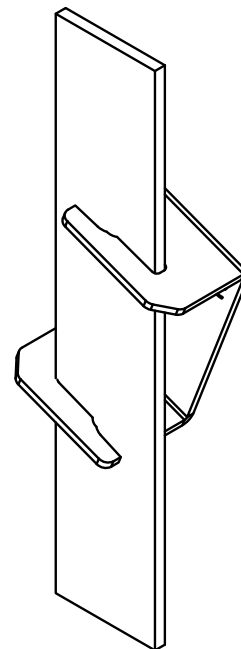


Крепление проводника к бетонному основанию

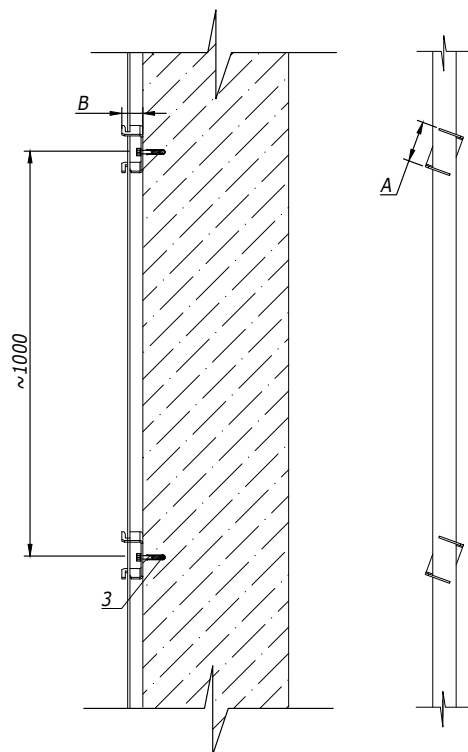

Взам. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Подпись и дата	Крепление проводника -полосы 25х4 мм				
	1	Скоба -держатель проводника	ND2311	1	A=47; B=31 мм
	2	Полоса 25х4, пруток 8-10 мм	NC2254/ NC1008/ NC1010/NC1095AL	1	
Инв. № подл.	3	Стандартный анкер с болтом М6	CM430645	1	
	Крепление проводника -полосы 40х4, 40х5, 50х5 мм				
	1	Скоба -держатель проводника	ND2310	1	A=70; B=35 мм
	2	Полоса 40х4, 40х5, 50х5, пруток 8-10 мм	NC2444/NC2405 NC2505/NC1008 NC1010/NC1095AL	1	
	3	Стандартный анкер с болтом М6	CM430645	1	



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DKC-2023.J.08

Лист
3

Формат А3

Крепление проводника к стеновой сэндвич - панели

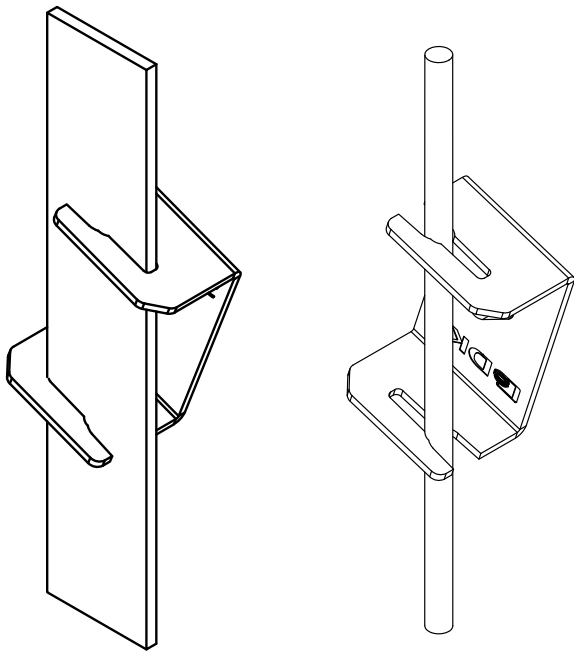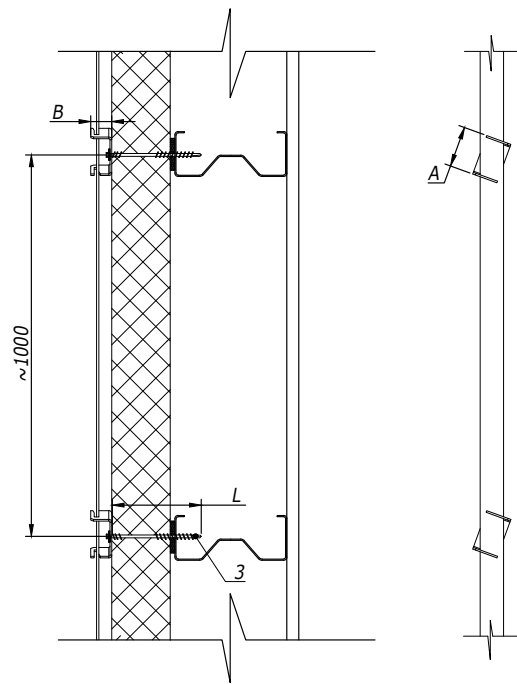

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Крепление проводника - полосы 25х4 мм				
1	Скоба -держатель проводника	ND2311	1	A=45; B=32 мм
2	Полоса 25х4, пруток 8-10 мм	NC2254/ NC1008/ NC1010/NC1095AL	1	
3	Самосверлящий самонарезающий винт с шайбой G19	CM2731..	1	L= 105 мм; 135 мм; 155 мм; 185 мм
Крепление проводника - полосы 40х4, 40х5, 50х5 мм				
1	Скоба -держатель проводника	ND2310	1	A=70; B=35 мм
2	Полоса 40х4, 40х5, 50х5, пруток 8-10 мм	NC2444/NC2405 NC2505/NC1008 NC1010/NC1095AL	1	
3	Самосверлящий самонарезающий винт с шайбой G19	CM2731..	1	L= 105 мм; 135 мм; 155 мм; 185 мм

Изм. № докл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DKC-2023.J.08

