


Таблица подбора аксессуаров для металлорукава в стальной оплетке

Номинальный диаметр металлорукава, мм	Муфты двойной фиксации для металлорукава в стальной оплетке	
	с гладкой изоляцией (серия 607ETX)	в герметичной изоляции, (серия 607IT)
10	T06014-1016	T16014-1016
12	T06014-16A	T16014-16A
15	T06014-20A	T16014-20A
20	T06014-2020	T16014-2020
20	T06014-25A	T16014-25A
26	T06014-32A	T16014-32A
35	T06014-4035	T16014-4035
40	T06014-40A	T16014-40A
40	T06014-5040	T16014-5040
50	T06014-50A	T16014-50A
50	T06014-6350	T16014-6350

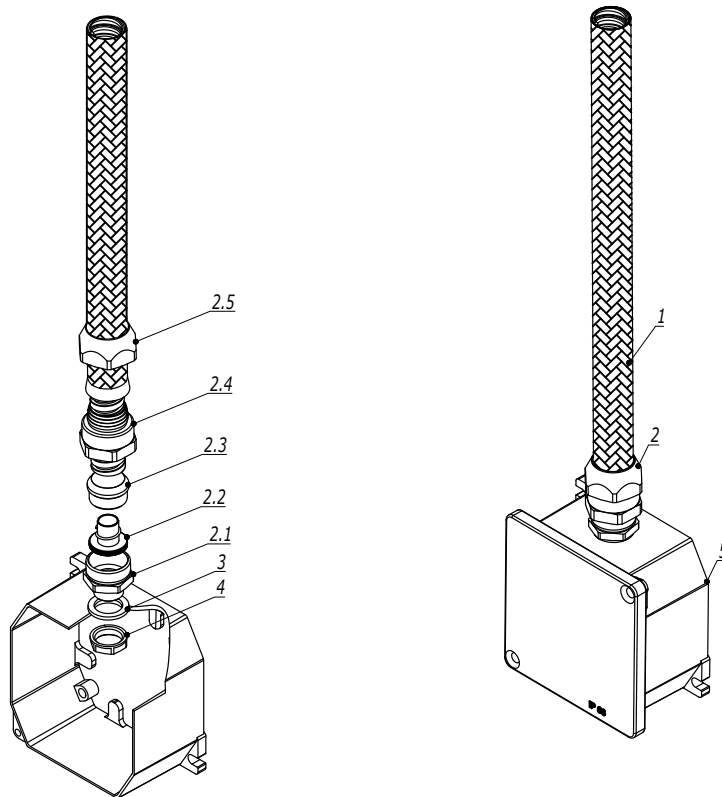

- Инструкция по монтажу аксессуаров на металлорукав.
- Вначале следует надеть на металлорукав зажимную гайку
 - Установить промежуточный корпус под оплетку, предварительно удалив скотч с металлорукава (для облегчения резки металлорукава в оплетке рекомендуем плотно обмотать место реза самоклеящейся лентой или скотчем до начала работ). Плотнo зафиксировать гайку и промежуточный корпус между собой, тем самым закрепив оплетку металлорукава в аксессуаре
 - При использовании металлорукава в гладкой оболочке – перейти к пункту 4. При использовании герметичного металлорукава необходимо накрутить на край уплотнительную муфту для металлорукава для получения герметичного соединения. Совет: сдвиньте оплетку от края для удобства монтажа уплотнительной муфты
 - Наденьте зажимное уплотнительное кольцо красного цвета на металлорукав. Уплотнительное кольцо надевается стороной с утолщением под зажимную гайку
 - Ввинтите в металлорукав втулку по часовой стрелке до упора
 - Сдвиньте гайку, промежуточный корпус и уплотнительное кольцо на край металлорукава
 - Соедините промежуточный корпус и корпус муфты. Надежно затяните с помощью ключей гайку, промежуточный корпус и корпус муфты для получения заявленной степени IP и надежности фиксации оплетки металлорукава

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Металлорукав в стальной оплетке		1	
2	Муфта двойной фиксации для металлорукава в стальной оплетке	T*6014-****	1	
2.1	Корпус муфты		1	
2.2	Втулка		1	
2.3	Зажимное кольцо из полиамида		1	
2.4	Промежуточный корпус		1	
2.5	Зажимная гайка		1	
3	Уплотнительная прокладка		1	
4	Гайка никелированная латунь	6006-**A	1	
5	Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная, IP66/IP67, RAL 9006	6530*	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2024.CMS.07			
						Соединение "металлорукав-коробка" с фиксацией стальной оплетки	Стация	Лист	Листов
									1
							DKC		