

Держатель BHR-20 (тип 2)


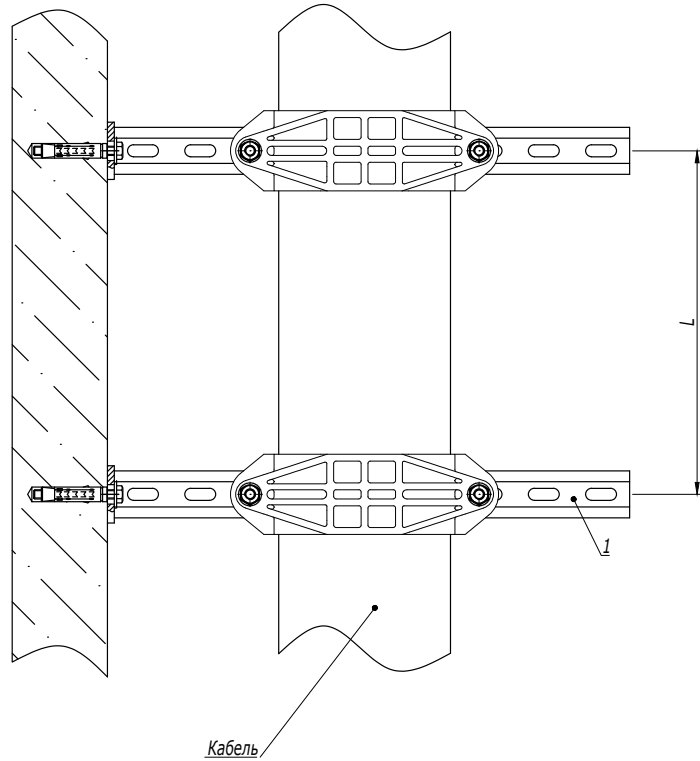


Таблица 1
Подбор шпильки

Код держателя	Размер шпильки	Код шпильки
BHR2009	M12x150	CM201215
BHR2010	M12x150	CM201215
BHR2012	M12x200	CM201220
BHR2015	M12x200	CM201220

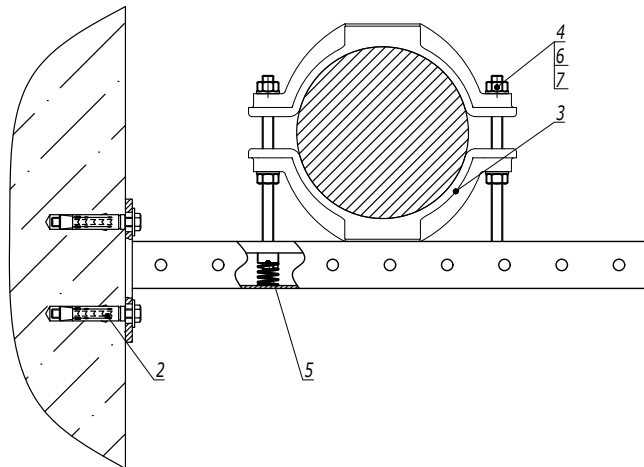

1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВР-41		2	
2	Стандартный анкер с болтом		4	DKC-2018.M5.01
3	Кабельный держатель BHR-20	BHR2009/BHR2010/ BHR2012/BHR2015	2	
4	Шпилька		4	См. таблицу 1
5	Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) M12x40	CM161200	4	
6	Шайба с узкими полями M12	CM241200	8	
7	Гайка шестигранная M12	CM111200	8	


DKC-2018.B5.29

Лист

4

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

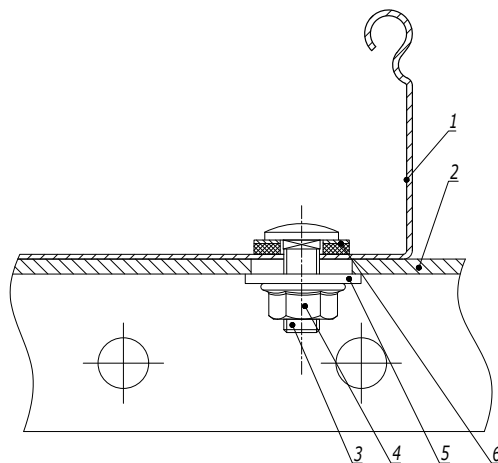

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный листовой			
2	Профиль/ Консоль		1	
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 DIN 603	CM010620	2	
4	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN 6923	CM100600	2	
5	Шайба кузовная 6 DIN 9021	CM120600	2	
6	Шайба уплотнительная 6	CM133620INOX316L		

							DKC-2018.S5.35			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата					
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18	Крепление кабельного лотка с системой защиты IP44 к профилю/консоли				1
										
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18					

Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №