

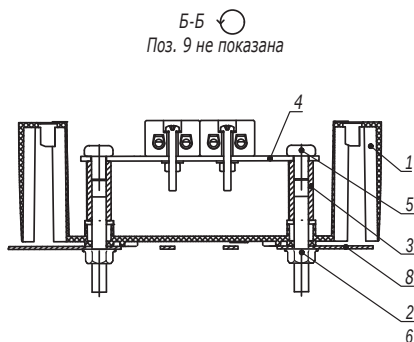
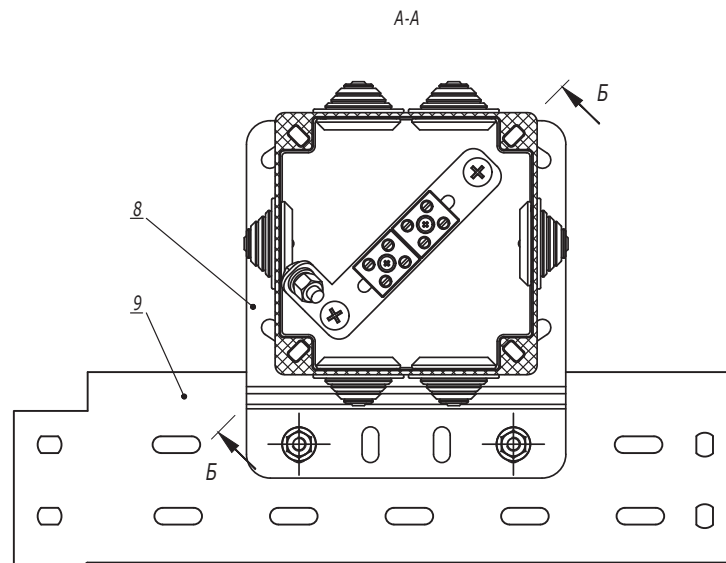
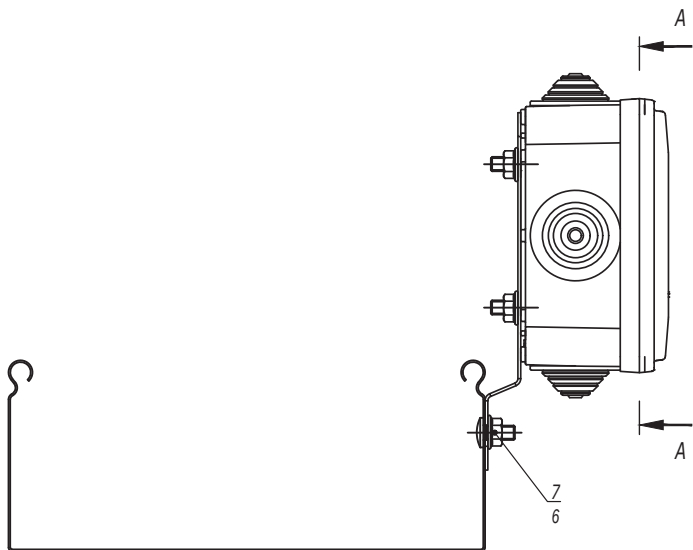


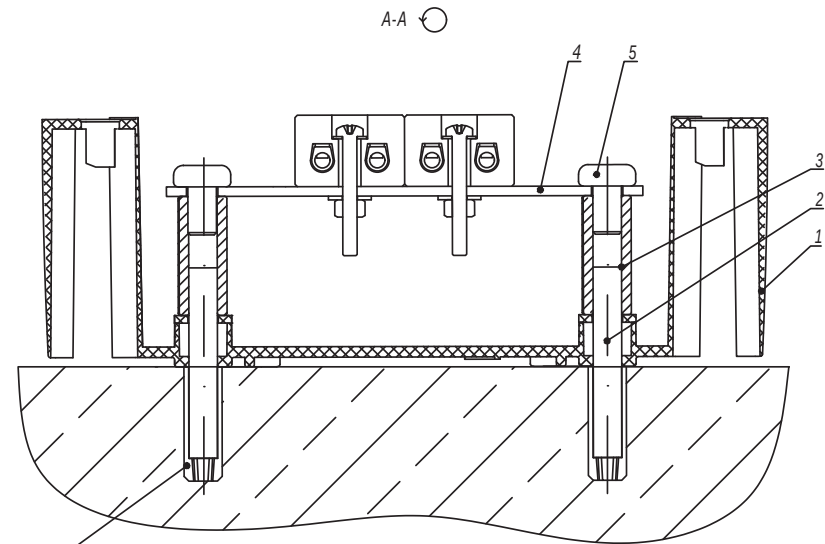

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками IP 55		1		
2	Шпилька М6х60 DIN975/976		2	Поставляется в комплекте с ответственной коробкой	
3	Гайка соединительная М6х25 DIN6334		2		
4	Пластина монтажная для клеммника		1		
5	Винт с полусцилиндрической головкой М6х10 DIN7985		2		
6	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923	CM100600	4		
7	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х10 DIN603	CM010610	7		
8	Пластина монтажная вертикальная	LP3000	1		
9	Лоток кабельный		1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				11.17
Проверил	Чередиченко Г.А.				11.17
Утвердил	Дядичко А.В.				11.17

DKC-2017.FCL.17

Крепление ответственной коробки к кабельному лотку с помощью монтажной пластины	Стадия	Лист	Листов
			1
			

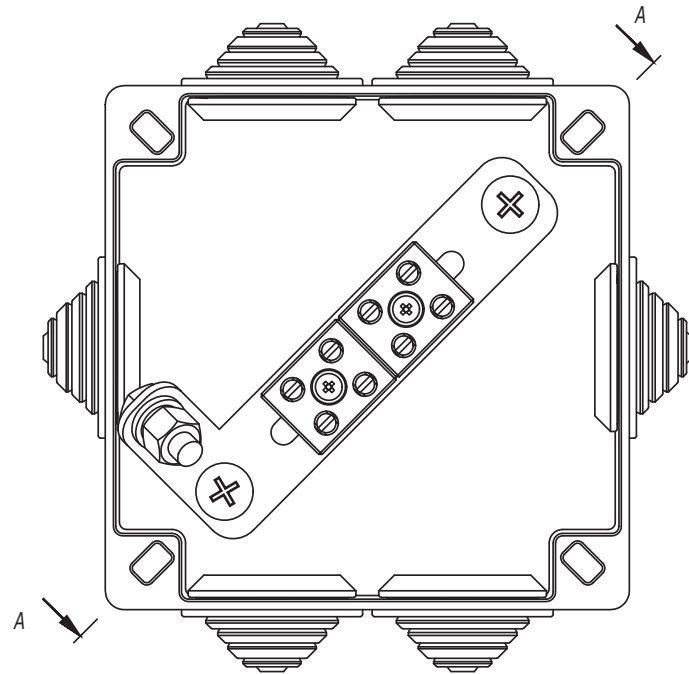

DKC-2017.FCL.01
DKC-2017.FCL.02
DKC-2017.FCL.03

1. Крышка условно не показана.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание						
1	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками IP 55		1							
2	Шпилька M6x60 DIN975/976		2	Поставляется в комплекте с ответвительной коробкой						
3	Гайка соединительная M6x25 DIN6334		2							
4	Пластина монтажная для клеммника		1							
5	Винт с полуцилиндрической головкой M6x10 DIN7985		2							
DKC-2017.FCL.18										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крепление ответвительной коробки к бетону, кирпичу и аналогичным поверхностям	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Тиунов И.А.				11.17					
Проверил	Чередищенко Г.А.				11.17				1	
Утвердил	Дядичко А.В.				11.17					
										

DKC

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №