
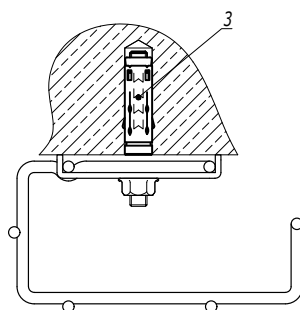


Монтаж при помощи пластины для подвеса проволочного лотка

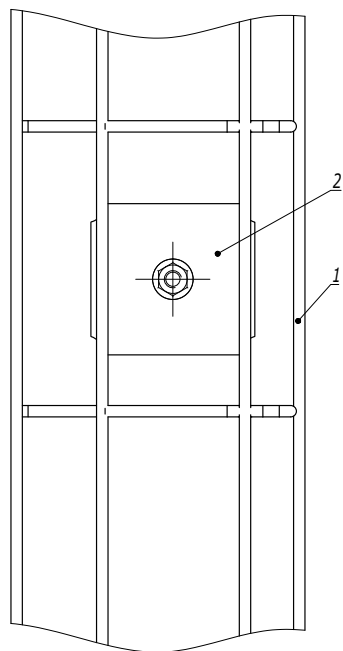



|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |

| Поз. | Наименование                                       | Код     | Кол. | Примечание     |
|------|----------------------------------------------------|---------|------|----------------|
| 1    | Лоток кабельный проволочный G-образный             |         | 1    |                |
| 2    | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | FC37311 | 1    |                |
| 3    | Стандартный анкер М8                               |         | 1    | DKC-2018.M5.01 |

|            |         |                    |        |                                                                                       |       |                                                 |                |      |        |
|------------|---------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|------|--------|
|            |         |                    |        |                                                                                       |       |                                                 | DKC-2018.F5.23 |      |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист               | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | Подвес G-образного проволочного лотка к потолку | Стадия         | Лист | Листов |
| Разработал |         | Тиунов И.А.        |        |  | 09.18 |                                                 |                | 1    | 2      |
| Проверил   |         | Череди́нченко Г.А. |        |  | 09.18 |                                                 |                |      |        |
|            |         |                    |        |                                                                                       |       |                                                 |                |      |        |
| Утвердил   |         | Дядичко А.В.       |        |  | 09.18 |                                                 |                |      |        |




Монтаж при помощи пластины для держателя проволочного лотка

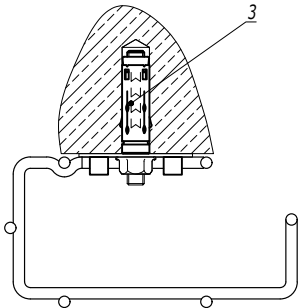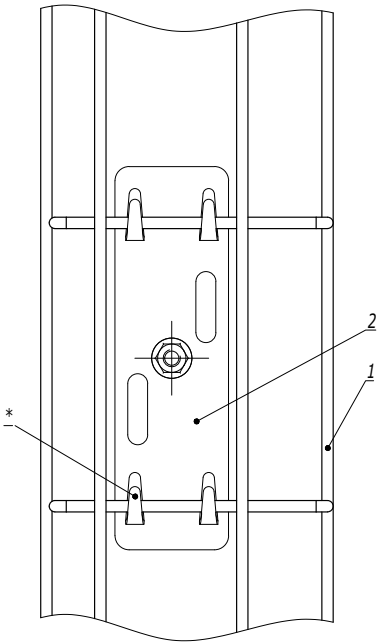

1. \* Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

| Поз.           | Наименование                           | Код     | Кол. | Примечание     |
|----------------|----------------------------------------|---------|------|----------------|
| 1              | Лоток кабельный проволочный G-образный |         |      |                |
| 2              | Держатель проволочного лотка           | FC37305 | 1    |                |
| 3              | Стандартный анкер М8                   |         | 1    | DKC-2018.M5.01 |
| DKC-2018.F5.23 |                                        |         |      | Лист           |
|                |                                        |         |      | 2              |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

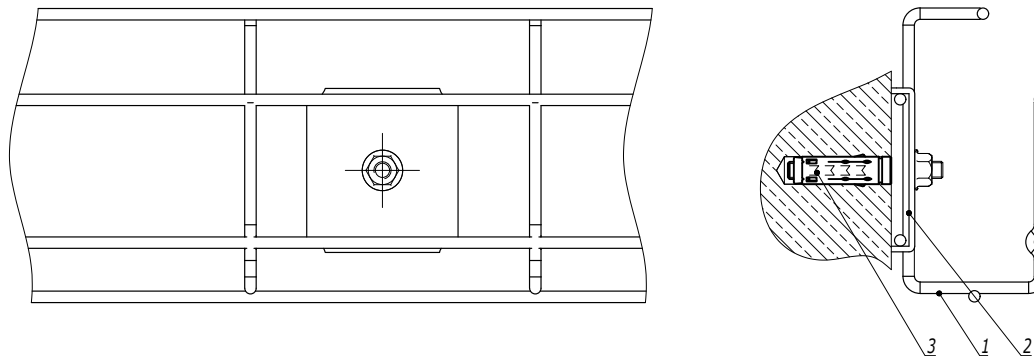

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

| Поз. | Наименование                                       | Код     | Кол. | Примечание     |
|------|----------------------------------------------------|---------|------|----------------|
| 1    | Лоток кабельный проволочный G-образный             |         | 1    |                |
| 2    | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | FC37311 | 1    |                |
| 3    | Стандартный анкер М8                               |         | 1    | DKC-2018.M5.01 |

|            |                  |      |        |                                                                                       |       |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |  | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 |

DKC-2018.F5.24

|                                                     |                                                                                       |      |        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Крепление G-образного проволочного лотка<br>к стене | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|                                                     |                                                                                       | 1    | 2      |
|                                                     |  |      |        |