


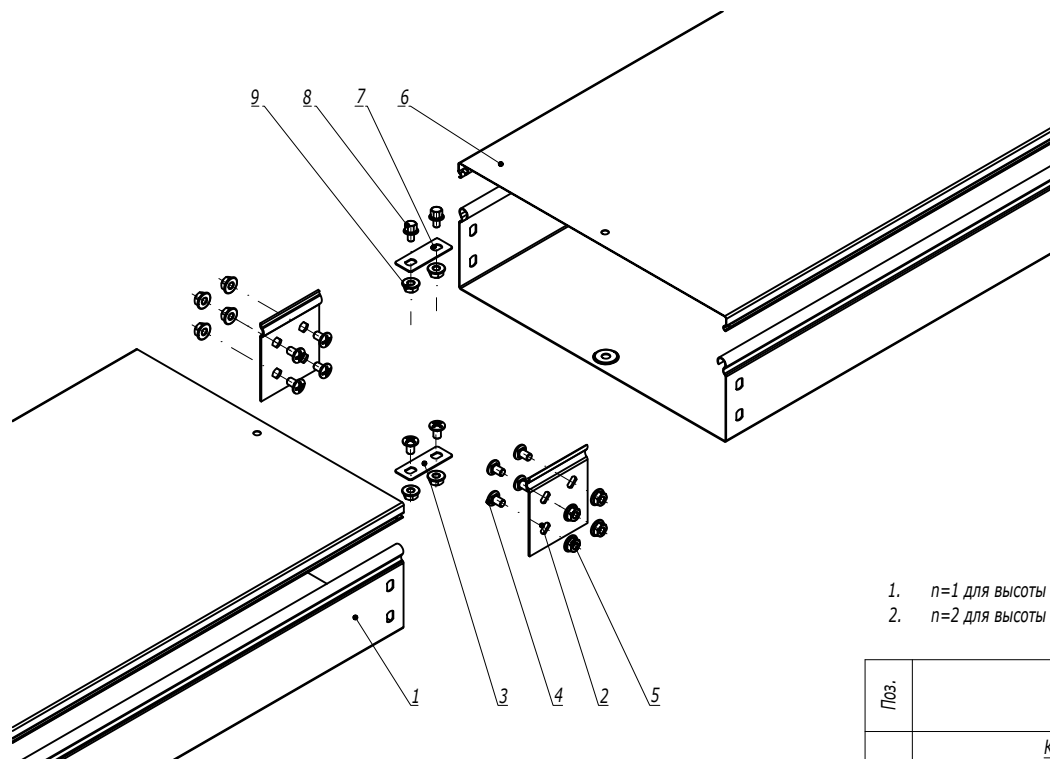

1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.                           | Наименование                            | Код      | Кол.            | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u>  |                                         |          |                 |            |
| 1                              | Лоток кабельный                         |          | 2               |            |
| 2                              | Пластина крепежная GTO                  |          | 2               |            |
| 3                              | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1               |            |
| 4                              | Винт с крестообразным шлицем M6x10      | CM010610 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| 5                              | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            | CM100600 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| <u>Комплектация для крышки</u> |                                         |          |                 |            |
| 6                              | Крышка на лоток                         |          | 2               |            |
| 7                              | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1               |            |
| 8                              | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 2               |            |
| 9                              | Гайка с насечкой M5 DIN 6923            | CM100500 | 2               |            |


Инв. № подл.      Подпись и дата      Взам. инв. №

Изм.   Кол.уч.   Лист   № док.   Подпись   Дата

DKC-2018.S5.02

Лист  
2

Формат А3

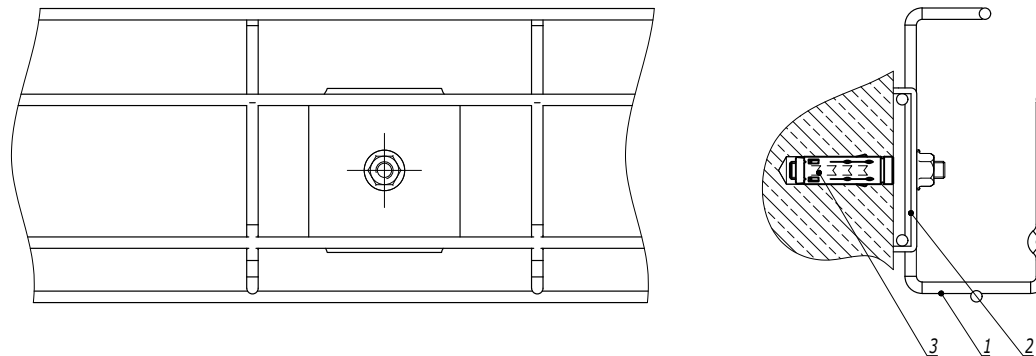


Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

| Поз. | Наименование                                       | Код     | Кол. | Примечание     |
|------|----------------------------------------------------|---------|------|----------------|
| 1    | Лоток кабельный проволочный G-образный             |         | 1    |                |
| 2    | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | FC37311 | 1    |                |
| 3    | Стандартный анкер М8                               |         | 1    | DKC-2018.M5.01 |

|            |                  |      |        |                                                                                       |       |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |  | 09.18 |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 |

DKC-2018.F5.24

|                                                     |                                                                                       |      |        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Крепление G-образного проволочного лотка<br>к стене | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|                                                     |                                                                                       | 1    | 2      |
|                                                     |  |      |        |

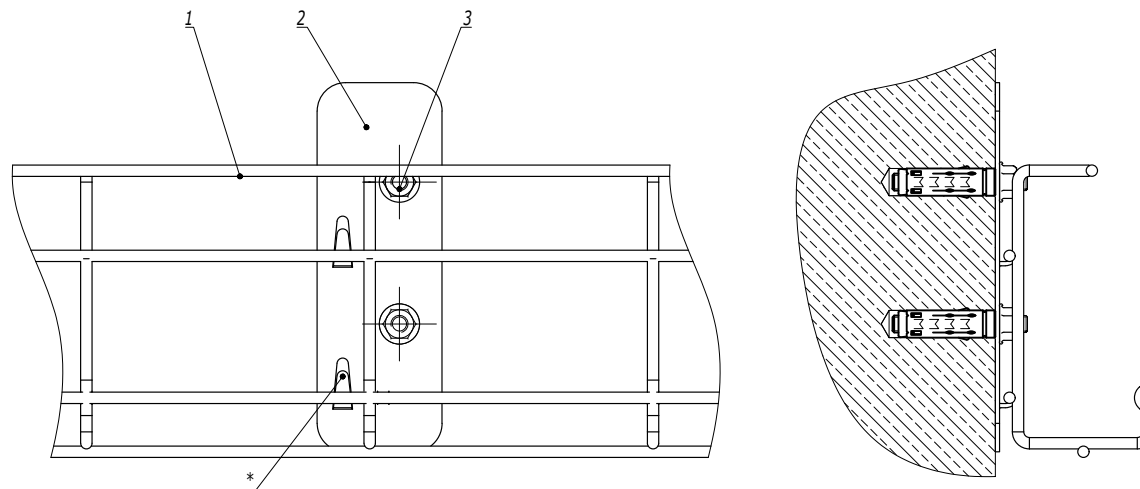

1. \* Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

| Поз. | Наименование                           | Код     | Кол.   | Примечание     |
|------|----------------------------------------|---------|--------|----------------|
| 1    | Лоток кабельный проволочный G-образный |         |        |                |
| 2    | Крепление G-образного кабельного лотка | FC37308 | 1      |                |
| 3    | Стандартный анкер М6                   |         | 2      | DKC-2018.M5.01 |
| Изм. | Кол.уч.                                | Лист    | № док. | Подпись        |
|      |                                        |         |        | Дата           |
|      |                                        |         |        | Лист           |
|      |                                        |         |        | 2              |

DKC-2018.F5.24

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |