
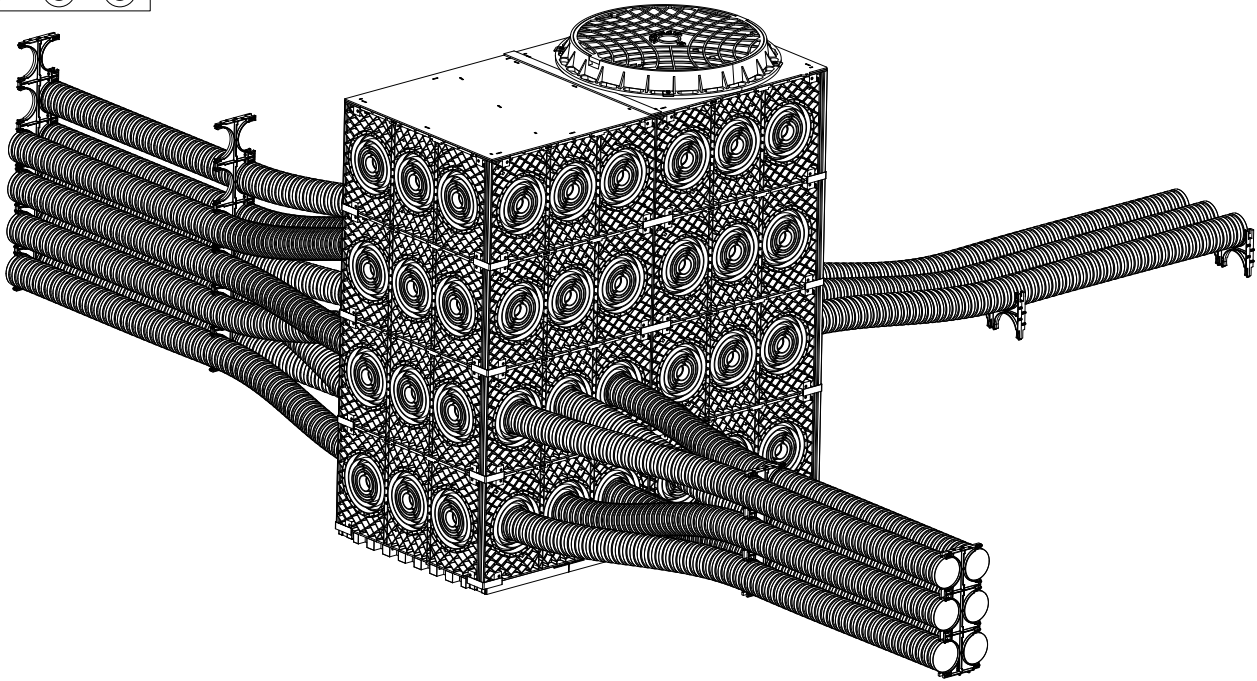


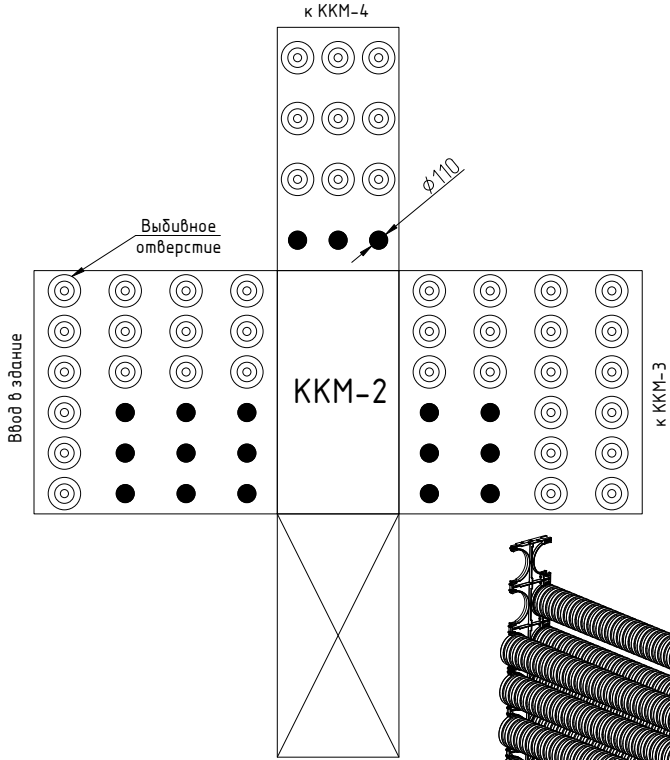




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

A12-2022.08

Лист
2



Кабельный колодец 270375 (750 x 375 x 750 мм)

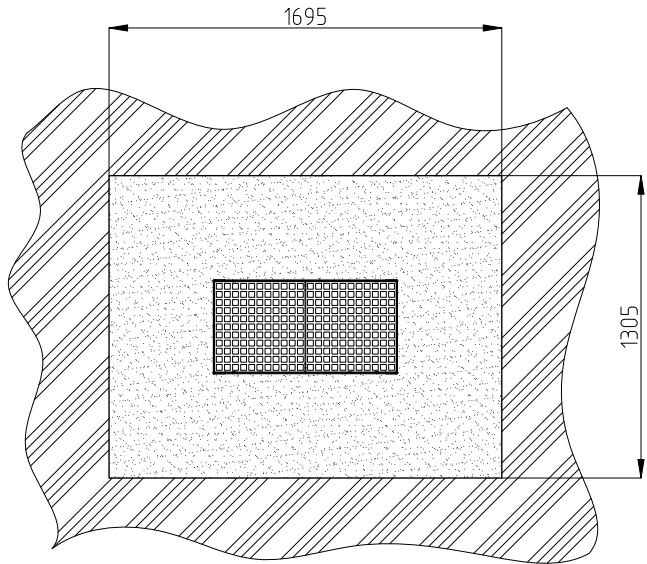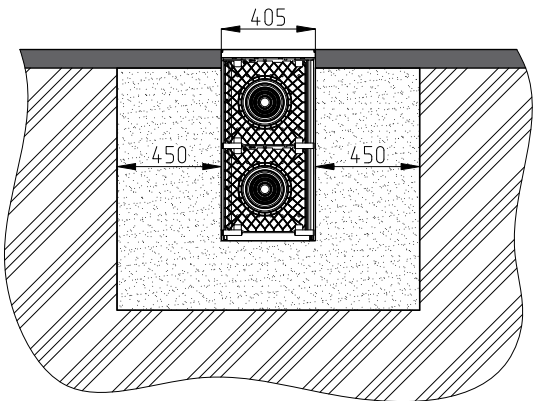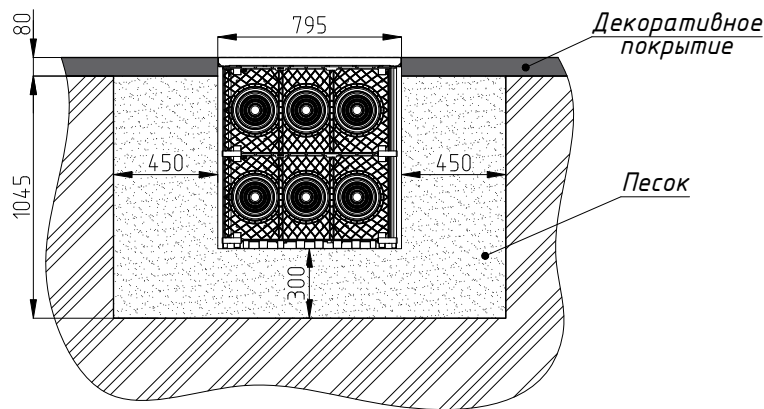

1. Объем выемки грунта 2,49 м³
2. Допустимая нагрузка на кабельный колодец 1500 кг

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

						A12-2022.11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Габаритные размеры котлована для монтажа ККМ	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Давыдов Ю.А.				12.22			1	4
Проверил	Чередищенко Г.А.				12.22				
Утвердил	Дядичко А.В.				12.22				
									

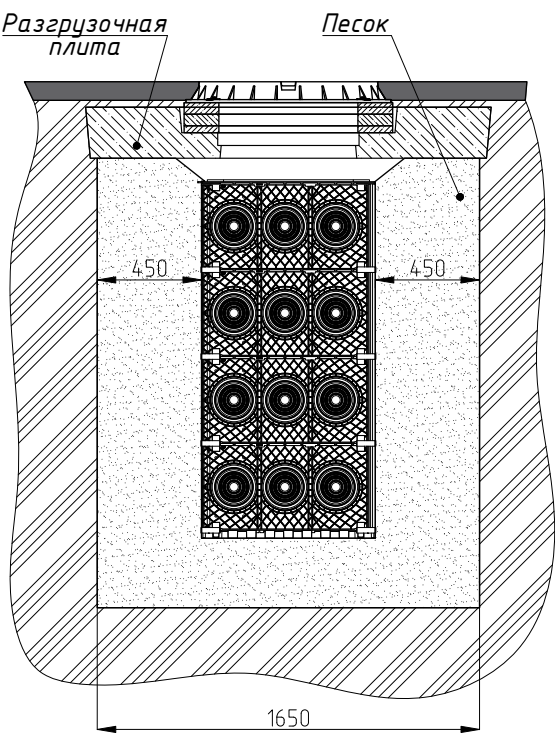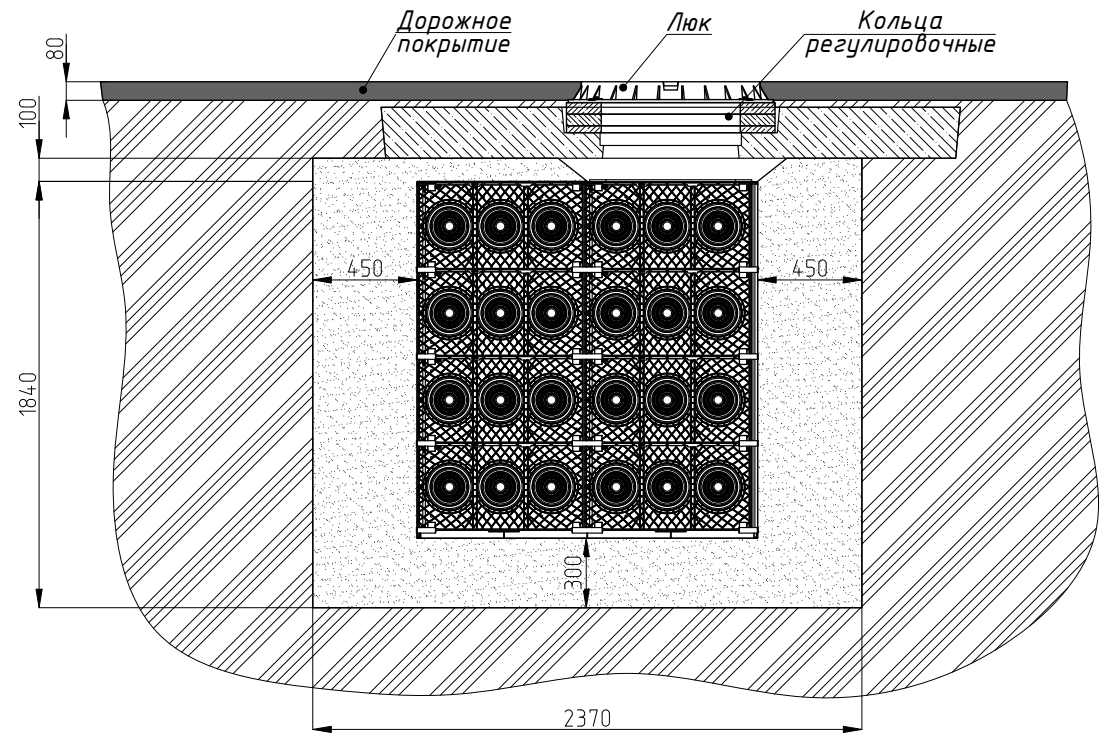

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

1. Допустимая нагрузка на кабельный колодец с разгрузочной плитой и люком С250 (код 600250С) до 25 000 кг

Наименование						Код
Кольцо регулировочное 780/600/50 мм						650780
Кольцо регулировочное 780/600/30 мм						630780
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист 3

A12-2022.18