


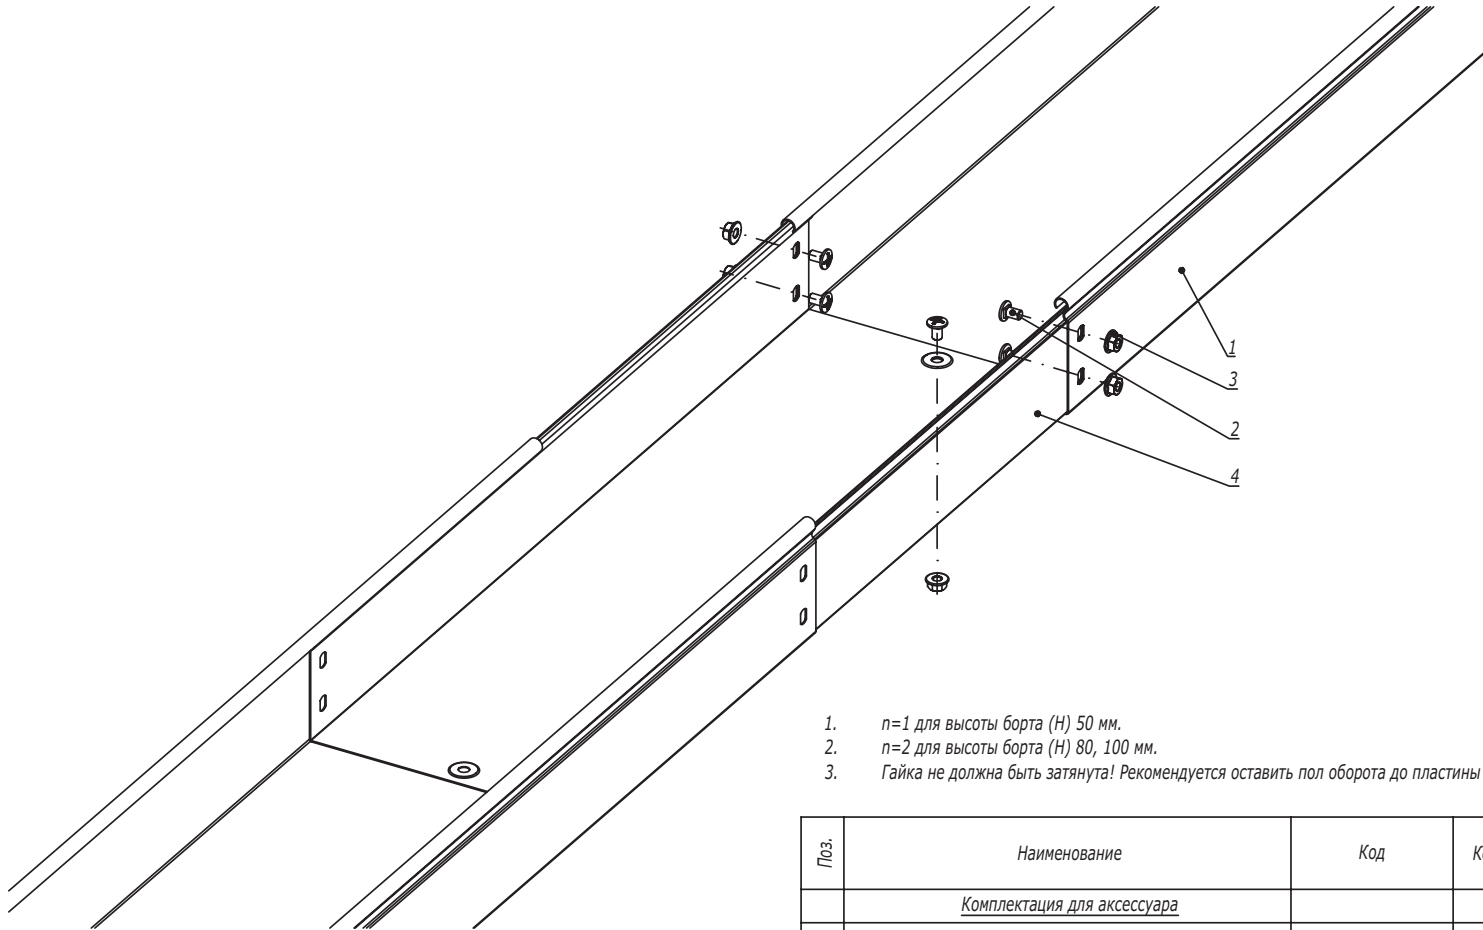


1. $n=1$ для высоты борта (H) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (H) 80, 100 мм.
3. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
	<u>Комплектация для аксессуара</u>								
1	Лоток		2						
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·2+1						
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·2+1						
4	Телескопический расширитель		1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.38			
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				1
							DKC		
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				

Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

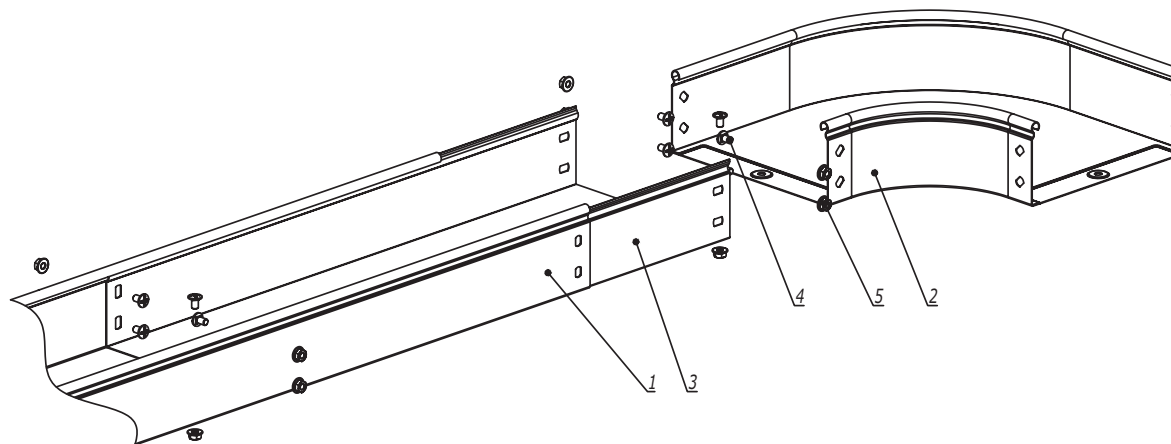

1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

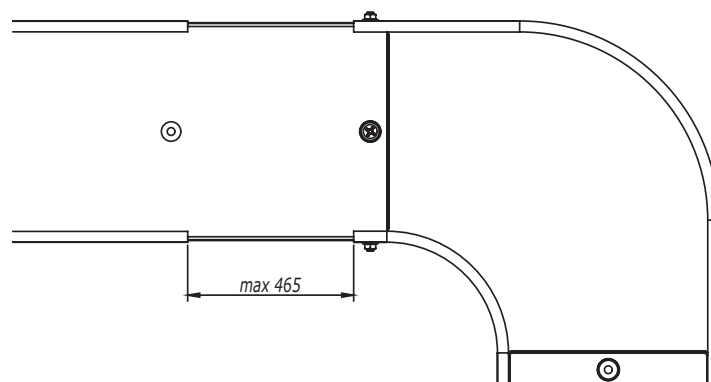

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный			
2	Аксессуар для листового лотка			
3	Телескопический расширитель			
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·4+2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·4+2	

						DKC-2018.S5.41		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Череди́нченко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			

Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка			Стадия	Лист	Листов
					1



Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №