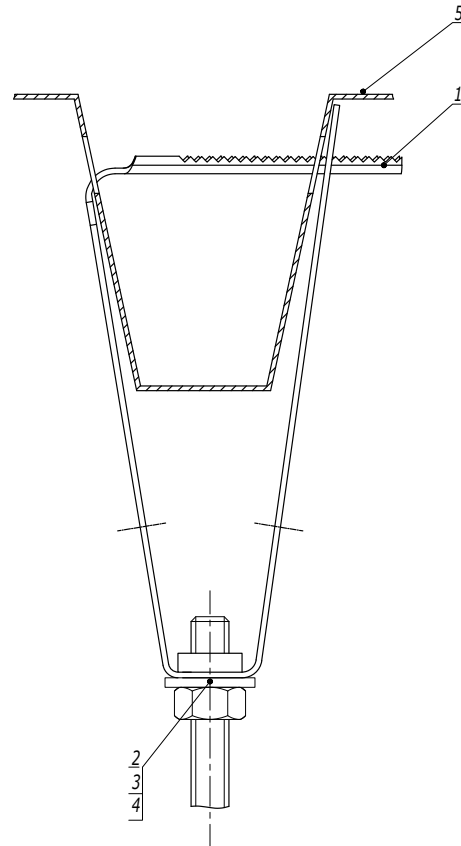


Крепление к профнастилу потолочное

Таблица 1
Выбор болта

Поз.	Наименование	Код	
		Для крепления М8 (СМ310800)	Для крепления М10 (СМ311000)
2	Шайба кузовная DIN 9021	СМ240800	СМ241000
3	Гайка шестигранная DIN 934	СМ110800	СМ111000
4	Шпилька DIN 975/976	СМ200801	СМ201001

1. Порядок крепления:
 - а) Просверлить отверстия в профнастиле диаметром 12 мм;
 - б) Установить крепление в отверстия;
 - в) Защелкнуть крепление до прилегания к профтастилу.
2. Используется с профнастилом шириной 50 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крепление к профнастилу потолочное	СМ31****	1	См. табл. 1
2	Шайба DIN 125	СМ24****	1	
3	Гайка DIN 934	СМ11****	1	
4	Шпилька DIN 975/976	СМ20****	1	
5	Профнастил			




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.M5.03

Лист

2

Стойка из С-образного профиля и BMD-10

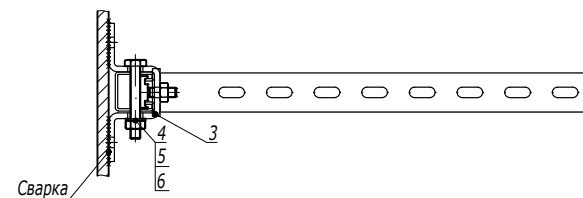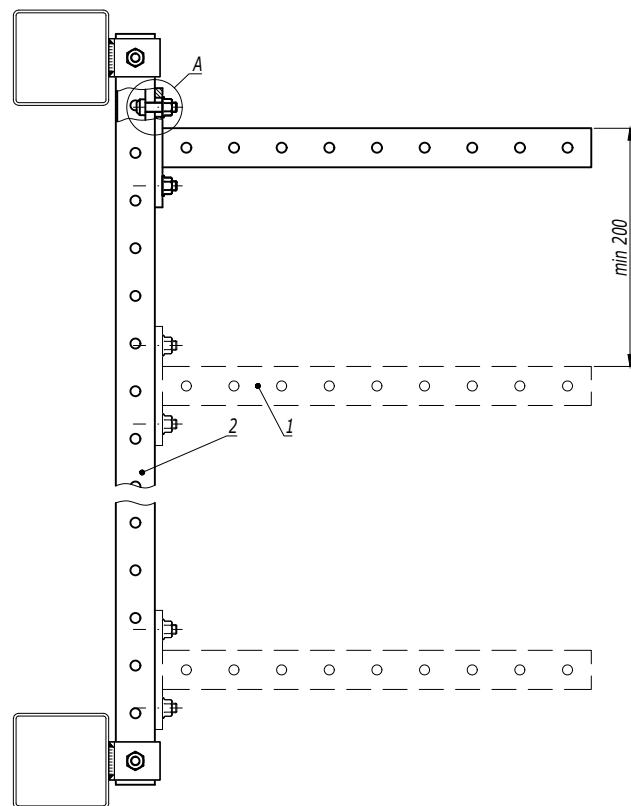

1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21* (ВВН-70/ВВН-60)		n	
2	Профиль ВРЛ-41/ВРМ-41/ВРД-41	ВРЛ41**/ ВРМ41**	1	
3	Крепление стеновое BMD-10	BMD10**	2	
4	Болт с шестигранной головкой M10x70 DIN 933	CM081070	2	
5	Шайба M10 DIN 125	CM241000	4	
6	Гайка шестигранная M10 DIN 934	CM111000	2	
7	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n-2	
8	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	n-2+2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

DKC-2018.B5.20



Лист
3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Стойка из С-образного профиля

Таблица 2

Код	ВВН6020	ВВН6030	ВВН6040	ВВН6050	ВВН6060
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-60, кг	170	125	180	145	190
Код	ВВН7020	ВВН7030	ВВН7040	ВВН7050	ВВН7060
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа ВВН-70, кг	265	200	250	240	225

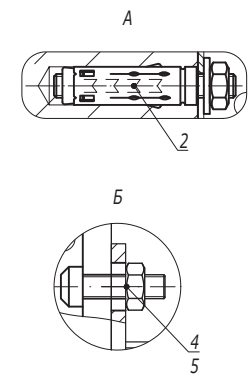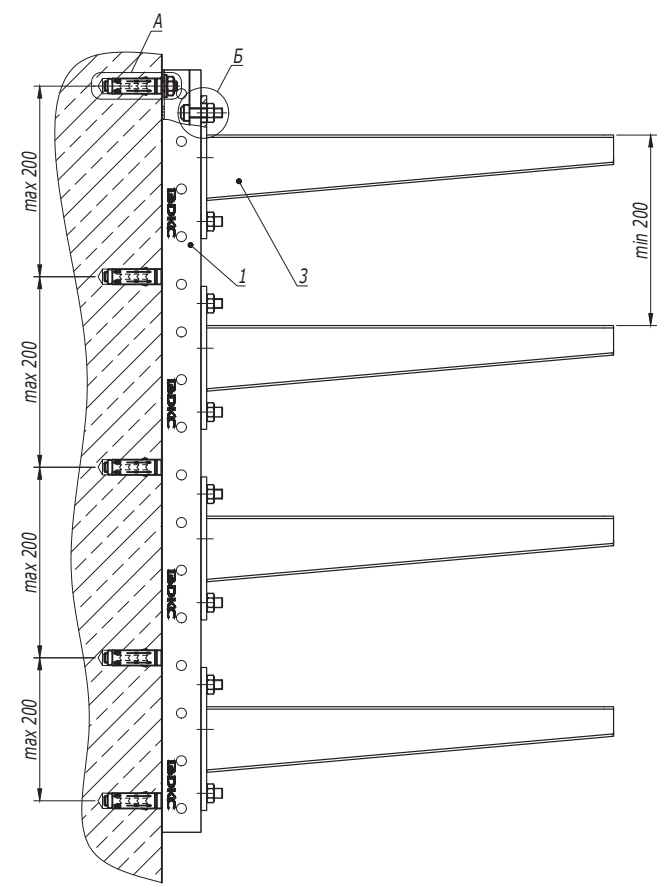




Инов. № подл.	Взаим. инв. №
Подпись и дата	

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль С-образный BPD-41		1	
2	Анкер стандартный со шпилькой М10	СМ441060		
3	Консоль		n	см. табл. 1
4	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	2n	
5	Гайка с насечкой М10 DIN 6923	СМ101000HDZ	2n	

						DKC-2018.B5.21			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стойка к бетонной стене	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				09.18				1
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				

DKC		
-----	--	--

Стойка из П-образного профиля

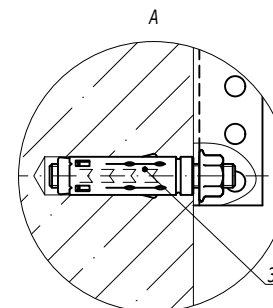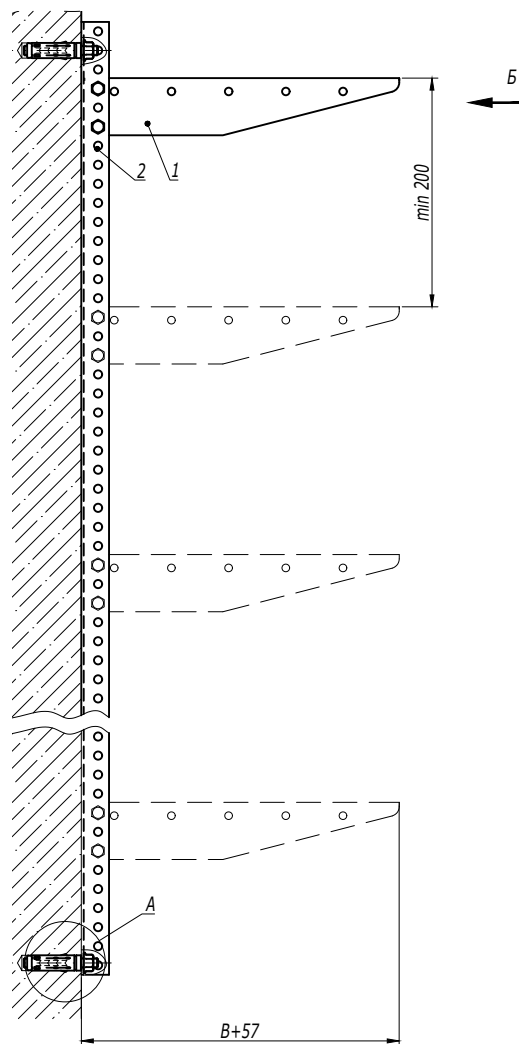




1. В - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВМ-50/ВВЛ-30	ВВМ50**/ВВЛ30**	n	
2	Профиль ВРЛ-29/ВРМ-29	ВРЛ29**/ ВРМ29**	1	
3	Анкер стандартный со шпилькой М10	СМ441060	2	DKC-2018.M5.01
4	Болт с шестигранной головкой и частичной резьбой М8х60	СМ020860	n-2	
5	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8	СМ100800	n-2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						2

DKC-2018.B5.21

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

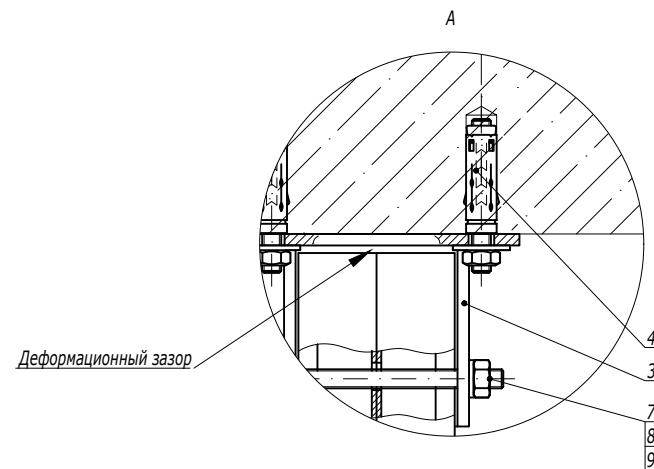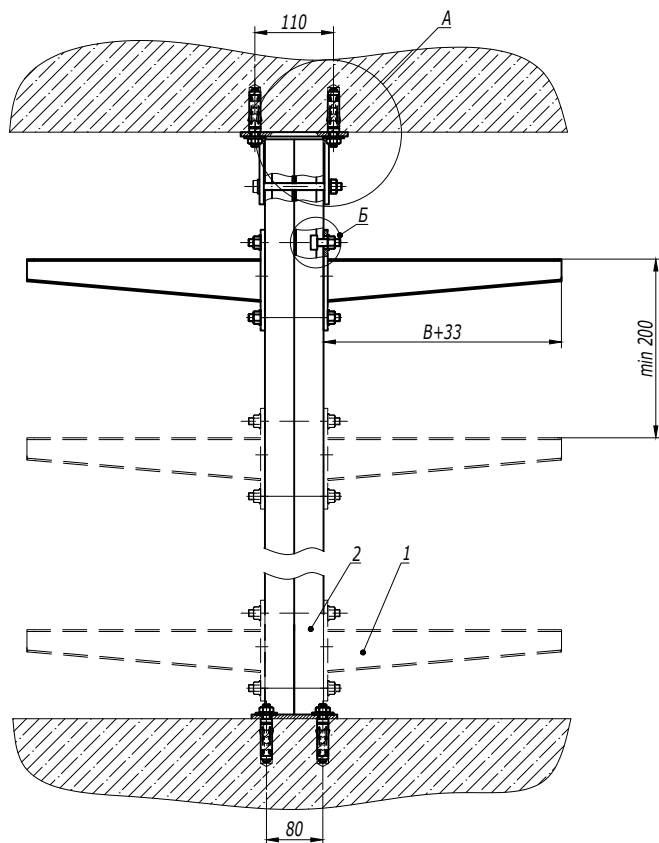

1. Н - высота подвеса.
2. В - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*)		п	
2	Подвес BSD-41	BSD41**	1	
3	Монтажная опора для профиля 82x41	BSF8201HDZ	1	
4	Анкер со шпилькой M10	CM441060	6	DKC-2018.M5.01
5	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	п-2	
6	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	п-2	
7	Гайка шестигранная M10 DIN 934	CM111000	1	
8	Шайба M10 DIN 125	CM241000	2	
9	Болт с шестигранной головкой M10x120 DIN 933	CM081012	1	

DKC-2018.B5.24


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

Опора в распор

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №


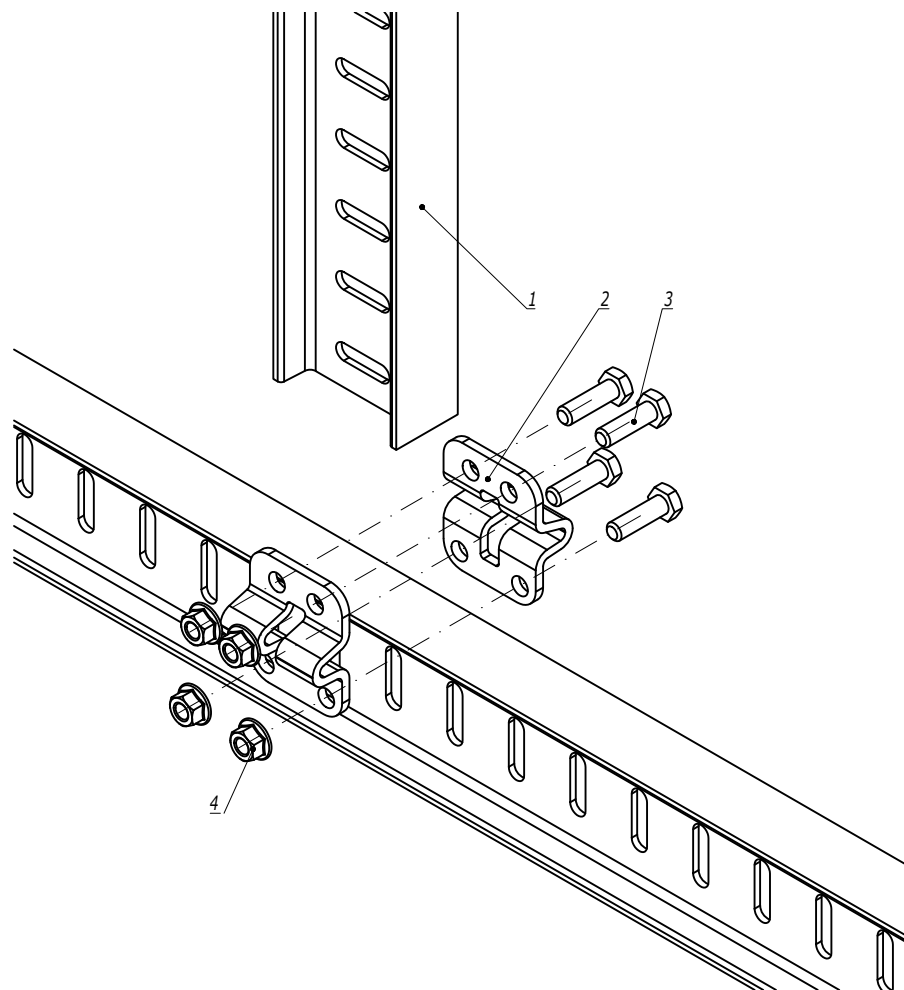


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль BPM-50	BPM50**		
2	Пластина для Т-образного соединения профиля BPM-50	BMD2031HDZ	2	
3	Болт с шестигранной головкой M12x40 DIN 933	CM081240HDZ	4	
4	Гайка с насечкой M12 DIN 6923	CM101200HDZ	4	

						DKC-2018.B5.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Соединение Т-образных профилей под углом 90°		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
								1
								

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №



Держатель BHR-10

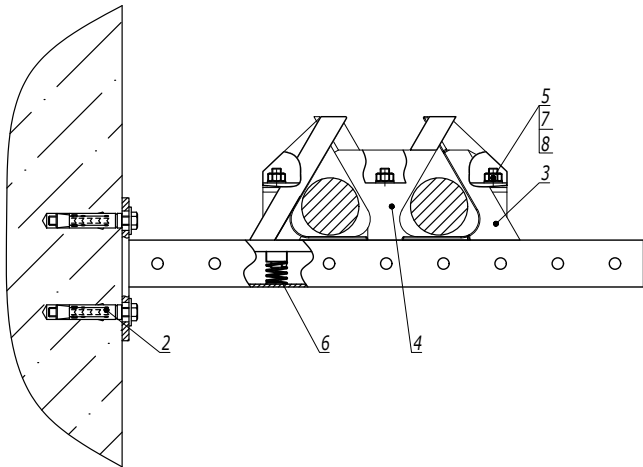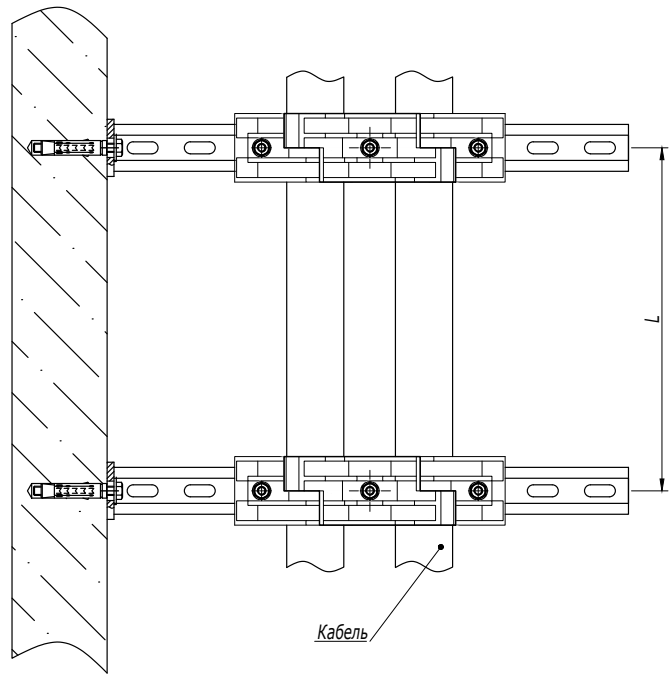

1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВР-41		2	
2	Стандартный анкер с болтом		4	DKC-2018.M5.01
3	Кабельный держатель для крепления в треугольник, д. 30-40 мм, тип 1	BHR1004	2	
4	Кабельный держатель для крепления в треугольник, д. 30-40 мм, тип 2	BHR1104	2	
5	Шпилька М8х100	CM200810	6	
6	Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) М8х40	CM160800	6	
7	Шайба с узкими полями М8	CM240800	6	
8	Гайка шестигранная М8	CM110800	6	
				Лист
DKC-2018.B5.29				2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
				Дата

Держатель BHR-35

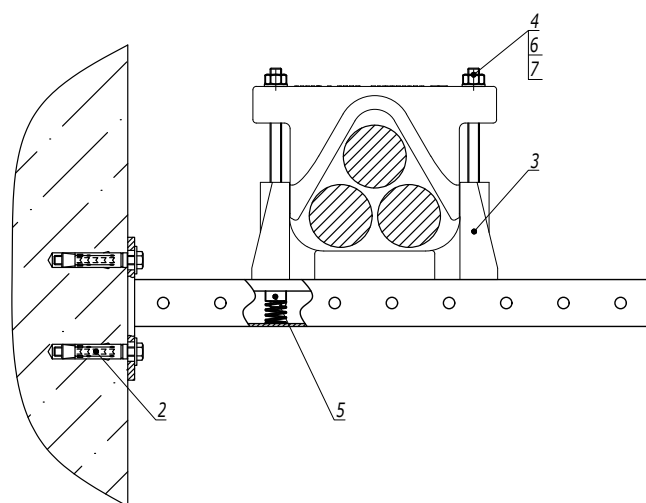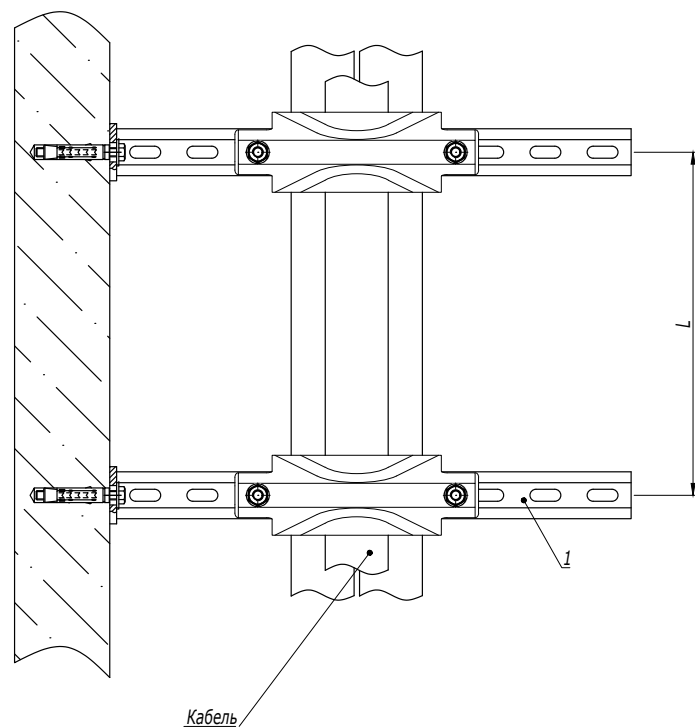Таблица 1
Подбор шпильки

Код держателя	Размер шпильки	Код шпильки
BHR3505	M12x200	CM201220
BHR3507	M12x250	CM201225

1. L - расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВР-41		2	
2	Стандартный анкер с болтом		4	DKC-2018.M5.01
3	Кабельный держатель BHR-35	BHR3505/BHR3507	2	
4	Шпилька		4	См. таблицу 1
5	Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) M12x40	CM161200	4	
6	Шайба с узкими полями M12	CM241200	4	
7	Гайка шестигранная M12	CM111200	4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.B5.29

Лист
3

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №
---------------	----------------	---------------