



Крепление листового лотка

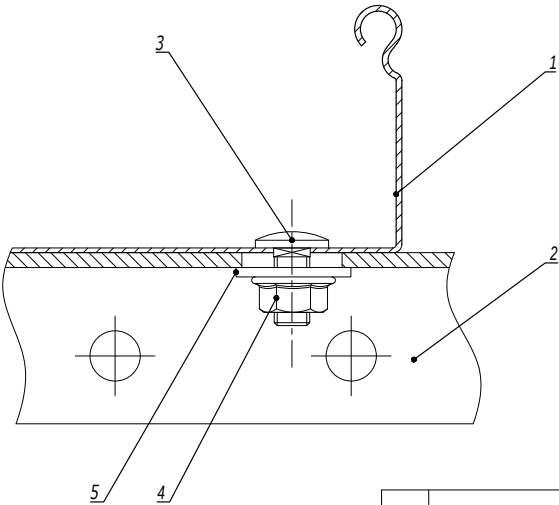

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный листовой			
2	Профиль/консоль		1	
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16	CM010616INOX/ CM010616INOX316L	2	
4	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923	CM100600INOX/ CM100600INOX316L	2	
5	Шайба кузовная 6 DIN9021	CM120600INOX/ CM120600INOX316L	2	Применяется только с профилями и консолями из С-обр. профиля

							DKC-2021.I5.23		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крепление кабельных лотков из нержавеющей стали к опоре			
Разработал	Тиунов И.А.				11.20				
Проверил	Чередиченко Г.А.				11.20				
Утвердил	Дядичко А.В.				11.20				


Крепление лестничного лотка

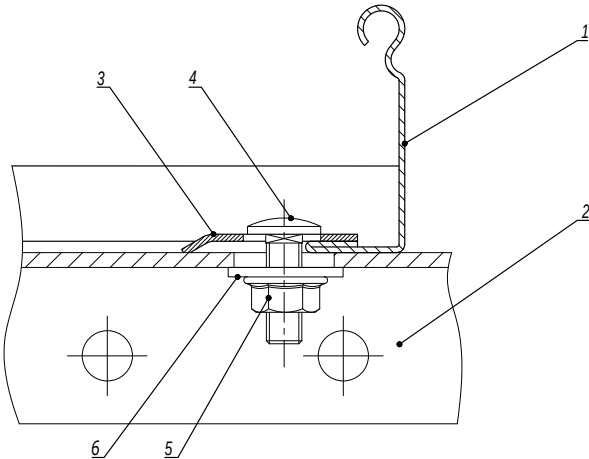

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный лестничный			
2	Профиль/консоль		1	
3	Прижим кабельного лотка, нержавеющая сталь	ILP1000C/ ILP1000		
4	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16	СМ010616INOX/ СМ010616INOX316L	2	
5	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923	СМ100600INOX/ СМ100600INOX316L	2	
6	Шайба кузовная 6 DIN9021	СМ120600INOX/ СМ120600INOX316L	2	Применяется только с профилями и консолями из С-обр. профиля
DKC-2021.I5.23				Лист
				2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись
				Дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Соединение листовых лотков

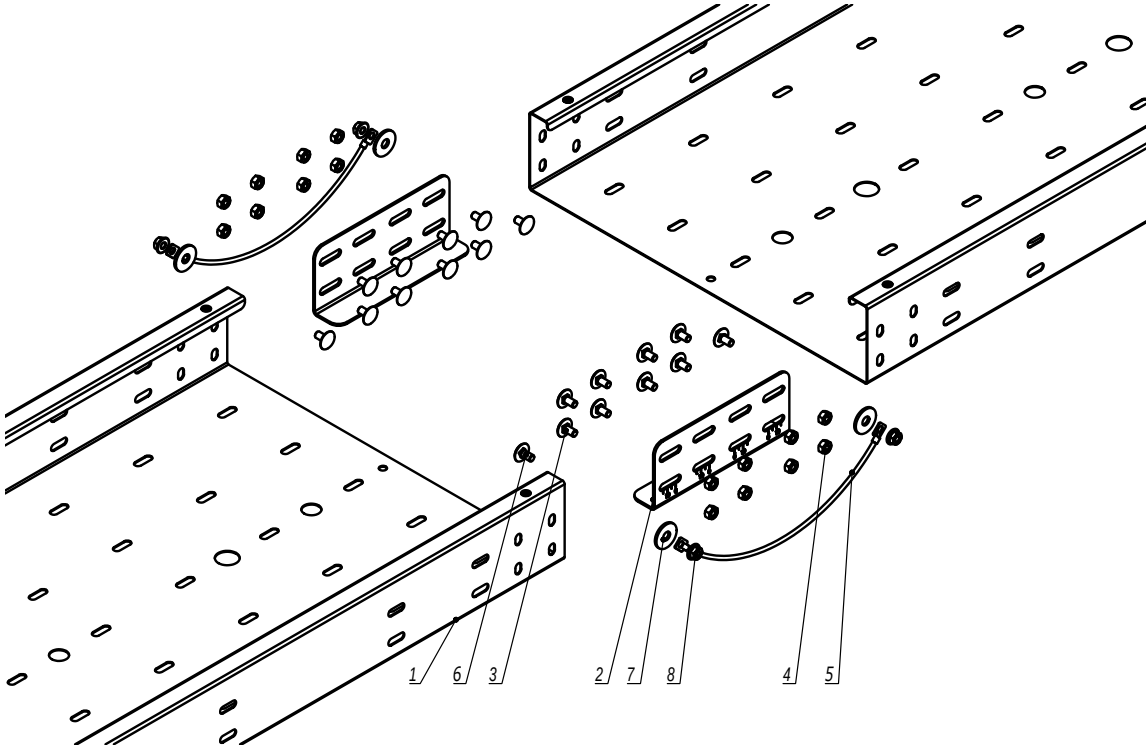


Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Подпись и дата	1	Лоток листовой			
	2	Пластина для соединения в местах термокомпенсации		2	
	3	Винт с гладкой головкой М6х16, нержавеющая сталь	СМ010616INOX/ СМ010616INOX316L	8п	Поставляется в комплекте
	4	Гайка самоконтрящаяся М6, DIN985	СМ250600INOX316L	8п	
	5	Перемычка 6 кв. мм, 420 мм	38501	2	Поставляется в комплекте
	6	Винт с гладкой головкой М6х16, нержавеющая сталь	СМ010616INOX/ СМ010616INOX316L	4	
Инв. № подл.	7	Шайба с узкими полями Ø9 мм, DIN125, нержавеющая сталь	СМ240800INOX/ СМ240800INOX316L	4	
	8	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923, нержавеющая сталь	СМ100600INOX/ СМ100600INOX316L	4	

1. n=1 для высоты борта 30, 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.
3. Гайка поз. 4 не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.

						DKC-2021.I5.25			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				11.20	Соединение лотков в местах термокомпенсации температурных расширений		1	2
Проверил	Чередищенко Г.А.				11.20				
Утвердил	Дядичко А.В.				11.20				

Соединение лестничных лотков

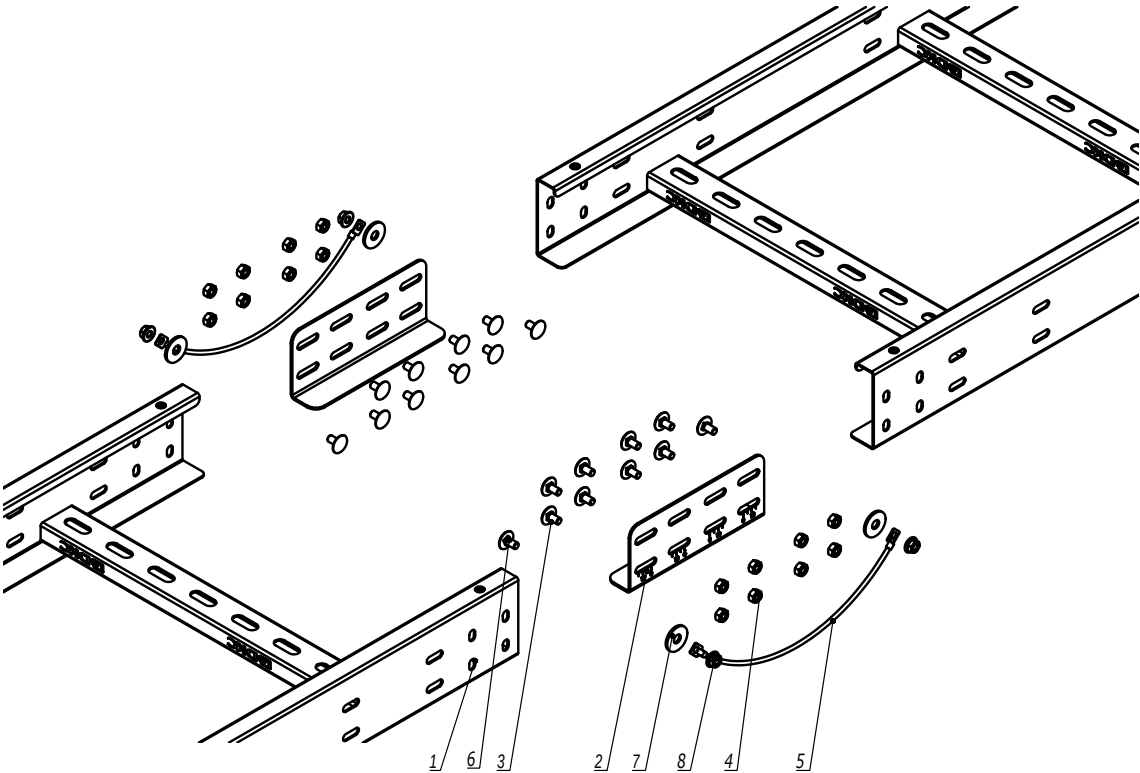


Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Подпись и дата	1	Лоток лестничный			
	2	Пластина для соединения в местах термокомпенсации		2	
	3	Винт с гладкой головкой М6х16, нержавеющая сталь	СМ010616INOX/ СМ010616INOX316L	8п	Поставляется в комплекте
	4	Гайка самоконтрящаяся М6, DIN985	СМ250600INOX316L	8п	
	5	Перемычка 6 кв. мм, 420 мм	38501	2	Поставляется в комплекте
Инв. № подл.	6	Винт с гладкой головкой М6х16, нержавеющая сталь	СМ010616INOX/ СМ010616INOX316L	4	
	7	Шайба с узкими полями Ø9 мм, DIN125, нержавеющая сталь	СМ240800INOX/ СМ240800INOX316L	4	
	8	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923, нержавеющая сталь	СМ100600INOX/ СМ100600INOX316L	4	


1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100, 150 мм.
3. Гайка поз. 4 не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата



DKC-2021.15.25

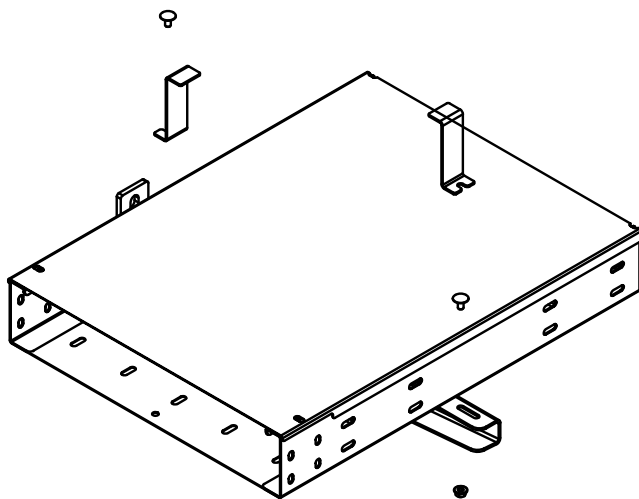

Листовой лоток

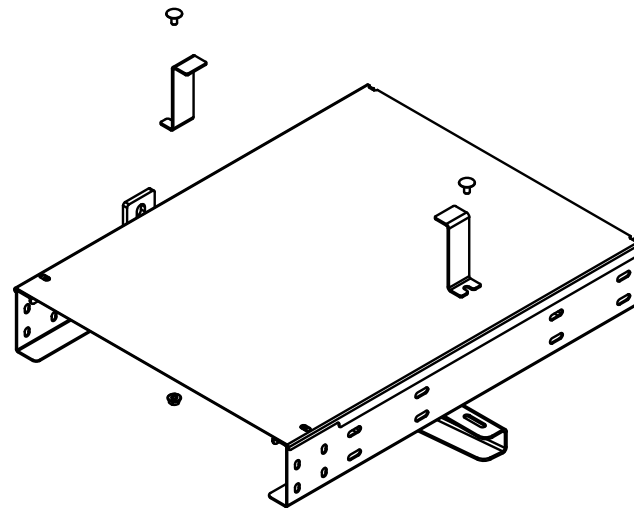

Лестничный лоток

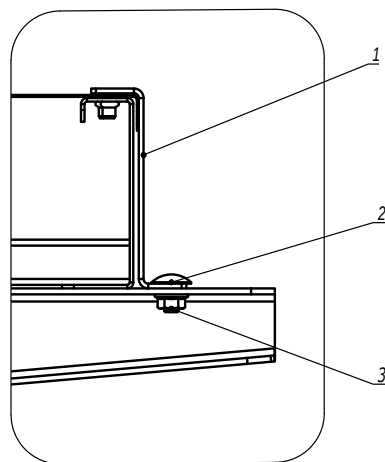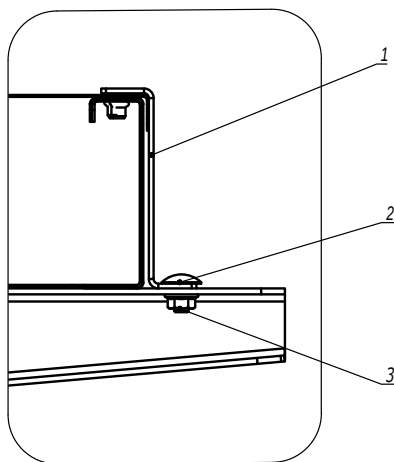

Изм. № инв. №
Подпись и дата
Изм. № инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Держатель термокомпенсационный			
2	Винт с гладкой головкой М6х16, нержавеющая сталь	CM010616INOX/ CM010616INOX316L		
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923, нержавеющая сталь	CM100600INOX/ CM100600INOX316L		
DKC-2021.15.26				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.	11.20		
Проверил	Чередищенко Г.А.	11.20		
Утвердил	Дядичко А.В.	11.20		
Крепление лотков к опоре при применении термокомпенсационных соединителей				Стадия
				Лист
				Листов
				1
DKC				