


## V-образное крепление к профнастилу

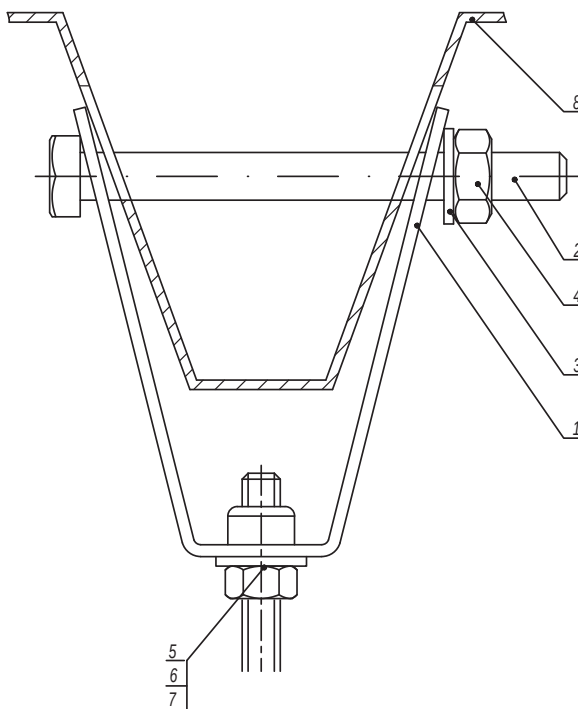

| Таблица 1 - выбор болта |                 |                    |          |
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| Поз.                    | Наименование    | Ширина профнастила |          |
|                         |                 | 50 мм              | 100 мм   |
| 2                       | Болт DIN933 M10 | СМ081070           | СМ081012 |

- Порядок крепления:
  - просверлить отверстия в профнастиле диаметром 12 мм;
  - установить болт в отверстия крепления и профнастила;
  - затянуть гайку до прилегания крепления к профнастилу.
- Используется с профнастилом шириной 50-100 мм.

| Таблица 2 - выбор шпильки |                           |                             |                              |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Поз.                      | Наименование              | Код                         |                              |
|                           |                           | Для крепления М8 (СМ330800) | Для крепления М10 (СМ331000) |
| 5                         | Шайба кузовная DIN9021    | СМ240800                    | СМ241000                     |
| 6                         | Гайка шестигранная DIN934 | СМ110800                    | СМ111000                     |
| 7                         | Шпилька DIN975/976        | СМ200801                    | СМ201001                     |

| Поз. | Наименование                       | Код      | Кол. | Примечание    |
|------|------------------------------------|----------|------|---------------|
| 1    | Крепление к профнастилу V-образное | СМ33**** | 1    |               |
| 2    | Болт DIN933 M10                    | СМ0810** | 1    | См. таблицу 1 |
| 3    | Шайба кузовная Ø10                 | СМ121000 | 1    |               |
| 4    | Гайка DIN934 M10                   | СМ111000 | 1    |               |
| 5    | Шайба с узкими полями DIN125       | СМ24**** | 1    | См. таблицу 2 |
| 6    | Гайка DIN934                       | СМ11**** | 1    |               |
| 7    | Шпилька DIN975/976                 | СМ20**** | 1    |               |
| 8    | Профнастил                         |          |      |               |

DKC-2017.FCL.04

| Изм.       | Кол.уч.           | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|-------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.       |      |        |         | 11.17 |
| Проверил   | Чередишченко Г.А. |      |        |         | 11.17 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.      |      |        |         | 11.17 |

Крепление к профнастилу

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        | 1    | 2      |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Крепление к профнастилу потолочное

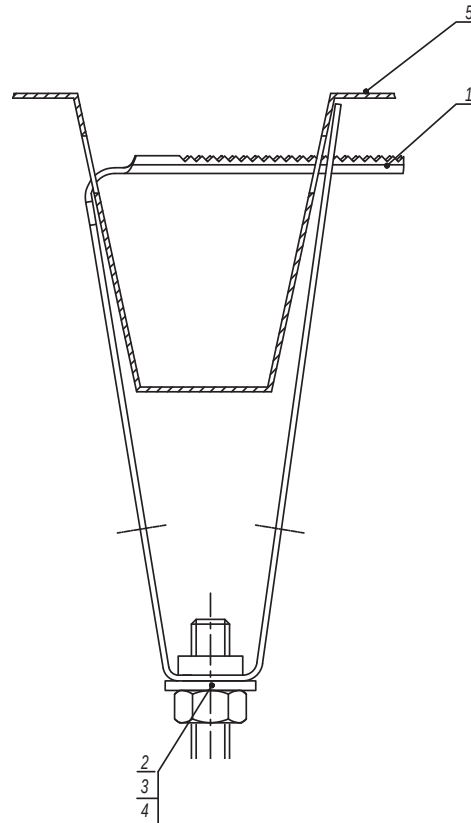


Таблица 1 - выбор шпильки

| Поз. | Наименование              | Код                         |                              |
|------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                           | Для крепления М8 (СМ310800) | Для крепления М10 (СМ311000) |
| 2    | Шайба кузовная DIN9021    | СМ240800                    | СМ241000                     |
| 3    | Гайка шестигранная DIN934 | СМ110800                    | СМ111000                     |
| 4    | Шпилька DIN975/976        | СМ200801                    | СМ201001                     |

- Порядок крепления:
  - просверлить отверстия в профнастиле диаметром 12 мм;
  - установить крепление в отверстия;
  - защелкнуть крепление до прилегания к профнастилу.
- Используется с профнастилом шириной 50 мм.

| Поз. | Наименование                       | Код      | Кол. | Примечание    |
|------|------------------------------------|----------|------|---------------|
| 1    | Крепление к профнастилу потолочное | СМ31**** | 1    | См. таблицу 1 |
| 2    | Шайба DIN125                       | СМ24**** | 1    |               |
| 3    | Гайка DIN934                       | СМ11**** | 1    |               |
| 4    | Шпилька DIN975/976                 | СМ20**** | 1    |               |
| 5    | Профнастил                         |          |      |               |

DKC-2017.FCL.04