



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД",
Место нахождения: 601785, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛЬЧУГИНСКИЙ Р-Н, Г.
КОЛЬЧУГИНО, УЛ. К.МАРКСА, Д.3,
Адрес места осуществления деятельности: 601785, РОССИЯ, обл. Владимирская, р-н
Кольчугинский, г Кольчугино, ул К. Маркса, дом 3, ОГРН: 1023300711774, Номер телефона: +7
4924595333 доб. 15300, Адрес электронной почты: ekz@elcable.ru

В лице: начальник управления сертификации и ИСМК Зверева Ирина Александровна
заявляет, что Провода и кабели для электрических установок, в том числе пониженной
пожарной опасности, , на номинальное напряжение до 450/750 В включительно переменного тока
частотой до 400 Гц и на номинальное напряжение до 300/500 В включительно переменного тока
частотой до 400 Гц для кабелей.,

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД",
Место нахождения: 601785, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛЬЧУГИНСКИЙ Р-Н, Г.
КОЛЬЧУГИНО, УЛ. К.МАРКСА, Д.3,
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601785, РОССИЯ, обл.
Владимирская, р-н Кольчугинский, г Кольчугино, ул К. Маркса, дом 3
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: «Провода и кабели для
электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности. Технические условия»
дата введения, номер: ТУ 16.К73.162-2017 от 01.01.2018
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Декларация о соответствии принята на основании протокола №69-25С выдан 12.02.2025
испытательной лабораторией "Испытательный центр АО "ЭКЗ"; №69-24С выдан 12.02.2025
испытательной лабораторией "Испытательный центр АО "ЭКЗ"; №69-9С выдан 07.02.2025
испытательной лабораторией "Испытательный центр АО "ЭКЗ"; №69-10С выдан 07.02.2025
испытательной лабораторией "Испытательный центр АО "ЭКЗ";
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
Условия и сроки хранения: хранение по ГОСТ 18690

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2030
включительно**


(подпись)

М.П.

Зверева Ирина Александровна

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.32251/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

26.02.2025






ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.32251/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.131; 27.32.13.190	Провода и кабели для электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности, , на номинальное напряжение до 450/750 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц и на номинальное напряжение до 300/500 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц для кабелей. Иные сведения: ПуВнг(A)-LS, ПуВлнг(A)-LS, ПуВВнг(A)-LS, ПуВВлнг(A)-LS, ПуГВнг(A)-LS, ПуГВлнг(A)-LS, ПуГВВнг(A)-LS, ПуГВВлнг(A)-LS, ПуВнг(A)-LS-ХЛ, ПуВлнг(A)-LS-ХЛ, ПуВВнг(A)-LS-ХЛ, ПуВВлнг(A)-LS-ХЛ, ПуГВнг(A)-LS-ХЛ, ПуГВлнг(A)-LS-ХЛ, ПуГВВнг(A)-LS-ХЛ, ПуГВВлнг(A)-LS-ХЛ, ПуВнг(A)-LS-Т, ПуВВнг(A)-LS-Т, ПуГВнг(A)-LS-Т, ПуГВВнг(A)-LS-Т, КуВВнг(A)-LS, КуВВлнг(A)-LS, КуГВВнг(A)-LS, КуГВВлнг(A)-LS, КуВВнг(A)-LS-ХЛ, КуВВлнг(A)-LS-ХЛ, КуГВВнг(A)-LS-ХЛ, КуГВВлнг(A)-LS-ХЛ, КуВВнг(A)-LS-Т, КуГВВнг(A)-LS-Т, ПуВ, ПуВл, ПуВВ, ПуВВл, ПуВ-ХЛ, ПуВл-ХЛ, ПуВВ-ХЛ, ПуВВл-ХЛ, ПуВ-Т, ПуВВ-Т, ПуГВ, ПуГВл, ПуГВВ, ПуГВВл, ПуГВ-ХЛ, ПуГВл-ХЛ, ПуГВВ-ХЛ, ПуГВВл-ХЛ, ПуГВ-Т, ПуГВВ-Т, КуВВ, КуВВл, КуВВ-ХЛ, КуВВл-ХЛ, КуВВ-Т, КуГВВ, КуГВВл, КуГВВ-ХЛ, КуГВВл-ХЛ, КуГВВ-Т, ПуПнг(A)-HF, ПуПлнг(A)-HF, ПуППнг(A)-HF, ПуППлнг(A)-HF, ПуГПнг(A)-HF, ПуГПлнг(A)-HF, ПуГППнг(A)-HF, ПуГППлнг(A)-HF, ПуПнг(A)-HF-ХЛ, ПуПлнг(A)-HF-ХЛ, ПуППнг(A)-HF-ХЛ, ПуППлнг(A)-HF-ХЛ, ПуГПнг(A)-HF-ХЛ, ПуГПлнг(A)-HF-ХЛ, ПуГППнг(A)-HF-ХЛ, ПуГППлнг(A)-HF-ХЛ, ПуПнг(A)-HF-Т, ПуПлнг(A)-HF-Т, ПуППнг(A)-HF-Т, ПуППлнг(A)-HF-Т;	Провода и кабели для электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности. Технические условия» дата введения, ТУ 16.К73.162-2017, 01.01.2018; Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016, Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники;

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	КуППнг(A)-HF, КуППлнг(A)-HF, КуППнг(A)-HF-ХЛ, КуППлнг(A)-HF-ХЛ, КуППнг(A)-HF-Т, КуГППнг(A)-HF, КуГППлнг(A)-HF, КуГППнг(A)-HF-ХЛ, КуГППлнг(A)-HF-ХЛ, КуГППнг(A)-HF-Т , Срок службы кабелей не менее 20 лет., Срок хранения кабелей не указан.	

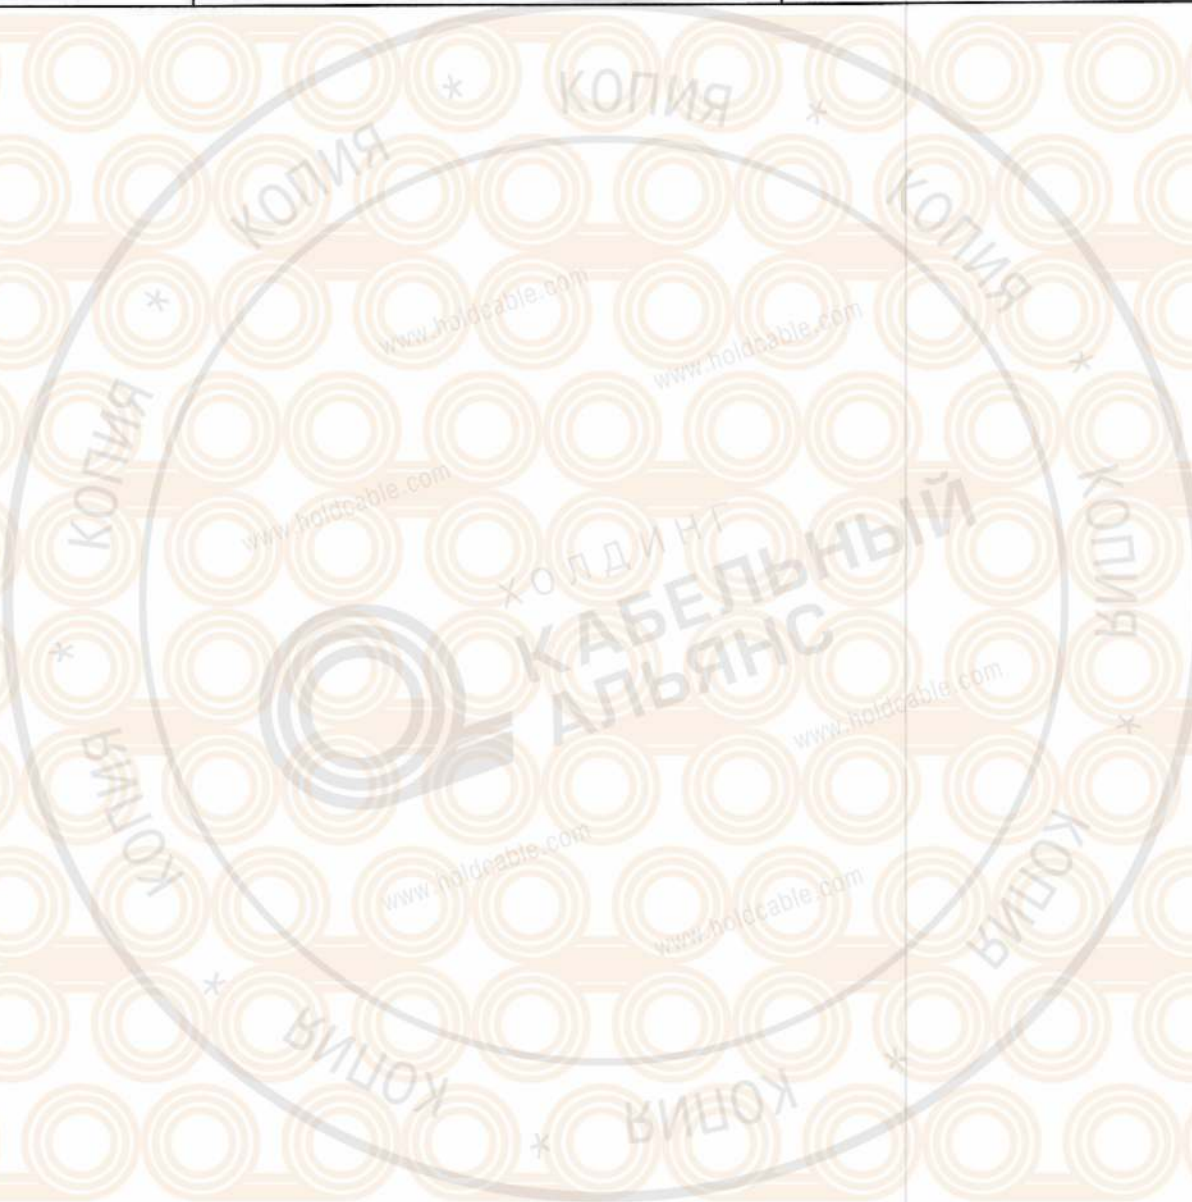

**Руководитель (уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего декларацию о
соответствии**

**Специалист (специалисты) участвующий в
процессе подтверждения соответствия**

Зверева И.А.