


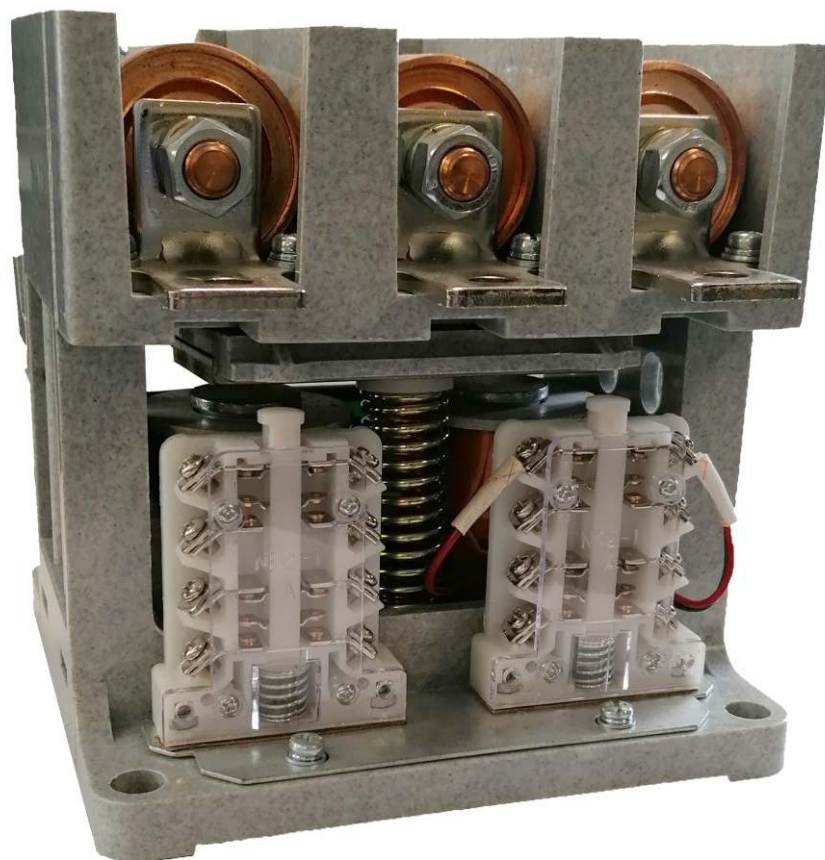

1. Назначение:

Контакторы вакуумные серии КВТ открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением, встраиваемые в комплектные устройства, предназначены для использования в пускателях, станциях управления, для коммутации токов включения и отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других приёмников электроэнергии в системах дистанционного управления электроприводами с тяжёлым режимом работы в цепи переменного тока 50-60Гц, напряжением до 1140В.

2. Структура условного обозначения

КВТ (Р) - 1,14 - X / X УЗ

1 2 3 4 5 6

1. Контактор Вакуумный Трёхполюсный.
2. Условное обозначение исполнения контакторов:
при отсутствии обозначения – нереверсивный;
(Р) – реверсивный.
3. Номинальное напряжение, кВ.
4. Номинальный ток отключения, кА.
5. Номинальный рабочий ток, А.
6. Климатическое исполнение (У) и категория размещения (3)
по ГОСТ 15150-69.

3. Основные технические характеристики.

Номинальный рабочий ток In, А	63 80 125 160 250 400 630 1000 1250								
Номинальное напряжение Ue, В	главная цепь								
	вспомогательная цепь								
	цепь управления								
Номинальный ток отключения Ics, кА	2,5								