



ООО «ЭнергоТехКомплект»
454010, Россия, г. Челябинск ул. Шоссе Меридиан, д.1
тел.: (351) 256-98-14, 723-01-07
факс: (351) 256-98-14, 723-01-07
e-mail: sales@energotk.ru www.energotk.ru




ООО «ЭнергоТехКомплект»
454010, Россия, г. Челябинск ул. Шоссе Меридиан, д.1
тел.: (351) 256-98-14, 723-01-07
факс: (351) 256-98-14, 723-01-07
e-mail: sales@energotk.ru www.energotk.ru

7. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры контроллеров ККТ-60 указаны на рисунке 1.

Рисунок 1.

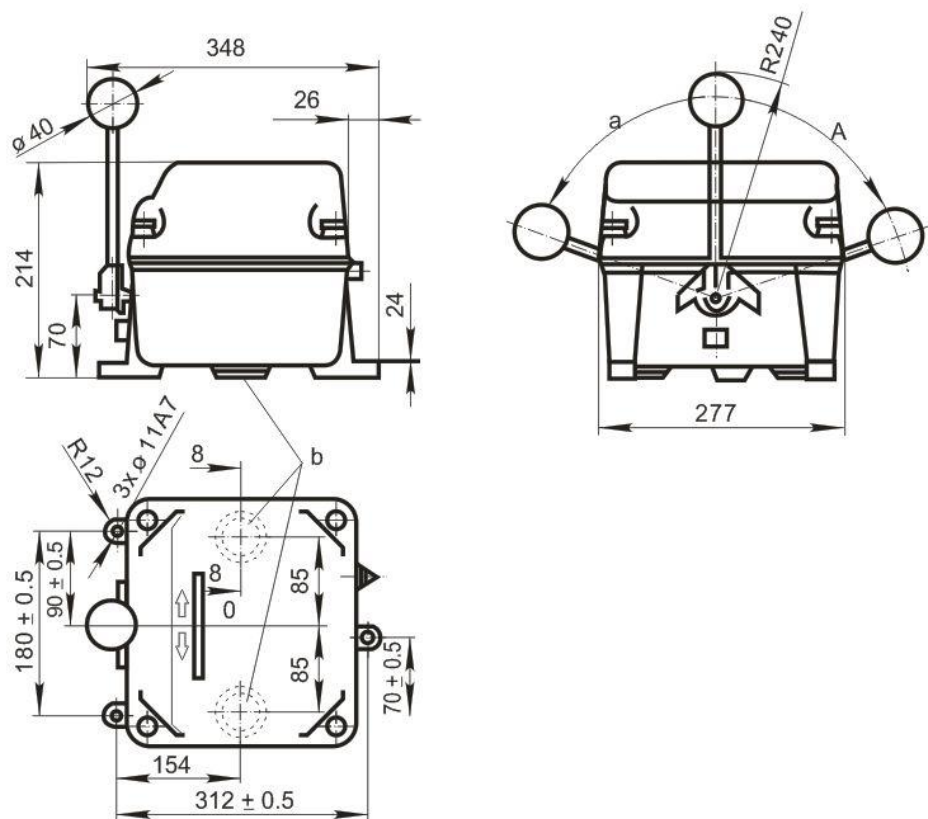

КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ ККТ-60

ПАСПОРТ

ТУ 3458-001-14844026-2010

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер типа ККТ - _____ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК _____
расшифровка подписи

подпись

Штамп технического контроля изготовителя



ООО «ЭнергоТехКомплект»
454010, Россия, г. Челябинск ул. Шоссе Меридиан, д.1
тел.: (351) 256-98-14, 723-01-07
факс: (351) 256-98-14, 723-01-07
e-mail: sales@energotk.ru www.energotk.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Командоконтроллер типа ККТ - _____ (далее - «контроллер»).
Изготовлен и предназначен для пуска, реверсирования и регулирования скорости вращения электродвигателей путем изменения схемы и величины включенных в электрическую цепь сопротивлений.

Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69.
Дата изготовления _____ 20__ г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные параметры и характеристики контроллеров приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип	Число положений		Максимально допустимый ток при ПВ 40%, А	Максимальная мощность эл. двигателя при ПВ 40%, кВт		Масса, кг
	вперед подъем	назад спуск		220 В	380^500 В	
ККТ-61	5	5	100	22	30	12,5
ККТ-62	5	5	100	2х22	2х30	
ККТ-63	1	1	75	11	15	
ККТ-65	5	5	100	-	30	
ККТ-68	5	5	155	50	80	

- 2.1. Контроллеры рассчитаны для работы при номинальном напряжении переменного тока до 500 В номинальной частоты 50 и 60 Гц.
2.2. Допустимые токовые нагрузки обеспечиваются контактным нажатием, которое равно 10 ± 2 Н.
2.3. Раствор контактов - 7 ± 2 мм, провал при этом не должен быть менее 3,5 мм.
2.4. Исполнение контроллеров закрытое, степень защиты IP40 по ГОСТ при условии, что отверстия для вводов закрыты.
2.5. Каждый контроллер имеет не более 12 электрических цепей.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- контроллер - 1шт;
- паспорт - 1 экз.



ООО «ЭнергоТехКомплект»
454010, Россия, г. Челябинск ул. Шоссе Меридиан, д.1
тел.: (351) 256-98-14, 723-01-07
факс: (351) 256-98-14, 723-01-07
e-mail: sales@energotk.ru www.energotk.ru

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Место установки контроллеров должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии и т.п.
4.2. Рабочее положение контроллера - горизонтальное - лапами вниз;
4.3. Среда, окружающая контроллеры, невзрывоопасная, не содержащая пыли, в том числе токопроводящей, в количестве, нарушающем работу контроллера, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Транспортирование контроллеров может производиться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных контроллеров от механических повреждений, загрязнений и попаданий влаги.
5.2. Хранение контроллеров следует осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50°C и относительной влажности воздуха до 98% при 25°C. Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации контроллера устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
6.3. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязано безвозмездно отремонтировать или заменить дефектный контроллер, если потребителем будет обнаружено его несоответствие техническим условиям.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

454010, Россия, г. Челябинск ул. Шоссе Меридиан, 1
Тел.: (351) 723-01-07, 256-98-14
e-mail: sales@energotk.ru
www.energotk.ru