
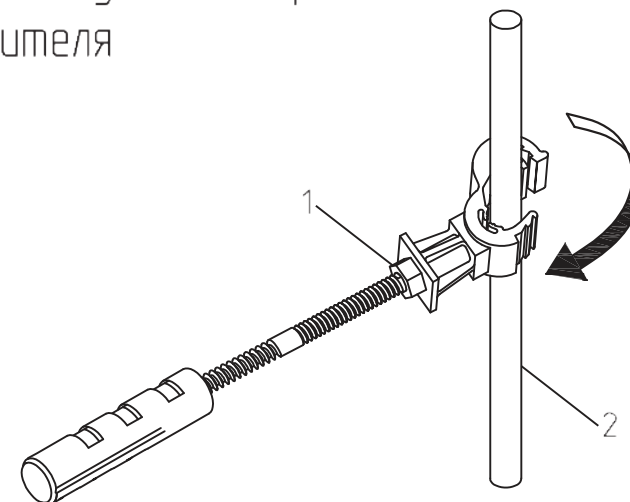


Узел фиксации токоотвода по фасаду здания при использовании утеплителя

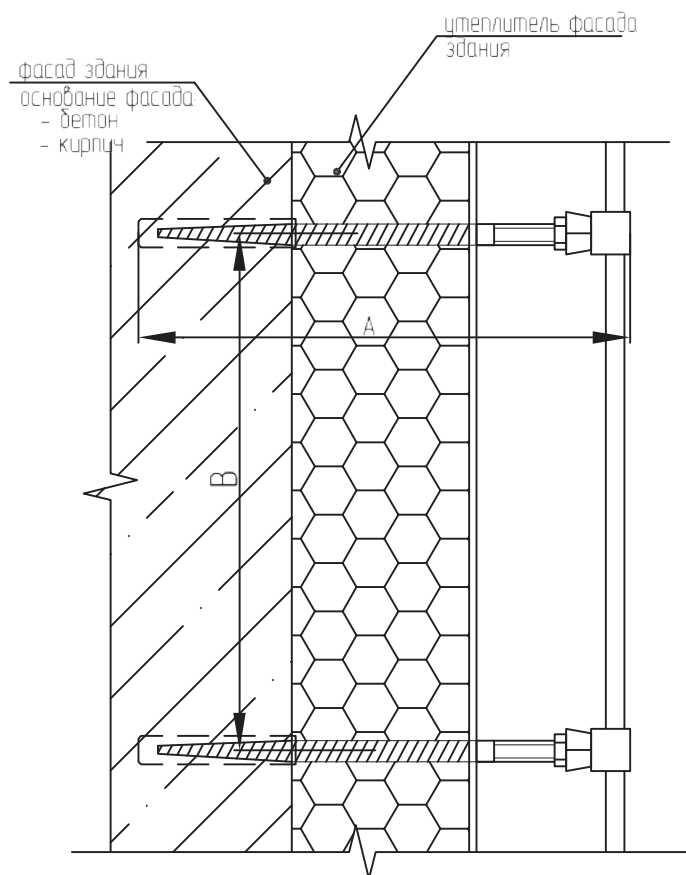

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фасадный пластиковый	lp-4 1100 lp-4 1120 lp-4 1160 lp-4 1200	шт	0,040 0,048 0,056 0,072
2	Проводник	круг ст. оц. φ6 φ8 φ10 мм	кг	φ6 - 0,22 кг/1м.п. φ8 - 0,40 кг/1м.п. φ10 - 0,63 кг/1м.п.
3	Крепежный винт-шпилька	—	шт	—
4	Дюбель под крепежный винт	—	шт	—

Примечание:

1. "В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.;
2. Длина "А"-100-200мм позиции "3" зависит от кода применяемого держателя

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Узел фиксации токоотвода по фасаду здания при использовании утеплителя

Лист