
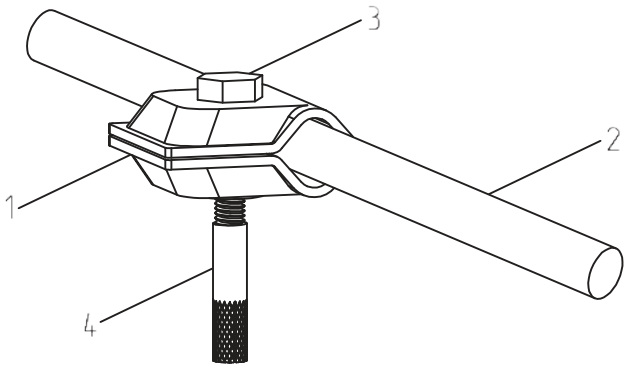


Узел крепления проводника на фасаде здания

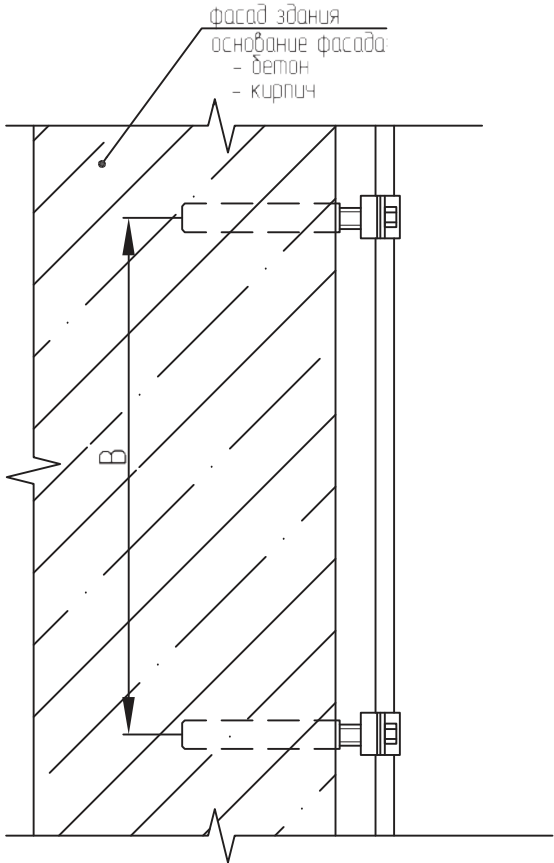

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Зажим прута универсальный с анкером (М8х30 мм)	Ір-51511	шт	0,060
2	Проводник	круг ст. оц. $\phi 8, \phi 10$ мм	кг	$\phi 8$ - 0,40 кг/1м. $\phi 10$ - 0,63 кг/1м.
3	Болт	-	шт	-
4	Анкер М8х30	-	шт	-

Примечание:
1."В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам инв. №	Подпись и дата			

						Узел крепления проводника на фасаде здания	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			