
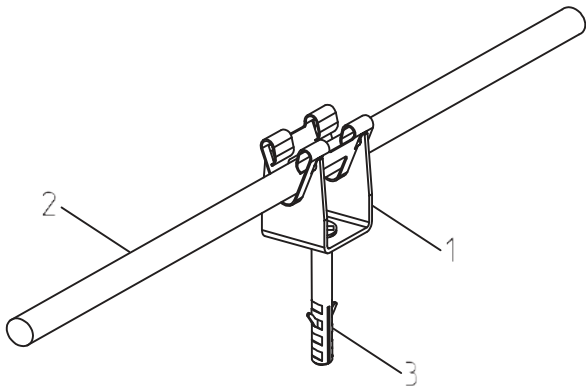


Узел фиксации молниеотвода к фасаду здания

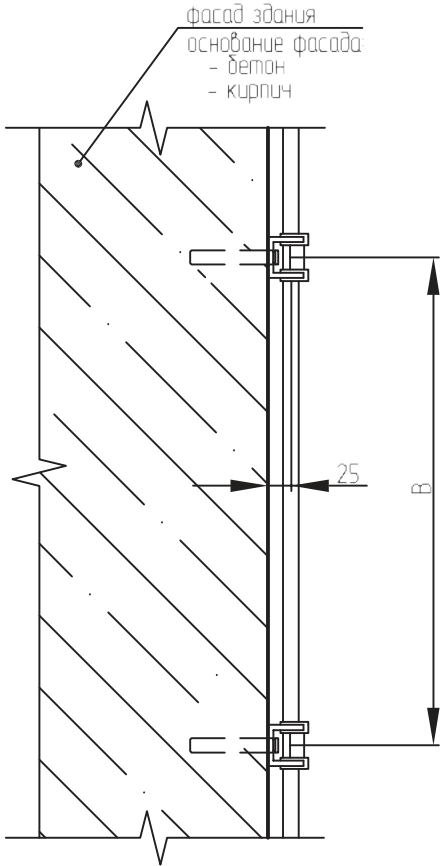

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель токоотвода металлический	lp-d2115-20	шт	0,019
2	Прут	круг ст. оц. $\varnothing 8$ мм	кг	$\varnothing 8$ - 0,40 кг/1м.п.
3	Дюбель гвоздь 8х60 или крепежный винт	-	шт	0,0085

- Примечание:
- 1. "В" – шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.;
 - 3. Позиция "3" – дюбель гвоздь 8х60 мм в комплект поставки держателя не идет;

					Узел фиксации молниеотвода к фасаду здания	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		