
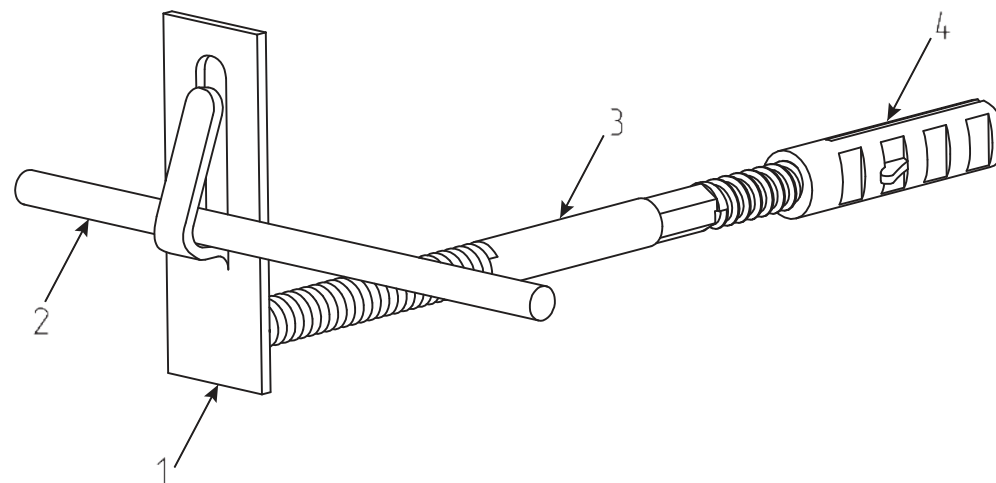


Узел крепления прута $\phi 6-10$ мм на фасаде здания

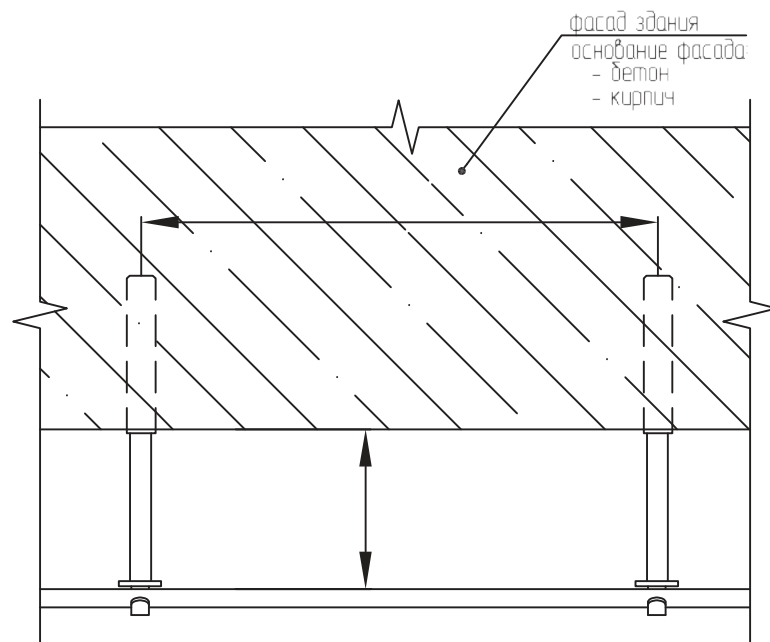

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель фасадный с крючком	Ір-31600	шт	0,020
2	Прут	круг ст.ц. $\phi 6, \phi 8, \phi 10$ мм	кг	$\phi 6 - 0,22 \text{ кг/1м.п.}$ $\phi 8 - 0,40 \text{ кг/1м.п.}$ $\phi 10 - 0,63 \text{ кг/1м.п.}$
3	Шуруп-шпилька М8 L=100 ~ 200 мм	—	шт	—
4	Дюбель 12х60	—	шт	0,001

Примечание:

1. Расстояние А зависит от кода применяемого держателя
2. "В" – шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Узел крепления прута $\phi 6-10$ мм на фасаде здания

Лист