



Узел крепления токоотвода на кровле


– крепление проводника

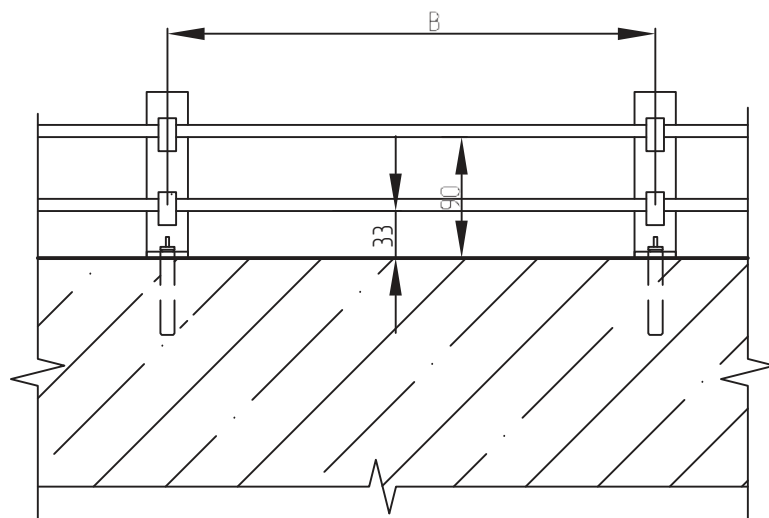


– крепление греющего кабеля

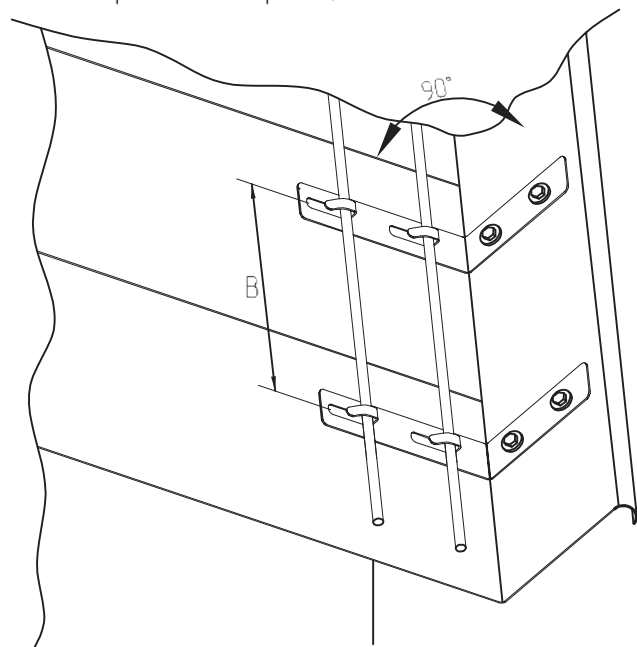

– крепление проводника

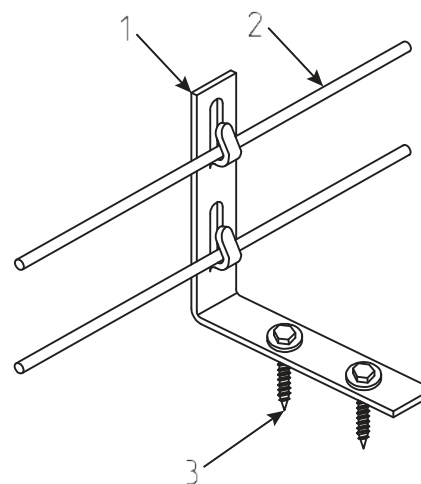

– крепление греющего кабеля

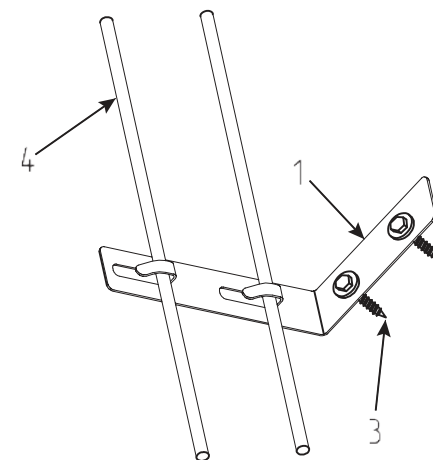

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель кровельный универсальный	Ір-32111	шт	0,104
2	Прут	круг ст. оц. φ6, φ8, φ10мм	кг	φ6 - 0,22 кг/1м. φ8 - 0,40 кг/1м. φ10 - 0,63 кг/1м.
3	Шуруп для кровельных работ, с резиновым уплотнителем	–	шт	–
4	Греющий кабель	–	шт	–

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.;

2. Позиция "3" – шуруп для кровельных работ с резиновым уплотнителем в комплект поставки держателя не идет

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Узел крепления токоотвода на кровле

Лист