

Структура условного обозначения

ЩМ-РУСП	-	100	-	6x16A(2P+E)	+	2x16A(3P+N+E)	-	УЗО	IP44	У1
---------	---	-----	---	-------------	---	---------------	---	-----	------	----

<u>ЩМ-РУСП</u>	-	<u>X X X</u>	-	<u>X x X X X (2P+E)</u>	+	<u>X x X X X (3P+N+E)</u>	-	<u>УЗО</u>	<u>IP44</u>	<u>У1</u>
1		2		3				4	5	6

1. Условное обозначение щит механизации – распределительное устройство для строительных площадок: **ЩМ-РУСП**

2. Условное обозначение номинального тока вводного автомата:


100 – 100А **40** – 40А

80 – 80А **32** – 32А

63 – 63А **25** – 25А

50 – 50А **16** – 16А

3. Условное обозначение количества, номинального тока и типа розеток:

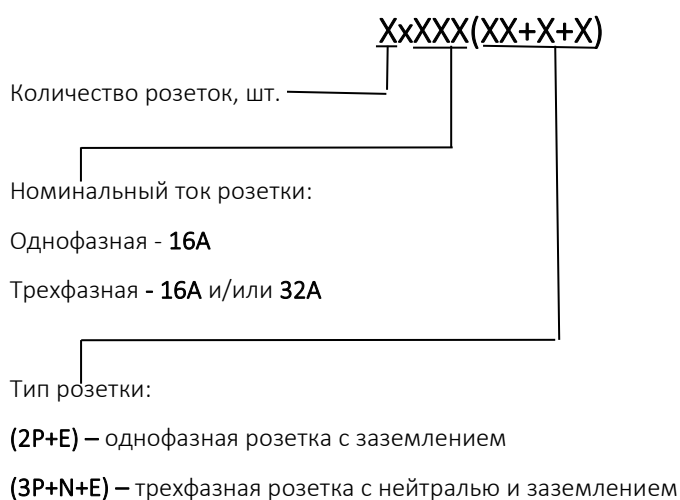

4. Условное обозначение устройства защитного отключения: **УЗО**

5. Условное обозначение степени защиты **IP**:

IP44 – защита от твёрдых предметов менее 1 мм и брызг воды с любого направления

6. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения **У1**:

У– климатическое исполнение и категория размещения «умеренный климат»

1– категория размещения (на открытом воздухе с воздействием всех климатических факторов).

Пример:

ЩМ-РУСП-100-6x16A(2P+E)+2x16A(3P+N+E), УЗО, IP44, У1 ЭЛЕКТРОТЕХНИК