

Таблица 1.

Обозначение светильника	Рисунок	Габаритные размеры, мм, не более		Масса, кг, не более	Защитный угол, не менее	Номинальная мощность, Вт	Характеристика светотехнической схемы
		Д	Н				
НСП II-100-234	1	200	330	1,8	90	100	Без отражателя с рифленным защитным стеклом
НСП II-200-234	1	230	365	3,2		200	
НСП II-100-334	2	200	345	1,8		100	
НСП II-200-334	2	230	380	3,2		200	
НСП II-100-434	3	200	355	1,8		100	
НСП II-200-434	3	230	390	3,2		200	
НСП II-100-225	4	165	320	2,0	90	100	Без отражателя с рифленным защитным стеклом, с защитной сеткой
НСП II-200-225	4	210	380	2,9		200	
НСП II-100-325	5	165	360	2,0		100	
НСП II-200-325	5	210	420	2,9		200	
НСП II-100-425	6	165	360	2,0		100	
НСП II-200-425	6	210	420	2,9		200	
НСП II-100-235	7	165	270	1,7	90	100	Без отражателя с рифленным защитным стеклом
НСП II-200-235	7	210	330	2,7		200	
НСП II-100-335	8	165	330	1,7		100	
НСП II-200-335	8	210	390	2,7		200	
НСП II-100-435	9	165	350	1,7		100	
НСП II-200-435	9	210	390	2,7		200	

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Светильники, упакованные в коробки, должны храниться в помещениях категории 1-3 по ГОСТ 15150 и транспортироваться всеми видами крытого транспорта.

Условия транспортирования С (средние) по ГОСТ 23216.

6.2. При погрузке, выгрузке и перевозке светильники должны предохраняться от механических повреждений.

6.3. При размещении на хранение и выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать указания манипуляционных знаков, размещенных на коробках. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу светильника в течение 18 месяцев с начала эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «Исма-АЭМЗ», Чувашская Республика, 429820, г.Алатырь, ул.Шаумяна, 1.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник НСП II - _____ соответствует ТУ16-676-160-86 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

И-амп ОТК _____

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

9.1. Светильник не входит в «Номенклатуру продукции и услуг (работ)», в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация.

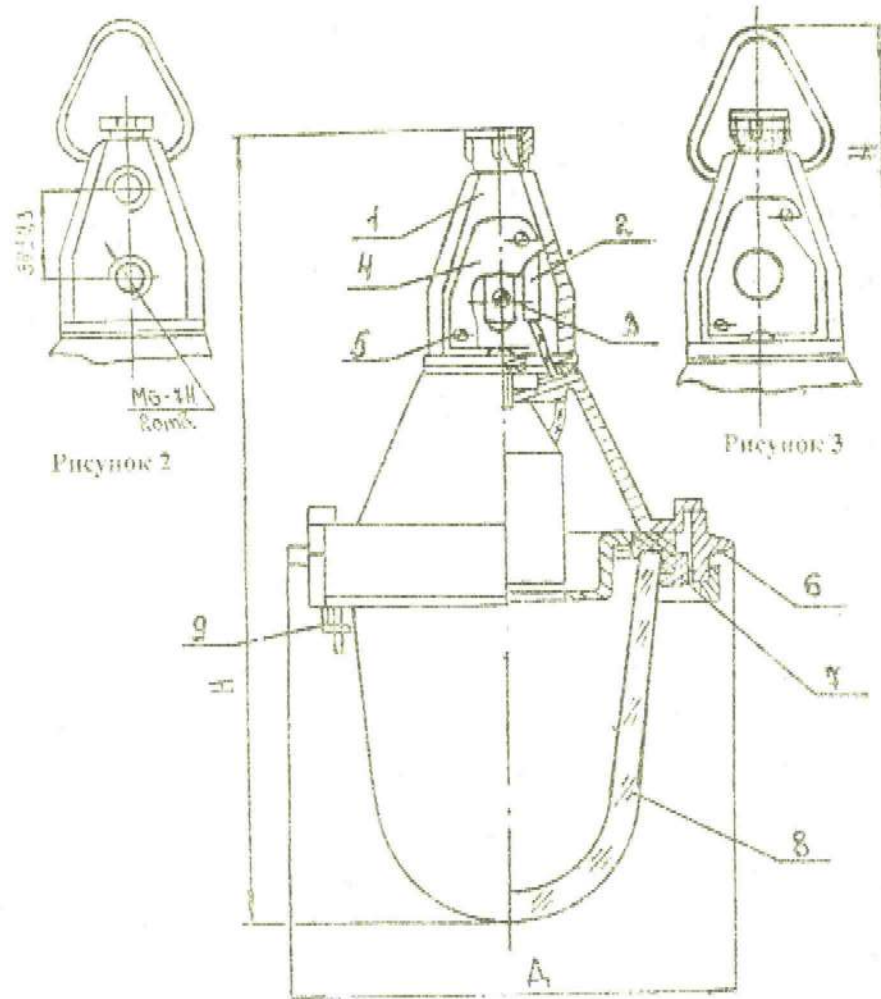


Рисунок 1 - Светильник серии БСН II

1 - узел ввода, 2 - клеммные колодки, 3 - зажим заземления, 4 - крышка, 5 - винты, 6 - зажимы, 7 - кольцо, 8 - колпак, 9 - скоба

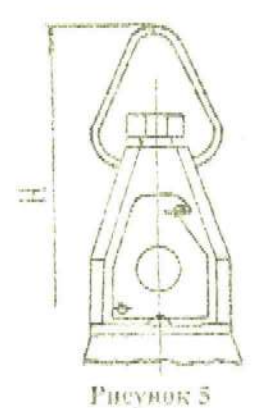


Рисунок 5

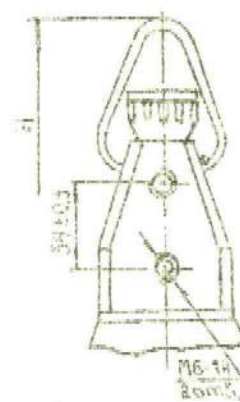


Рисунок 6

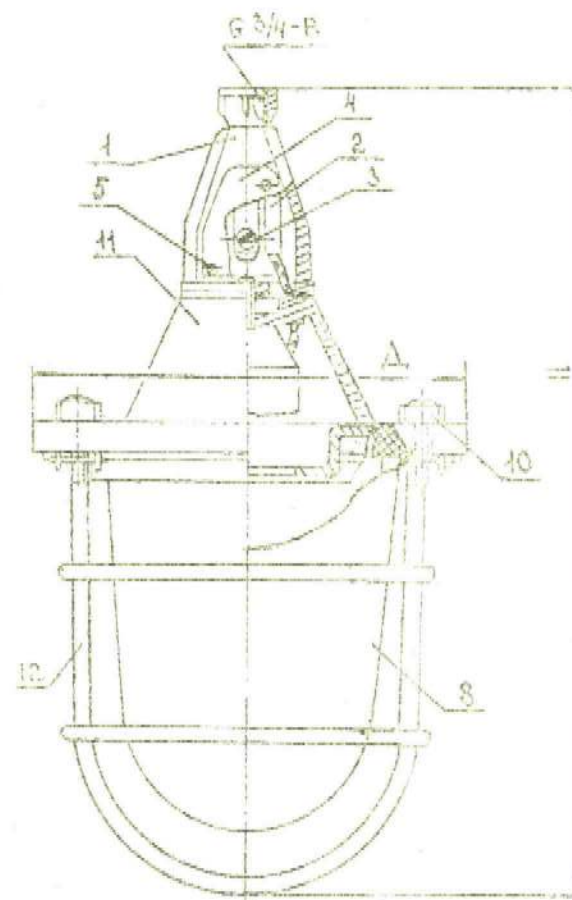


Рисунок 3

1 - узел ввода, 2 - клеммные колодки, 3 - зажим заземления, 4 - крышка, 5 - винты, 6 - зажимы, 7 - кольцо, 8 - колпак, 9 - скоба, 10 - специальные винты, 11 - корпус, 12 - сетка